



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держзодспоживслужби

Лана В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 05 " 08 20 19 року

№ 12.2-18-17

Об'єкт експертизи Порошок зубний «М'ятний»  
виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-32299154-019-2019 "ПОРОШКИ ЗУБНІ. Технічні умови"  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.42.18

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, за призначенням, оптова, роздрібна торгівля.

Країна-виробник ПП «ДОН», Україна, м. Дніпро, Бульвар Слави, буд. 58, кв. 12, код за ЄДРПОУ: 32299154

Адреса потужності : Дніпропетровська обл., м. П'ятихатки, вул. Козацька, буд. 59  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ПП «ДОН», Україна, м. Дніпро, Бульвар Слави, буд. 58, кв. 12, код за ЄДРПОУ: 32299154  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну :

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: відсутність шкіро-подразнювальної дії (Методичні вказівки "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи", затв. МОЗ СРСР за №2102-79 від 01.11.1979 р.); індекс сенсibiliзуючої дії - не більше 0; кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО в 1 см3, - < 1000; ентеробактерії в 1 см3 - відсутні; *Staphylococcus aureus* в 1 см3 - відсутні; *Pseudomonas aeruginosa* в 1 см3 - відсутні; дріжджі та плісневі гриби, КУО/см3 - < 100 (згідно з ДСан ПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника, умов утилізації і знищення - згідно з Законом України № 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції";
- в) вибіркові випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та вимогам цього законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Порошок зубний «М'ятний», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України. Використання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником та вказаний на етикетці продукту.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо текст етикетування українською мовою повинен міститись на



кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 20.4-32299154-019:2019 "ПОРОШКИ ЗУБНІ. Технічні умови".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2741-19-67797Е від 30.07.2019 р.


(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник директора Наукового центру


Бережнов С.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

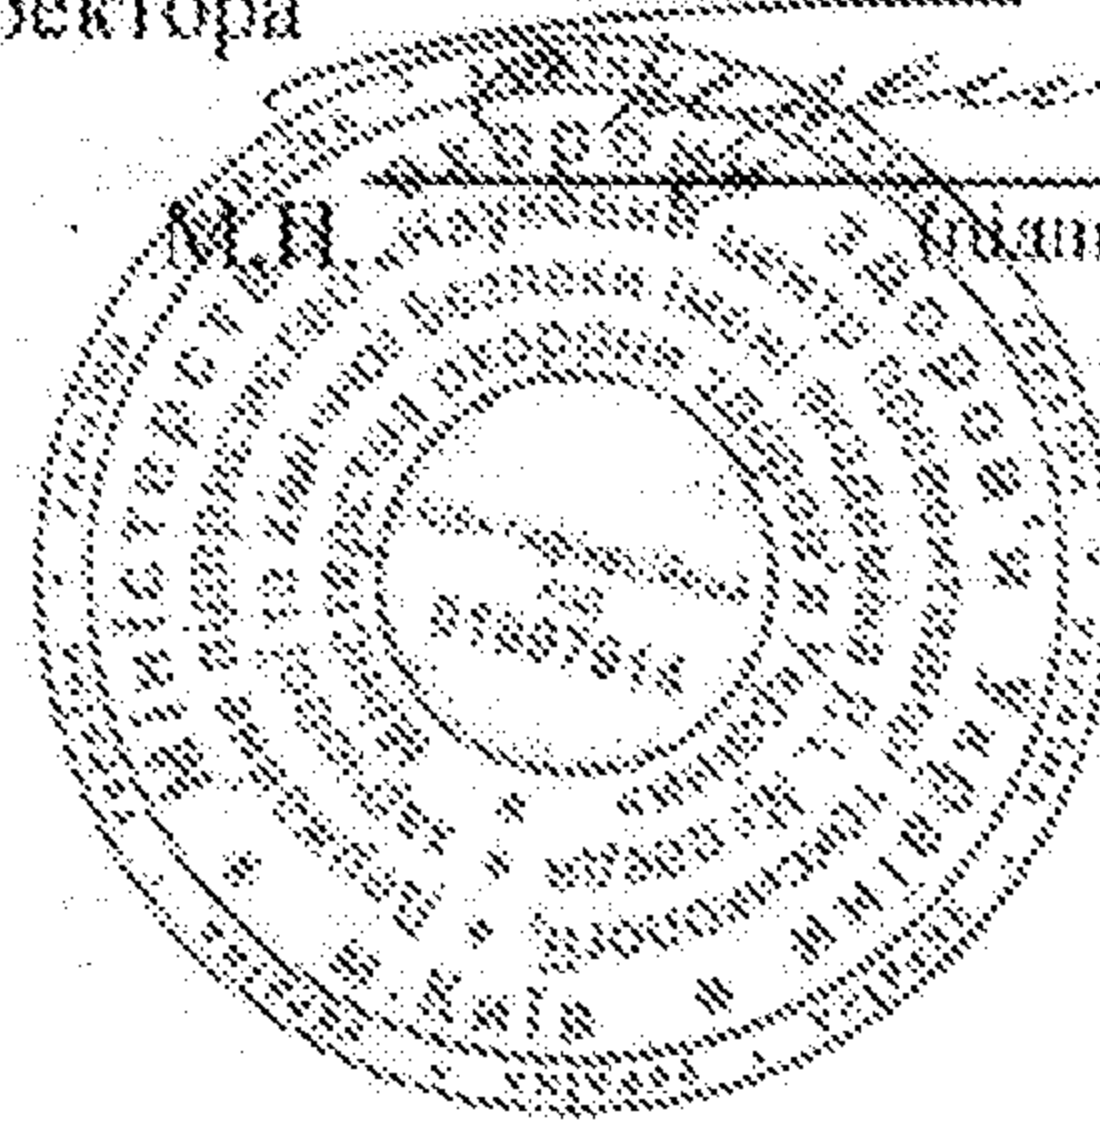

ЗАТВЕРДЖУЮ

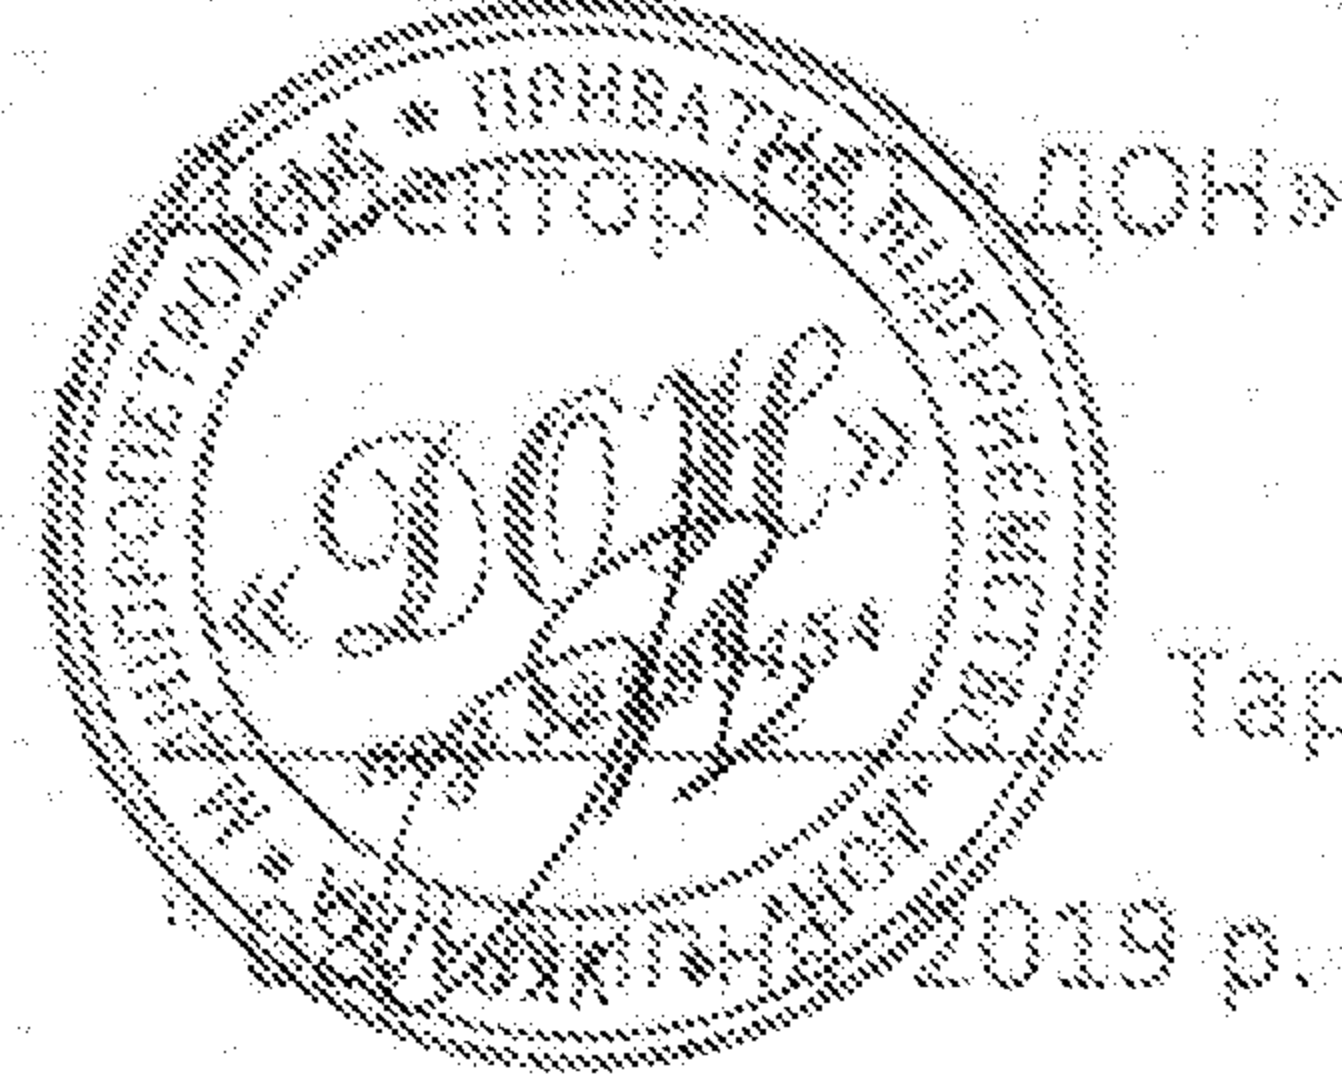

Тарак В.І.

2019 р.

### ПОРОШКИ ЗУБНІ

Технічні умови

ТУ У 20.4-32299154-019:2019

(Введено вперше)

Дата надання чинності 01.08.2019

Без обмеження терміну дії

РОЗРОБЛЕНО

Директор ПП «ДОН»



Тарак В.І.

2019 р.

