



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "10" 04 2018 року

№ 602-123-20-3/15784

Об'єкт експертизи дезодорант «Драй-Драй» - «Dry-Dry», Дезодорант «Драй-Драй Сенситів» - «Dry-Dry Sensitive», Ефективний засіб від підвищеного потовиділення «Драй-Драй Лайт» - «Dry-Dry Light»

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(об'єкт)

Код за ДКПН, УКТЗЕД: 3307

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: догляд за тілом, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечну мережу.

Країна-виробник: Швеція. LEXIMA AB, Blasutgatan 9 B, 414 56 Gothenburg, Sweden.


(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПІ «СКАНДИ ЛАЙН УКРАЇНА», 21021, Вінницька область, місто Вінниця, проспект Юності, будинок № 18, код за ЄДРПОУ 37247514.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що супроводжує вантаж.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (ролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-поролової подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів, мікробіологічні показники: МАФМ, КУО/г (куб. см) < 1000; дріжджі та плісняві гриби, КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою ЄС від 15 лютого 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як

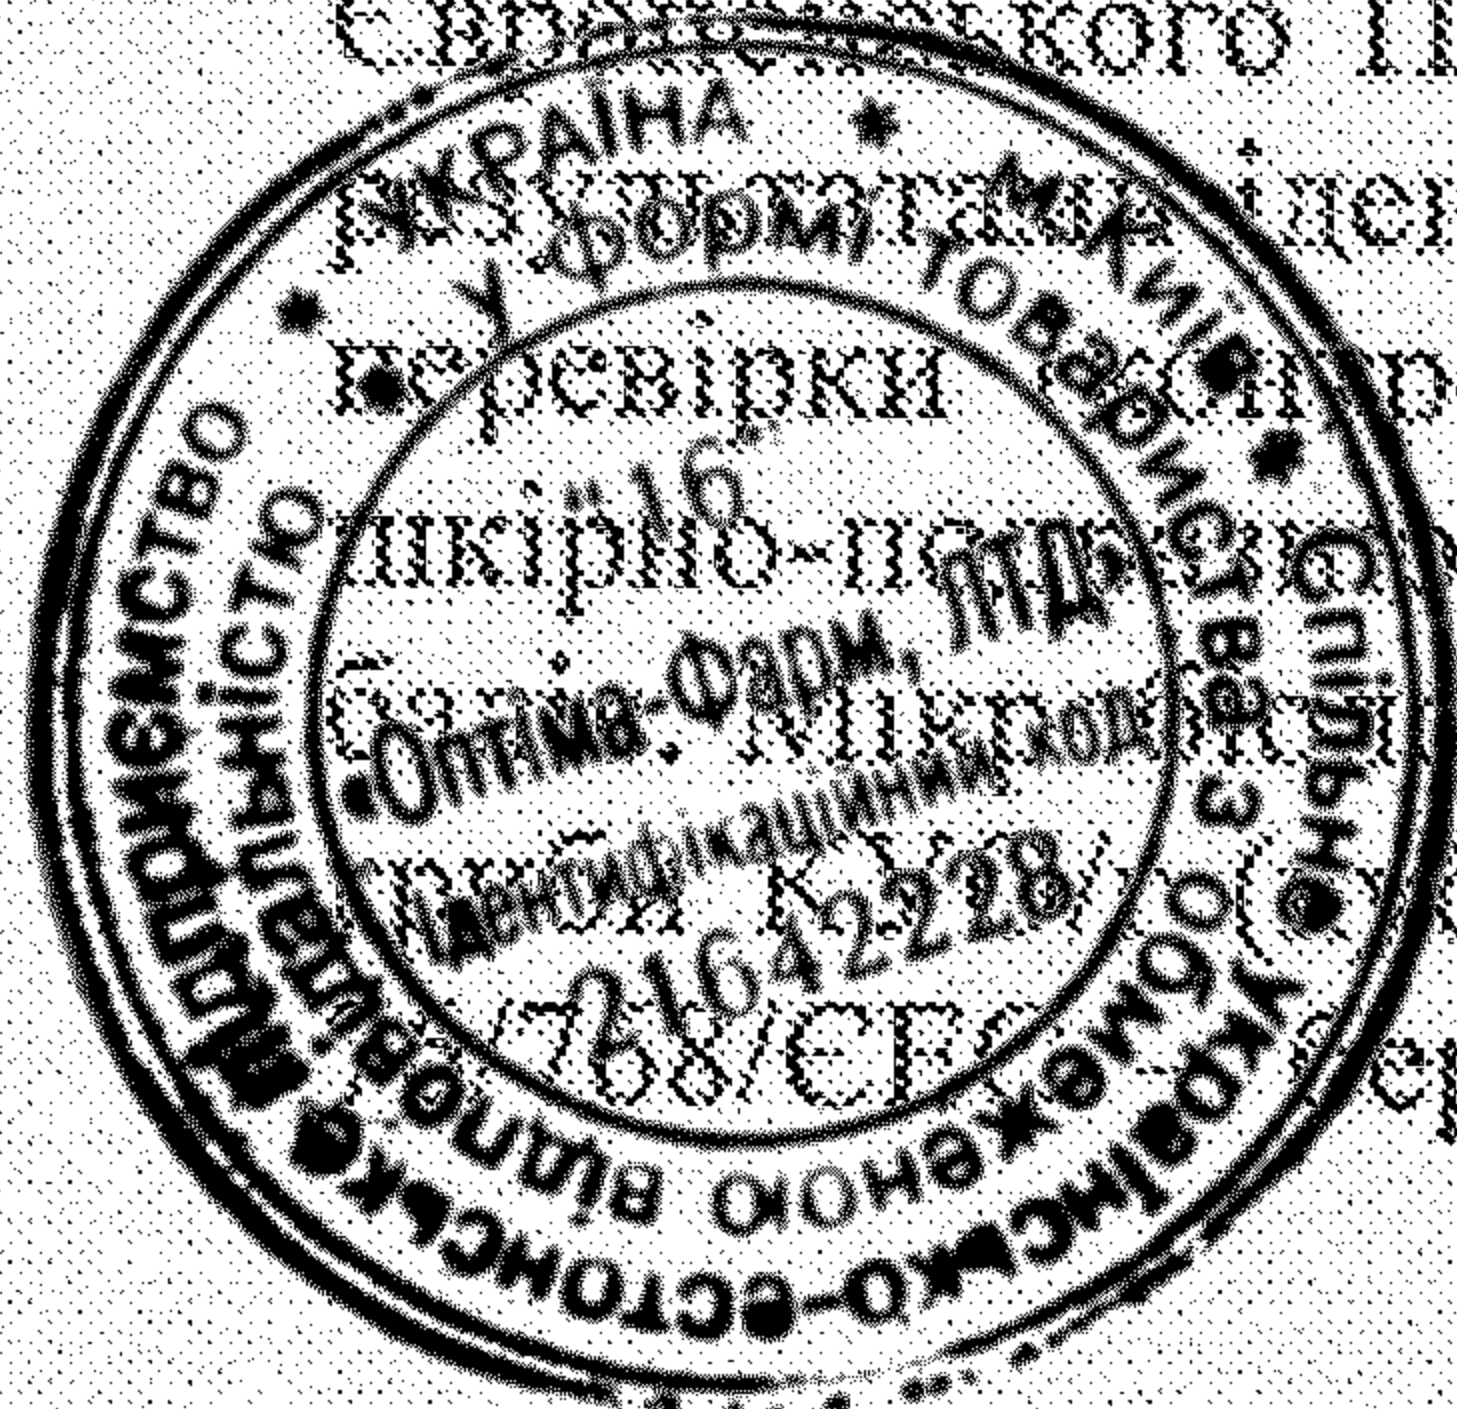

сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи дезодорант «Драй-Драй» - «Dry-Dry», Дезодорант «Драй-Драй Сенситів» - «Dry-Dry Sensitive», Ефективний засіб від підвищеного потовиділення «Драй-Драй Лайт» - «Dry-Dry Light»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 3314 від 27.03.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії


Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

М.П.



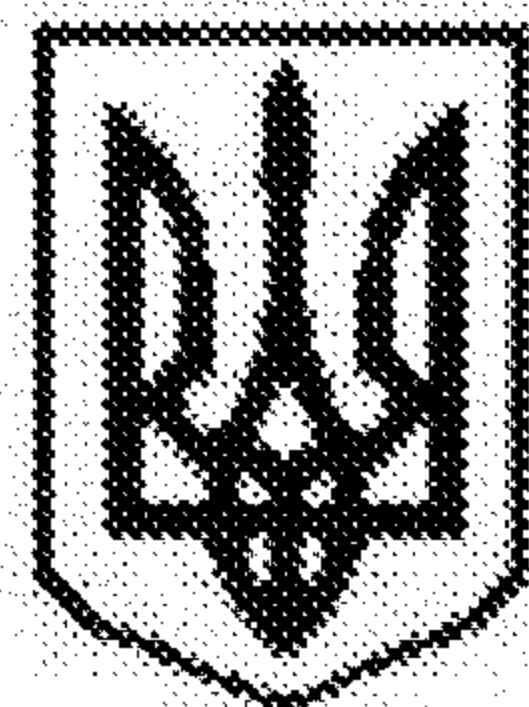

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ЗАТВЕРДЖУЮ

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.04 2015р.

№ 05.03.02-03/15480

**Дезодорант «Драй-Драй» - «Dry-Dry», Дезодорант «Драй-Драй Сенситив» - «Dry-Dry Sensitive»;
Ефективний засіб від підвищеного потовиділення «Драй-Драй Лайт» - «Dry-Dry Light»**

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3307200000

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД артикула)

Догляд за тілом, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через аптечну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

LEXIMA AB, Швеція, Blasutgatan 9 B, 414 56 Gothenburg, Sweden

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ІП «Сканди Лайн Україна», Україна, м. Вінниця, 21021, проспект Юності, д.18, оф.702, код ЄДРПОУ:
37247514**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Прямі контракти з виробником / постачальником

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я, розгляду наданих документів, а також результатів мікробіологічних та токсикологічних досліджень наданого заявником зразка, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкірно-подразнюючої дії, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок - 1 бал. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації лікарем. Використання пара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника.

(особливі умови використання, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Дезодорант «Драй-Драй» - «Dry-Dry», Дезодорант «Драй-Драй Сенситив» - «Dry-Dry Sensitive»; Ефективний засіб від підвищеного потовиділення «Драй-Драй Лайт» - «Dry-Dry Light» заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері



застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове; використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 08.04.2018 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@namn.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3875 від 08.04.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

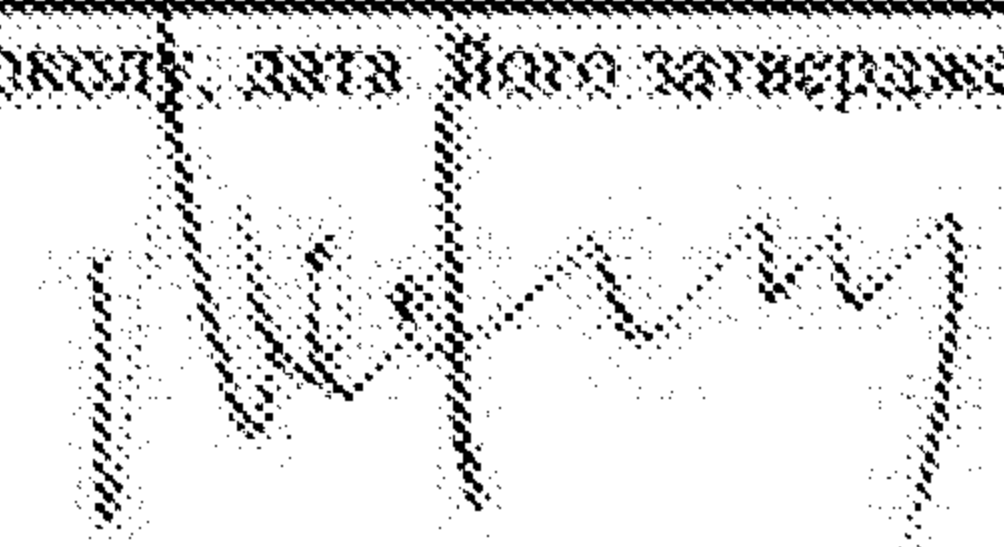

Чернюк В.І.

