



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.А.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13 05 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 14129

Об'єкт експертизи: Бальзами профілактичні: «Фіторицид-актив», «Фіторицид», «Фаурін», «Фаурін-актив», «Фіторицид (дитячий)», «Фіторинол», «Броня для шкіри», «Фіторон»

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-32031087-011-2005 «Засоби косметичні, профілактичні та масажні. Бальзами». Зміна № 1-2»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 20.41.15 – 00.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: косметичні засоби по догляду за шкірою, оптова та роздрібна торгівля, аптечна мережа (як супутній товар)

Країна-виробник: ПрАТ «Фіторія», Україна, 61080, м. Харків, в'їзд Естакадний, буд. 3А; тел.: (057) 762 70 05, код за ЄДРПОУ 32031087

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПрАТ «Фіторія», Україна, 61080, м. Харків, в'їзд Естакадний, буд. 3А; тел.: (057) 762 70 05, код за ЄДРПОУ 32031087

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, подразнюючої дії, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – не більше 1000; дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.



Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи бальзами профілактичні: «Фіторицид-актив», «Фіторицид», «Фаурін», «Фаурін-актив», «Фіторицид (дитячий)», «Фіторинол», «Броня для шкіри», «Фіторон» виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-32031087-011-2005 «Засоби косметичні, профілактичні та масажні. Бальзами». Зміна № 1-2» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-32031087-011-2005 «Засоби косметичні, профілактичні та масажні. Бальзами». Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 7332 від 24 квітня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"


М.П.



Чернюк В.І.



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ПрАТ „Фіторія”
Д.В. Матчин

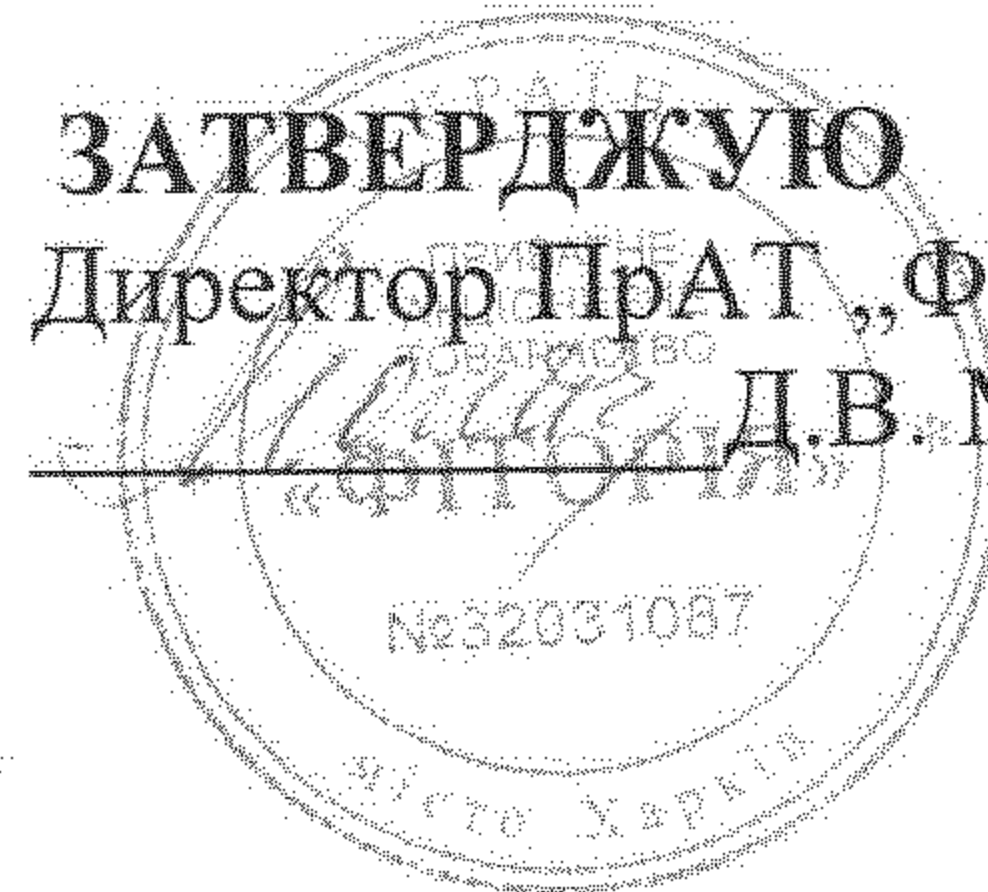


02.04.2015

ЗМІНА № 2

ТУ У 24.5 - 32031087-011-2005

Засоби косметичні, профілактичні та масажні. Бальзами

Дата надання чинності з 23 04 2015 р.

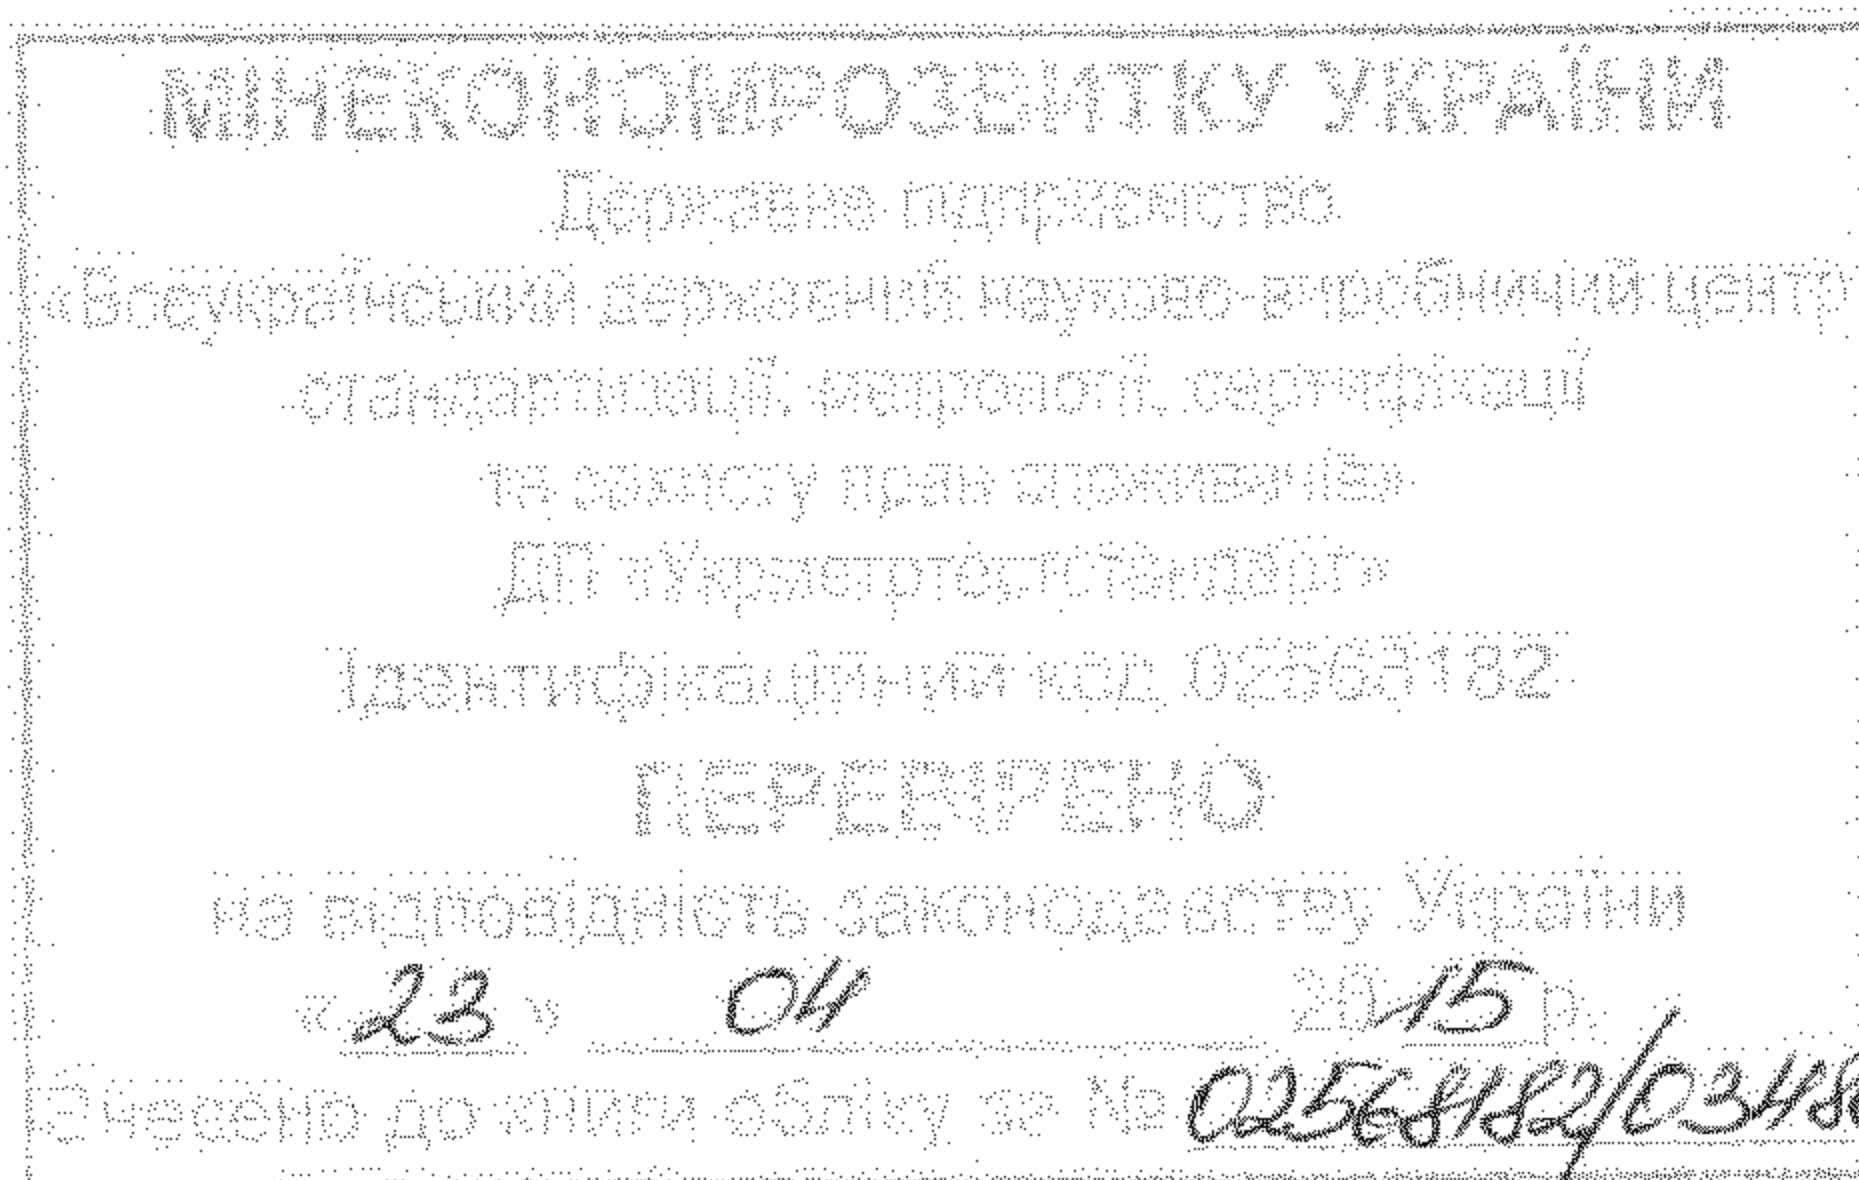

РОЗРОБЛЕНО:

Директор ПрАТ „Фіторія”
Д.В. Матчин
02.04.2015



Титульний лист

Вилучити код «ДКПП 24.52».

Доповнити кодом «ДКПП 20.41.15-00.00».

Термін дії технічних умов викласти в новій редакції «02.07.2025».

Розділ 1.

Вилучити:

«ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за
качеством

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые.
Общие технические условия

ТУ У 24.6-31332090-002-2006 Масла эфирные и смеси масел эфирных
фасованные

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территории
населённых мест»

Доповнити:

«Закон України «Про вилучення з обігу, переробку утилізацію, знищення
або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні
технічні вимоги, порядок та методи атестації.

ДСТУ БА.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи
вентиляційні. Загальні вимоги.

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць,
затв. Наказом МОЗ №145 від 17.03.2011 р.

ДСанПиН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування».

Розділ 2.**Підрозділ 2.4.****Пункт 2.4.1.**

Замінити слова «згідно з ТУ У 24.6-31332090-002» на слова «згідно з
чинною нормативною документацією».

Розділ 3.**Пункт 3.2.**

Замінити:

посилання «ГОСТ 2874» на «ДСанПиН 2.2.4-171»;

посилання «ГОСТ 12.4.021» на «ДСТУ БА.3.2-12»;

Мінекономрозвитку України
ДП «Укрметртестстандарт»
ПЕРЕВІРЕНО

