



Приватне підприємство

“Евро плюс”

Україна, м. Дніпро, вул. Корнійчука, 4/94

20

ПАСПОРТ № 152

Гель Троксерутин з бодягою

Номер партії: 060923

ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки парфумерно-косметичної продукції»

Партія, упаковок: 75мл – 1000 туб

Дата випуску продукції: 06.09.2023 р.

Серія виготовлена згідно з Технічними умовами ТУ У 05.0-30192477-002-2002.

Результати досліджень:


| Назва показника | Вимоги ТУ У 05.0-30192477-002-2002 | Результати досліджень |
|---|---|---|
| Опис | Структурована, гелеподібна маса з однорідними домішками. | Відповідає |
| Масова доля речовини | 75 мл | Відповідає |
| Колір | Світло-лимонний | Відповідає. |
| Однорідність | Однорідна | Відповідає. |
| Водневий показник рН | 6,0-9,0 | 7,5 |
| Масова доля води та легких речовин, % | 70,0-99,0 | 94,5 |
| Колоїдна стабільність | Стабільний | Відповідає. |
| Термостабільність | Стабільний | Відповідає. |
| Мікробіологічна чистота МАФАМ КОУ/г БГКП (коліформи) в 0,1г E coli в 1,0 г S.aureus в 1г B.cereus КУО/г Salmonella в 10г Дріжджі КУО/г | Не >1,0x10 ⁴ Не допускається Не допускається Не допускається Не більше 1,0x10 ² Не допускається Не більше 1,0x10 ² | відповідає не виявл. не виявл. не виявл. не виявл. не виявл. відповідає |
| Упаковка | Згідно з вимогами ТУ У 05.0-30192477-002-2002 | Відповідає |
| Маркування | Згідно з вимогами ТУ У 05.0-30192477-002-2002. | Відповідає |
| Термін придатності | 24 місяці з дати виготовлення (при виконанні умов зберігання, транспортування) | До 09.2025 |

Дана партія 060923 Гель Троксерутин з бодягою відповідає вимогам Технічних умов ТУУ 05.0-30192477-002-2002.

Дослідження виконував контролер ВТК:



06.09.2023

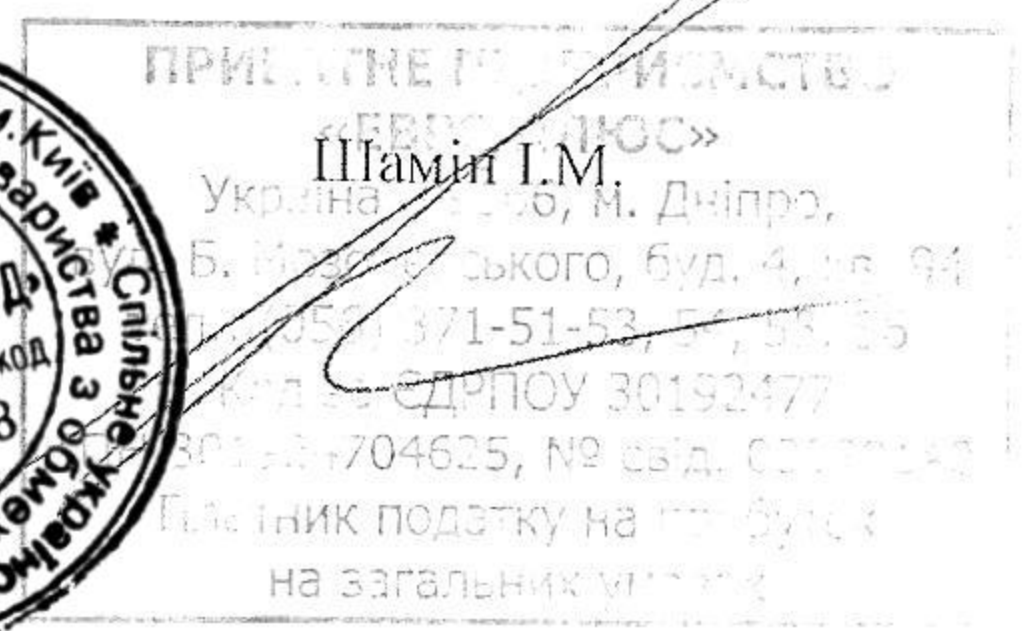

Вх на №160 ст 13.09.23

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не потребує

Поточний державний санепідеміологічний контроль здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікарстві України
Інституту екології і токсикології ім. Д.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-10344-08 від 13.11.2008 р.

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України

(місце утворення)


м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцевий офіс)

тел., факс: 253-94-84; 559-23-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
 санітарного лікаря України

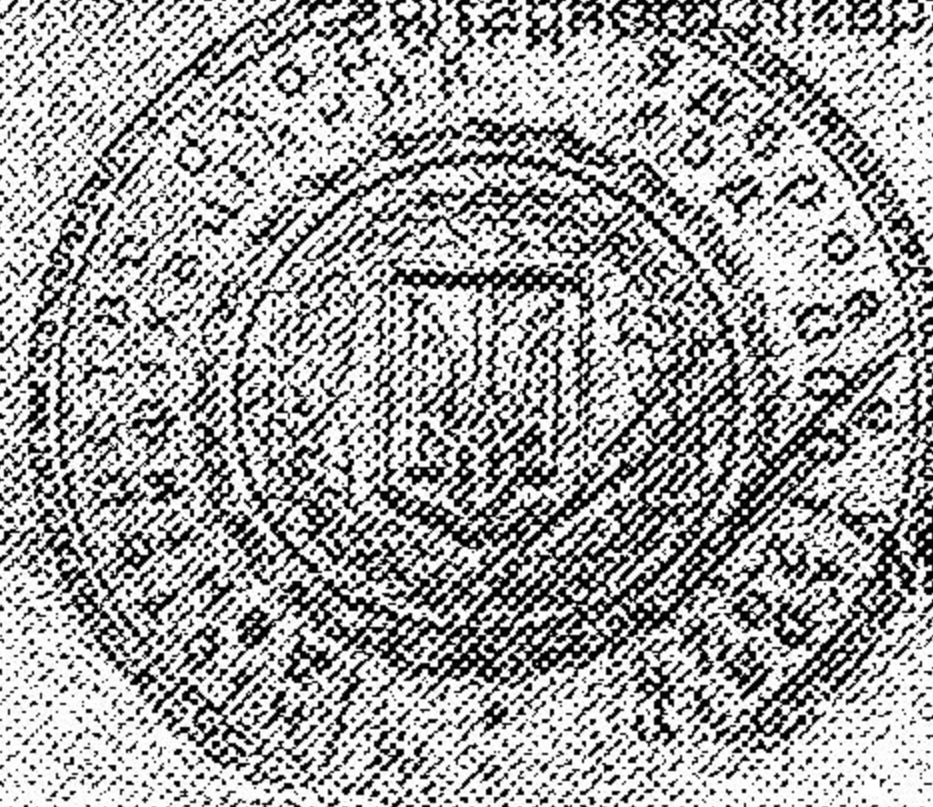

М. А. Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 11 2008 р.

№ 05.03.02-03/73590

Гелі косметичні згідно рецептур до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 «Бодяга косметична» згідно з додатком до
 Висновку

(об'єкт експертизи відповідно до відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3304, Код ДСТУ: 24:52:15

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

Побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ГП "ЕВРО-ПЛЮС", Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4, к. 94, тел: (056) 790-23-71, код: 30192477
 (країна-виробник, розробник, адреса, місце, контактний телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ГП "ЕВРО-ПЛЮС", Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4, к. 94, тел: (056) 790-23-71, код: 30192477

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: за індексом шкіро-подразнюючої дії - 0 балів; за мікробіологічними показниками: вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см3) не > 1000; кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см3) не > 100; бактерій групи Enterobacteriaceae в 1 г (см3) - не допускається; Staphylococcus aureus в 1 г (см3) - не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) - не допускається (ДСанПН 2.2.9.027-99).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
 Транспортування, зберігання згідно вимог ТУ У 05.0-30192477-002-2002

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Гелі косметичні згідно рецептур до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 «Бодяга косметична» згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій: ТУ У 05.0-30192477-002-2002

Інформація щодо етикетки, інструкція, прайс-лист: повинна бути надана інструкція

Висновок дійсний протягом чинності дії серіального документа ТУ У 05.0-30192477



Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи


від 14 11 2008 р.

№ 05.03.02-03/73590

Гелі косметичні згідно рецептур до ТУ У 05.0-30192477-002-2002 «Бодяга косметична», виробництва ПП «Евро плюс»:

- Гель для массажа разогревающий
- Гель для массажа охлаждающе-разогревающий
- Гель массажный «Спорт»
- Гель для ног противогрибковый
- Гель «L-карнитин с бадягой»
- Гель «Пантенол с бадягой»
- Гель «Чага с бадягой»
- Гель «Гепарин с бадягой»
- Гель для суставов ибупрофен с бадягой «Ибупрогель»
- Гель для суставов диклофенак с бадягой «Диклогель»
- Гель от келоидных рубцов
- Гель от растяжек
- Гель «Троксерутин с бадягой»
- Гель «Дермагель»
- Гель ранозаживляющий
- Гель от трещин на пятках
- Гель от перхоти
- Гель для депиляции
- Гель увлажняющий и успокаивающий после депиляции
- Гель для ног
- Гель для восстановления фигуры после родов
- Гель для укрепления бюста
- Гель для роста волос
- Гель при простуде
- Гель при головной боли
- Гель массажный

Голова експертної комісії

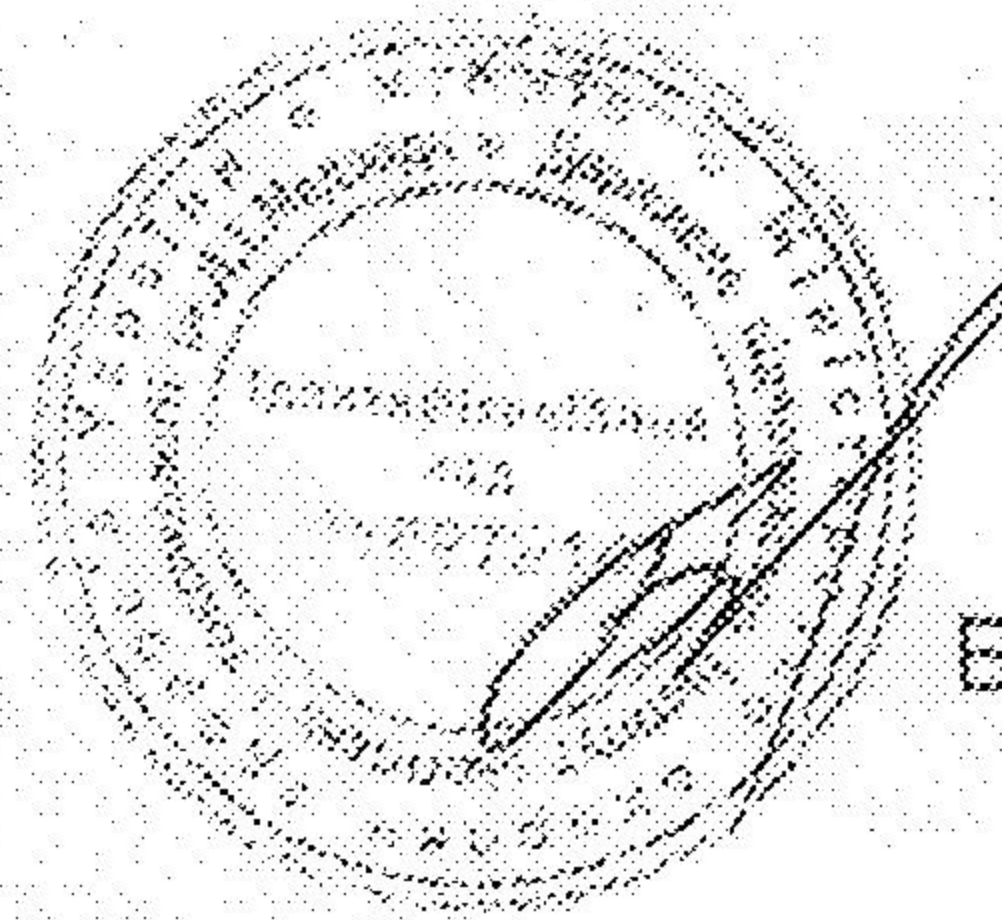

Бобильова О.О.




ДКПШ 05.00.32.000

Група Р 68

КІД 71.100.70

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧП «Евро плюс»

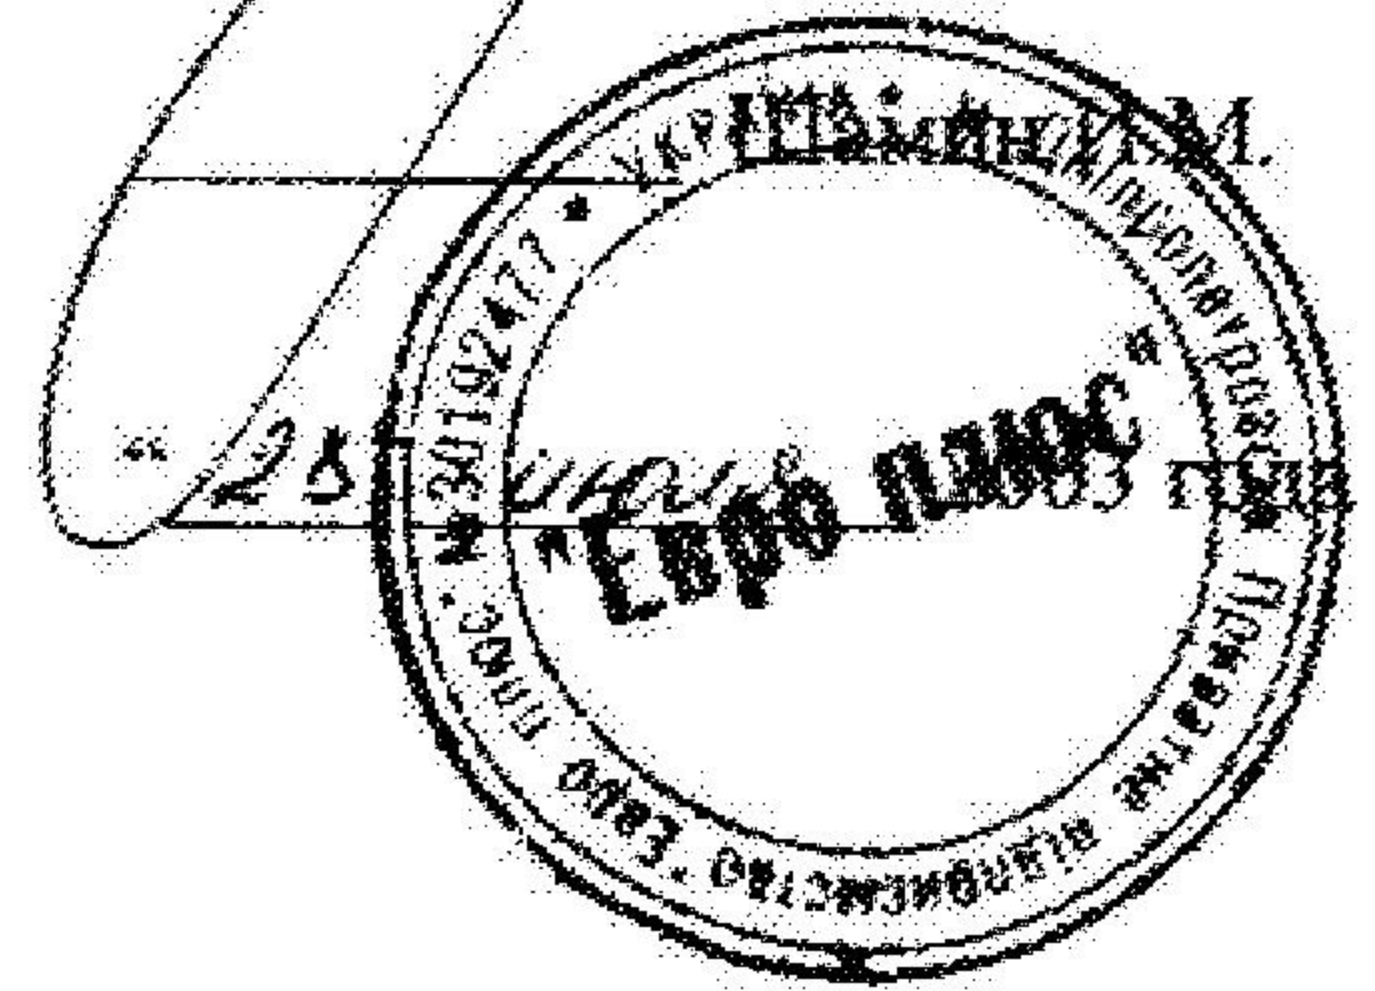


“БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ”

“БОДЯГА КОСМЕТИЧНА”

**ИЗМЕНЕНИЕ №1 к
ТУ У 05.0 – 30192477 – 002 – 2002**

с 06.08.2003

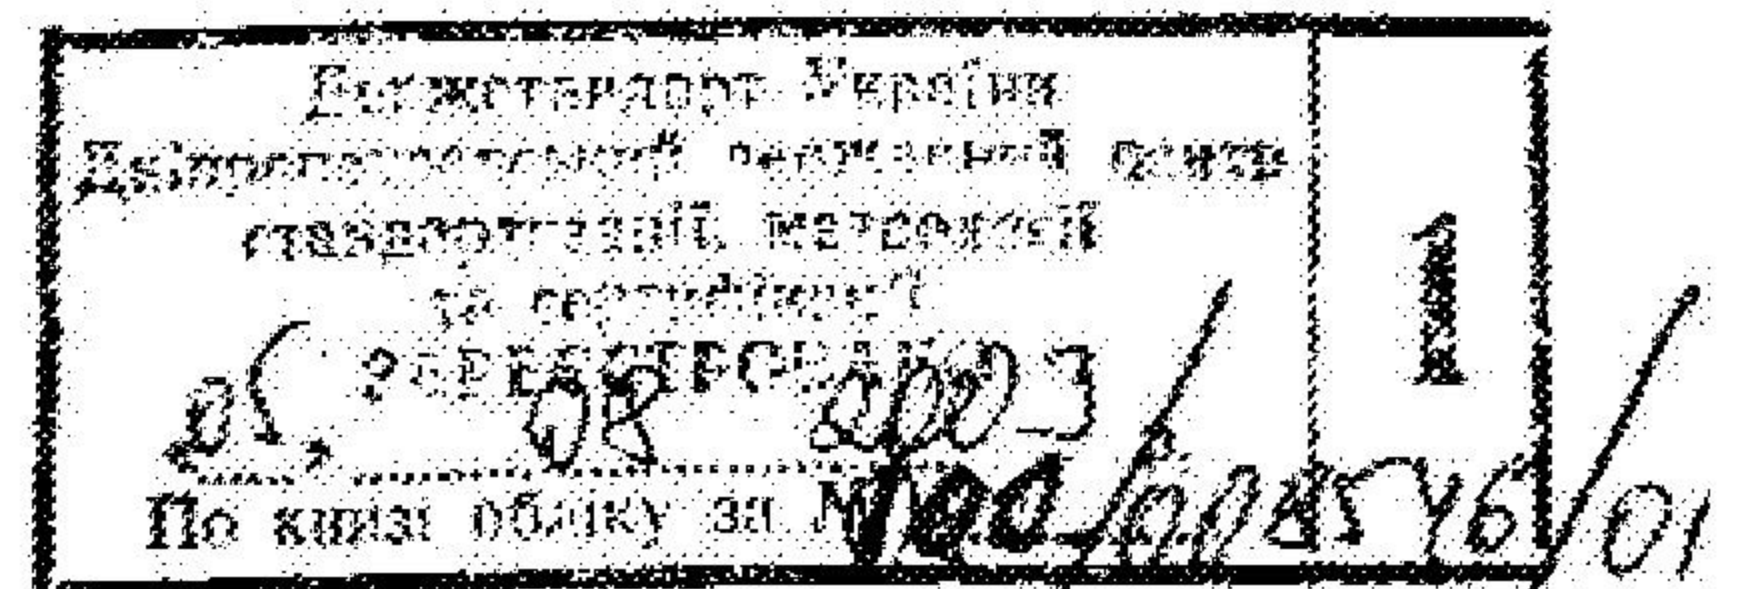

СОГЛАСОВАНО:
Директор ЧП «КоТрис»

Слодобец А.А.

“25” числа 2003 года

РАЗРАБОТАНО:
Директор ЧП «Евро плюс»

Шамин И.М.

“28” числа 2003 года



ДКПН 05.00.32.000

Группа 71.100.70

СОГЛАСОВАНО

Главный санитарный врач
Харьковской области

И.С. Кратенко

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи

№ 05.03.02-07/15590


«21» квітня 2003 р.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ЦП «ЕВРО ПЛЮС»

И.М. Шамин

«27» ноября 2002 г.

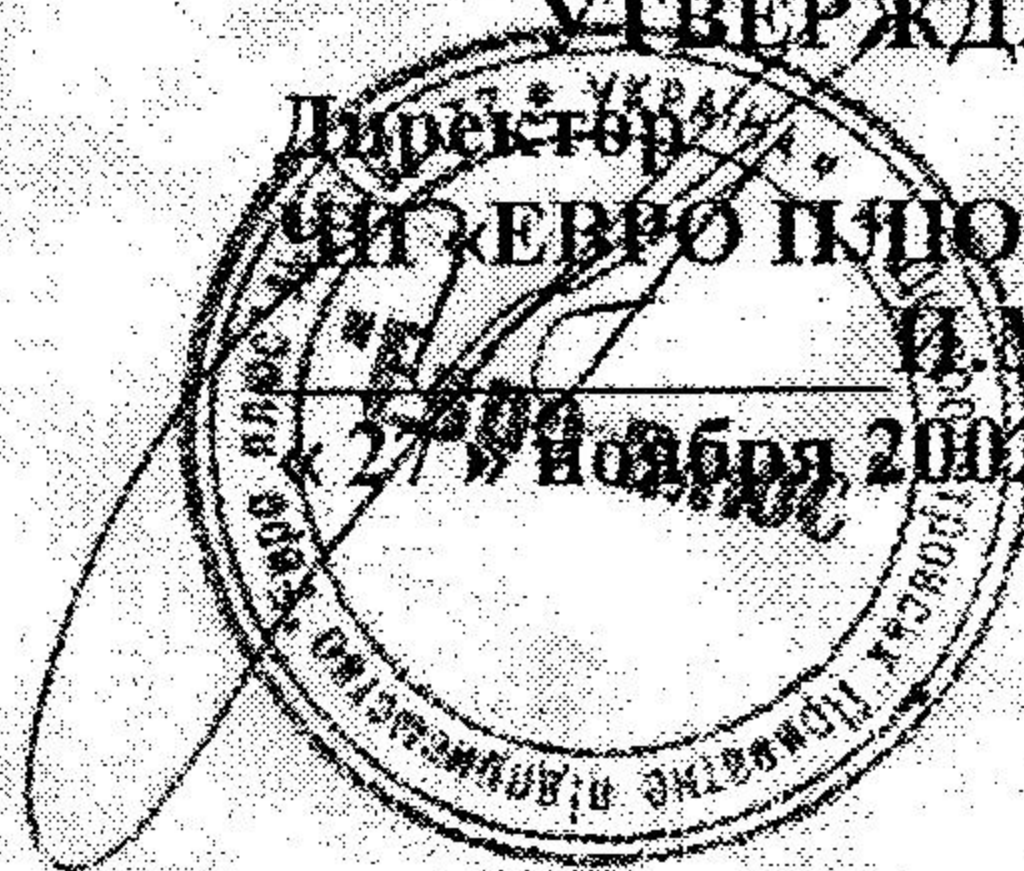

**БАДЯГА КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**БОДЯГА КОСМЕТИЧНА
ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

TU У 05.0-30192477-002-2002


Введены впервые

Введены с «07» 05 2003 г.
Без ограничения срока действия

**РАЗРАБОТАНО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Доцент Е.В. ГЛАДУХ

«26» ноября 2002 г.

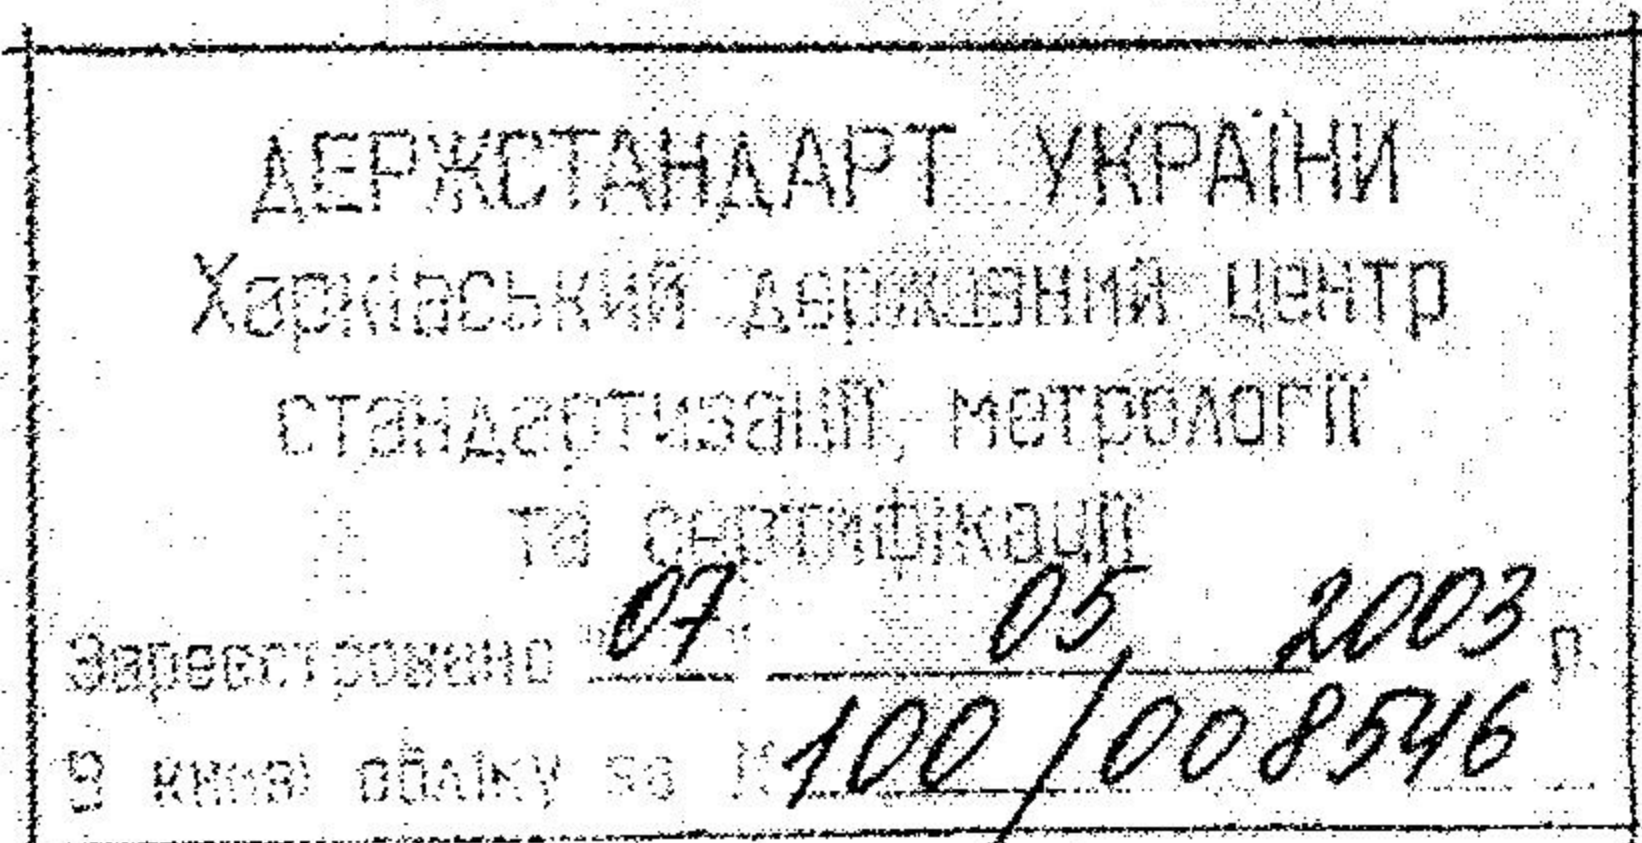

ЦП «ЕВРО ПЛЮС»

И.М. ШАМИН

«26» ноября 2002 г.

