



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.  
М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 12 " 2018 року

№ 602-123-20-3/ 30457

Об'єкт експертизи Зубна паста Аквафреш Мої молочні зубки (Aquafresh My little teeth toothpaste)  
виготовлений у відповідності із :

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для особистої гігієни ротової порожнини, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник de Mielen a.s., Slovak Republic / де Міклен а.с., Словацька Республіка, Priemyselny park Gena, Ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934 01 Левіце  
(адреса, місце виробництва, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.“, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162  
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами розгляду наданих документів та оцінки ризику для здоров'я населення в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006) а саме: за індексом шкіро-подразнюючої та подразнюючої дії на слизову оболонку, не більш - 0 балів, кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см<sup>3</sup>) < 100; кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см<sup>3</sup>) - відсутні; Staphylococcus aureus в 1г (см<sup>3</sup>) продукції - відсутні; бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1г (см<sup>3</sup>) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г (см<sup>3</sup>) продукції - відсутні відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами та рекомендаціями виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи
- г) Для дітей віком до 6 років застосовувати кількість пасту розміром з горошину та чистити зуби під наглядом дорослих, щоб звести до мінімуму проковтування зубної пасту. Проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас виникли питання про продукти, що містять фтор, так само, як із іншими продуктами по догляду з ротовою порожниною. Уникайте явищ подразнення та припиніть застосування. Після чищення зубів необхідно прополоскати ротову порожнину водою.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Аквафреш Мої молочні зубки (Aquafresh My little teeth toothpaste), за наданим заявником зразком відповідає вимогам для цього



санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс шкірно-подразнюючої дії, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку; за мікробіологічними показниками та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка І.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)


Протокол експертизи

№ 3/8-А-2923-18 від 21.06.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

М.П.

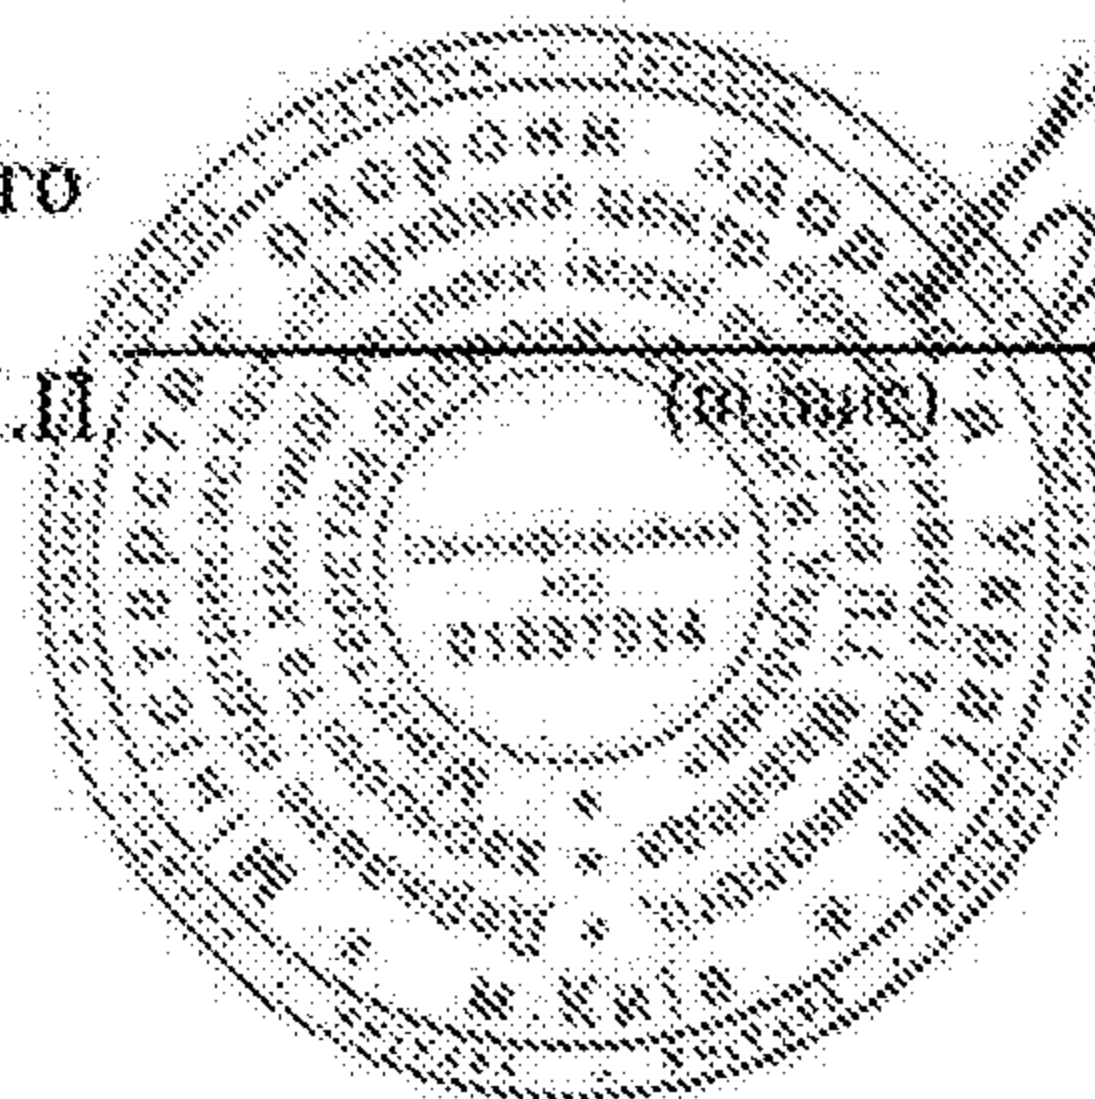

Вобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

