

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №10

Назва косметичного засобу: крем – бальзам на вазеліновій основі «Добра хода» від мозолів та огрубілої шкіри

Виробник: ТОВ «Еліксир» 49040 м. Дніпро, вул. Паніхахи, 2

Номер партії: 10

Дата виготовлення: лютий 2023 р.

Розмір партії: 10 мл – 300 шт.

Партія виготовлена у відповідності до вимог
ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Результати досліджень:

Назва показника	Характеристика або норма у відповідності до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005	Результати досліджень
Зовнішній вигляд	Однорідна кремподібна маса	відповідає
Колір	Власний кольору крему даного найменування (від білого до жовтого)	відповідає
Запах	Власний запаху заправки та/або основних компонентів крему даного найменування	відповідає
Водневий показник рН, од	3,0-9,0	6,2
Колоїдна стабільність	Стабільний	стабільний
Термостабільність	Стабільний	стабільний
Упаковка та маркування	Згідно з вимогами ТУ У 24.5-1530100373-042:2005	відповідає
Термін придатності	24 місяці з дати виготовлення (дату виготовлення дивіться на футлярі)	02.2025

Термін придатності 24 місяці при температурі від плюс 5 °С до плюс 25 °С у сухих складських приміщеннях.

Партія крем-бальзаму на вазеліновій основі 10.02.23 відповідає вимогам ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Дані надав інженер-лаборант:
Блетрова О.О.



Handwritten signature and date: Олександр Мотуз 13.02.2023



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 04 2021 року

№ 12.2-18-1/8012

Об'єкт експертизи: Крем-бальзам косметичні згідно з додатком
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзам косметичні. Технічні умови»

Код за ДКПН: 20.42 **код за УКТЗЕД:** -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: косметичні засоби по догляду за шкірою, побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855; адреса виробництва: 52072, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 144

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліксир", Україна, 49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд.2, корп. 12, к. 403; тел. (056) 3758855; код за ЄДРПОУ 32197328

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-гігієнічним вимогам за критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила та норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 33043/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в



1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Крем-бальзами косметичні згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

тел. (044) 526-55-32 факс (044)526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2218 від 01.04.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



О.Г. Гаврильченко
(прізвище, ім'я, по батькові)



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 28 " 04 2021 року

12.2-18-1/ 8012

1. Крем-бальзам для ніг "Добра хода" від тріщин
2. Крем-бальзам для ніг "Добра хода" дезодоруючий (усуває неприємний запах)
3. Крем-бальзам для ніг "Добра хода" від мозолей та огрубілої шкіри
4. Крем-бальзам "Чорниця" для вік та губ з екстрактом чорниці
5. Крем-флюїд "Шоколадний" для вік з олією какао
6. Крем-бальзам масажний проти розтяжок шкіри
7. Крем-бальзам для тонізуючого масажу
8. Крем-бальзам для рук зволожуючий з вітамінним комплексом тривалої дії
9. Крем-бальзам для рук з мінералами Мертвого моря та протеїнами шовку
10. Крем-бальзам "Сустамед"
11. Крем-бальзам "Хондроїтин з босвелією"
12. Крем-бальзам Дитячий рідкий тальк
13. Крем-бальзам "Проктомед"
14. Крем-бальзам від суглобних болів "Золотий вус" з екстрактом живокосту (окопника)
15. Крем-бальзам розігрівуючий для тіла
16. Крем-бальзам на гелевій основі Травмагель

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
тел. (044) 526-55-32 факс (044)526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії



№ 2218, від 01.04.2021 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

О.Г. Гаврильченко

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)



ДКПШ 20.42.15-00.00

УКНД 71.100.70

СОГЛАСОВАНО
Заклучение государственной
санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 05-03.02-07/88594
от « 23 » 09 2014 г.


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Эликсир»
М. В. Андреева
« 4 » сентября 2014 г.



Изменение № 5
к ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
Крем-бальзамы косметические
Технические условия

Зміна № 5
до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
Крем-бальзами косметичні
Технічні умови

Дата введения в действие 03.10.2014

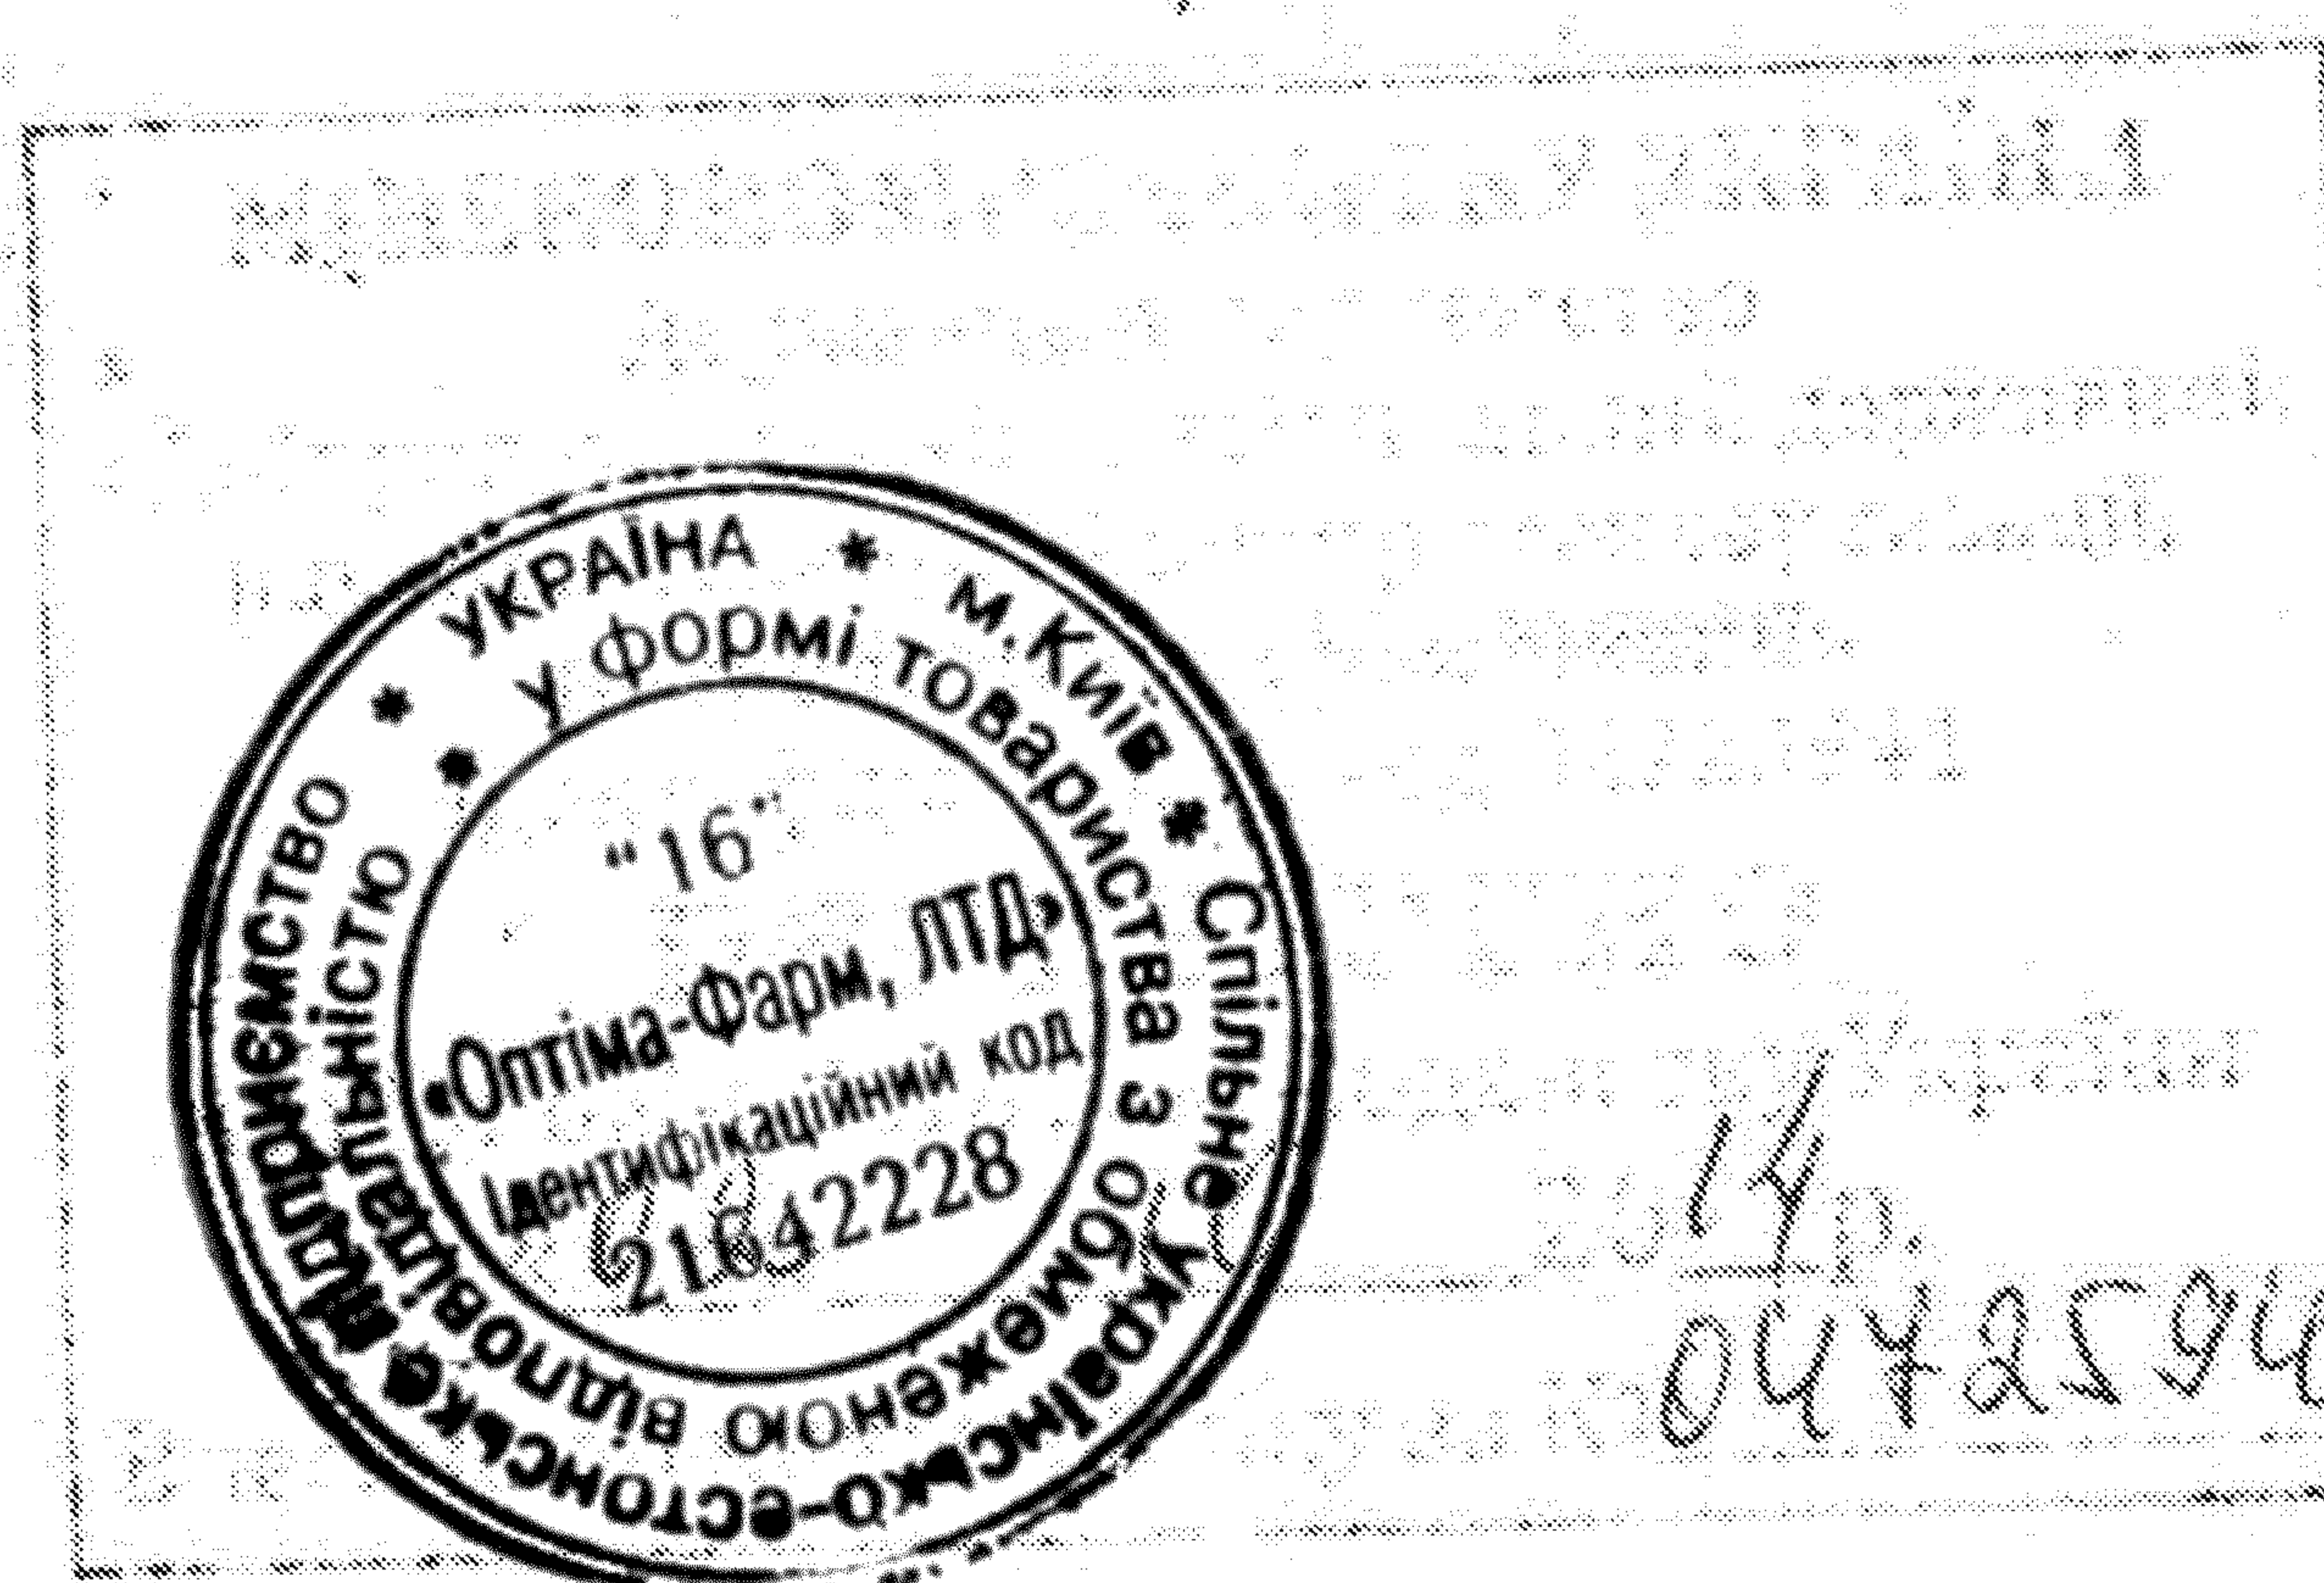

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО «Новация»
Л. А. Воробьева
от « 29 » августа 2014 г.

РАЗРАБОТАНО
Главный инженер-технолог
ООО «Эликсир»
И. Н. Малёванная
« 19 » августа 2014 г.

1. На титульном листе ДКПІ 24.52.15.050 заменить на ДКПІ 20.42.15-00.00.
2. Заменить «Действуют до 22.12.14» на «Действуют без ограничения срока действия».

3. Раздел 1, 3 абзац, ассортимент дополнить следующими позициями:

210. Крем-бальзам разогревающий для тела
211. Крем-бальзам на гелевой основе Антирубец
212. Крем-бальзам на гелевой основе Венокорсет
213. Крем-бальзам «Невромед»
214. Крем-бальзам «Добра хода» при шпоре, косточке и подагре

4. Раздел 2. Исключить:

ТУ У 15.9-31561015-001-2004 Тара полімерна для харчових рідин. Технічні умови

ТУ У 25.2-30422156.001-2001 Плівка одно- та багат шарова з флексодруком на основі поліетилену. Технічні умови

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания населенных мест

5. Раздел 2 дополнить следующими ссылками:

ТУ У 22628517.001-2000 Етикетки. Технічні умови

Наказ № 145 від 17.03.2011р. Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць

6. В разделе 2 наименование СОУ 24.5-37-094 изложить в новой редакции «Тара скляна для парфумерної та косметичної продукції. Загальні технічні вимоги»

7. К таблице 1 добавить примечание:

Примечание. Для некоторых кремов разрешены специфические вкрапления абразива или добавок (унисфер).

8. Таблицу 2 изложить в новой редакции


Таблица 2


№ п/п	Наименование показателя	Норма	Методы испытаний
1	Массовая доля воды и летучих веществ, %	8,0 – 95,0	ГОСТ 29188.4
2	Водородный показатель, рН, ед.	3,0 – 9,0	ГОСТ 29188.2
3	Коллоидная стабильность	Стабилен	ГОСТ 29188.3
4	Термостабильность	Стабилен	ГОСТ 29188.3

Примечание. Значение показателей массовая доля воды и летучих веществ, а также водородный показатель рН на конкретный крем указаны в рецептуре.



Відповідає оригіналу

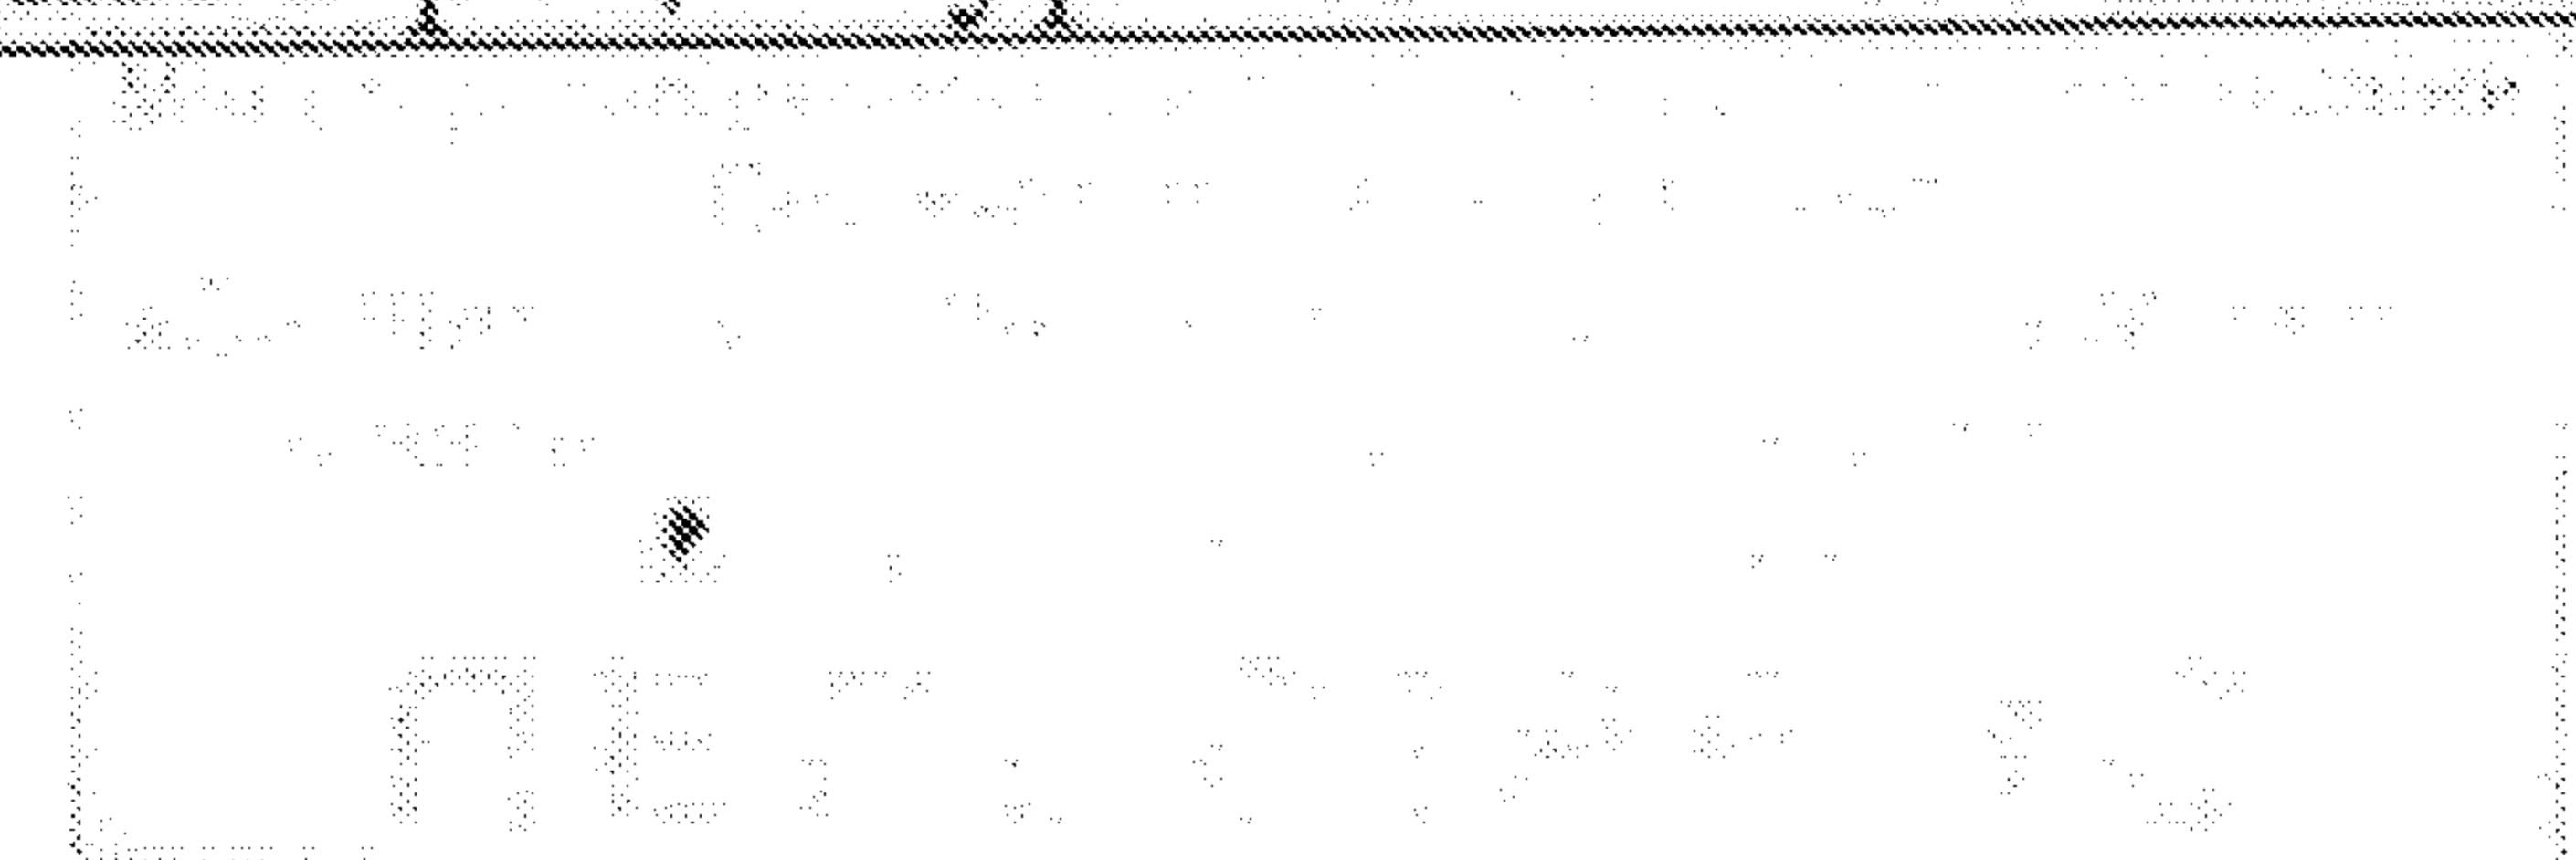

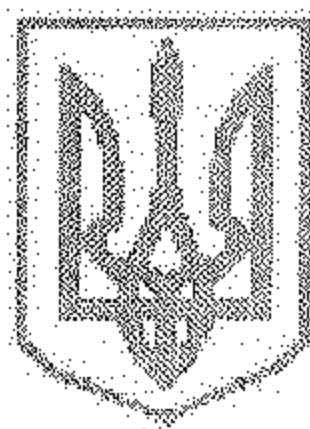

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.06. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 19937

Крем-бальзами косметичні відповідно до технічних умов ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови» в асортименті згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.42.15-00.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Косметичні засоби по догляду за шкірою, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «ЕЛІКСІР», Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 2, к.12, кім. 403.

Адреса виробничих потужностей: 49032, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Старі

Кодаки, вул. Аеропорт, 144, код ЄДРПОУ: 32197328

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ЕЛІКСІР», Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 2, к.12, кім. 403, код ЄДРПОУ: 32197328

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я, розгляду наданих документів, а також результатів мікробіологічних та токсикологічних досліджень наданого заявником зразка, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – I бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ - не більше 1000; Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні; дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ - не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до спеціального пункту прийому. У мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Крем-бальзами косметичні відповідно до технічних умов ТУ У 24.5-1530100373-042:2005 «Крем-бальзами косметичні. Технічні умови» в асортименті згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дієний до: 13.06.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@namn.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 8469 від 13.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

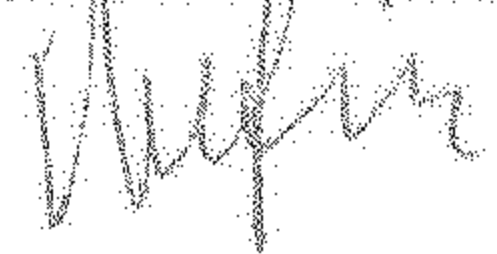 Чернок В.І.



Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при Головному державному санітарному лікареві України
ДУ «Інституту медицини праці НАМН України»

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «15» 06 2016 р.

№ 05.03.02-04/

Крем-бальзами косметичні відповідно до технічних умов ТУ У 24.5-1530100373-042:2005

«Крем-бальзами косметичні. Технічні умови» в асортименті

виробництва ТОВ «ЕЛІКСІР» (Україна)

Код за ДКПП 20.42.15-00.00

(До протоколу № 8469 від 13.06.2016 р.)

№	Назва продукції
1	Крем-бальзам від суглобних болів «Золотий вус» з екстрактом живокосту(окопника)»
2	Крем-бальзам для ніг «Добра хода» від тріщин»
3	Крем-бальзам для ніг «Добра хода» дезодоруючий(усуває неприємний запах)
4	Крем-бальзам для ніг «Добра хода» від мозолей та огрубілої шкіри
5	Крем-бальзам «Чорниця» для вік та губ з екстрактом чорниці
6	Крем-флюїд «Шоколадний» для вік з олією какао
7	Крем-бальзам масажний проти розтяжок шкіри
8	Крем-бальзам для тонізуючого масажу
9	Крем-бальзам для рук зволожуючий з вітамінним комплексом тривалої дії
10	Крем-бальзам для рук з мінералами мертвого моря та протеїнами шовку
11	Крем-бальзам «Сустамед»
12	Крем-бальзам «Хондроїтин з босвелією»
13	Дитячий рідкий тальк
14	Крем-бальзам «Проктомед»

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: testlab@ukr.net

Протокол експертизи № 8469 від 13.06.2016 р.

Заступник Голови експертної комісії

Чернюк В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

ДКПП 20.42.15-00.00

УКНД 71.100.70

СОГЛАСОВАНО
Заключение государственной
санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 05-03.02-07/88594

от « 23 » 09 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Эликсир»

М. В. Андреева / М. В. Андреева/

« 4 » сентября 2014 г.





Изменение № 5
к ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
Крем-бальзамы косметические
Технические условия



Зміна № 5
до ТУ У 24.5-1530100373-042:2005
Крем-бальзами косметичні
Технічні умови

Дата введения в действие 03.10.2014

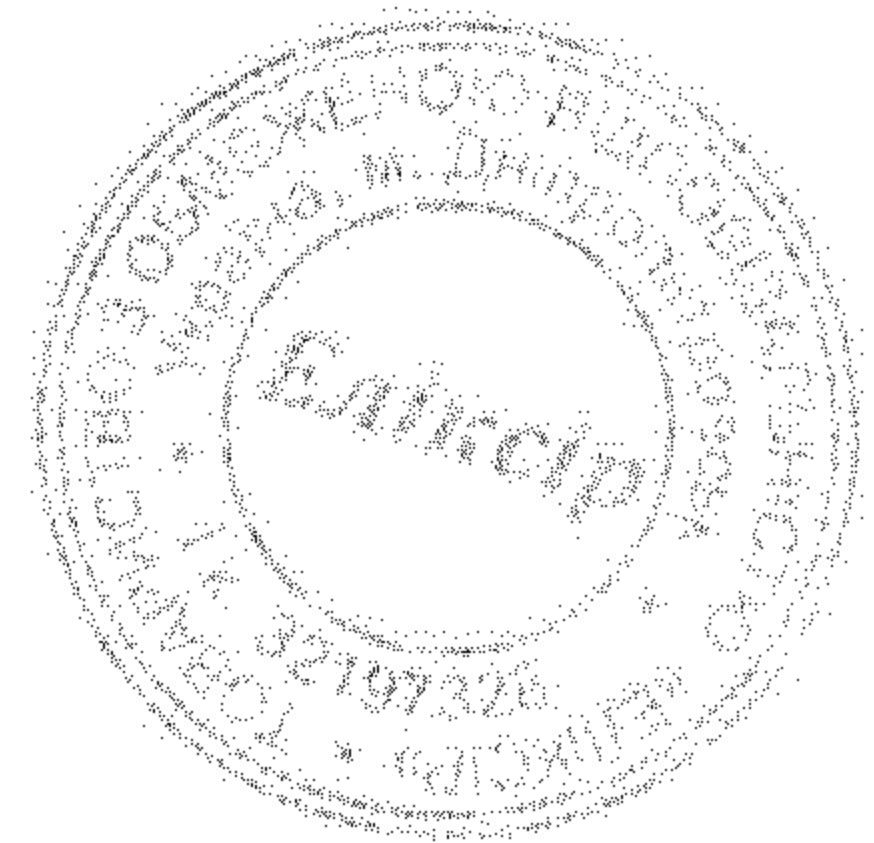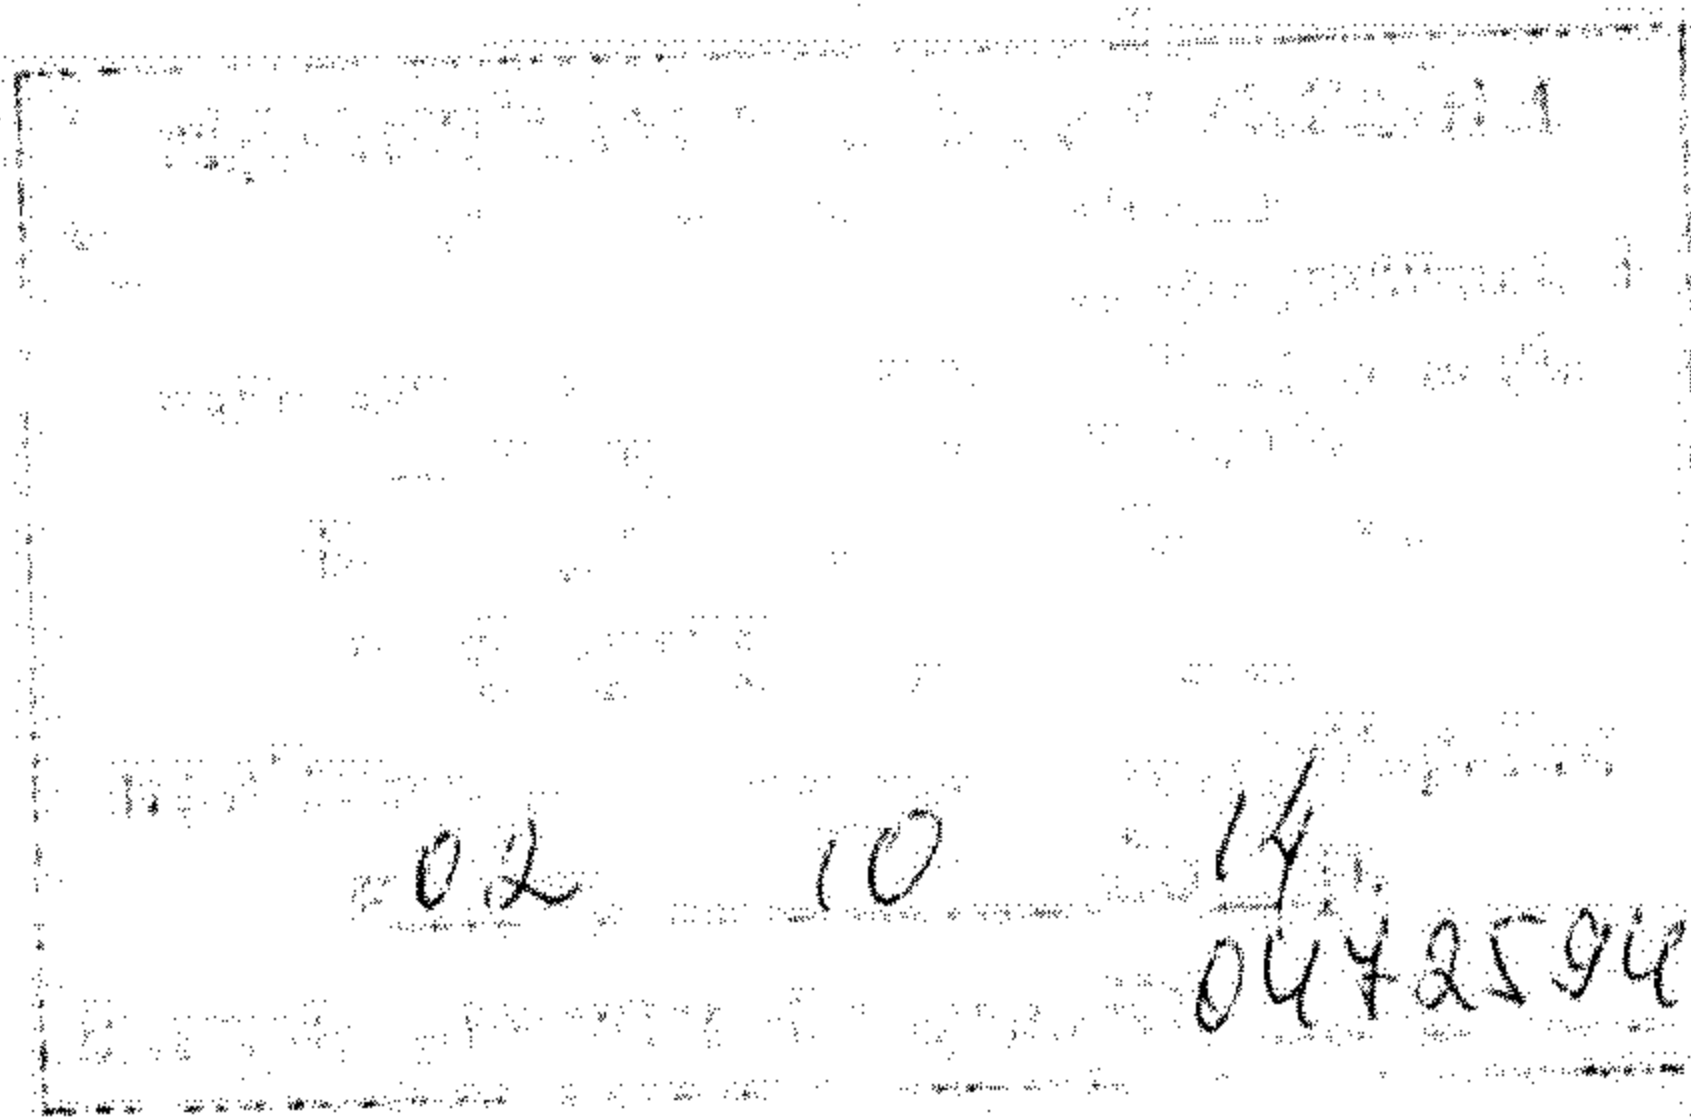

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО «Новация»

Л. А. Воробьева

от « 29 » августа 2014 г.

РАЗРАБОТАНО
Главный инженер-технолог
ООО «Эликсир»

И. Н. Малёванная

« 19 » августа 2014 г.



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

1. На титульном листе ДКПІ 24.52.15.050 заменить на ДКПІ 20.42.15-00.00.
2. Заменить «Действуют до 22.12.14» на «Действуют без ограничения срока действия».

3. Раздел 1, 3 абзац, ассортимент дополнить следующими позициями:

210. Крем-бальзам разогревающий для тела
211. Крем-бальзам на гелевой основе Антирубец
212. Крем-бальзам на гелевой основе Венокорсет
213. Крем-бальзам «Невромед»
214. Крем-бальзам «Добра хода» при шпоре, косточке и подагре

4. Раздел 2. Исключить:

ТУ У 15.9-31561015-001-2004 Тара полімерна для харчових рідин. Технічні умови

ТУ У 25.2-30422156.001-2001 Плівка одно- та багатошарова з флексодруком на основі поліетилену. Технічні умови

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания населенных мест

5. Раздел 2 дополнить следующими ссылками:

ТУ У 22628517.001-2000 Етикетки. Технічні умови

Наказ № 145 від 17.03.2011р. Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць

6. В разделе 2 наименование СОУ 24.5-37-094 изложить в новой редакции «Тара скляна для парфумерної та косметичної продукції. Загальні технічні вимоги»

7. К таблице 1 добавить примечание:

Примечание. Для некоторых кремов разрешены специфические вкрапления абразива или добавок (унисфер).

8. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Методы испытаний
1	Массовая доля воды и летучих веществ, %	8,0 – 95,0	ГОСТ 29188.4
2	Водородный показатель, рН, ед.	3,0 – 9,0	ГОСТ 29188.2
3	Коллоидная стабильность	Стабилен	ГОСТ 29188.3
4	Термостабильность	Стабилен	ГОСТ 29188.3

Примечание. Значение показателей массовая доля воды и летучих веществ, а также водородный показатель рН на конкретный крем указаны в рецептуре.



Відповідає оригіналу

