

ТОВ "Красота та Здоров'я",
 Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
 тел.: (057) 761-27-99, info@zik.biz.ua, www.enjee.ua, код 36226540
 Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена, 5.
Лабораторія відділу технічного контролю

Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005

ДП «Харківстандартметрологія»

Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2021 року № 01-0090/2021


СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «22» листопада 2022 р

Найменування продукції: **Добавка дієтична Пивні дріжджі "Осокор" з залізом 100 таблеток по 0,5 г**
 Номер партії (серії) **006** Розмір партії: **1 100 банок № 100**
 Краще спожити до кінця: **11.2024** Термін придатності: **24 місяці від дати виготовлення**
 Упаковка: **Полімерна банка з кришкою № 100** Аналіз виконаний згідно **ТУ У 15.8-31234557.001-2002**
 Умови зберігання: **Зберігати в упаковці виробника за температури від +5°С до +25°С, вологості повітря не більше 75%**

№п/п	Найменування показника	Вимоги НТД	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Таблетки	Відповідає
2	Колір	Від світло-бежевого до коричневого з вкрапленнями	Відповідає
3	Смак та запах	Властивий дріжджовій біомасі	Відповідає
4	Масова частка вологи (%), не більше	8,0	Відповідає
5	Середня маса таблетки, г	0,5 г ± 5%	Відповідає
6	Розпадасмість таблетки, хвилин, не більше	45	Відповідає
7	Вміст заліза (мг/ 1табл.), не менше.	1	Відповідає
8	Вміст токсичних елементів (мг/кг, не більше):		
8.1	Свинець	5,0	Відповідає
8.2	Миш'як	1,0	Відповідає
8.3	Кадмій	1,0	Відповідає
8.4	Ртуть	0,05	Відповідає
9	Мікробіологічні показники:		
9.1	МАФАМ (КУО/г, не більше)	1,0x10 ⁴	Відповідає
9.2	Дріжджі та плісняві гриби (КУО/г, не більше)	100,0	Відповідає
9.3	Е.солі в 0,1 г	Не доп	Відповідає
9.4	БГКП (колі-форми в 1,0 г)	Не доп.	Відповідає
9.5	Патогенні мікроорганізми, в т.ч., Сальмонела, в 10 г	Не доп.	Відповідає
10	Вміст радіонуклідів (бк/кг):		
10.1	Цезій ¹³⁷	200	Відповідає
10.2	Стронцій ⁹⁰	50	Відповідає

Висновок: "Пивні дріжджі "ОСОКОР" з Залізом" 100 таблеток по 0,5 г відповідають вимогам ТУ У 15.8-31234557.001-2002 по наведеним показникам.

**Завідувач
 лабораторії відділу технічного контролю**

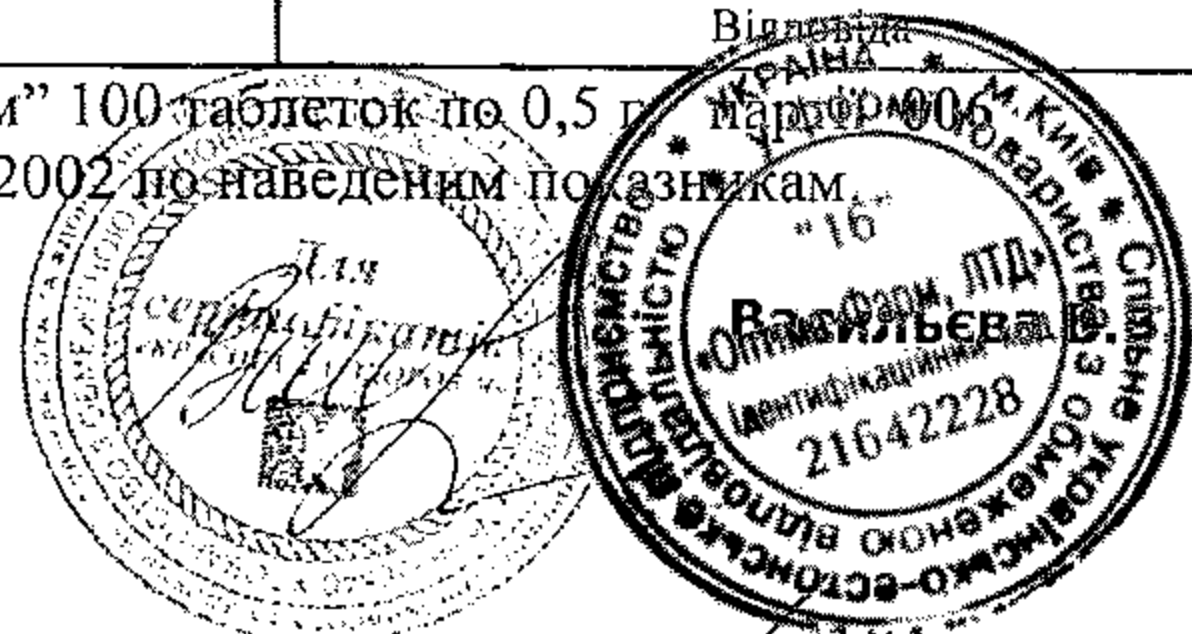

Вх ак № 046405 07.12.22