



Декларація виробника (документ про якість)

ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 228965 від 27.08.2018 р.,

Сертифікат ISO 22000:2005 №102090 Н від 13.09.2019 р.

Найменування: **Присипка косметична для дітей «Пантенол-присипка» 50 г**

Номер партії (серія/дата виготовлення): 032021

За ТУ У 24.5-32947402-003:2006

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Тонко подрібнена одноманітна порошкоподібна маса без сторонніх включень	Відповідає
Колір	Від білого до світло-сірого	Відповідає
Запах	Властивий запах даного засобу	Відповідає
Масова частка води та летких речовин, %, не більше	2,5	Відповідає
Масова частка стеариновокислого цинку або магнію, %, не більше	20,0	Відповідає
Залишок на ситі з дротяною сіткою № 0071, %, не більше	0,5	Відповідає
Масова частка суми важких металів, % (мг/кг), не більше	0,0020 (20,0)	Відповідає
Маса, г	50,0±5%	Відповідає
МАФАМ (загальна кількість мезофільних, аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів), КУО в 1,0г, не більше	1x10 ²	Відповідає
Бактерії сімейства Enterobacteriaceae, в 1,0г	Не допускається	Не виявлені
Дріжджоподібні гриби, КУО в 1,0г	Не допускається	Не виявлені
Pseudomonas aeruginosa в 1,0г	Не допускається	Не виявлені
Staphylococcus aureus в 1,0г	Не допускається	Не виявлені
Індекс шкірно-подразнюючої дії	0	Відповідає

Дата аналізу: 03.03.2021 р.

Термін придатності: 36 місяців з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в закритому, сухому, вентилятованому приміщенні при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 50%.


Висновок: продукція відповідає ТУ У 24.5-32947402-003:2006.

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»

Калініченко В.В.



Вх 24/0032
11.05.21 РК

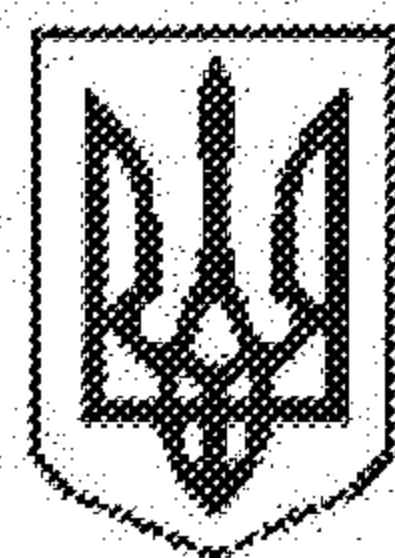

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України
 (назва установи)
 01021 м. Київ, вул. Грушевського, 7
 (місцезнаходження)
 тел.: 253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Заступник головного державного
 санітарного лікаря України



Бурлак

Г.Ф. Бурлак

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 27.12.2006 р.

№ 05.03.02-04/64162

Присипка косметична для дітей "Пантенол-присипка"

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код ДКПП: 24.52.14.000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикула)

Побут, аптечну мережу, торгівлі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ ВПФ "Фармаком" (м. Харків, вул. Юр'ївська, 17), ТОВ "Спецфарм", (м. Харків, вул. Юр'ївська, 17,) код 32947402, -, -

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Спецфарм", м. Харків, вул. Юр'ївська, 17, код 32947402, -, -

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контраста на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Індекс шкіро-подразнюючої дії – 0 балів

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Присипка косметична для дітей "Пантенол-присипка" може бути використаний згідно призначення та способу застосування, вказаного на етикетці. Реалізація через аптечну мережу, торгівлю при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Присипка косметична для дітей "Пантенол-присипка", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: термін придатності повинен бути наданий на етикетці

Повінна бути надана етикетка


(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: Термін дії ТУ У 24.5-32947402-003:2006 "Засоби косметичні у формі/ові/у компактній"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умови транспортування або даний висновок втрачає силу

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

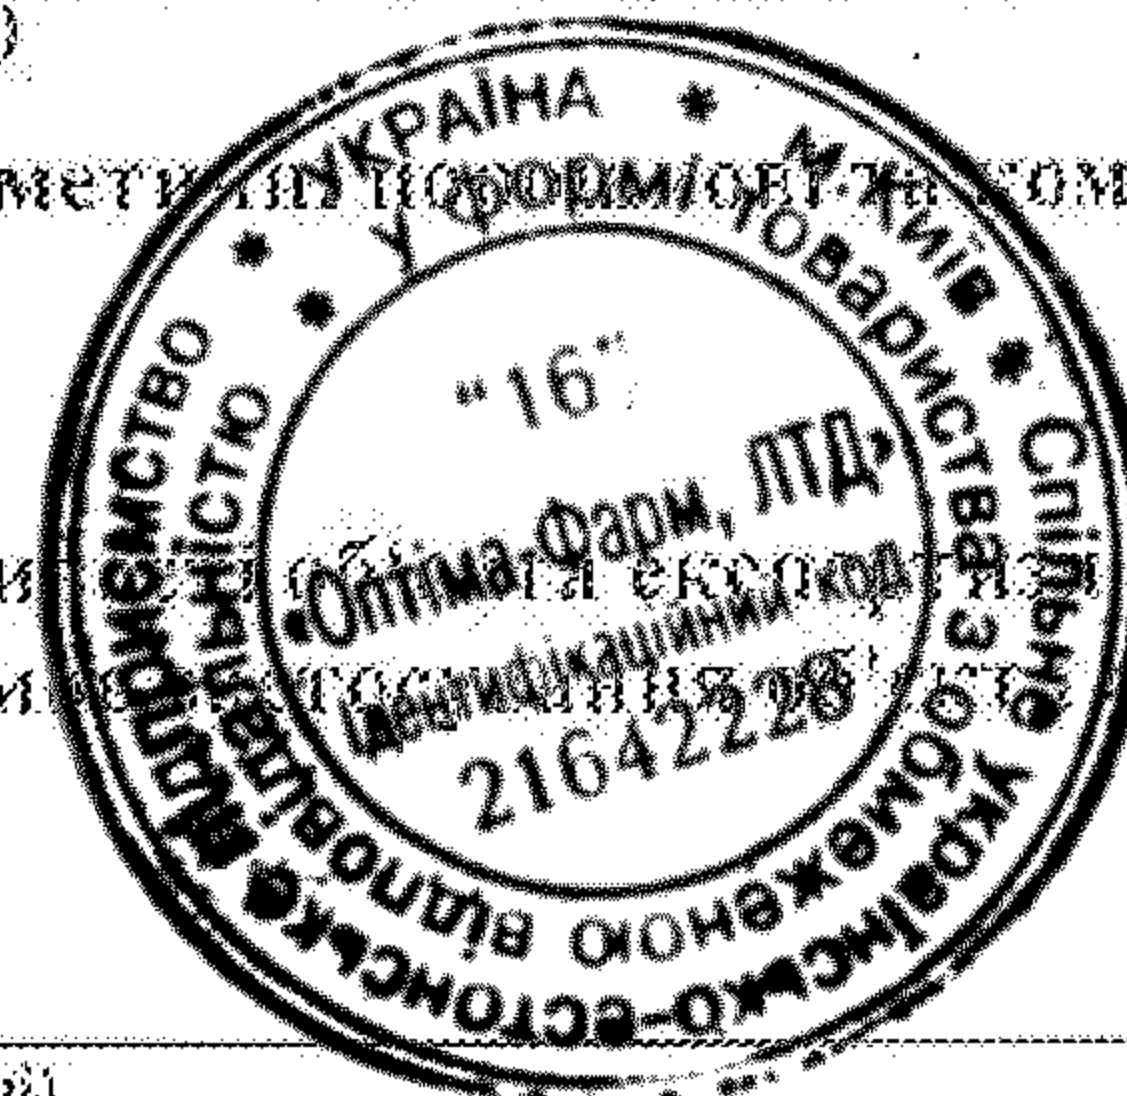

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" за показником шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному нагляді)

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва
АМН України

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел: (044) 559-73-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4616 від 26.12.2006 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Полька Н.С.



ДКПП 24.52.15.14.000
20.42.15

УКНД 71.100



Изменение №1:2017

к ТУ У 24.5-32947402-003:2006

**СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПОРОШКООБРАЗНЫЕ И
КОМПАКТНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ПОРОШКОПОДІБНІ ТА КОМПАКТНІ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

Вводится с «10» 03 2017г.

Срок действия без ограничения




РАЗРАБОТАНО:

Директор ООО ПТФ «Фармаком»

В.М. Лунев

«11» січня 2017 г.

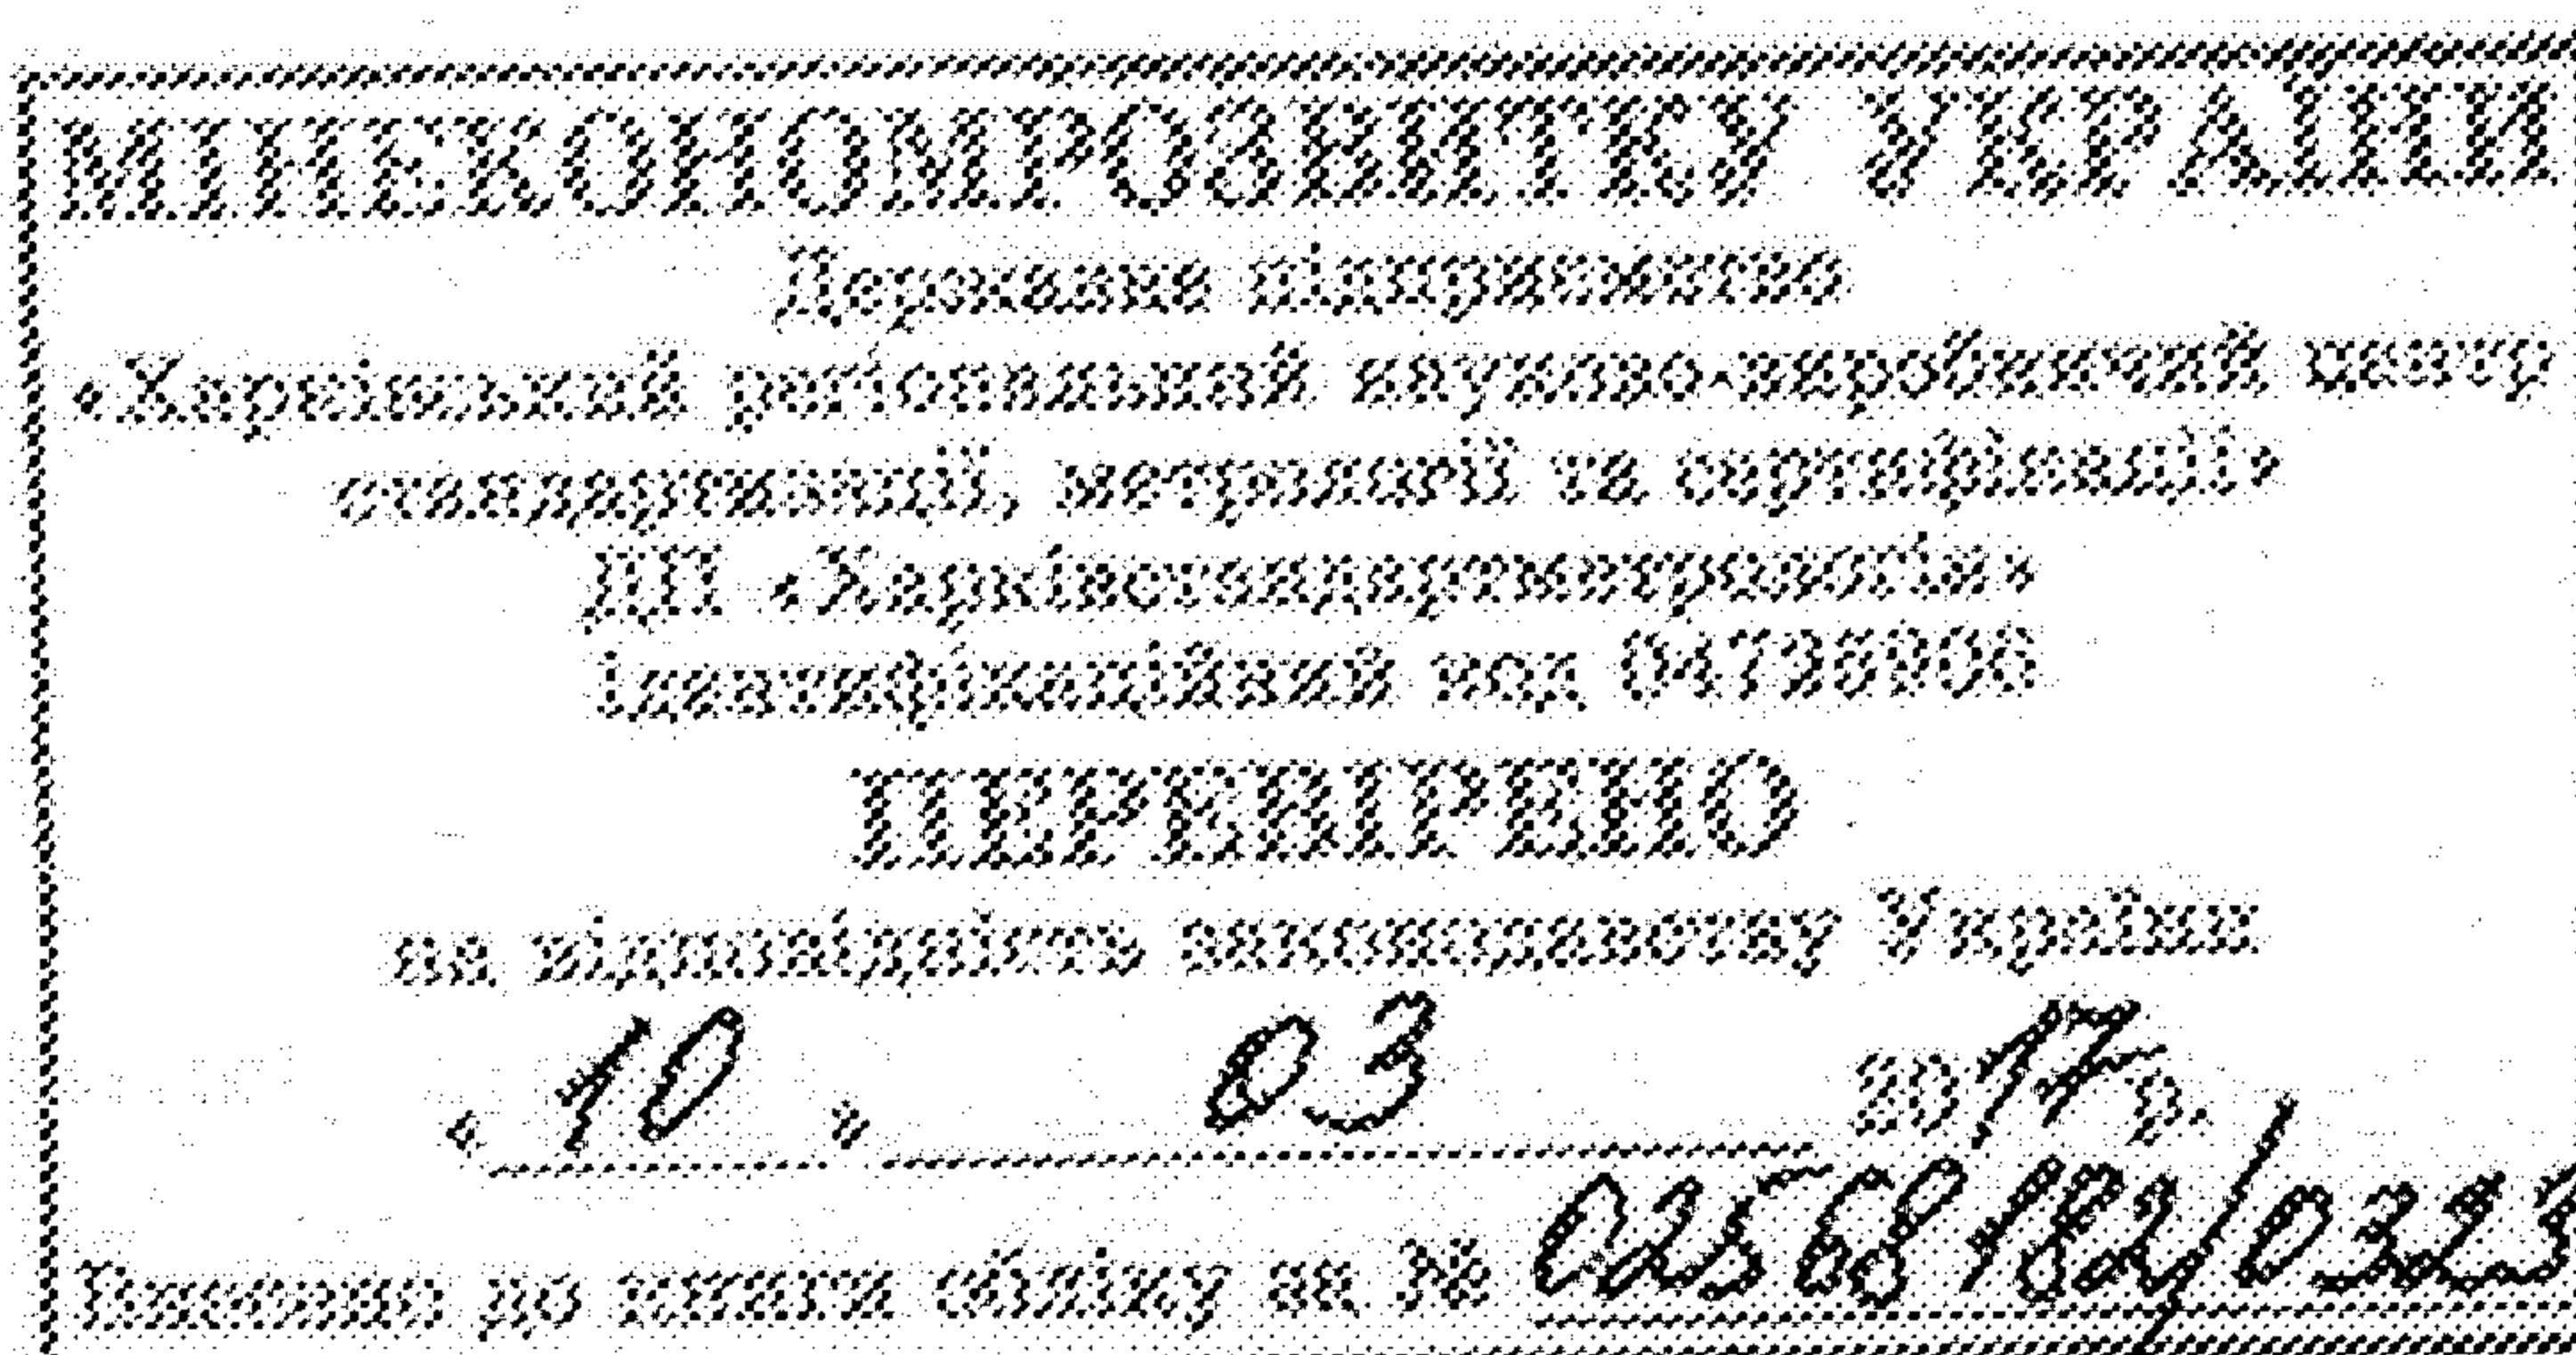

Подраздел 2.5, пункт 2.5.1 заменить ссылкой «ГОСТ 28303» на «ДСТУ 5010».

Подраздел 2.6, пункт 2.6.1 дополнить «и ДСТУ 5010».

Пункт 2.6.5 изложить в новой редакции:

«**2.6.5** Порошкообразные средства фасуют массой нетто (объемом) от 5г (см³) до 200 г (см³) включительно.

Значения допустимых отклонений количества фасованной продукции в упаковочной единице, заполненной массой или объемом от номинального количества должно быть не больше границы допустимых минусовых и плюсовых отклонений согласно ДСТУ OIML R 87:2012, Р 50-056, а именно:

- массой нетто до 50 г (см³) включительно $\pm 9,0 \%$;
- массой нетто выше 50 до 100 г (см³) включительно $\pm 4,5 \%$;
- массой нетто выше 100 до 200 г (см³) включительно $\pm 4,5 \%$.

Пункт 2.6.7, заменить ссылкой «ГОСТ 28303» на «ДСТУ 5010».

Лист 11

Раздел 3, подраздел 3.2 заменить ссылки «ГОСТ 12.4.021, СНиП 2.04.05» на соответственно «ДСТУ БА.3:2-12, ДБНВ 2.5-67».

Подраздел 3.4 заменить «ДСП 201» на «ГОСТ 17.2.3.02 и Закона Украины № 2707-ХІІ «Про охорону атмосферного повітря»».

Подраздел 3.5 заменить ссылку «Сан Пин 42-128-4690-88» на «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць затв. МОЗ України 17.03.2011р. № 145».

Подраздел 3.8 заменить ссылку «ГОСТ 2874» на «ДСан Пин 2.2.4-171, ДСТУ 7525».

Дополнить подразделами 3.10-3.15

3.10 Водопровод и канализация должны соответствовать требованиям ДБНВ 2.5-64.

3.11 Кондиционирование и вентиляция должны соответствовать требованиям ДБНВ 2.5-67.

