

28

Естері ООД – Пловдів
вул. Яне Санданскі 19
тел. (032) 642-554
Факс (032) 644-062

Сертифікат аналізу № 01/03

Трав'яний екстракт **САНДРІН**

Серія: L 03010621

Дата виробництва: 02.06.2021г.

№	Показник	Норма	Заключення
1	Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Відповідає
2	Колір	Згідно зразка	Відповідає
3	Запах, смак	М'ятний	М'ятний, грубий
4	Відносний об'єм	0,98-1,01	Відповідає
5	pH готового розчину		
5,1	10 крапель в 50 мл води	4,5-5,5	Відповідає
5,2	15 крапель в 50 мл води	4,5-5,5	Відповідає
6	Вміст алкоголю	До 30%	Відповідає
7	pH в концентраті	Більше 2,0	Відповідає

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ



Партія відповідає нормативам ДКП 001/2013. Партія відповідає регламенту ІСО/№1223/2009.


Аналіз по п.5 проводять (на відміну від вимог ISO4316) з водою з водопроводу.

Дійсний до: 06.2024г.

Дата: 02.06.2021г.

Досліджував:


Керівник:

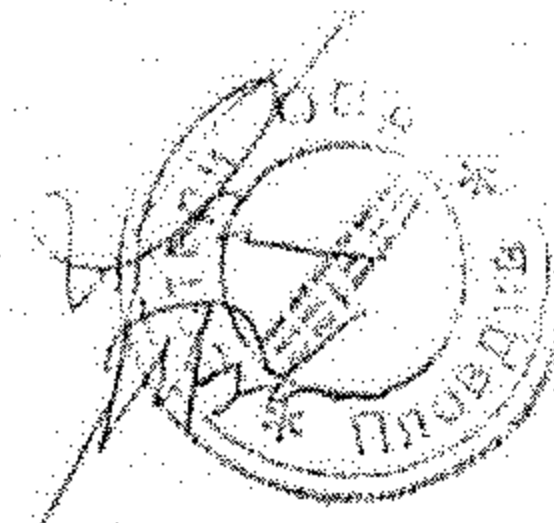

Ма.ан. N 0778

09.10.2021

Handwritten signature

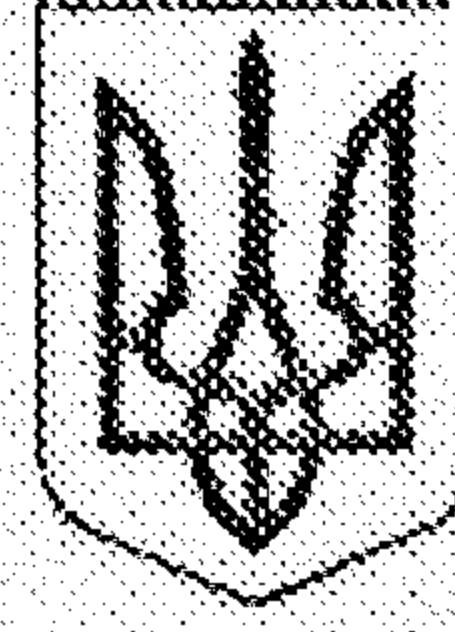

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
О.П.Щевченко

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 23.07 2020 р.

№ 12.2-18-3/16608

Об'єкт експертизи: Засіб для догляду за ротовою порожниною «САЙДРІН»

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення. Засіб для догляду за ротовою порожниною. За призначенням, оптова та роздрібна торгівля, аптечна мережа (як супутній товар)

Країна-виробник: ООД «ЕСТЕРІ», Болгарія, 4000, м. Пловдив, вул. Яне Сандански 19, м. Пловдив, вул. Васил Априлов 158

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «МЕДВЕЙВ», Україна, 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, б.14, кв.73, код за СДРПОУ: 39652078

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/безпеки/інформації/споживачів. За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не становить небезпечного для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПиП, санітарним правилам і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної продукції, встановленим індексам гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкірну подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, гострої та хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 100; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби – відсутні (у 1 см³). Об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Директиви 76/768/ЄС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від



алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб для догляду за ротовою порожниною «САНДРІН» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я щодини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, міське виходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 9386 від 15 липня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"



Захарченко М.І.

М.П.

