



Товариство з обмеженою відповідальністю «VIVO-AKTIV»

вул. Сергія Москаленка, 19 А, м. Бровари, Київська обл. 07400 www.zakvaski.com тел. (044) 581 0000




ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 05/2022

на закваски бактеріальні «VIVO» ТУ У 15.5-3060300036-001:2009

Партия №	Дата виготовлення	Молочно-кислі бактерії КУО в 1,0г, не менше	Біфідобактерії КУО в 1,0г, не менше	Дрожжі в 1,0г	Плісняви в 1,0 г	БГКП в 1,0 г	Масова частка вологи %	Термін зберігання за температури 2-8°С *
05	02.05.2022	1*10 ⁹	1*10 ⁸	відсутні	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	не нормуються	відсутні	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	не нормуються	1*10 ³	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	не нормуються	відсутні	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	1*10 ⁹	відсутні	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	1*10 ⁸	відсутні	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	1*10 ⁸	1*10 ³	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	1*10 ⁸	відсутні	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	1*10 ⁹	відсутні	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	1*10 ⁸	відсутні	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	1*10 ⁸	відсутні	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	1*10 ⁸	відсутні	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	не нормуються	відсутні	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	1*10 ⁸	відсутні	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців
05	02.05.2022	1*10 ⁹	1*10 ⁸	відсутні	відсутні	відсутні	4,9	12 місяців

*Згідно з ТУ У 15.5 - 3060300036 - 001:2009 допускається відхилення у температурному режимі зберігання повинна бути в межах від мінус 18°С до плюс 30°С не більше 10 діб.

1. Експлуатаційний дозвіл для виробництва, переробки та реалізації харчових продуктів №07400/23/18 від 04.04.2013р. Реєстраційний номер 26626.
2. Рішення про державну реєстрацію потужностей за № г-УА-10-19-319 від 13.01.2017
3. На підприємстві впроваджена система управління якістю та безпечністю харчових продуктів відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 22000:2018

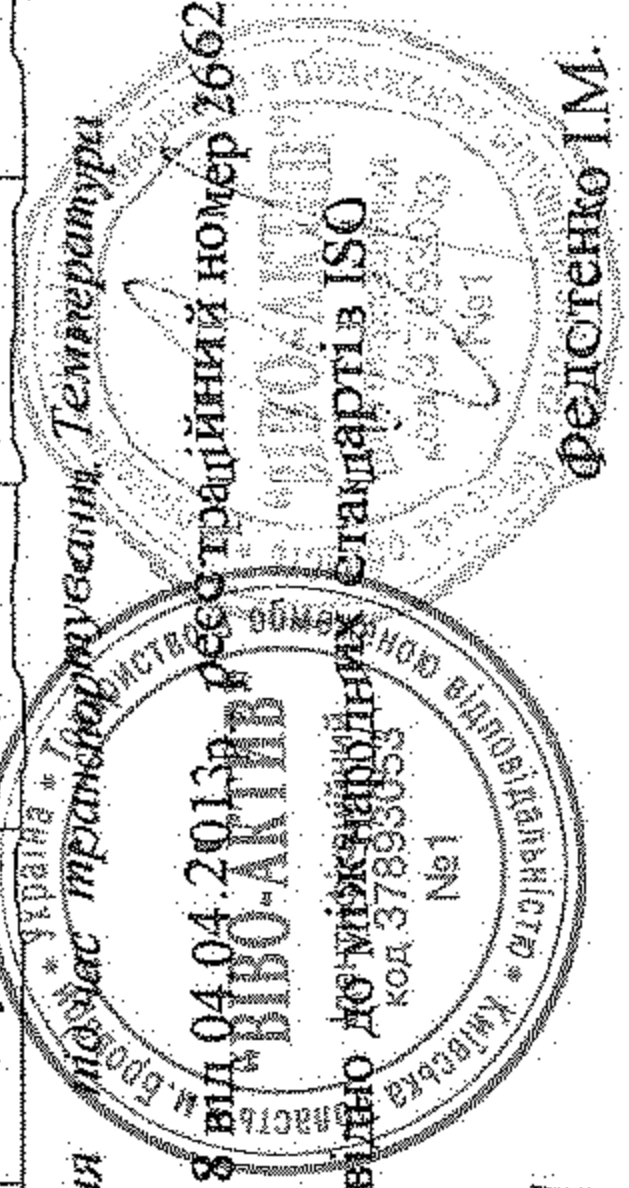

Дата видачі посвідчення: 10.05/2022

Провідний інженер - технолог

Рухан N 0936, 0934, 0935, 05 02.06.22

Федістенко ІМ.

48