

**FITO PHARMA Co., Ltd**  
26 Bis/I Vinh Phu Ward, Thuan An Town  
Binh Duong, S.R Viet Nam  
Tel: 84.650.743210

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
Independence - Liberty – Happiness

**CERTIFICATE OF ANALYSIS / Сертифікат аналізу**


№ : 0124–23 KN/DPFITO

- Name of sample (*Найменування зразку*): **TURMERIC caps. №40**  
**КУРКУМА капсул. №40**
- Lot № (*№ серії*): **01240223**
- Exp. Date (*Термін придатності*): **0228**
- Quantity of goods in a consignment (*Кількість товарів в партії*): **50 cartons / 50 уп**
- Manufacturer (*Виробник*): **FITO PHARMA Co., Ltd**
- Date of sampling (*Дата відбору зразків на аналіз*): **01/03/23**
- Control request (*Вимоги до контролю*): **Control of the quality / Контроль якості**
- Document of analysis (*Документ аналізу*): **Standard of the factory / Стандарт підприємства**

<b>НОРМА (Requirements)</b>	<b>Результати (Results)</b>
<b>1. Характеристика / Characteristic:</b> прозорі тверді капсули №0, вміст капсули має жовтий колір з ароматом куркуми / <b>Transparent capsules №0, the powder in the capsules has a yellow color, an aromatic odour of turmeric.</b>	Задов. / Pass test
<b>2. Однорідність маси / Uniformity of mass:</b> Відхилення від маси $\pm 7,5\%$ / <b>Average mass <math>\pm 7,5\%</math></b>	Задов. / Pass test ( $X=0.5019g$ , $RSD=1.2154\%$ )
<b>3. Розчинність / Disintegration:</b> час розчинення не повинен перевищувати 30 хвилин / <b>Not more than 30 minutes</b>	Задов. / Pass test ( $X=9$ min)
<b>4. Втрата ваги при висушуванні / Loss on drying:</b> Не більше 9% / <b>Not more than 9% (KL/KL)</b>	Задов. / Pass test (5.17%)
<b>5. Ідентифікація / Identification:</b> Має бути реакція на / <b>Must have the reaction of:</b> + Turmeric (Curcuma)	Задов. / Pass test
<b>6. Мікробіологічна чистота / Microbial limit tests</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Аеробних бактерій / <b>Total aerobic microbial count: не більше <math>10^4</math> / мл / no more <math>10^4</math> / ml</b></li><li>- Грибів і дріжджів (сумарно) ні більше <math>10^2</math> / мл / <b>Total combined molds and yeasts count not exceed <math>10^2</math> / ml.</b></li><li>- Не повинно мати / <b>Must be free from Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.</b></li></ul>	Задов. / Pass test Задов. / Pass test Задов. / Pass test

**Висновок / Conclusion:** Зразок **КУРКУМА капсул. №40**, серії №: **01240223**, Термін придатності: **0228** відповідає вимогам Стандарту підприємства / **The test sample TURMERIC caps. №40, lot №: 01240223, Exp.Date: 0228 complies with requirement of the factory standard.**

Binh Duong , 07 / 03 / 2023

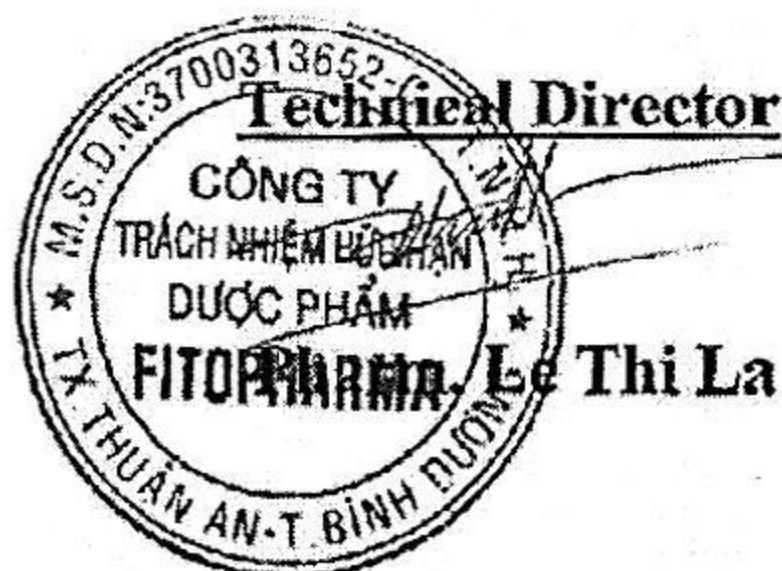

**QC manager**

**Tran Thi Van Ngoc**



on 09.08.23