



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалешка В.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 14 06 2021 року

№ 12.2-18-3/11237

Об'єкт експертизи Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® EXPERT «Захист від карієсу»; Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® EXPERT «Близька зубів»; Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® Total Care; Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® Total Care; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® TOTAL CARE; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® TOTAL CARE «ЗАХИСТ ЯСЕНЬ»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® TOTAL CARE «ЗАХИСТ ЯСЕНЬ»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® «ІМБІР-ЛАЙМ»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® «СВІЖА М'ЯТА»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® EXPERT «НІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® ЕКСПЕРТ «НІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® EXPERT «ЗАХИСТ ЯСЕНЬ»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® ЕКСПЕРТ «ЗАХИСТ ЯСЕНЬ»; ДИТЯЧИЙ ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® SMART RINSE «ЯГІДНА СВІЖІСТЬ»; ДИТЯЧИЙ ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® SMART RINSE «ЯГІДНА СВІЖІСТЬ»

виготовлений у відповідності із -

(ГУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Оптова та роздрядна торгівля, побут. Реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник «Johnson & Johnson S.p.A.», Італія, Via Ardeatina, km. 23 60, Santa Palomba, 00071, Pomezia, Rome, Italy

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна», Україна, 01010, м. Київ, вул. Ватиканська, 32/2, тел. +38 (044) 498 0 888, код ЄДРПОУ 35893512

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості.





Державні санітарні правила та норми» та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника; звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® EXPERT «Захист від карієсу»; Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® EXPERT «Білизна зубів»; Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® Total Care; Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® Total Care; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® TOTAL CARE «ЗАХИСТ ЯСЕНЬ»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® TOTAL CARE «ЗАХИСТ ЯСЕНЬ»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® «ІМБІР-ЛАЙМ»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® «СВІЖА М'ЯГА»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® EXPERT «НІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® EXPERT «НІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® EXPERT «ЗАХИСТ ЯСЕНЬ»; ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® EXPERT «ЗАХИСТ ЯСЕНЬ»; ДИТЯЧИЙ ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® SMART RINSE «ЯГІДНА СВІЖІСТЬ»; ДИТЯЧИЙ ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ LISTERINE® SMART RINSE «ЯГІДНА СВІЖІСТЬ», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Висновок дійсний п'ять років

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України

Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6,  
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

15/5-A-957-21 від 21.05.2021

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи


Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





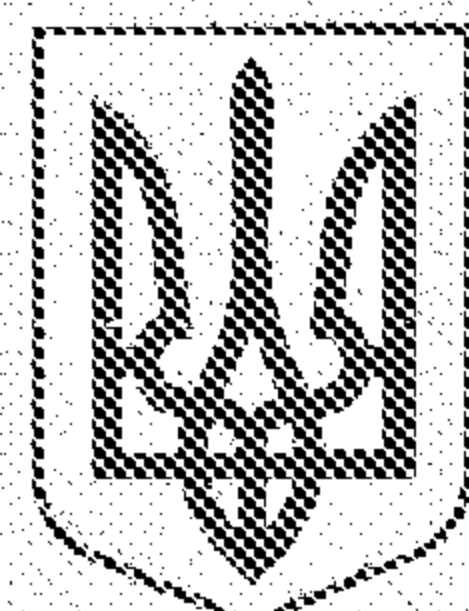

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**


вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Голова Держпродспоживслужби**

**Лапа В.І.**

(прізвище, ім'я по батькові)

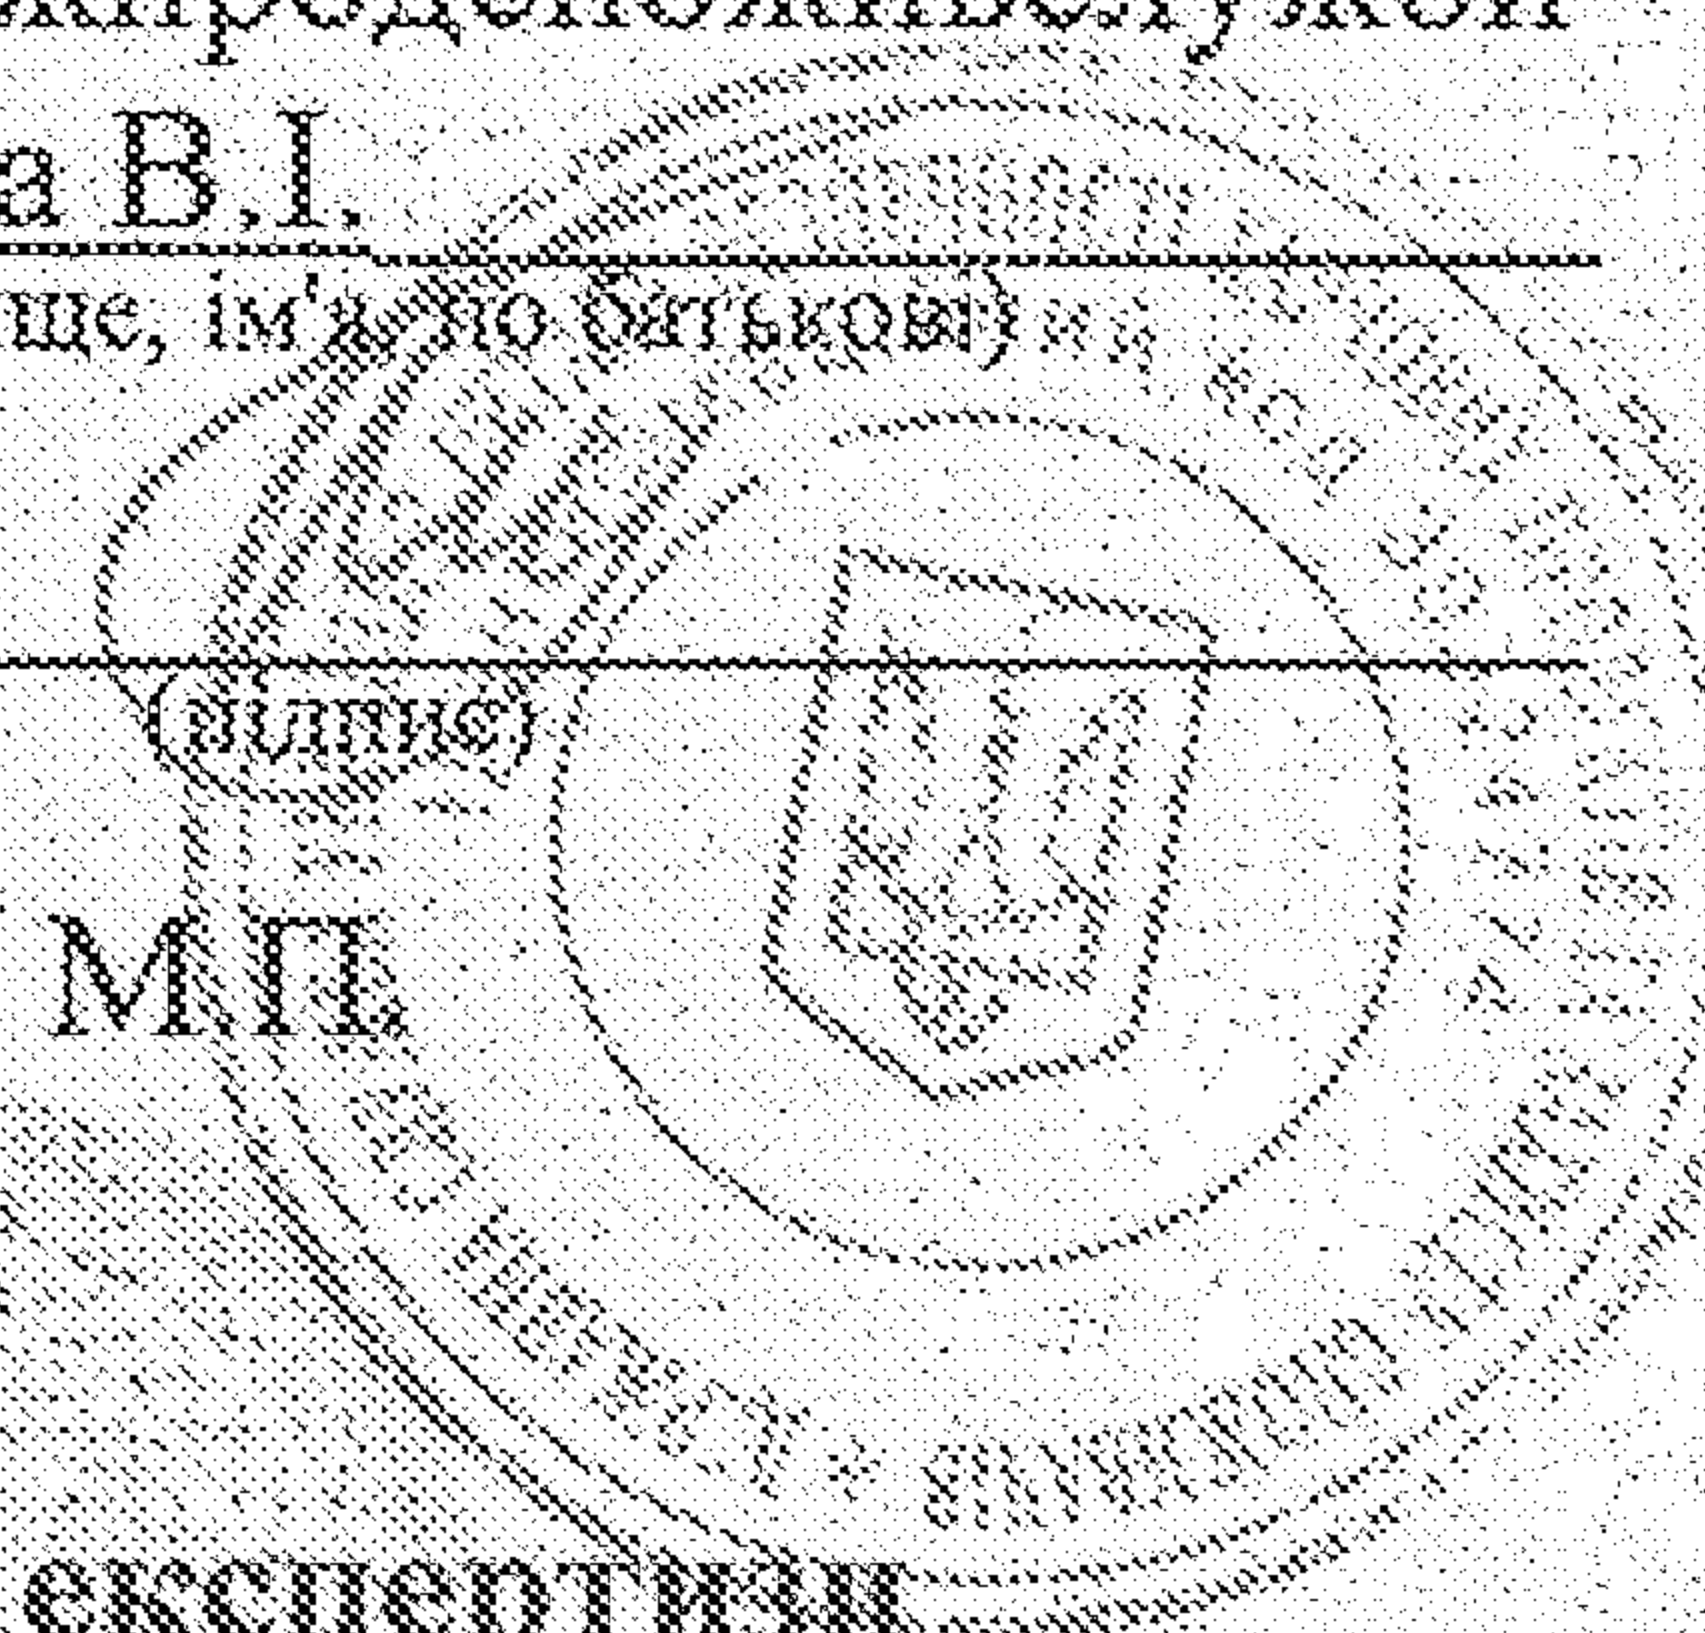

МП

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 31.10 2016 р.

№ 602-423-20-3/702

Об'єкт експертизи: Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® Expert: «Білизна зубів»; «Захист від карієсу»; «Захист ясен»; Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® :«Сильні зуби, здорові ясна»; «Total Care»

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3306

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби для гігієни порожнини рота, тіла, побут, оптово-роздрібна торгівля, косметичні салони, аптечні мережі ( в якості супутнього товару)


Країна-виробник: «Johnson & Johnson S.p.A.», Італія, Via Ardeatina, 23500 km. Santa Paloma, 00071, Pomezia (Rome), Italy

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна», Україна, Тичини, 1В, за кодом ЄДРПОУ 35893512

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до вантаж документації

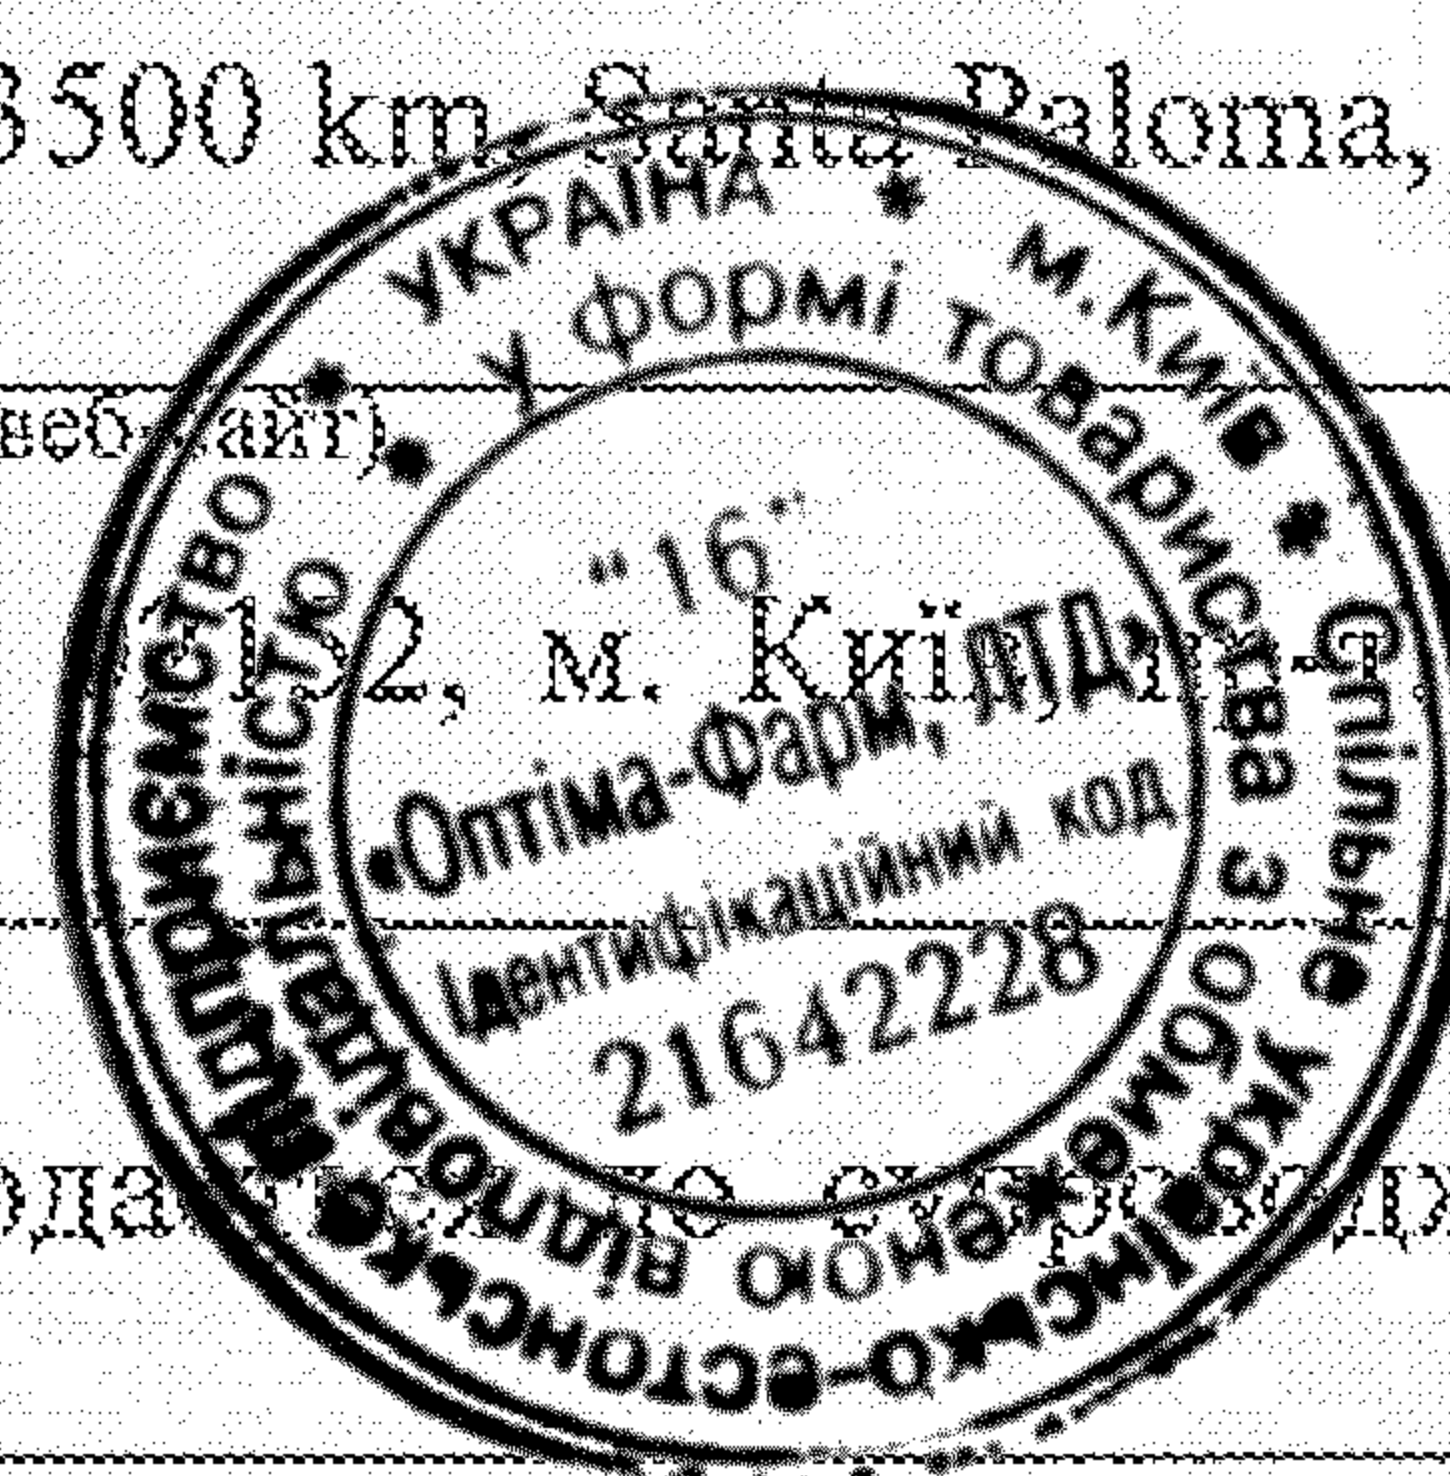

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я, розгляду наданих документів, а також результатів мікробіологічних та токсикологічних досліджень наданого заявником зразка, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, гострої та хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см<sup>3</sup> - не більше 100;



*Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa*, дріжджові та плісняві гриби --- відсутні (у 1 см<sup>3</sup>). Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® Expert: «Білизна зубів»; «Захист від карієсу»; «Захист ясен»; Ополіскувач для ротової порожнини LISTERINE® :«Сильні зуби, здорові ясна»; «Total Care» за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: термін дії 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає санітарному контролю, що передбачає перевірку документів та візуальну інспекцію

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає санітарно-епідеміологічному контролю, що передбачає перевірку документів та візуальну інспекцію

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з чинним законодавством України

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 964 від 26 жовтня 2016 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
заступник директора з наукової роботи  
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.

