

ДКШП 24.52.19.990

УКНД 71.100.70

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ЧП «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФАБРИКА «НПО «ЭЛЬФА»
Середов И.Г.

16 мая 2016 г.



ИЗМЕНЕНИЕ № 9
ТУ У 24.5-31231634-007-2001

ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА

ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА

Дата введення в действие: 25.05.2016




МІНЕК... КУ УКРАЇНИ
Дер... ристство
«Тернопільський науково-виробничий центр
стандартизації метрології та сертифікації»
ДП «Тернопільстандартметрологія»
Ідентифікаційний код 02568319
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
« 25 » 05 2016 р.
Внесено до книги обліку за № 025/10014-1/16

РАЗРАБОТАНО

Технолог
ООО «ЭЛЬФА ЛАБОРАТОРИЯ»
Мнищенко О.Г.

10 мая 2016 г.

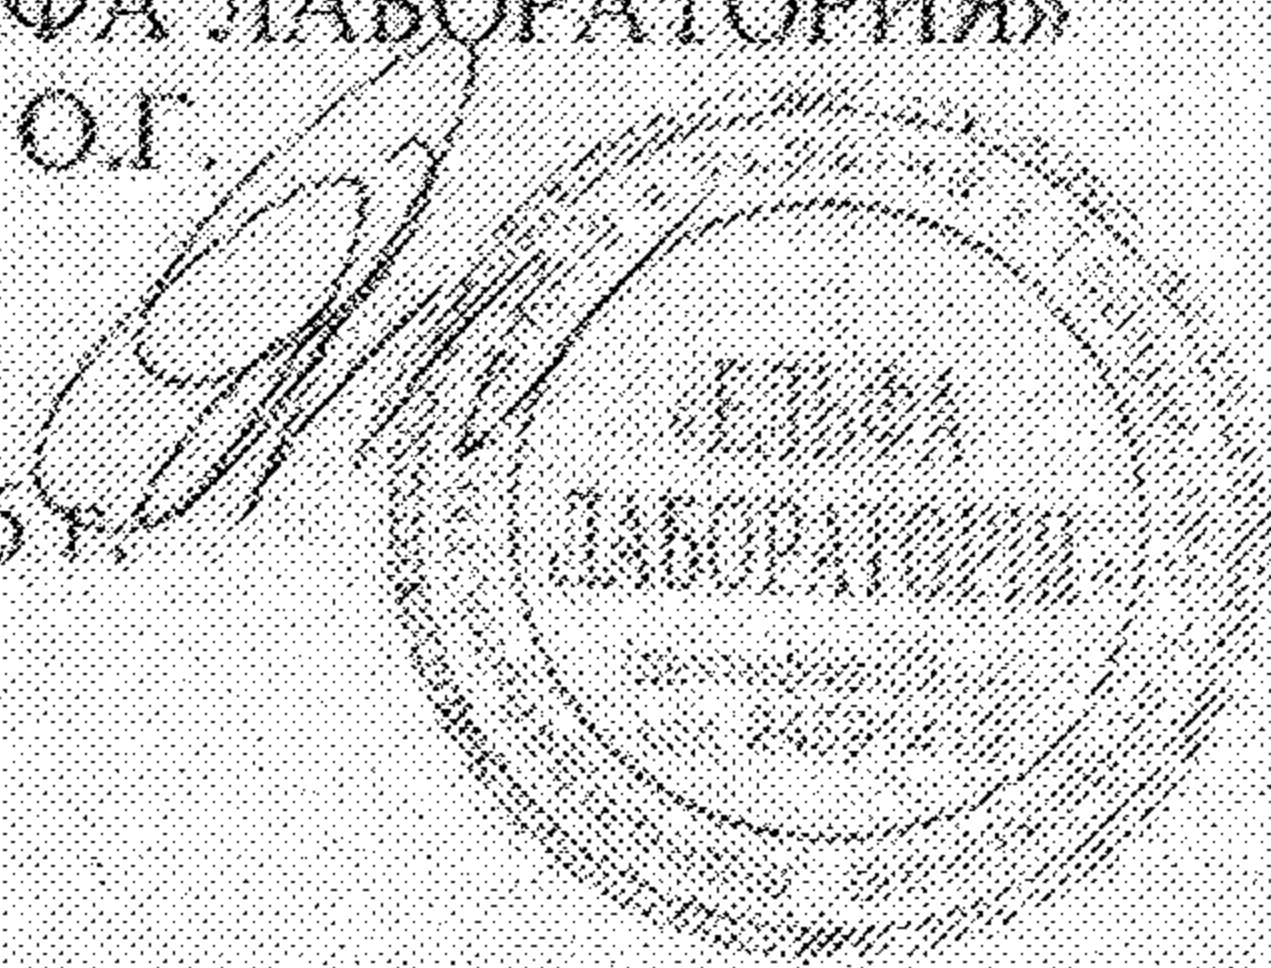

Титульний лист

Замініть: «ДКПІ 24.52.19.990» на: «ДКПІ 20.42.15».

Замініть: «Срок дієвості до « 12 » « _____ 07 _____ » 2016 г. » на: «без обмеження строку дієвості».

Вводна частина п'ятого абзацу замінити слова «...в системі УкрСЕПРО» на «в державній системі сертифікації».

Розділ 1*Исключить:*

- ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования;
- ГОСТ 22567.5-93 Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов;
- ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия;
- ГОСТ 27429-87 Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение;
- ГОСТ 29188.0-91 Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний;
- ДСП 201-97 Государственные санитарные правила охраны атмосферного воздуха населенных пунктов от загрязнения химическими и биологическими веществами;
- СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение;
- СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
- СНиП 2.045.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

Добавить:

- Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».
- ДСТУ 5009:2008 Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань;
- ДСТУ 5010:2008 Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання
- ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки;
- ГОСТ 29188.2-91 Изделия косметические. Метод определения водородного показателя, рН;
- ГН «Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015р;
- Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, зареєстровані Міністерством юстиції за № 457/19195 від 05.04.2011 р.;
- ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення;
- ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація;
- ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція і кондиціонування

Розділ 2

Підрозділ 2.3 таблицю 1 изложити в новій редакції





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
 БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
 вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
 e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Голова Держпротекторату з питань безпеки
 Папа В. І.



ВИСНОВОК
 державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.06 2017 р.

№ 602-123-20-17 18862

Об'єкт експертизи: «Реаніматор гель ультравідновлювальний»

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31231634-007-2001 «Гель для волосся та тіла». Зміна № 1-9»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 24.52.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Косметичний засіб по догляду за шкірою, побут, спеціалізовані відділи магазинів, аптечна мережа (як супутній товар), оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «НВО «ФітоБіоТехнології», Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18, телефон/факс: (044) 360 -65 - 64, код за СДРПОУ 35371442

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «НВО «ФітоБіоТехнології», Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18, телефон/факс: (044) 360 -65 - 64, код за СДРПОУ 35371442

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняна



Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки. За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпечності для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіт 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками: 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок - 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ - не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus*, *Pseudomonas aeruginosa* - відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ - не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989. Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Реаніматор гель дезінфекційно-дезодорувальний» виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31231634-007-2001 «Гель для волосся та тіла». Зміна № 1-9» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-31231634-007-2001 «Гель для волосся та тіла. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nani.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 10101 від 25 травня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

Чернюк В.І

М.П.



ОКП 91 5834
ДКІП 24.52.17

Узгодження 4

КОД КНД 71.100.70
ГРУПА А16
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Главное Санитарно-эпидемиологическое Управление МЗ Украины
Зам. Главного государственного врача Украины Бережнов С.П.
Заключение № 5.05.07-300 / 5889
от 18 мая 2001г.

УТВЕРЖДАЮ


Директор
ДП НПО «Эльфа»
Дужий А.Н.

14 мая 2001г.



ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА
ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ У 24.5-31231634-007-2001
вводятся впервые

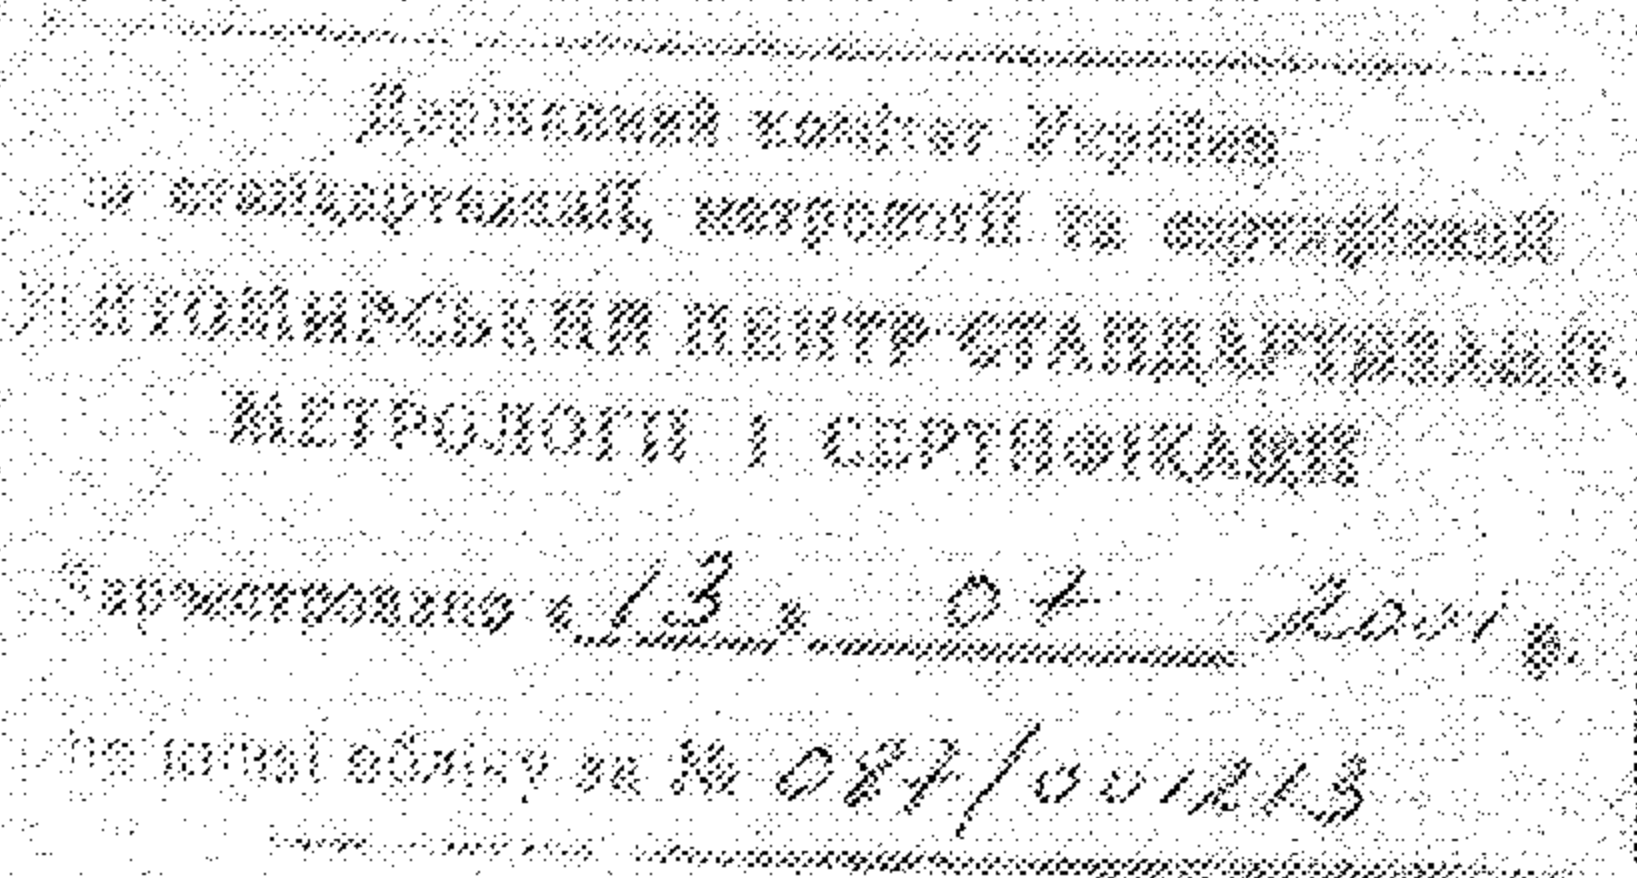

Срок введения с «13» «04» 2001

Срок действия до «12» «07» 2006

Без обмеження терміну дії

СОГЛАСОВАНО

Директор
ЗАО «Эльфа»
Коркунова Е.В.

23 мая 2001 г.



РАЗРАБОТАНО

Технолог ДП НПО «Эльфа»
Гаража Л.И.
14 мая 2001г.

