




**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-73-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Т.в.о. Голови Держпродспецслужби  
Шевченко О.П.

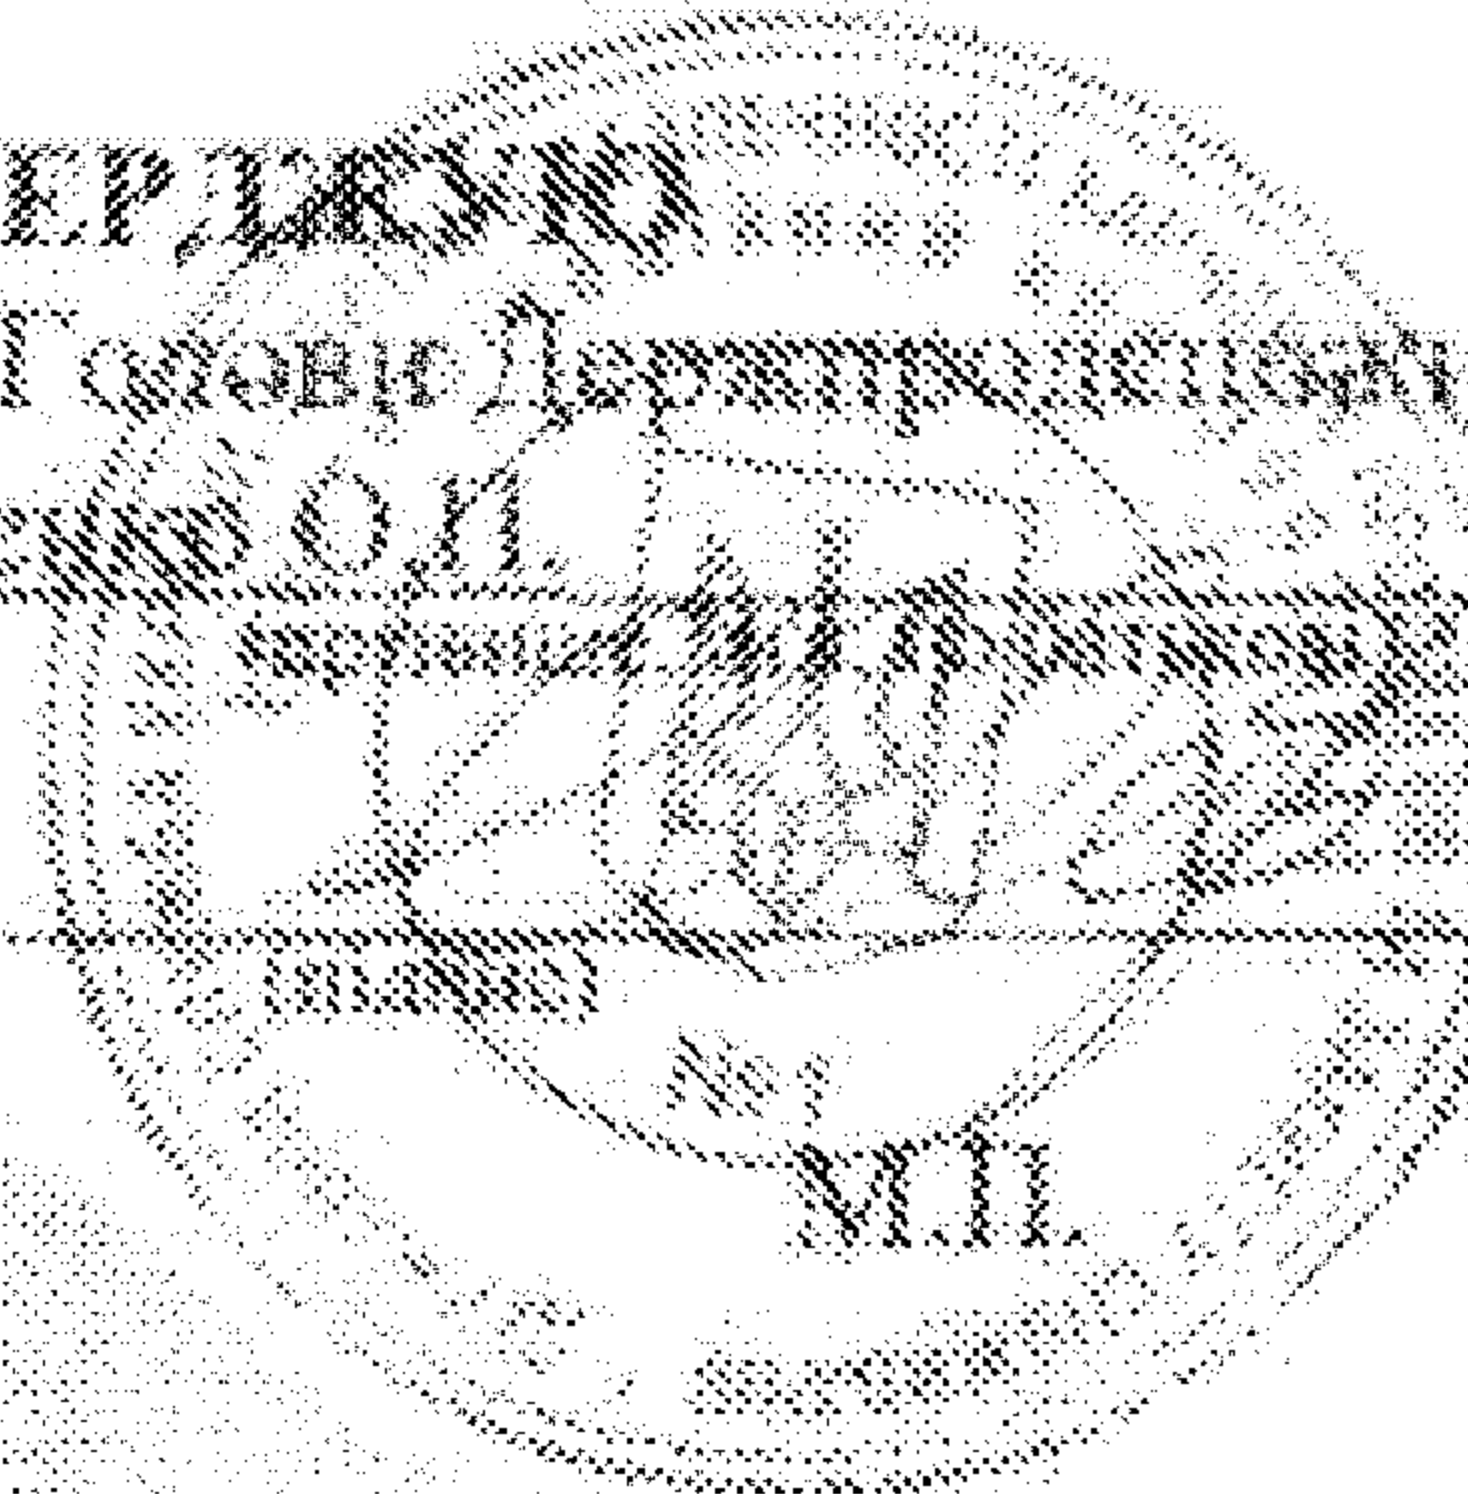

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "22" 02 2023 року

№ 12.2-18-3/1532

**Об'єкт експертизи:** Косметична продукція **ТОПІКРЕМ / TOPICREM** згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника

**Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул:** 3304

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут, косметичні салони, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

**Країна-виробник:** "Лаборатуар НІЖИ" / "Laboratoires NIGY", 240, рю Луї-Шарль Вернан, 77190, Даммарі-ле-Лі, Франція / 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys, France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** "Лаборатуар НІЖИ" / "Laboratoires NIGY", 240, рю Луї-Шарль Вернан, 77190, Даммарі-ле-Лі, Франція / 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys, France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** —

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки за токсиколого-гігієнічними та мікробіологічними показниками косметичної продукції відповідно до вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпечної продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: індекс гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, фотосенсибілізуючої дії – 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; МАФАМ, КУО/г(см<sup>3</sup>) – не більше 1000; Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г(см<sup>3</sup>) продукції – відсутні; дріжджові та плісняві гриби КУО/г(см<sup>3</sup>) – не більше 100. Продукція не містить речовин, які визначені Регламентом ЄС 1223/2009 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.



**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування: ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості". Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю шкіри не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи** Косметична продукція **ТОПІКРЕМ / TOPICREM** згідно з додатком до Висновку за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** на п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд** здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: info@imtuik.org.ua;  
www.imtuik.org.ua


(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 5005 від 30 грудня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

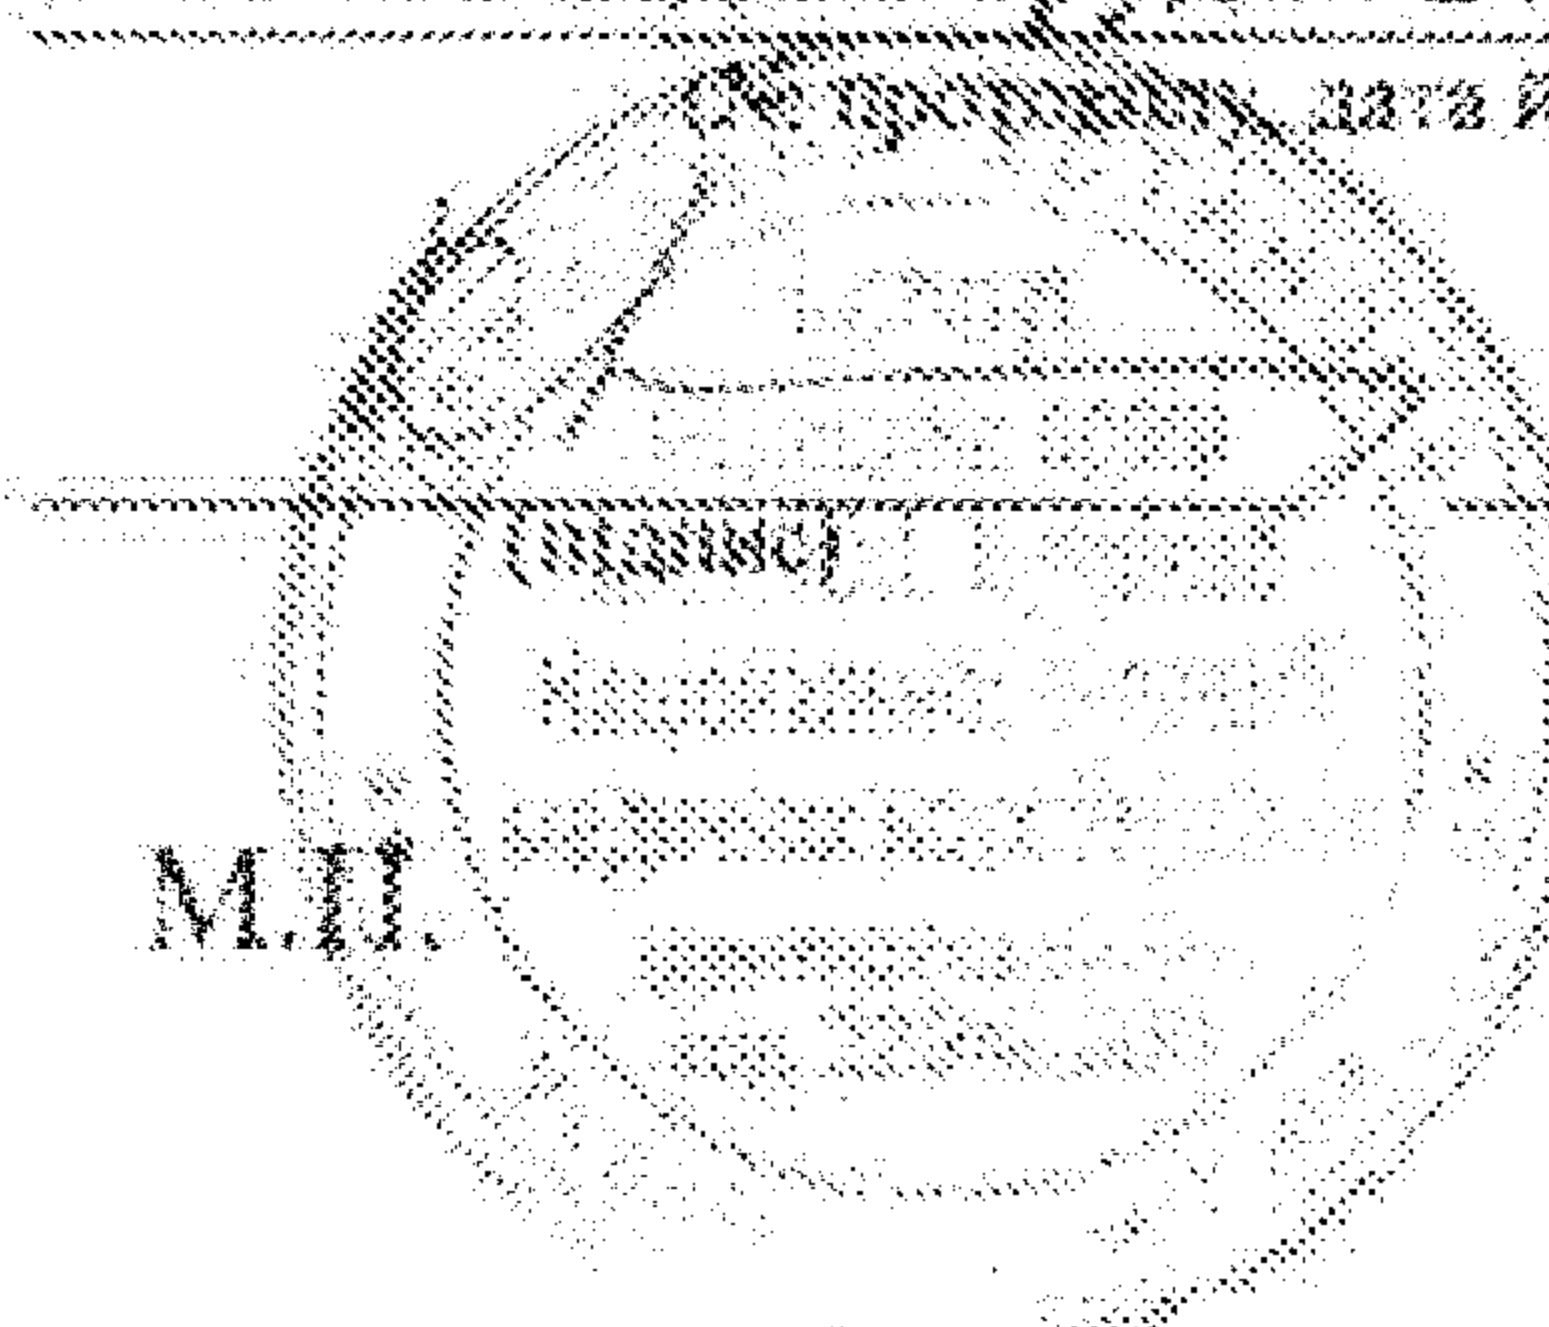

Іщейкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)

М.П.

# Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.02. 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 1532

## Перелік продукції

ТОПКРЕМ НІЖНА МІЦЕЛЯРНА ВОДА	TOPICREM HYDRA+ GENTLE MICELLAR WATER
ТОПКРЕМ HYDRA АК КОМПЕНСУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ	TOPICREM AC COMPENSATING MOISTURIZING CREAM
ТОПКРЕМ АН ФЛЮІД З ЕФЕКТОМ ЛІФТИНГУ	TOPICREM HA REDENSIFYING FLUID
ТОПКРЕМ АН КРЕМ З ЕФЕКТОМ ЛІФТИНГУ	TOPICREM HA REDENSIFYING CREAM
ТОПКРЕМ ЗАСПОКІЛИВИЙ КРЕМ CICA	TOPICREM CICA SOOTHING CREAM
ТОПКРЕМ УЛЬТРА-ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК	TOPICREM ULTRA-MOISTURIZING HAND CREAM
ТОПКРЕМ КРЕМ ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ЗАГРУБЛИХ НЕДОЛІКІВ ШКІРИ	TOPICREM UR-10 ANTI-ROUGHNESS SMOOTHING CREAM
ТОПКРЕМ КРЕМ ДЛЯ НІГ ВІД НАТОПТИШВ ТА МОЗОЛІВ	TOPICREM UR-10 ANTI-CALLUSES FOOT CREAM
ТОПКРЕМ HYDRA+ ЗАХИСНИЙ ДЕННИЙ КРЕМ SPF50	TOPICREM HYDRA+ PROTECTIVE DAY CREAM
ТОПКРЕМ КОНЦЕНТРОВАНА ОЛІЙКА CICA	TOPICREM CICA CONCENTRATED OIL
ТОПКРЕМ АК ОЧИЩУВАЛЬНА МІЦЕЛЯРНА ВОДА	TOPICREM AC PURIFYING MICELLAR WATER
ТОПКРЕМ ЗАСПОКІЛИВИЙ КРЕМ ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ЗАГРУБЛИХ НЕДОЛІКІВ ШКІРИ UR-30	TOPICREM UR-30 ANTI-ROUGHNESS SOOTHING CREAM

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кувшніна Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Хрещатик  
 тел.: (044) 289-00-21  
 e-mail: info@mtiuk.org.ua  
 www.mtiuk.org.ua



Протокол експертизи

№ 5005 від 30.12.2022

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Імешкін К.С.

(прізвище, ім'я, по батькові, повністю)