




**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-73-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспецслужби
Шевченко О.П.

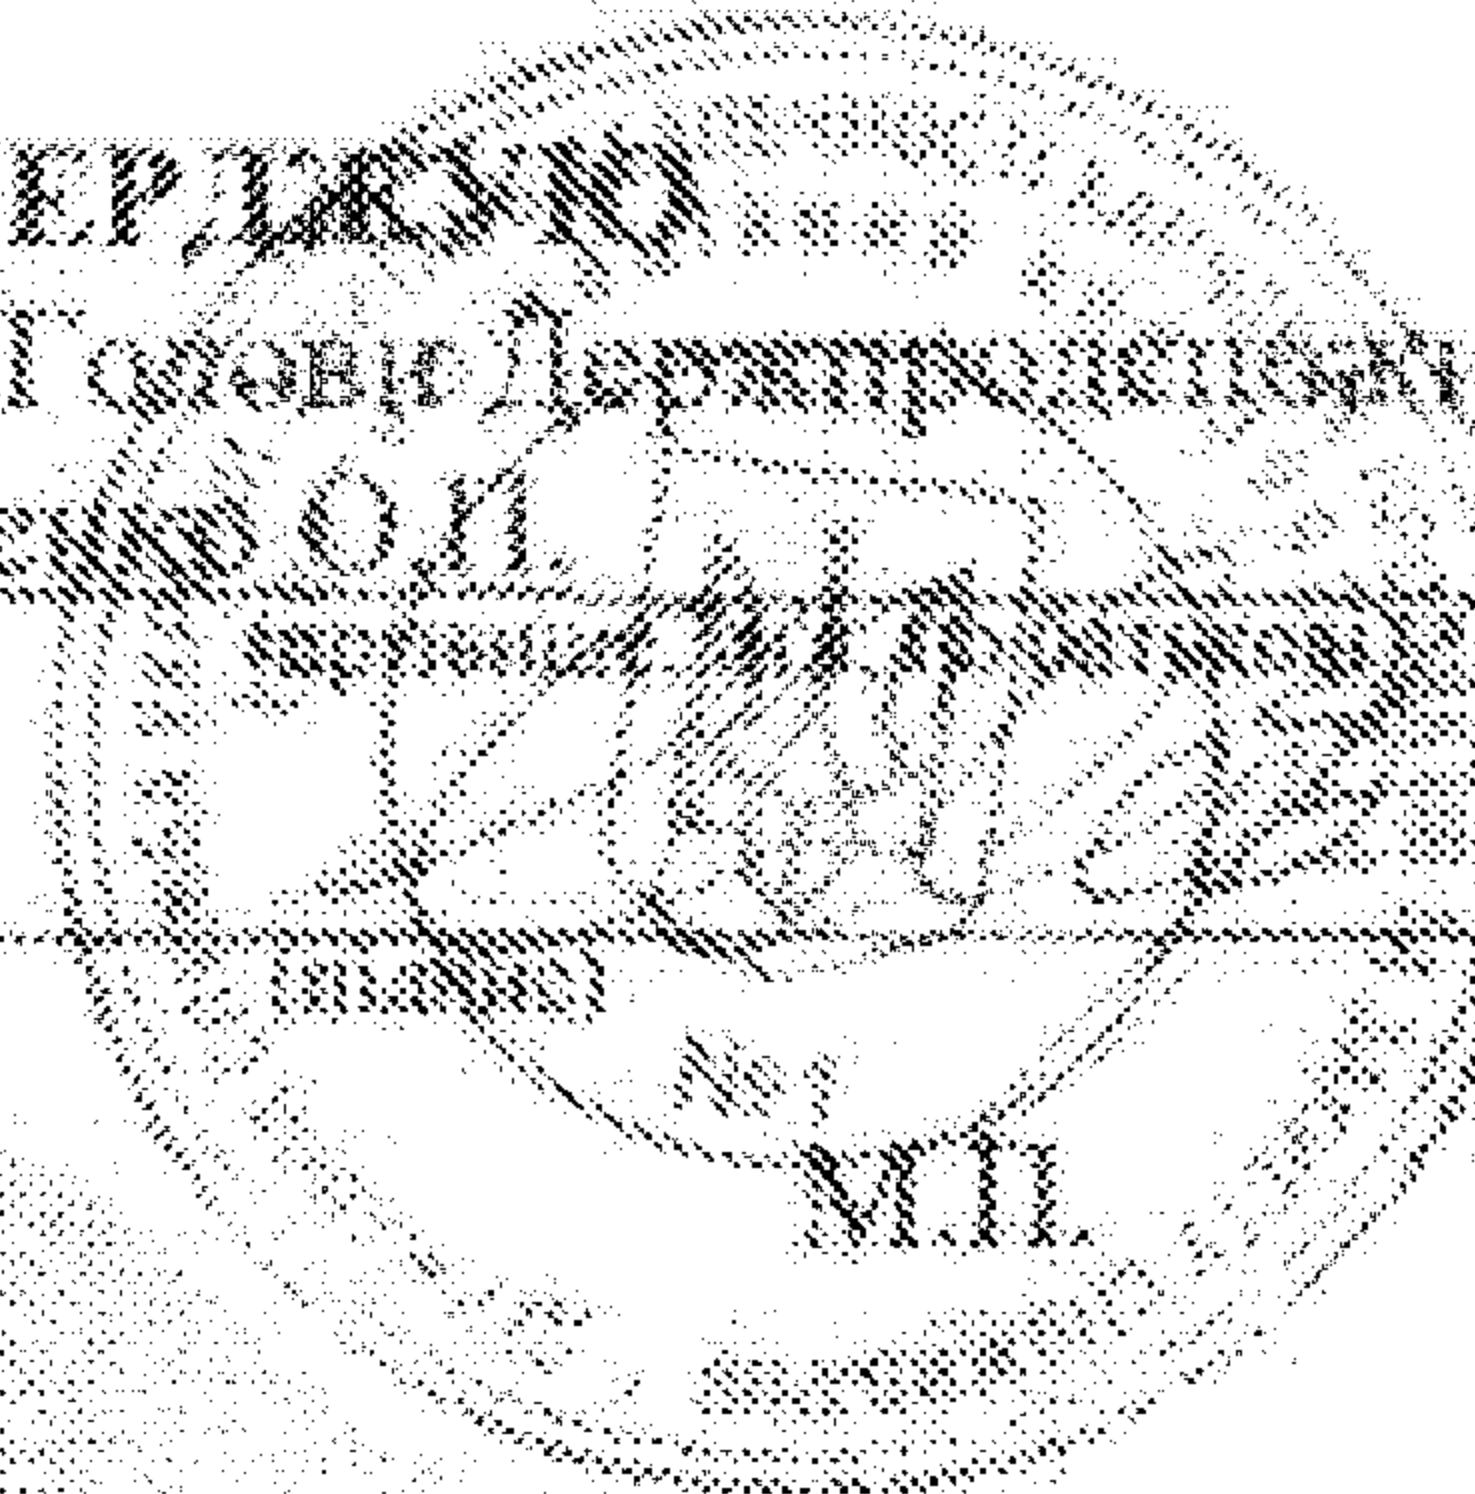

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "22" 02 2023 року

№ 12.2-18-3/1532

Об'єкт експертизи: Косметична продукція **ТОПІКРЕМ / TOPICREM** згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, косметичні салони, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна-виробник: "Лаборатуар НІЖИ" / "Laboratoires NIGY", 240, рю Луї-Шарль Вернан, 77190, Даммарі-ле-Лі, Франція / 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys, France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: "Лаборатуар НІЖИ" / "Laboratoires NIGY", 240, рю Луї-Шарль Вернан, 77190, Даммарі-ле-Лі, Франція / 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys, France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: —

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки за токсиколого-гігієнічними та мікробіологічними показниками косметичної продукції відповідно до вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпечної продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: індекс гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, фотосенсибилізуючої дії – 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; МАФАМ, КУО/г(см³) – не більше 1000; Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa в 1 г(см³) продукції – відсутні; дріжджові та плісняві гриби КУО/г(см³) – не більше 100. Продукція не містить речовин, які визначені Регламентом ЄС 1223/2009 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.



Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування: ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості". Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю шкіри не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Косметична продукція ТОПІКРЕМ / ТОРІСРЕМ згідно з додатком до Висновку за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
www.imtuik.org.ua


(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 5005 від 30 грудня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

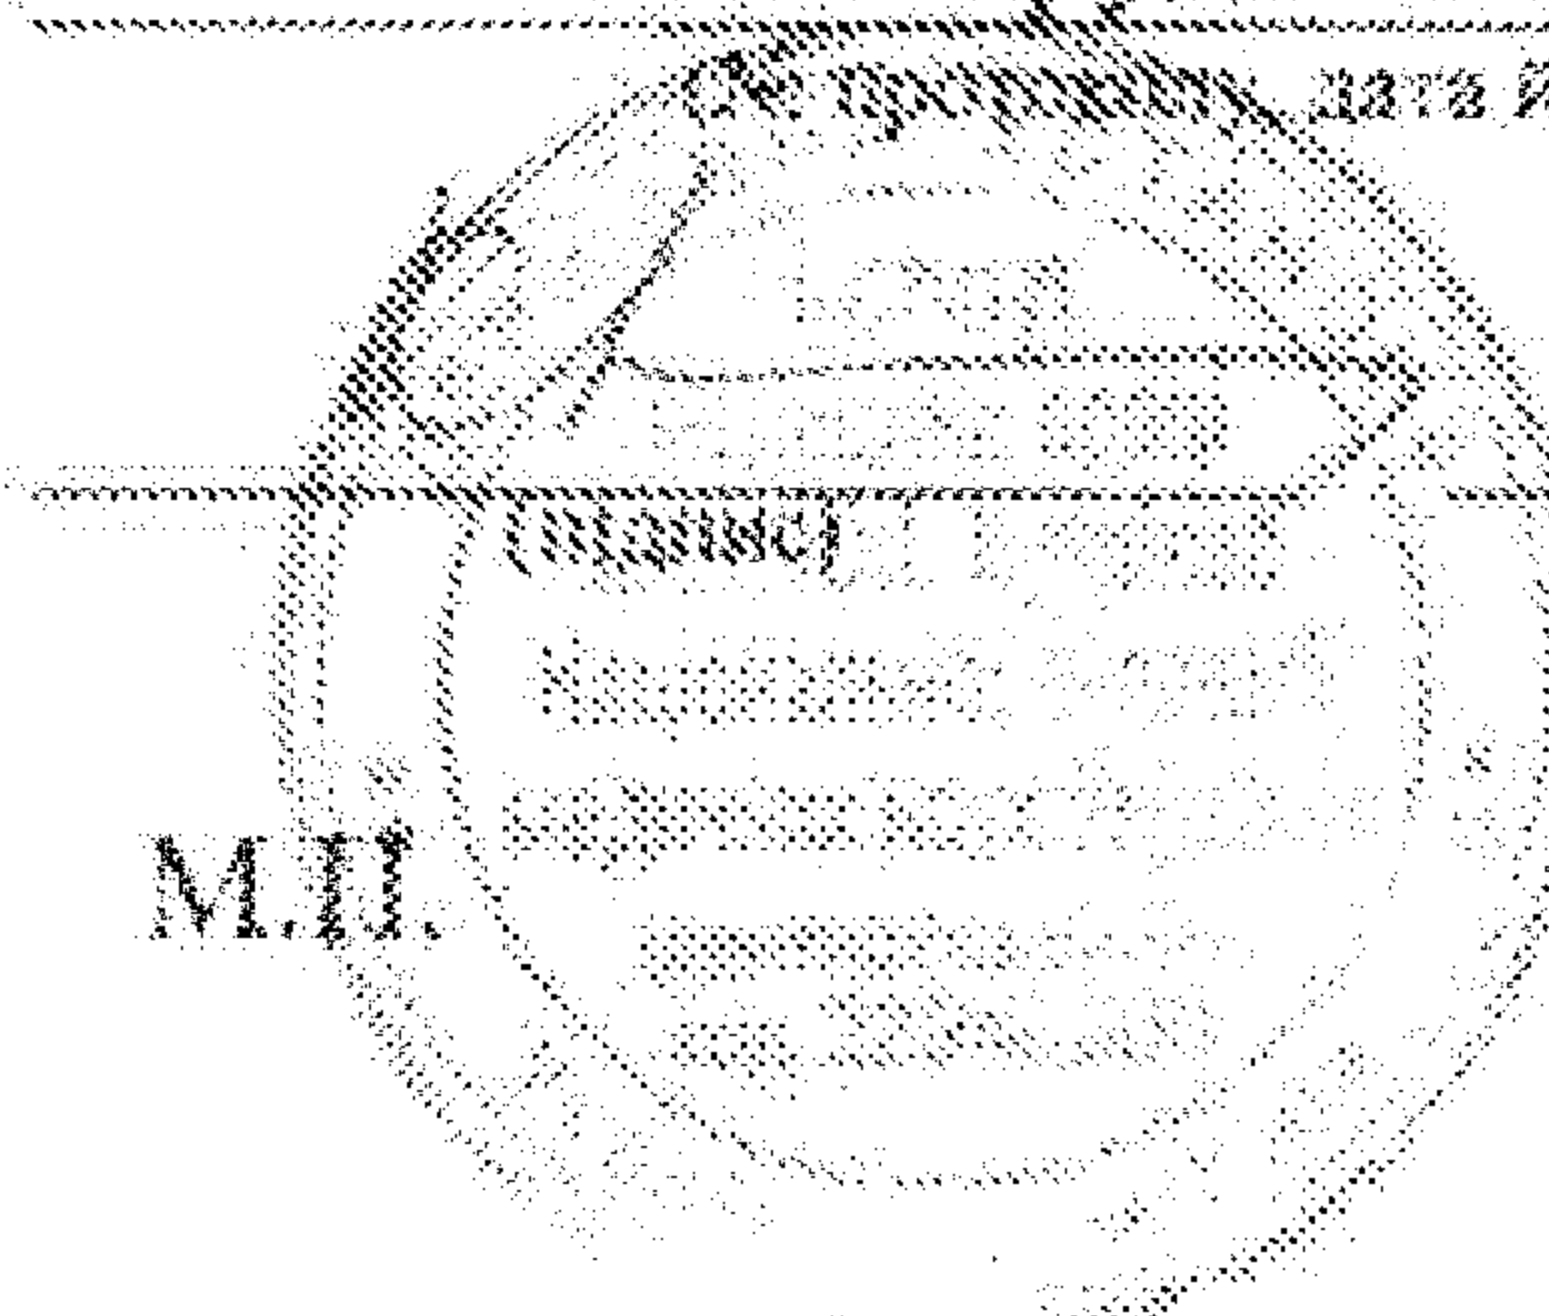

Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.02. 2023 р.

№ 12.2-18-3/ 1532

Перелік продукції

ТОПКРЕМ НІЖНА МІЦЕЛЯРНА ВОДА	TOPICREM HYDRA+ GENTLE MICELLAR WATER
ТОПКРЕМ HYDRA АК КОМПЕНСУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ	TOPICREM AC COMPENSATING MOISTURIZING CREAM
ТОПКРЕМ АН ФЛЮІД З ЕФЕКТОМ ЛІФТИНГУ	TOPICREM HA REDENSIFYING FLUID
ТОПКРЕМ АН КРЕМ З ЕФЕКТОМ ЛІФТИНГУ	TOPICREM HA REDENSIFYING CREAM
ТОПКРЕМ ЗАСПОКІЛИВИЙ КРЕМ CICA	TOPICREM CICA SOOTHING CREAM
ТОПКРЕМ УЛЬТРА-ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК	TOPICREM ULTRA-MOISTURIZING HAND CREAM
ТОПКРЕМ КРЕМ ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ЗАГРУБЛИХ НЕДОЛІКІВ ШКІРИ	TOPICREM UR-10 ANTI-ROUGHNESS SMOOTHING CREAM
ТОПКРЕМ КРЕМ ДЛЯ НІГ ВІД НАТОПТИШВ ТА МОЗОЛІВ	TOPICREM UR-10 ANTI-CALLUSES FOOT CREAM
ТОПКРЕМ HYDRA+ ЗАХИСНИЙ ДЕННИЙ КРЕМ SPF50	TOPICREM HYDRA+ PROTECTIVE DAY CREAM
ТОПКРЕМ КОНЦЕНТРОВАНА ОЛІЙКА CICA	TOPICREM CICA CONCENTRATED OIL
ТОПКРЕМ АК ОЧИЩУВАЛЬНА МІЦЕЛЯРНА ВОДА	TOPICREM AC PURIFYING MICELLAR WATER
ТОПКРЕМ ЗАСПОКІЛИВИЙ КРЕМ ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ЗАГРУБЛИХ НЕДОЛІКІВ ШКІРИ UR-30	TOPICREM UR-30 ANTI-ROUGHNESS SOOTHING CREAM

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Куваліна Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Хрещатик, 10
 тел.: (044) 289-00-21
 e-mail: info@mtiuk.org
 www.mtiuk.org.ua



Протокол експертизи


№ 5005 від 30.12.2022

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Імешкін К.С.

(прізвище, ім'я, по батькові (якщо є))

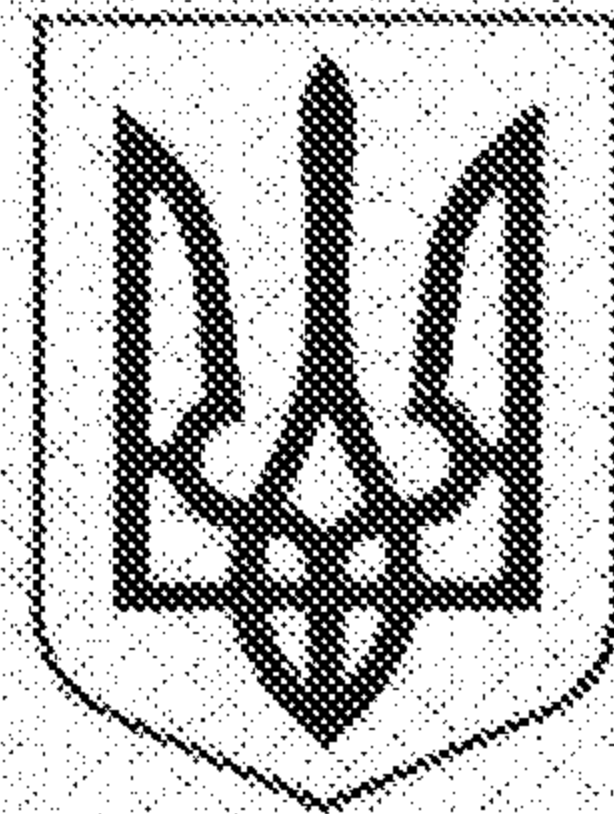

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
 БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
 вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
 e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Голова Держпродспоживслужби
 Лапа В.І.



ВИСНОВОК
 державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.06 2017 р.

№ 602-123-20-31 / 17876

Об'єкт експертизи: Засоби косметичні згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Косметичні засоби по догляду за шкірою, парфумерно-косметична продукція, побут, косметичні салони, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечні мережі (як супутній товар)

Країна-виробник: «Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: «Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY», Франція, 240, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys France

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжувачої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіП 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУФам, КУФам, КУФам не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* не більше 100 (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, визначених Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:



Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби косметичні згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nau.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 9949 від 25 травня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"



Чернюк В.І.

М.П.



Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 06 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 17876

Засоби косметичні
виробництва «Лабораторія НІЖИ», «Laboratoires NIGY» (Франція)
Код за УКТЗЕД 3304
(До протоколу № 9949 від 25.05.2017 р.)

№ п/п	Назва продукції українською мовою
1	TOPICREM UR10 - Anti-Roughness Smoothing Cream / ТОПІКРЕМ Крем для вирівнювання загрубілих недоліків шкіри
2	TOPICREM Gentle Micellar Water / ТОПІКРЕМ Ніжна Міцелярна Вода
3	TOPICREM UR10 - Anti-calluses Foot Cream / ТОПІКРЕМ крем для ніг від натоптишів та мозолів
4	TOPICREM AC HYDRA Compensating Moisturizing Cream / ТОПІКРЕМ АК HYDRA Компенсуючий зволожуючий крем
5	TOPICREM Ultra-Moisturizing Cream SPF50+ / ТОПІКРЕМ Ультра зволожуючий крем SPF 50+
6	TOPICREM CICA Soothing Cream / ТОПІКРЕМ Заспокійливий крем CICA
7	TOPICREM AH Redensifying Fluid / ТОПІКРЕМ АН Флюїд з ефектом ліфтингу
8	TOPICREM AH Redensifying Cream / ТОПІКРЕМ АН Крем з ефектом ліфтингу
9	TOPICREM Ultra-Moisturizing Lip Balm / ТОПІКРЕМ Ультра-зволожуючий бальзам для губ
10	TOPICREM Rich Ultra-Moisturizing Face Cream / ТОПІКРЕМ Ультра-зволожуючий крем для чутливої та сухої шкіри обличчя
11	TOPICREM No-Rinse Cleansing Milk / ТОПІКРЕМ Очищуюче молочко, що не потребує змивання
12	TOPICREM Massage Oil Body & Hair Sculp / ТОПІКРЕМ Масажна олія Мама та Малюк
13	TOPICREM AD Emollient Oil / ТОПІКРЕМ АД Пом'якшуюче масло
14	TOPICREM Light Ultra-Moisturizing Face Cream / ТОПІКРЕМ Легкий ультра-зволожуючий крем для чутливої та комбінованої шкіри обличчя

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 9949 від 25.05.2017 р.

Заступник Голови експертної комісії

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

