



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а  
e-mail: [office@meddev.group](mailto:office@meddev.group) тел./факс: +38 044 501 92 16

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 96/0323

Пластир Косметичний СаліПласт ПЛЮС  
від мозолів, бородавок №3

Серія № 900323

Дата виготовлення: 03. 2023

Термін придатності: 03. 2028

Кількість продукції в серії: 1 806 уп.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 602-123-20-1/15338 від 18.05.2017р.

Аналіз виконано за ТУ У 21.2-39289080-004:2017

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п. 3.2.2.2	Косметичний пластир тілесного кольору на полімерній основі, з пінополіетиленовим кільцем без зморшок, забруднення, сторонніх включень	Відповідає
Токсиколого-гігієнічні показники	Не $\geq 4$ балів (ДСанПІН №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми»)	1 бал*	Відповідає
Мікробіологічні показники	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) КУО/г, не більше $1 \cdot 10^3$	Менше $10^{**}$	Відповідає
	Staphylococcus aureus, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
	Escherichia Coli, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
	Pseudomonas aeruginosa, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС) КУО/г, не більше $1 \cdot 10^2$	Менше $10^{**}$	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 6,3 см $\pm 0,5$ мм Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017	6,30 см	Відповідає
	Ширинна – 1,9 см $\pm 0,2$ см Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017	1,90 см	Відповідає
Густина	Густина клейкої речовини, 20 г/м <sup>2</sup> Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.3	128,7 г/м <sup>2**</sup>	Відповідає
	Густина основи, 50 г/м <sup>2</sup> Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.3	256,9 г/м <sup>2**</sup>	Відповідає
Комплектність, маркування, пакування	Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017	Комплектність виробу відповідає затвердженню специфікації. Маркування виробу відповідає затвердженню макетам.	Відповідає


\* Випробування проведено Науковим центром превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України.

\*\* Випробування проведено Державним підприємством «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Висновок: Пластир Косметичний СаліПласт ПЛЮС від мозолів, бородавок №3, серії 900323, дата виготовлення: 03.2023, відповідає вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+25^{\circ}\text{C}$

Заступник директора з виробництва  
14.03.2023 р.

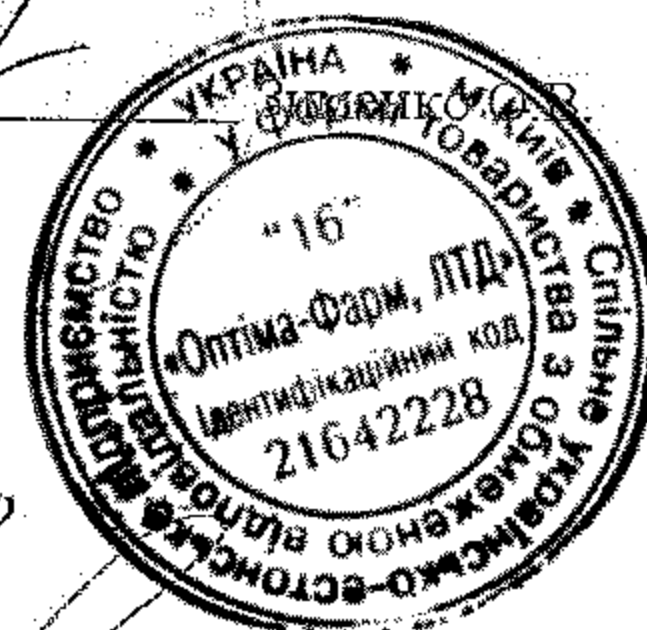

Вруч. 19.05.23

19.05.23



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лавна В.І.



ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18 05 2017 р.

№ 602-123-20-2/ 15453

Об'єкт експертизи: Технічні умови ТУ У 21.2-39289080-004:2017 «ПЛАСТИРИ КОСМЕТИЧНІ. Технічні умови»

Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикул: 21.20.24-20.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Нормативна документація на виробництво пластирів косметичних

Розробник: ТОВ «КАЛІНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ», Україна, 04128, м. Київ, вул. Садова, 16/19. Юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів тік, буд. 35А, Україна, Тел./ф: +380445019216, www.kalinagroup.com, код за ЄДРПОУ: 39289080

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КАЛІНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ», Україна, 04128, м. Київ, вул. Садова, 16/19. Юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів тік, буд. 35А, Україна, Тел./ф: +380445019216, www.kalinagroup.com, код за ЄДРПОУ: 39289080

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи технічні умови ТУ У 21.2-39289080-004:2017 «ПЛАСТИРИ КОСМЕТИЧНІ. Технічні умови» відповідають вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і можуть бути погоджені.

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 21.2-39289080-004:2017 «ПЛАСТИРИ КОСМЕТИЧНІ. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи  
Державної установи «Інститут  
медицини праці НАМН України»


01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nani.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test@nani.kiev.ua

(найменування місця знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 8271 від 10 травня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження, підпис)

Заступник Голови експертної комісії,  
заступник директора з наукової роботи  
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»  
М.П.

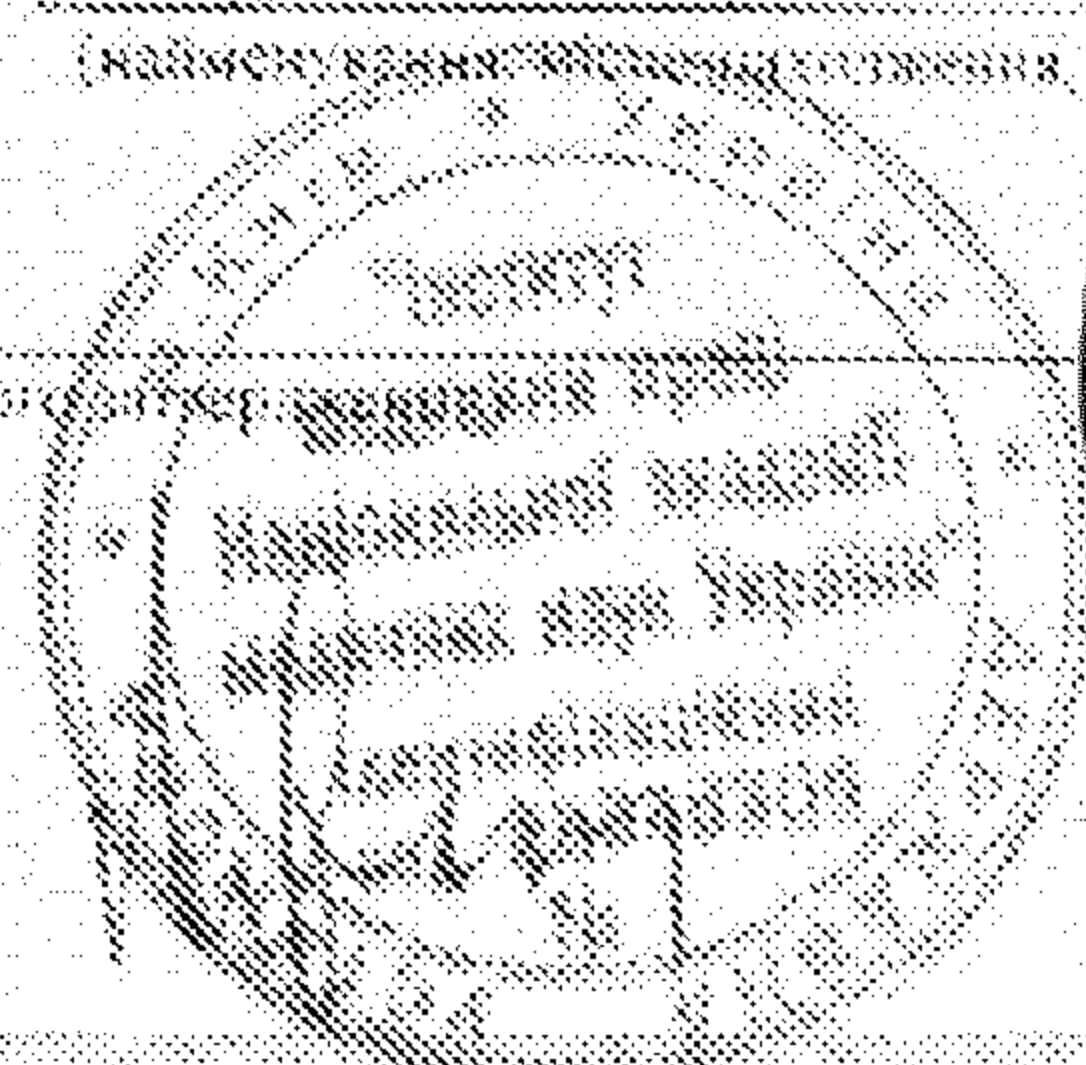

Чернюк В.І.





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспожислужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18.05.2017 р.

№ 602-123-20-1/ 15338

Об'єкт експертизи: Пластичні косметичні засоби з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 21.2-39289080-004:2017 «ПЛАСТИЧНІ КОСМЕТИЧНІ. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 21.20.24-20.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, оптово-роздрібна торгівля, косметичні салони, аптечні мережі (як супутній товар)

Країна-виробник: ТОВ «КАЛІНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ», Україна, 04128, м. Київ, вул. Садова, 16/19. Юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів тік, буд. 35А, Україна, Тел./ф: +380445019216, www.kalinagroup.com, код за ЄДРПОУ: 39289080


(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КАЛІНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ», Україна, 04128, м. Київ, вул. Садова, 16/19. Юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів тік, буд. 35А, Україна, Тел./ф: +380445019216, www.kalinagroup.com, код за ЄДРПОУ: 39289080

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки. За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не становить небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibilізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см<sup>3</sup>); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.

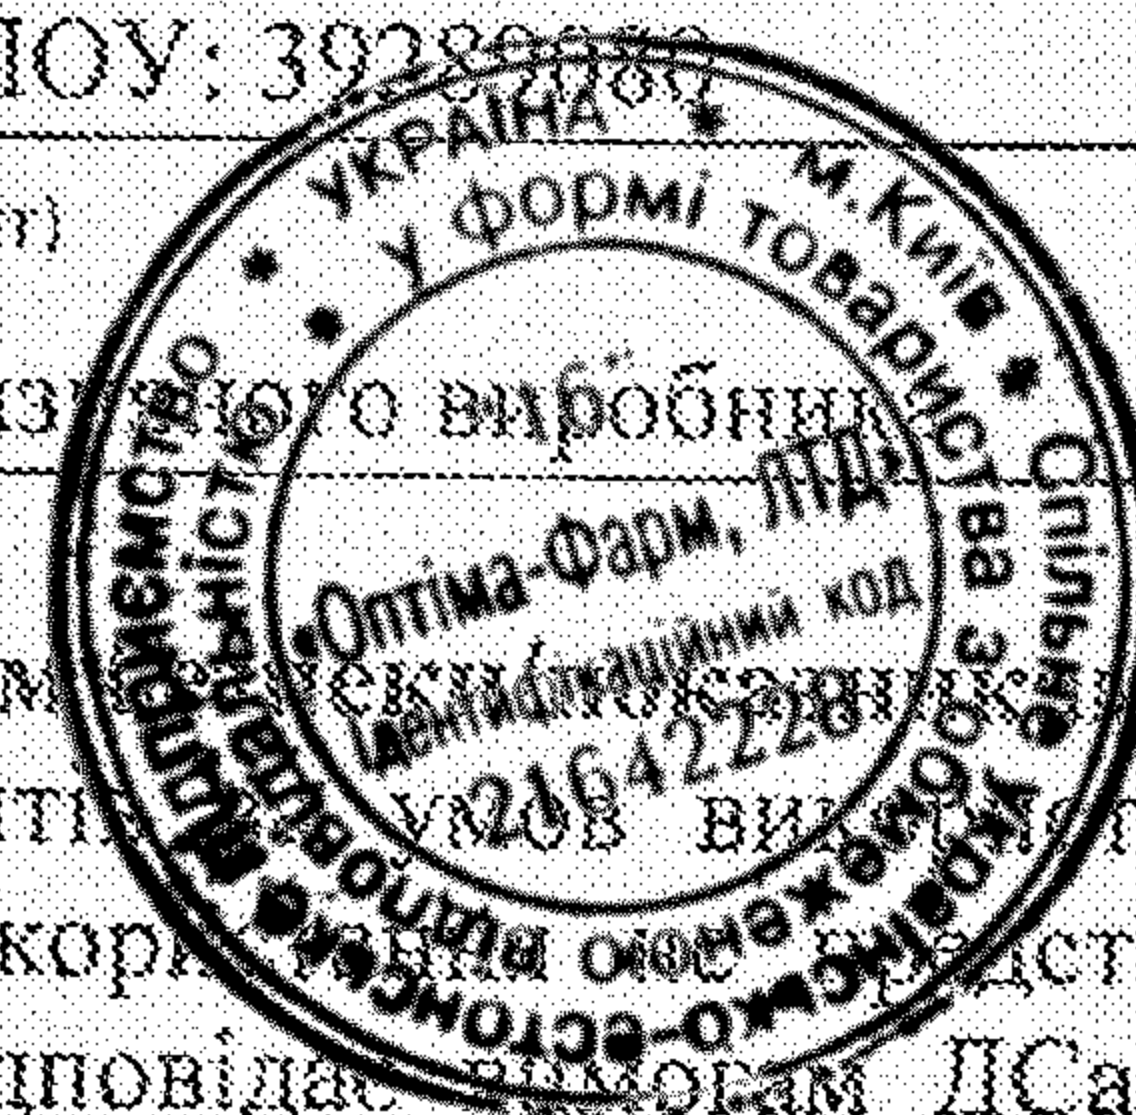



Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи пластирі косметичні виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 21.2-39289080-004:2017 «ПЛАСТИРІ КОСМЕТИЧНІ. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 21.2-39289080-004:2017 «ПЛАСТИРІ КОСМЕТИЧНІ. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи  
Державної установи «Інститут  
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 8279 від 10 травня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
заступник директора з наукової роботи  
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І



Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
ДУ «Інституту медицини праці НАМН України»

Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 05 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 15338

Пластирі косметичні виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 21.2-39289080-004:2017 «ПЛАСТИРІ КОСМЕТИЧНІ. Технічні умови»  
виробництва ТОВ «КАЛИНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ» (Україна)  
Код за ДКПП 21.20.24-20.00  
(До протоколу № 8279 від 10.05.2017 р.)

№ п/п	Назва продукції
1	пластирі косметичні
2	пластирі косметичні плюс
3	пластирі косметичні СаліПласт™
4	пластирі косметичні СаліПласт™ плюс.
5	пластирі косметичні +103®
6	пластирі косметичні +103® плюс

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-04, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 8279 від 10.05.2017 р.

Заступник Голови експертної комісії \_\_\_\_\_ Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)







**ПОГОДЖЕНО**

Заступник головного санітарного  
лікаря України

Висновок державної санітарно-  
епідеміологічної експертизи

№ 602-123-20-2/15453  
від "18" 05 2017 р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Директор ТОВ "Калина медична  
виробнича компанія"



П. Харчик  
2017 р.

**ПЛАСТИРІ КОСМЕТИЧНІ**

Технічні умови

**TU У 21.2-39289080-004:2017**

(вводяться вперше)

Дата надання чинності 18.05.2017р.  
Чинний до терміну дії не обмежений.

**РОЗРОБЛЕНО**

Заступник директора по виробництву  
ТОВ "Калина медична виробнича  
компанія"



О. Зименко  
2017 р.