

ТОВ "Красота та Здоров'я"
Україна, 61001, м. Харків, вул. Семіівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5

Виробнича хіміко-аналітична лабораторія
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005
ДП «Харківстандартметрологія»


Атестат акредитації зареєстрований у Реєстрі 15 серпня 2018 року № 01-0085/2018
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 77 від «03» липня 2020 р

Найменування продукції: **Гліцерин косметичний 25 г**
Кількість одиниць в партії: **50 000 штук**
Номер партії(серія): **001**
Краще спожити до кінця: **07.2025**
Термін придатності: **5 років від дати виготовлення**
Упаковка: **Флакон полімерний містить з крапельницею містить 25г продукту**
Аналіз виконаний згідно: **ДСТУ 6824-96**
Умови зберігання: **Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від +5 °С до +25 °С, відносній вологості повітря 75%**


№ п/п	Найменування показника	Вимоги нормативної документації/ метод контролю	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	ГОСТ 6824 — 96 п.4.2.1	Однорідна прозора рідина
2	Колір	ГОСТ 6824 — 96 п.4.2.1	безбарвна
3	Запах	ГОСТ 6824 — 96 п.4.2.1	Відсутній
4	Водневий показник, од. рН.	3,0-8,5 ГОСТ 29188.2	відповідає
5	Відносна густина при 20°С	ГОСТ 6824 — 96 п.4.2.1	відповідає
6	Реакція гліцерину, 0,1 моль/дм³	ГОСТ 6824 — 96 п.4.2.2	відповідає
7	Коефіцієнт омилення (складні ефіри) мг КОН на 1г гліцерину не більше	ГОСТ 6824 — 96 п.4.2.2	відповідає
8	Масова частка чистого гліцерину, % не менше	ГОСТ 6824 — 96 п.4.2.2	відповідає
9	Масова частка золи, % не більше	ГОСТ 6824 — 96 п.4.2.2	відповідає
10	Хлориди	ГОСТ 6824 — 96 п.4.2.3	відповідає
11	Залізо	ГОСТ 6824 — 96 п.4.2.3	відповідає
12	Миш'як	ГОСТ 6824 — 96 п.4.2.3	відповідає
13	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	Менша 1000 КУО/г см³	відповідає
14	Дріжджі та плісняві гриби	Менша 100 КУО/г см³	відповідає
15	Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas eruginosa)	Не дозволяється	відповідає
16	Маркування	ГОСТ 6824 — 96 п.8.	відповідає

Висновок: Гліцерин косметичний відповідає вимогам по наведеним показникам ГОСТ 6824-96.

Завідувач виробничої хіміко-аналітичної лабораторії

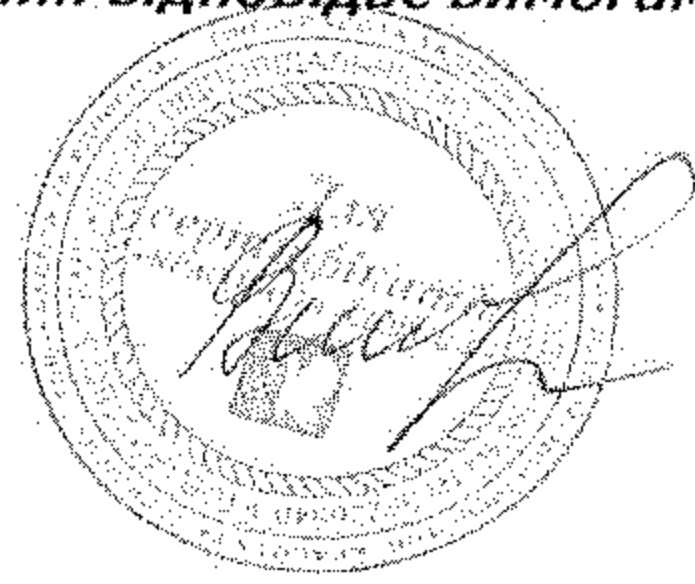

Handwritten signature and date: М. М. № 0779 від 01.06.2021

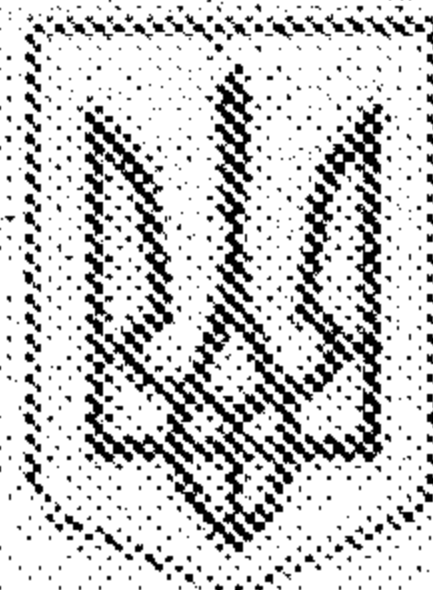

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" "10" 2017 року

№ 602-123-20-11 31256

Об'єкт експертизи Гліцерин косметичний (РЦУ 20.4-36226540-6824/108-2017)
виготовлений у відповідності із ГОСТ 5824-96 "Глицерин дистиллированный. Общие технические условия"
(ІС, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, арснвуз 20.41.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Надбуди, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, вітчизняну мережу

Країна-виробник ТОВ "Красота та Здоров'я", Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б, тел: (057) 758-18-85, код за ЄДРПОУ: 36226540

(адреса, місцеве та загальноукраїнське телефонне зв'язання, факс, e-mail веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Красота та Здоров'я", Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська, 12-Б, тел: (057) 758-18-85, код за ЄДРПОУ: 36226540

(адреса, місцеве та загальноукраїнське телефонне зв'язання, факс, e-mail веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №21375 від 22.05.2015 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006) встановлено: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів у продукції менша 1000 КУО/г, дріжджів та пліснявих грибів менша 100 КУО/г, бактерії сімейства Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus та Klebsiella aerogenes – відсутні, індекс шкірно-подразнюючої дії та індекс сенсibiliзуючої дії продукції становлять 0 балів (ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні продукції; Необхідно дотримуватись терміну та умов зберігання згідно вимог ДСТУ 5010:2008 "Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання" та інструкції виробника; Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України; Зберігання у закритих складських приміщеннях; Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Гліцерин косметичний (РЦУ 20.4-36226540-6824/108-2017), за наданням заявником зразком відповідає вимогам діючого законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності п'ять років від дати виготовлення.

Інформація щодо етикетки, інструкції, зразка тощо етикетка українською мовою повинна бути надана в повній кількості; Маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України; Маркування може бути використаний для реклами споживчих властостей об'єкта експертизи.



Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу - ГОСТ 6824-96 "Глицерин дистилюваний. Общие технические условия".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при мітному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - індекс шкірно-подразнюючої дії (ДСанІІІ) 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" і та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, хімічної та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України


(підприємства, організації, особи, їх телефони, факси, e-mail, веб-сайти)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4496-17 від 25.09.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії, заступник
Наукового центру

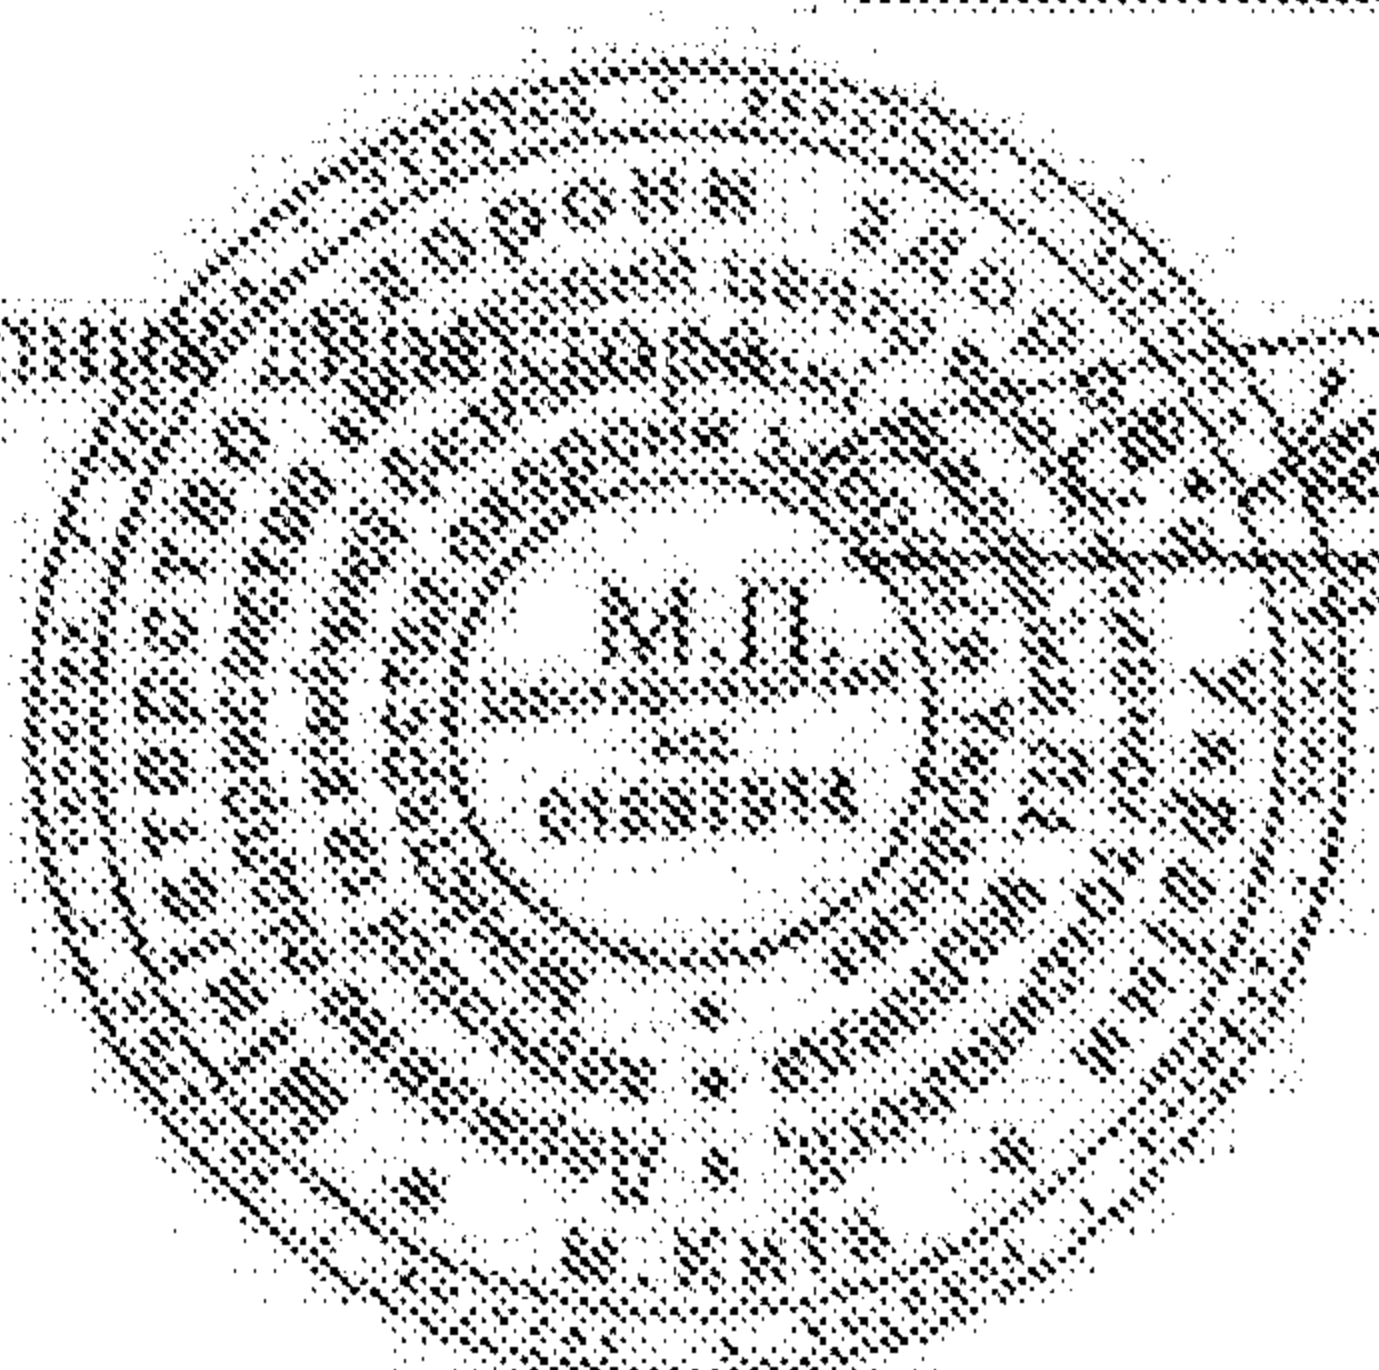

[Handwritten signature]

Бережнов С.П.

(підпис)

(підпис та підписи)

