

Виробник: АТ «Галичфарм», т/ф. (0322) 949907

Дільниця розливу №1 та Дільниця упаковки ампульного цеху, Дільниця розливу №2 та Дільниця упаковки ампульного цеху

Адреса виробничої дільниці: Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8

Адреса місця проведення контролю якості: Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська 6/8, Відділ контролю якості

Ліцензія на виробництво: АЕ №637435

Свідоцтво про атестацію: №191 від 19.09.2013 р.

Сертифікат відповідності GMP №050/2023/GMP, дійсний до 14.04.2025

008/2023/GMP, дійсний до 25.11.2024

Сертифікат якості № 150796

АНТАРЕС®


розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, по 4 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по

2 контурні чарункові упаковки в пачці

РП №UA/16819/01/01, діє безстроково

Серія 0091967
Кіл-ть в серії 7,265 тис. уп.
Дата виробництва 16.12.2023
Дата видачі сертифікату 27.02.2024
Аналіз виконано у відповідності з МКЯ № UA/16819/01/01, "ТЕКСТ МАРКУВАННЯ ДО РП № UA/16819/01/01 від 13.07.2018", Зміни: "ТЕКСТ МАРКУВАННЯ ДО РП № UA/16819/01/01 від 21.03.2019", "ТЕКСТ МАРКУВАННЯ ДО РП № UA/16819/01/01 від 30.08.2019", "Назва препарату", "Маркування", "Упаковка", "ТЕКСТ МАРКУВАННЯ ДО РП № UA/16819/01/01 від 03.03.2023"

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу
1	Опис	Прозора безбарвна або з ледь жовтуватим відтінком рідина.	Відповідає Прозора, безбарвна рідина
2	Ідентифікація	Морфолінієва сіль тіазотної кислоти. На хроматограмі випробовуваного розчину, приготованого для випробування «Кількісне визначення», основний пік повинен співпадати з піком морфолінієвої солі тіазотної кислоти на хроматограмі розчину порівняння.	Відповідає
		Тіазотна кислота (3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоцтова кислота). Кольорова реакція з розчином п-диметиламінобензальдегідом Р1; з'являється оранжево-коричневе забарвлення.	Відповідає
		Морфолін. Кольорова реакція з розчином амонію рейнекату Р; утворюється рожевий перламутровий осад.	Відповідає
3	Прозорість	Лікарський засіб має бути прозорим.	Відповідає
4	Кольоровість	Забарвлення лікарського засобу має бути не інтенсивнішим за еталон У7.	Відповідає
5	Механічні включення	Видимі частки: Мають бути практично відсутні.	Відповідає
		Невидимі частки: середня кількість часток у випробовуваних одиницях не перевищує 6000 в 1 контейнері для часток розміром 10 мкм або більше і не перевищує 600 в 1 контейнері для часток 25 мкм або більше	Відповідає 10 мкм –406; 25 мкм –18
6		Від 5,0 до 7,0.	6,1
	Сторонні домішки	3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіону - не більше 0,5%;	0
		ацетилтіосемікарбазиду - не більше 0,5%;	0
		будь-якої іншої домішки - не більше 0,1%;	0
		сума всіх інших домішок крім 3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіону і ацетилтіосемікарбазиду - не більше 0,5%.	0
8	Об'єм, що витягається	Не менше 4,0 мл.	4

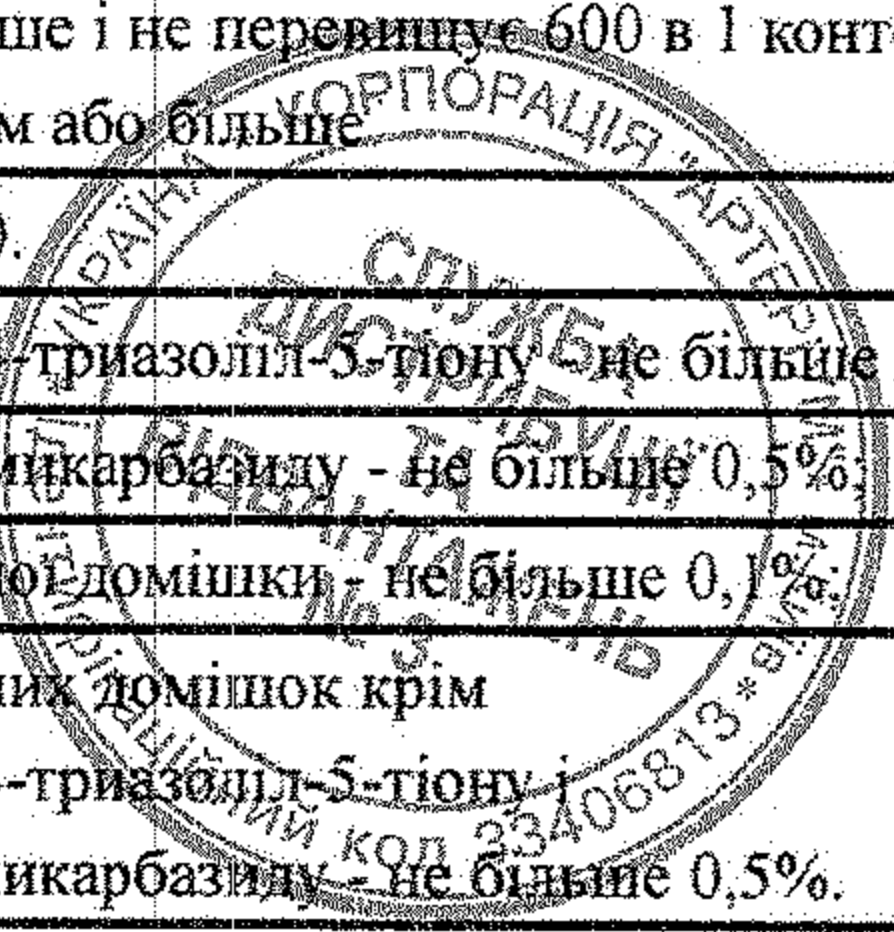

Сертифікат якості № 150796

АНТАРЕС®

№	Найменування показника	Вимоги МКЯ/АНД	Результат аналізу
9	Стерильність	Лікарський засіб має витримувати випробування на стерильність.	Відповідає
10	Бактеріальні ендотоксини	Менше 87,5 МО/мл.	Відповідає
11	Кількісне визначення	Вміст морфолінієвої солі тіазотної кислоти в 1 мл лікарського засобу має бути від 47,50 мг до 52,50 мг.	51,45
12	Упаковка	Згідно МКЯ та зміни	Відповідає
13	Маркування	Згідно зміни до затвердженого тексту маркування.	Відповідає

Термін придатності: 3.00 р.

Придатний до: 11.2026

Умови зберігання:

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.

Висновки:

Відповідає вимогам МКЯ № UA/16819/01/01, "ТЕКСТ МАРКУВАННЯ ДО РП № UA/16819/01/01 від 13.07.2018", Зміни: "ТЕКСТ МАРКУВАННЯ ДО РП № UA/16819/01/01 від 21.03.2019", "ТЕКСТ МАРКУВАННЯ ДО РП № UA/16819/01/01 від 30.08.2019", "Назва препарату", "Маркування", "Упаковка", "ТЕКСТ МАРКУВАННЯ ДО РП № UA/16819/01/01 від 03.03.2023"

Для реалізації на ринку України

Начальник ВКЯ

Дозволено до реалізації

«Цим я засвідчую, що вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було вироблено (включаючи пакування та маркування) та проведено контроль її якості на вищезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами СМР, встановленими місцевим регуляторним органом, а також відповідно до специфікацій, що містяться в реєстраційному досьє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність СМР».

Уповноважена особа з якості



Юлія Петрівна Думич
Юлія Петрівна Думич
28.02.2024

Кирдеє Я.В.
Кирдеє Я.В.
28.02.2024



Вх. Ан. № 0449 12.04.2024 *Trif*