

Титульний лист.

Термін дії технічних умов викласти у новій редакції: «без обмеження терміну дії».

Розділ 2.

Вилучити:

«Постанова КМУ № 465 від 25.03.1999 Про затвердження «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»

ДСТУ 2296-93 Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2009 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 7933-92 Картон для потребительской тары. Общие технические условия

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия

ГОСТ 9069-73 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза, косметическое сырье. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия.


ГОСТ 29057-91 Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия

ГОСТ 29058-91 Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия

ГОСТ 14618.10-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты методы определения плотности и показатели преломления

ГОСТ 17-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 16-81 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные: параметры и размеры

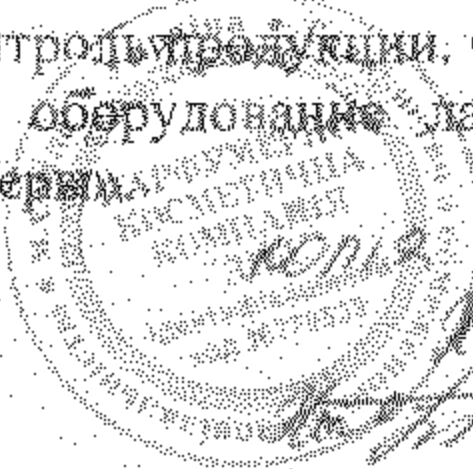

*Копія Вірна
Холодний В.В.*



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Г.о. Голови Держпродспоживслужби
О.П.Щербенко

(ПРИВІДНЕ, ІМ'Я, ПОБІЛІТТЯ)

(Підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.01.2020 р.

№ 12.2-18-1/ 3407

Об'єкт експертизи: ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ згідно з додатком до Висновку

виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ». Зміна № 1-5»

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 20.53.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: застосовується, як засіб для збагачення та ароматизації косметичних засобів та приміщень; оптова та роздрібна торгівля, через аптечні мережі (в якості сутутніх товарів); в побуті за призначенням


Країна-виробник: ТОВ «ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ДНД», Україна, 20721, Черкаська обл., Смілянський район, с. Балаклея, пров. Силікальцитний, буд. 4, код за ЄДРПОУ: 36779539. Адреса виробництва: 20721, Черкаська обл., Смілянський район, с. Балаклея, пров. Силікальцитний, буд. 4

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ДНД», Україна, 20721, Черкаська обл., Смілянський район, с. Балаклея, пров. Силікальцитний, буд. 4, код за ЄДРПОУ: 36779539

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняної

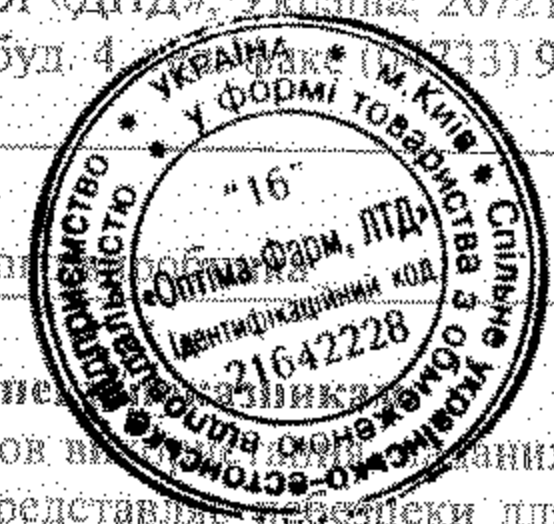

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки. За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-позразнюючої дії – 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Директиви 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ». Зміна № 1-5» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кувдієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nau.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, web-сайт)

Протокол експертизи № 1736 від 13 лютого 2020 р.

(% протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної Установи
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кувдієва
Національної академії медичних наук України»

М.П.



М.П. Захаренко М.І.

Додаток до Висновку
 державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 02 2020 р.


№ 12.2-18-1/3407

ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ виготовлені у відповідності із технічними умовами
 ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ». Зміна № 1-5»
 виробництва ТОВ «ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ДНД» (Україна)
 Код за ДКПП 20.53.10
 (До протоколу № 1736 від 13.02.2020 р.)

№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ	№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ
1	АНІСОВА	36	САНТАЛОВА
		37	СОСНИ АЛЬПІЙСЬКОЇ
2	АПЕЛЬСИНОВА	38	СОСНИ СИБІРСЬКОЇ
3	БАЗИЛКОВА	39	ТИМ'ЯНОВА
4	БЕРГАМOTOBA	40	ФЕНХЕЛЕВА
5	ВАЛЕР'ЯНОВА	41	ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
6	ВЕТИВЕРОВА	42	ШАВЛІЄВА
7	ГВОЗДИЧНА	43	ЕВКАЛІПТОВА
8	ГЕРАНІЄВА	44	ЛЕМОНГАСОВА
9	ГРЕЙПФРУТОВА	45	БЕИ
10	МАТЕРИНКОВА	46	ВАНІЛЬНА
11	ЯЛИНОВА	47	ВЕРБЕНОВА
12	ЖАСМИНОВА	48	АІРНА
13	ІЛАНГ-ІЛАНГОВА	49	АПЕЛЬСИНУ ГІРКОГО
14	ІМБІРНА	50	КАМФОРНОГО ДЕРЕВА
15	ІСОПОВА	51	ЛАВРОВА
16	КАЯПУТОВА	52	ЛАДАНУ
17	КЕДРОВА	53	МИРРОВА
18	КИПАРИСОВА	54	МИРТОВА
19	КОРИЦІ	55	МУСКАТНОГО ГОРІХА
20	ЛАВАНДОВА	56	ПАЛЬМОРОЗИ
21	ЛИМЕТОВА	57	РОМАШКИ БЛАКИТНОЇ
22	ЛИМОННА	58	НАСІННЯ НАСІННЯ МОРКВИ
23	МАЙОРАНОВА	59	РОМАШКОВА
24	МАНДАРИНОВА	60	ТУТ
25	МЕЛІСОВА	61	ПОЛИНУ ТАВРИЧНОГО
26	ЯЛІВЦЕВА	62	ПОЛИНУ ЛИМОННОГО
27	М'ЯТНА	63	ЛАЙМОВА
28	НЕРОЛІЄВА	64	КОРІАНДРУ
29	ПАЧУЛІЄВА	65	ПЕТРУШКИ
30	ПЕТИТГРЕЙНОВА	66	СЕЛЕРИ
31	ЯЛИЦЕВА	67	КРОПУ
32	РОЗМАРИНОВА	68	ЦИТРОНЕЛЛИ
33	РОЖЕВОГО ДЕРЕВА	69	ЧОРНОГО ПЕРЦЮ
34	РОМАШКОВА	70	ЧЕБРЕЦЮ
35	ТРОЯНДОВА		

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
 Національної академії медичних наук України»
 01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:
 приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@npu.kiev.ua
 секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test@yik.npu.kiev.ua
 Протокол експертизи № 1736 від 13.02.2020 р.

Заступник Голови експертної комісії _____
 (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

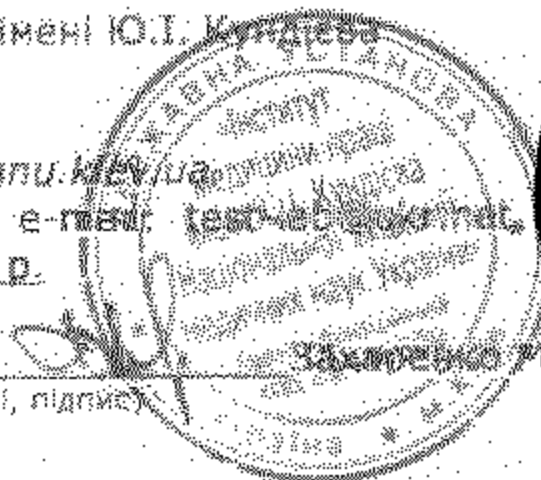

ЗВІТ

про проведенні робіт № 1736 від 13.02.2020 р.

для потреб санітарно-епідеміологічної експертизи продукції:

ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У

24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ». Зміна № 1-5»

згідно з додатком до Висновку

Санітарно-епідеміологічна експертиза проведена на прохання: ТОВ «ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ДНД», Україна, 20721, Черкаська обл., Смілянський район, с. Балаклея, пров. Силікальцитний, буд. 4, тел./факс (04733) 9-91-05

На розгляд представлено:

1. Заява № 44-В від 03.02.2020 року;
2. Інформація про склад продукції.
3. ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ. Технічні умови».
4. Зміна № 1-5 до ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ».

Експертиза дозволяє констатувати наступне:

Матеріали на продукцію, яка використовується як засіб для збагачення та ароматизації косметичних засобів та приміщень, представлені в обсязі, достатньому для проведення санітарно-епідеміологічної експертизи.

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», з саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії – 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Директиви 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

Висновок ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ». Зміна № 1-5» згідно з додатком до Висновку виробництва ТОВ «ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ДНД», Україна відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і можуть бути реалізовані в заявленій сфері застосування в Україні.

Відповідальний виконавець:

Зав. лабораторією токсикології пестицидів та гігієни праці при їх застосуванні
канд.мед. наук., ст. наук. співроб.




ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «ПКК«ДНД»

Колодій

«17» грудня

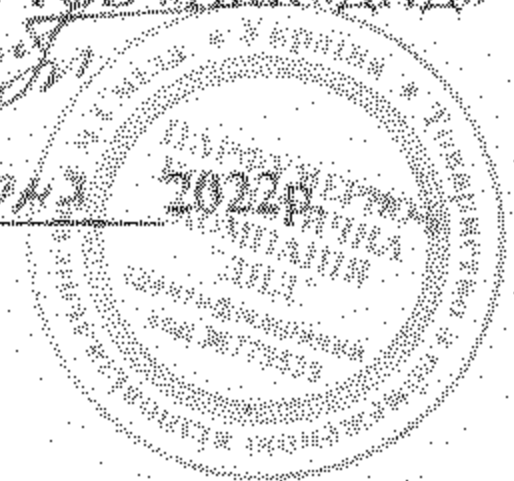

ЗМІНА № 6

ТУ У 24.6-33398305-001:2007

ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ

Дата надання чинності з *«17»* 12 2022 р.



РОЗРОБЛЕНО

Технолог виробництва

ТОВ «ПКК«ДНД»

Лавець А.І.

15 грудня 2022



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА КОМПАНІЯ» ДНД»**

Україна, 20721, Черкаська обл., Смілянський район,
с. Балаклея, пров. Силікальцитний, буд. 4
р/р UA36 3808 0500 0000 0026 0054 1596 6 в ПАТ
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ,
код ЄДРПОУ 36779539, ПІН 367795323045,
свідоцтво ПДВ 200135036 тел./факс (044) 222-53-66

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Найменування: **ОЛІЯ ЕФІРНА ТМ «FLORA SECRET»
СОСНИ СИБІРСЬКОЇ 25 МЛ**

Виготовлено: ТОВ «ПКК«ДНД»

Дата фасування: 10.01.2022

Виготовлено згідно: ТУ У 24.6-33398305-001:2007

Кількість продукції: 210 шт.

Номер партії: 240122-1

Показники якості	Значення показників НД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд і прозорість	Легка прозора рідина без осаду. Допускається невелике помутніння, що зникає при температурі 20°C.	Відповідає
Колір	Світло-жовтий	Відповідає
Запах	Специфічний, притаманний кожному найменуванню олії. Без стороннього запаху.	Відповідає
Густина при 20°C, г/см ³ , не менше	0,850	Відповідає
Коефіцієнт заломлення при 20°C, не менше	1,450	Відповідає
Пакування	Згідно НД виробника	Відповідає
Маркування	Згідно НД виробника	Відповідає

Термін придатності : 36 місяців.


Висновок: Олія ефірна фасована «Сосни сибірської» відповідає вимогам ТУ У 24.6-33398305-001:2007 по перевіреним показникам якості в цій формі товару.

Спец. контролю якості

Дата



Акція №1356 624 19.01.22 З/Н

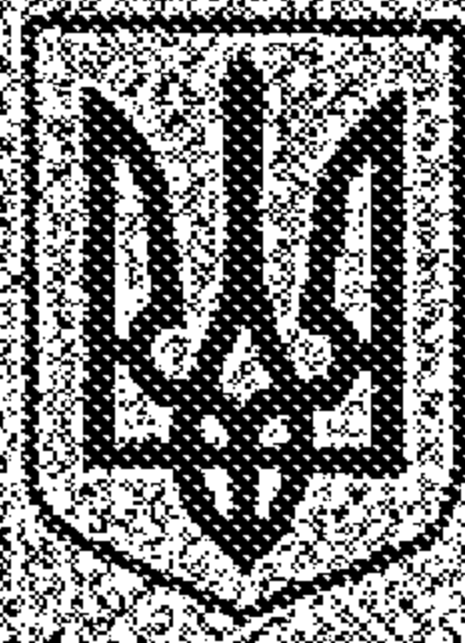

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби з питань
захисту споживачів
Лапа Ірина Іванівна



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.03.2017 р.

№ 602-123-20.1/4429

Об'єкт експертизи: ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ згідно з додатком до Висновком

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ», Зміна № 1-4»

Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикул: 20.53.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: засіб для збагачення та ароматизації косметичних засобів та приміщень; оптова та роздрібна торгівля, через аптечні мережі (як супутній товар), побут

Країна-виробник: ТОВ «Парфумерно-косметична компанія «ДНД», Україна, 20721, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Балаклея, пров. Силікальцитний, буд.4, код за ЄДРПОУ 36779539

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «Парфумерно-косметична компанія «ДНД», Україна, 20721, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Балаклея, пров. Силікальцитний, буд.4, код за ЄДРПОУ 36779539

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дата ввезення об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіП 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, індексами гострої і хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкірно-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³



Катерина Верина

– не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989, Додаток II.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ОЛІ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ». Зміна № 1-4» згідно з додатком до Висновком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ, Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@namn.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 2118 від 14 лютого 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.



Комісія берта...

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
ДУ «Інституту медицини праці НАМН України»

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи


від 03.03 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 4429

ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ виготовлені у відповідності із технічними умовами
ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ». Зміна № 1-4»
виробництва ТОВ «Парфумерно-косметична компанія «ДНД» (Україна)
Код за ДКПП 20.53.10
(До протоколу № 2118 від 14.02.2017 р.)

№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ	№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ
1	АНИСОВА	36	САНТАЛОВА
2	АПЕЛЬСИНОВА	37	СОСНИ АЛЬПІЙСЬКОЇ
3	БАЗИЛІКОВА	38	СОСНИ СИБІРСЬКОЇ
4	БЕРГАМОТОВА	39	ТИМ'ЯНОВА
5	ВАЛЕР'ЯНОВА	40	ФЕНХЕЛЕВА
6	ВЕТІВЕРОВА	41	ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
7	ГВОЗДИЧНА	42	ШАВЛІЄВА
8	ГЕРАНІЄВА	43	ЕВКАЛІПТОВА
9	ГРЕЙПФРУТОВА	44	ЛЕМОНГРАСОВА
10	МАТЕРИНКОВА	45	БЕИ
11	ЯЛИНОВА	46	ВАНІЛЬНА
12	ЖАСМИНОВА	47	ВЕРБЕНОВА
13	ІЛАНГ-ІЛАНГОВА	48	АІРНА
14	ІМБИРНА	49	АПЕЛЬСИНУ ГІРКОГО
15	ІСОПОВА	50	КАМФОРНОГО ДЕРЕВА
16	КАЯПУТОВА	51	ЛАВРОВА
17	КЕДРОВА	52	ЛАДАНУ
18	КИПАРISOVA	53	МИРРОВА
19	КОРИЦІ	54	МИРТОВА
20	ЛАВАНДОВА	55	МУСКАТНОГО ГОРІХА
21	ЛИМЕТОВА	56	ПАЛЬМОРОЗИ
22	ЛИМОННА	57	РОМАШКИ БЛАКИТНОЇ
23	МАЙОРАНОВА	58	НАСІННЯ НАСІННЯ МОРКВИ
24	МАНДАРИНОВА	59	РОМАШКОВА
25	МЕЛІСОВА	60	ТУІ
26	ЯЛІВЦЕВА	61	ПОЛИНУ ТАВРИЧНОГО
27	М'ЯТНА	62	ПОЛИНУ ЛИМОННОГО
28	НЕРОЛІЄВА	63	ЛАЙМОВА
29	ПАЧУЛІЄВА	64	КОРІАНДРУ
30	ПЕТИТГРЕЙНОВА	65	ПЕТРУШКИ
31	ЯЛИЦЕВА	66	СЕЛЕРИ
32	РОЗМАРИНОВА	67	КРОПУ
33	РОЖЕВОГО ДЕРЕВА	68	ЦИТРОНЕЛЛИ
34	РОМАШКОВА	69	ЧОРНОГО ПЕРЦЮ
35	ТРОЯНДОВА	70	ЧЕБРЕЦЮ

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: uk@namn.gov.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-96, e-mail: test_lab@ukr.net
Протокол експертизи № 2118 від 14.02.2017 р.
Заступник Голови експертної комісії
(прізвище, ім'я, по батькові) Сердюк В.

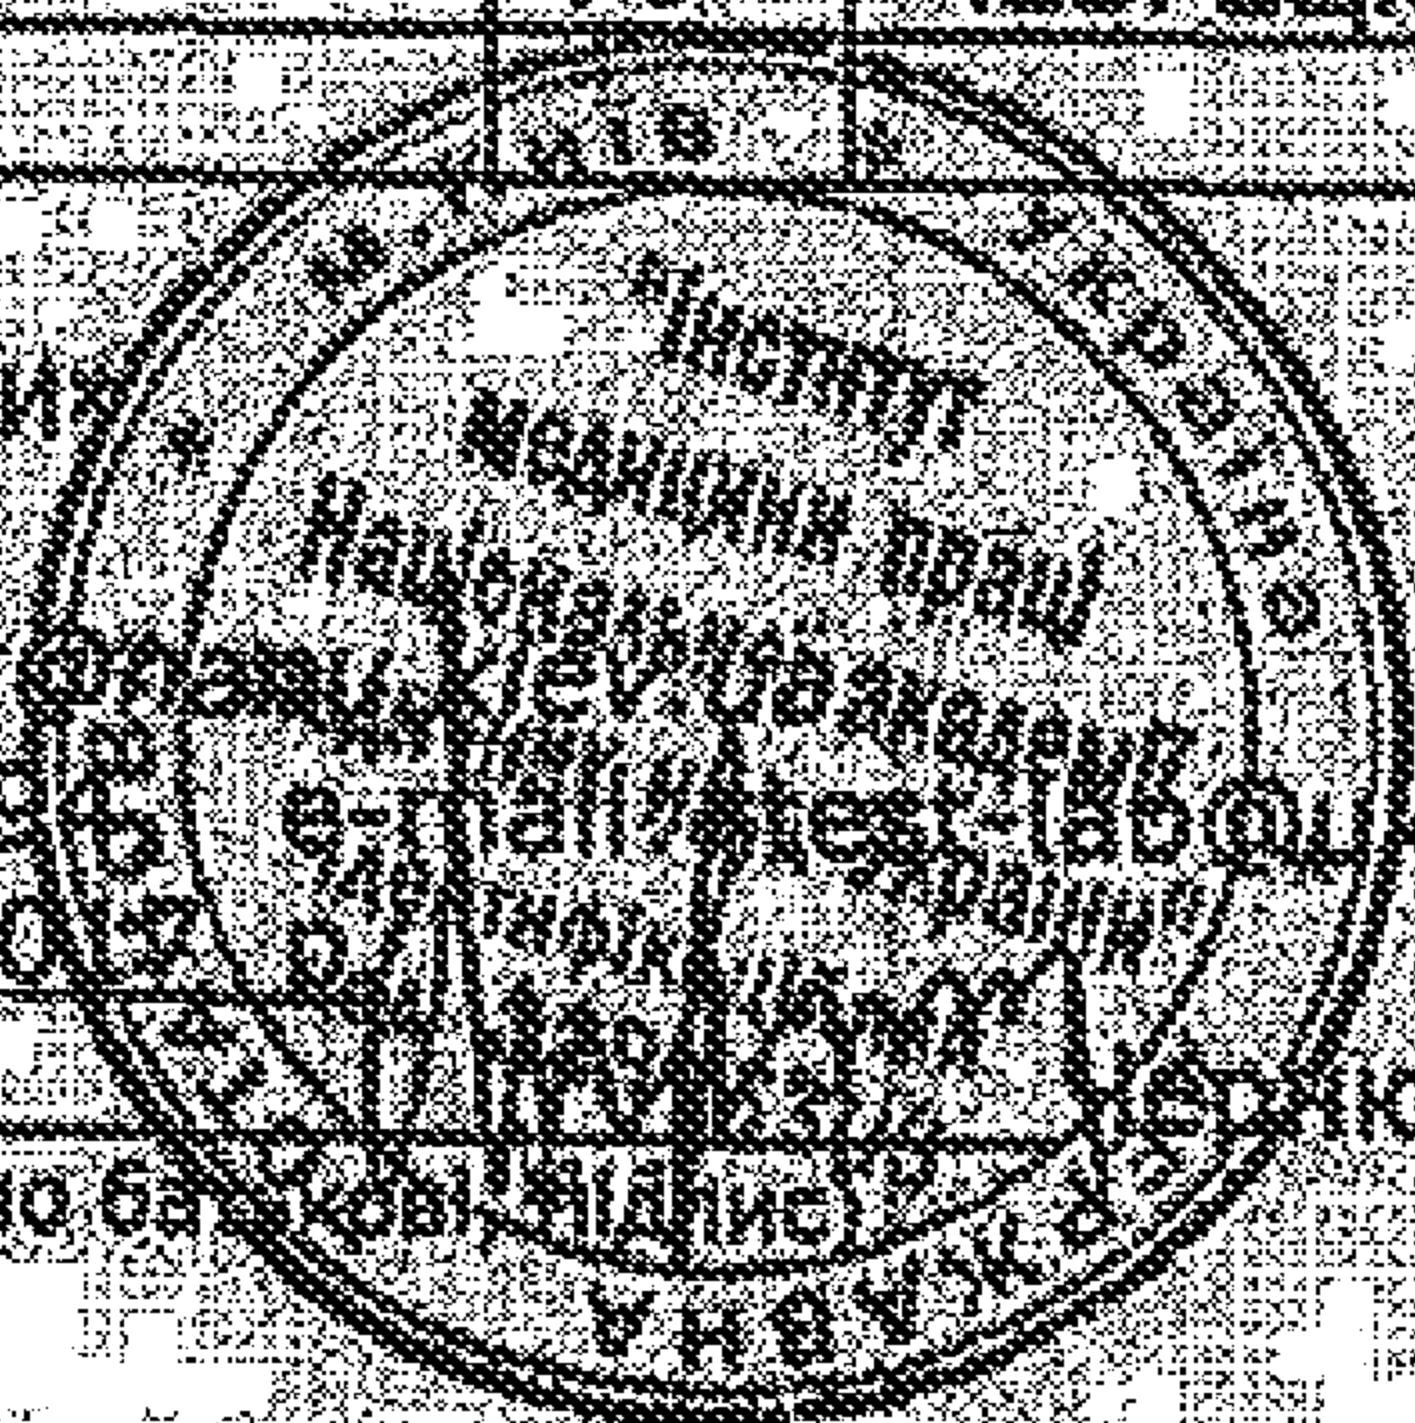

Комісія керівник Г.М. Карацук

ДКШ 20.53.10

УКНД 71.100.60



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «ПКК «ДНД»



М.Г. Карацюба

ЗМІНА № 5

ТУ У 24.6-33398305-001:2007

ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ

Дата надання чинності 27.12.2017



МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів»
ДП «Укрметрестандарт»
Ідентифікаційний код 02568182
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«27» 12 2017 р.
Внесено до книги обліку за № 02.568482/033312/05

РОЗРОБЛЕНІ
Технолог виро
ТОВ «ПКК «ДНД»
А.С.Снісаренко
«05» грудня 2017 р.

Титульний лист. Термін дії технічних умов викласти у новій редакції:
«до 02.01.2023 р».

Розділ 1. Восьмий абзац. Замінити слово «УкрСЕПРО» на слово «сертифікації» і далі по тексту технічних умов у відповідних відмінках.

Розділ 2. Вилучити:

«ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».

Долучити:

«Постанова КМУ № 465 від 25.03.1999 Про затвердження «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»

ДСТУ 2296-93 Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування».

Розділ 4.

Пункт 4.1. Замінити ~~посилання~~ «СП 1042» на «Правила санітарних правил».

Пункт 4.8. Замінити ~~посилання~~ «СанПиН 4630» на «Постанови КМУ № 465 від 25.03.1999 Про затвердження «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»

