



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шерченко

(підпис, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.01 2020 р.

№ 12.2-18-1/ 3407

Об'єкт експертизи: ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ згідно з додатком до Висновку

виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ». Зміна № 1-5»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.53.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: застосовується, як засіб для збагачення та ароматизації косметичних засобів та приміщень; оптова та роздрібна торгівля, через аптечні мережі (в якості сутутніх товарів); в побуті за призначенням

Країна-виробник: ТОВ «ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ДНД», Україна, 20721, Черкаська обл., Смілянський район, с. Балаклея, пров. Силікальцитний, буд. 4, код за ЄДРПОУ: 36779539. Адреса виробництва: 20721, Черкаська обл., Смілянський район, с. Балаклея, пров. Силікальцитний, буд. 4


(адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ДНД», Україна, 20721, Черкаська обл., Смілянський район, с. Балаклея, пров. Силікальцитний, буд. 4, тел./факс (04733) 9-91-05, код за ЄДРПОУ: 36779539

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняно

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки. За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії – 0 балів; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Об'єкт експертизи, не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Директиви 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II та Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

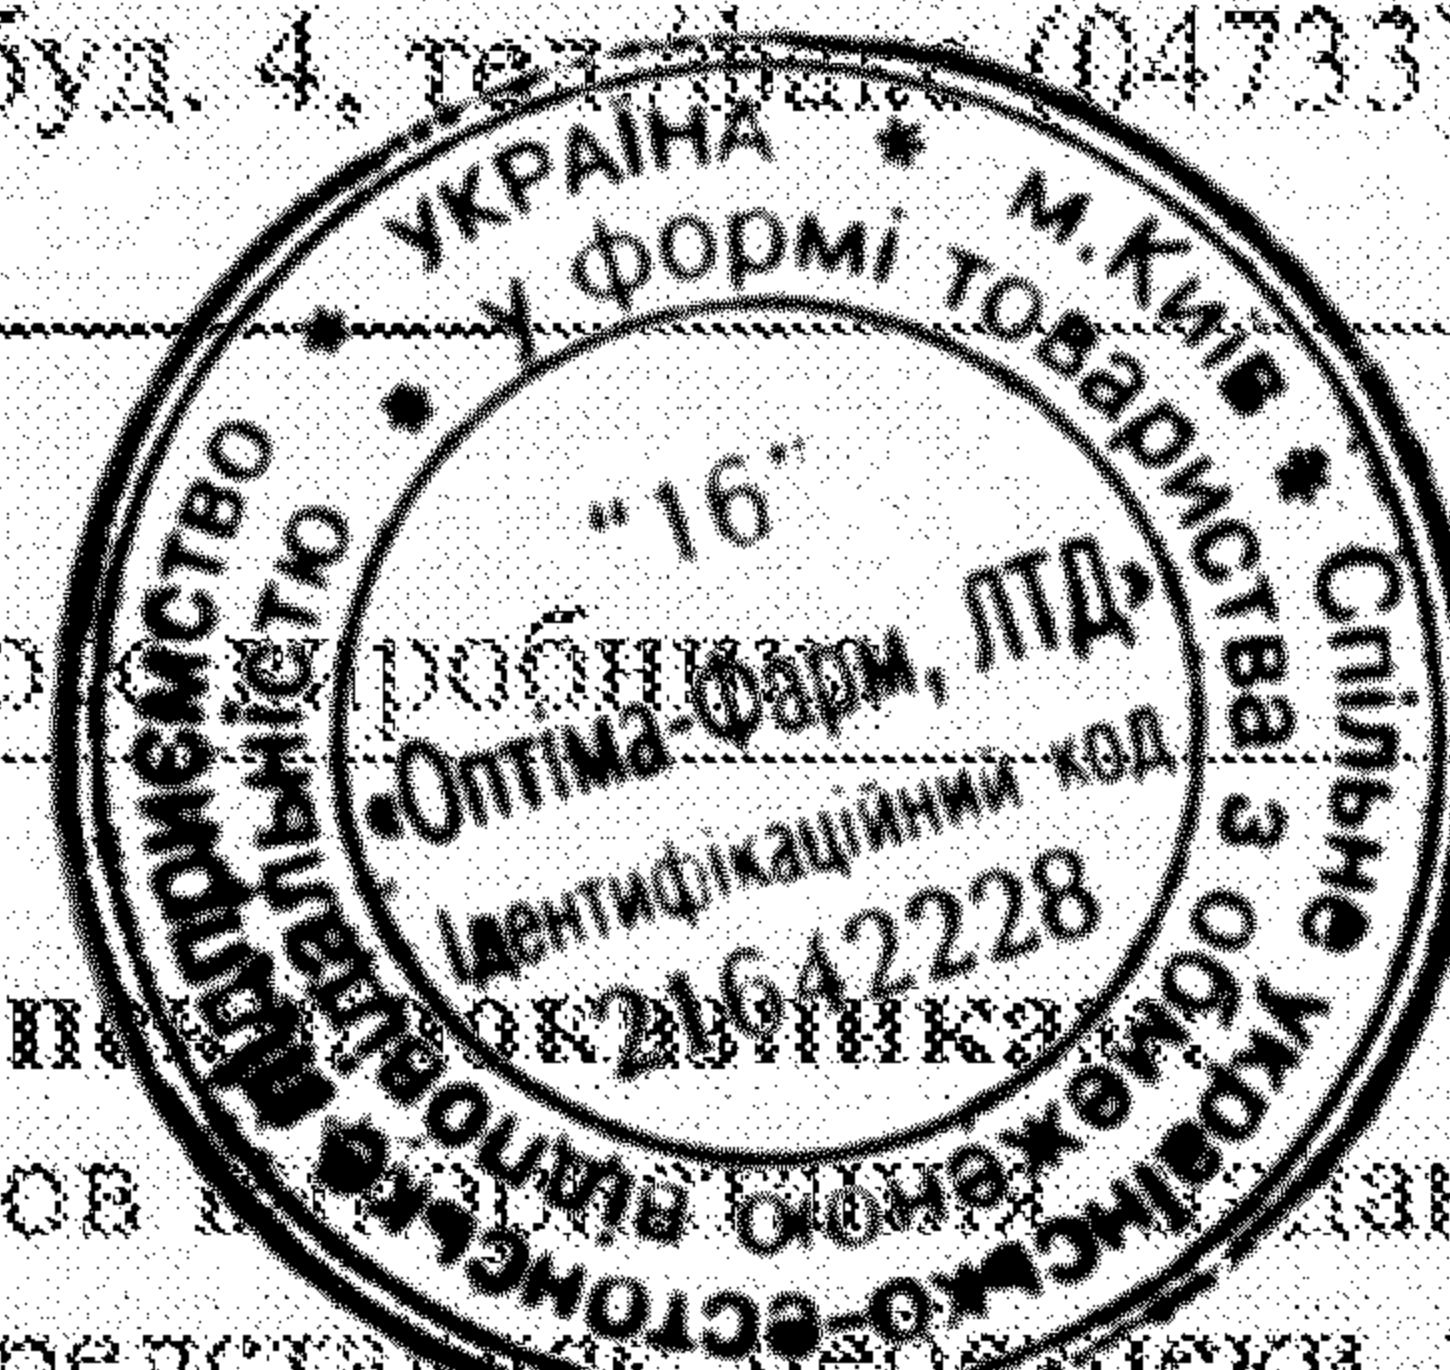

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ». Зміна № 1-5» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва

Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nani.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1736 від 13 лютого 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,

Державної Установи

"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва

Національної академії медичних наук України"

М.П.



Захаренко М.І.

ДОДАТОК ДО ЗАЯВИ
ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ за технічними умовами
ТУ У 24.6-33398305-001:2007 «ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ». Зміна №1-5

№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ	№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ
1	АНІСОВА	36	САНТАЛОВА
2	АПЕЛЬСИНОВА	37	СОСНИ АЛЬПІЙСЬКОЇ
3	БАЗИЛІКОВА	38	СОСНИ СИБІРСЬКОЇ
4	БЕРГАМOTOBA	39	ТИМ'ЯНОВА
5	ВАЛЕР'ЯНОВА	40	ФЕНХЕЛЕВА
6	ВЕТІВЕРОВА	41	ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
7	ГВОЗДИЧНА	42	ШАВЛІЄВА
8	ГЕРАНІЄВА	43	ЕВКАЛІПТОВА
9	ГРЕЙПФРУТОВА	44	ЛЕМОНГРАСОВА
10	МАТЕРИНКОВА	45	БЕЙ
11	ЯЛИНОВА	46	ВАНІЛЬНА
12	ЖАСМИНОВА	47	ВЕРБЕНОВА
13	ПЛАНГ-ПЛАНГОВА	48	ЛІРНА
14	ІМБІРНА	49	АПЕЛЬСИНУ ГІРКОГО
15	ІСОПОВА	50	КАМФОРНОГО ДЕРЕВА
16	КАЯПУТОВА	51	ЛАВРОВА
17	КЕДРОВА	52	ЛАДАНУ
18	КИПАРИСОВА	53	МИРРОВА
19	КОРИЦІ	54	МИРТОВА
20	ЛІВАНДОВА	55	МУСКАТНОГО ГОРІХА
21	ЛИМЕТОВА	56	ПАЛЬМОРОЗИ
22	ЛИМОННА	57	РОМАШКИ БЛАКИТНОЇ
		58	НАСІННЯ НАСІННЯ МОРКВИ
23	МАЙОРАНОВА	59	РОМАШКОВА
24	МАНДАРИНОВА	60	ТУЇ
25	МЕЛІСОВА	61	ПОЛИНУ ТАВРИЧНОГО
26	ЯШВЦЕВА	62	ПОЛИНУ ЛИМОННОГО
27	М'ЯТВА	63	ЛАЙМОВА
28	НЕРОЛІЄВА	64	КОРІАНДРУ
29	ПАЧУЛІЄВА	65	ПЕТРУШКИ
30	ПЕТИТТРЕЙНОВА	66	СЕЛЕРИ
31	ЯЛИЦЕВА	67	КРОПУ
32	РОЗМАРИНОВА	68	ЦИТРОНЕЛІИ
33	РОЖЕВОГО ДЕРЕВА	69	ЧОРНОГО ПЕРЦЮ
34	РОМАШКОВА	70	ЧЕБРЕЦЮ
35	ТРОЯНДОВА		

М.П.



Карацюба М.Г

ДКПІ 20.53.10

УКНД 71.100.60



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ДНД»

В.В. Холоденко


«27» грудня 2022 р.

Зміна № 6

ТУ У 24.6-33398305-001:2007

ОЛІЇ ЕФІРНІ ФАСОВАНІ

Дата надання чинності «27» грудня 2022р.

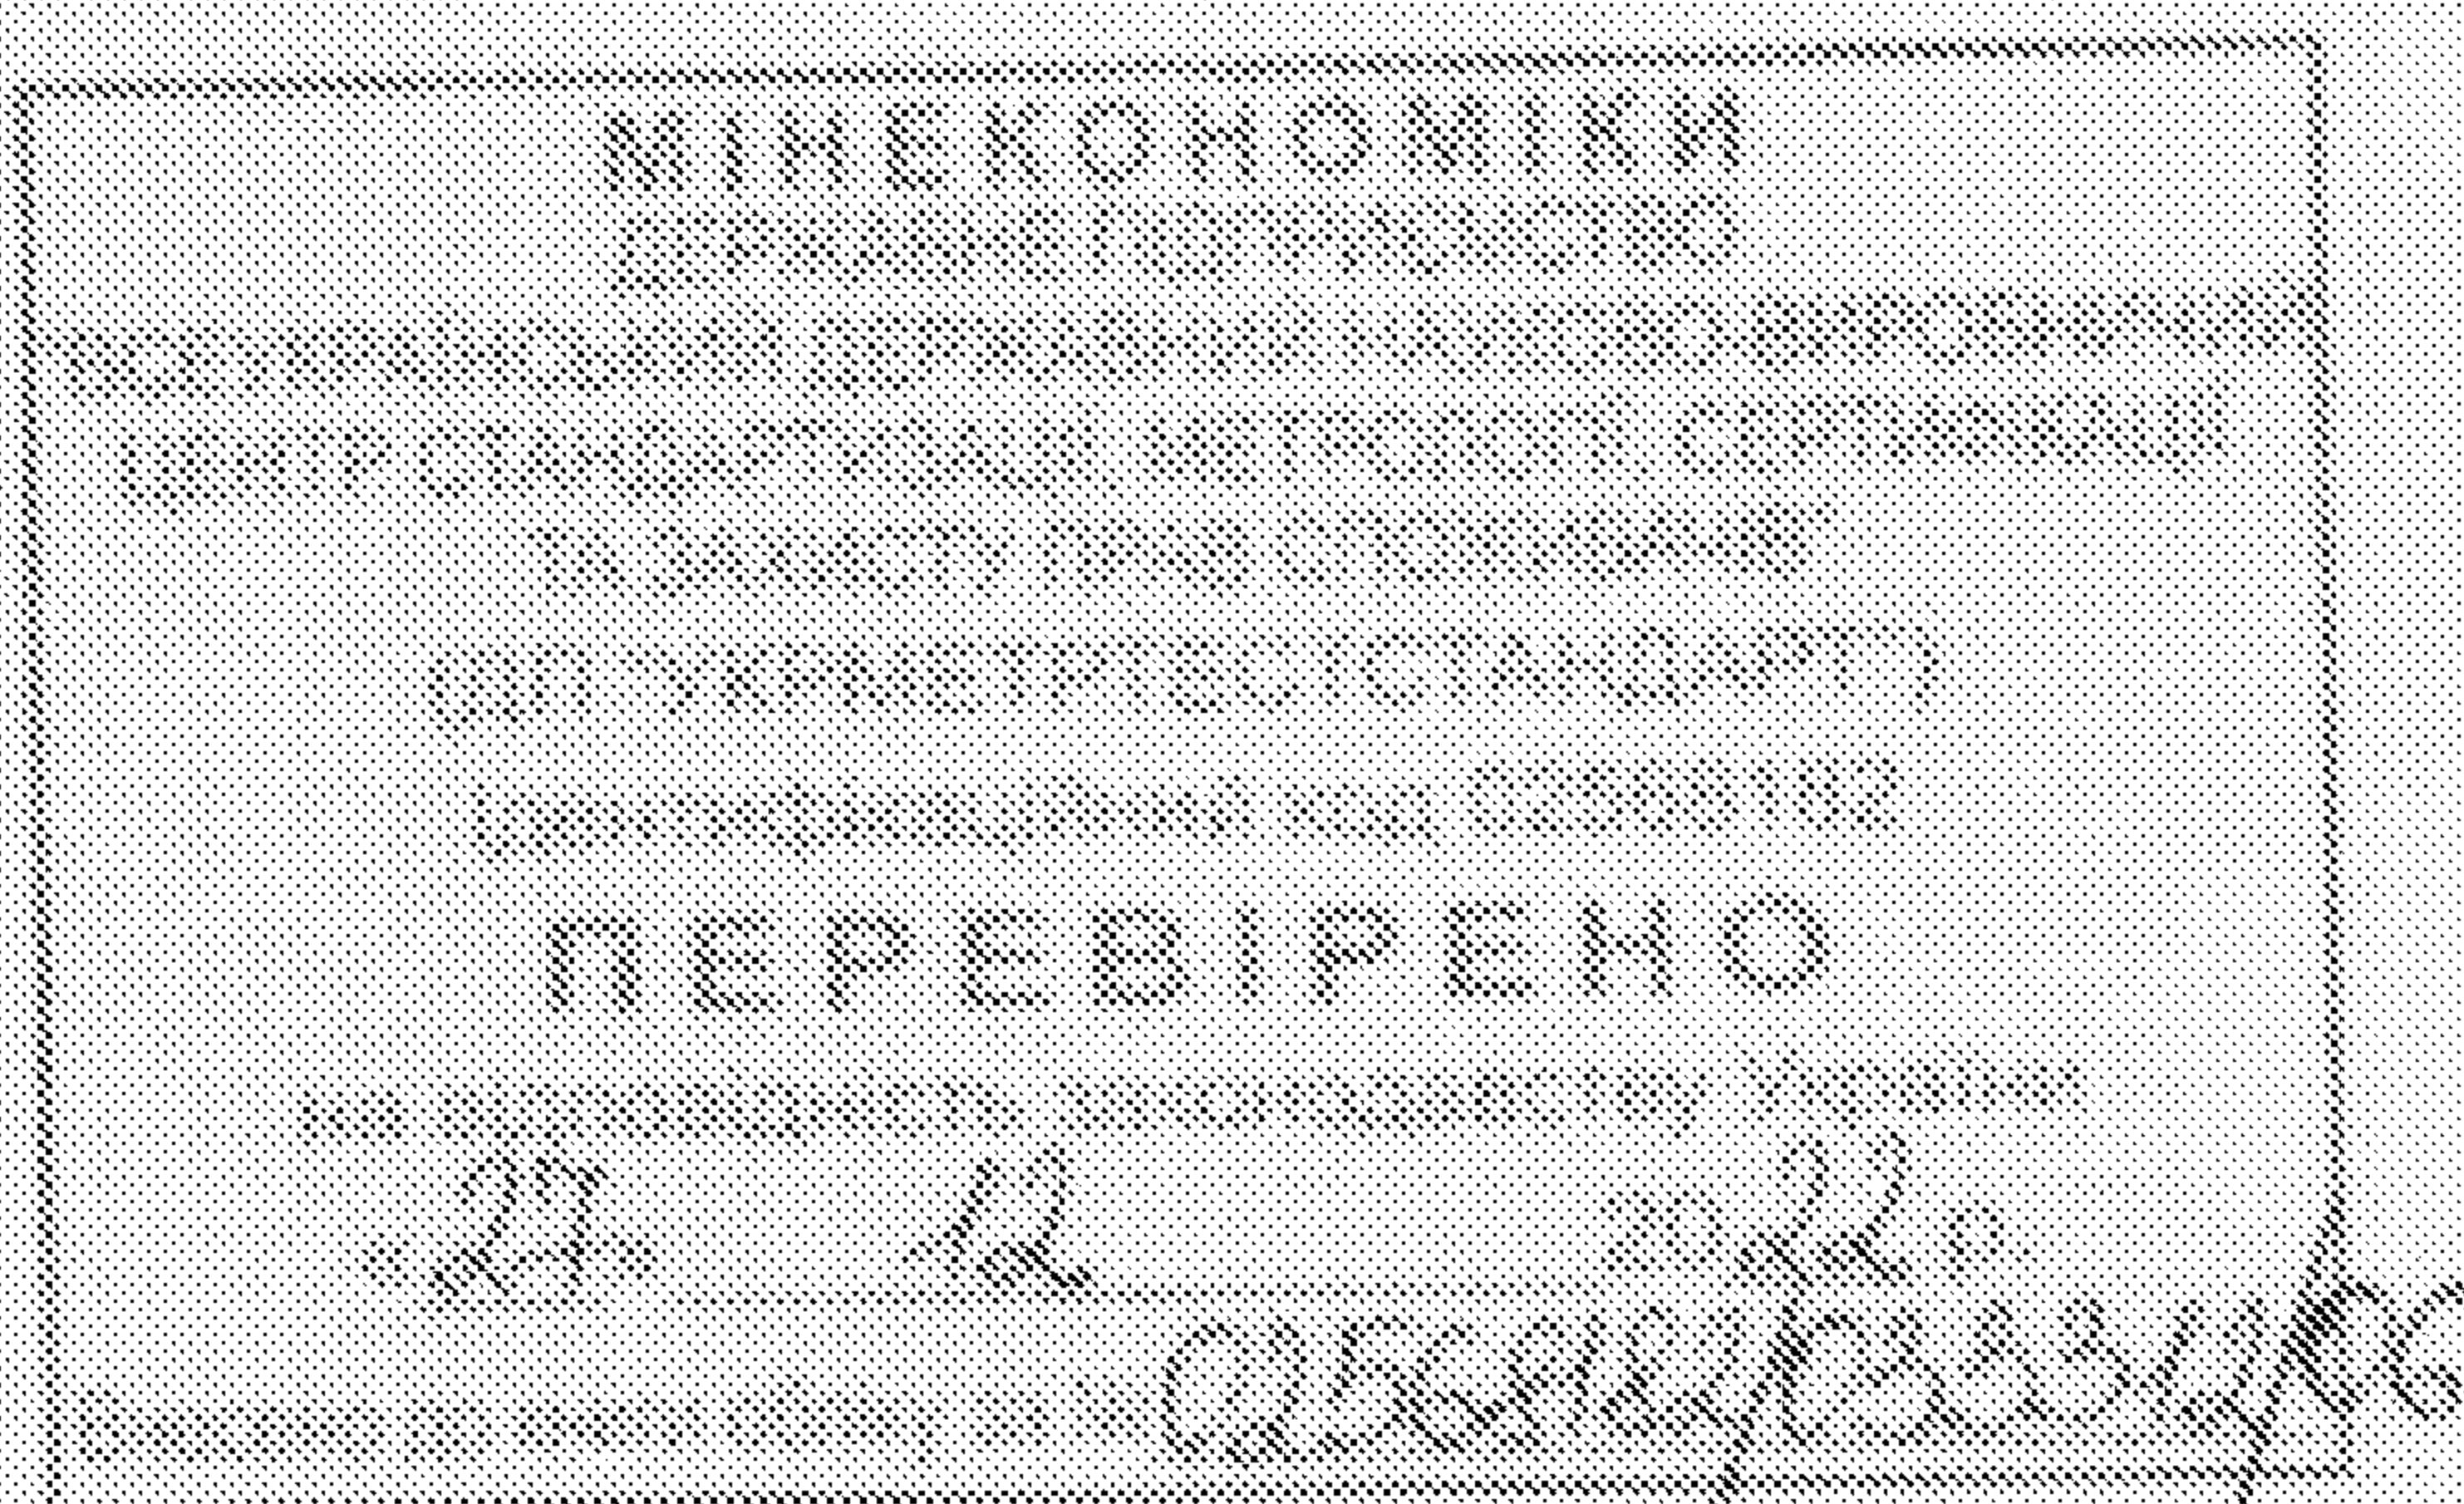

РОЗРОБЛЕНО

Технолог виробництва

ТОВ «ПАРФУМЕРНО-

КОСМЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ДНД»

Л. І. Масич

«15» грудня 2022 р.



Титульний лист.

Термін дії технічних умов викласти у новій редакції: «без обмеження терміну дії».

Розділ 2.

Вилучити:

«Постанова КМУ № 465 від 25.03.1999 Про затвердження «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»

ДСТУ 2296-93 Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2009 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 7933-92 Картон для потребительской тары. Общие технические условия

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия

ГОСТ 9069-73 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза, косметическое сырье. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 29057-91 Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия

ГОСТ 29058-91 Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия

ГОСТ 14618.10-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения плотности и показатели преломления

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основы формирования

ГОСТ 25336-81 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры».

