

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродсховживслужби
Шевченко О.П.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 12 » 04 2023 року

№12.2-18-31/3473

Об'єкт експертизи: Тампони жіночі гігієнічні Kotex® UltraSorb Mini «Міні», Kotex® UltraSorb Normal «Нормал», Kotex® UltraSorb Super «Супер»

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул: 9619007500

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, гігієнічні вироби, у побуті, оптово-роздрібна торгівля та реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник: Кімберлі-Кларк с.р.о., Сіхадло, Літовель, 01 784 1361/17, Чеська Республіка
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТЗОВ П «Кімберлі-Кларк Україна», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, тел. + 380444905810, код за ЄДРПОУ 21701474
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)


Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Прямі контракти з виробником/постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: рівень запаху – не більше 1 балу, відновлювальні домішки - не більше 1,0 см³, органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше ±1,0; ДКМ формальдегіду – 0,1 мг/л; подразнююча та сенсibiliзуюча дія відсутня згідно з методичними вказівками «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні, зберіганні, транспортуванні необхідно дотримуватися рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Tampons жіночі гігієнічні Kotex® UltraSorb Mini «Міні», Kotex® UltraSorb Normal «Нормал», Kotex® UltraSorb Super «Супер», за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарно-гігієнічного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

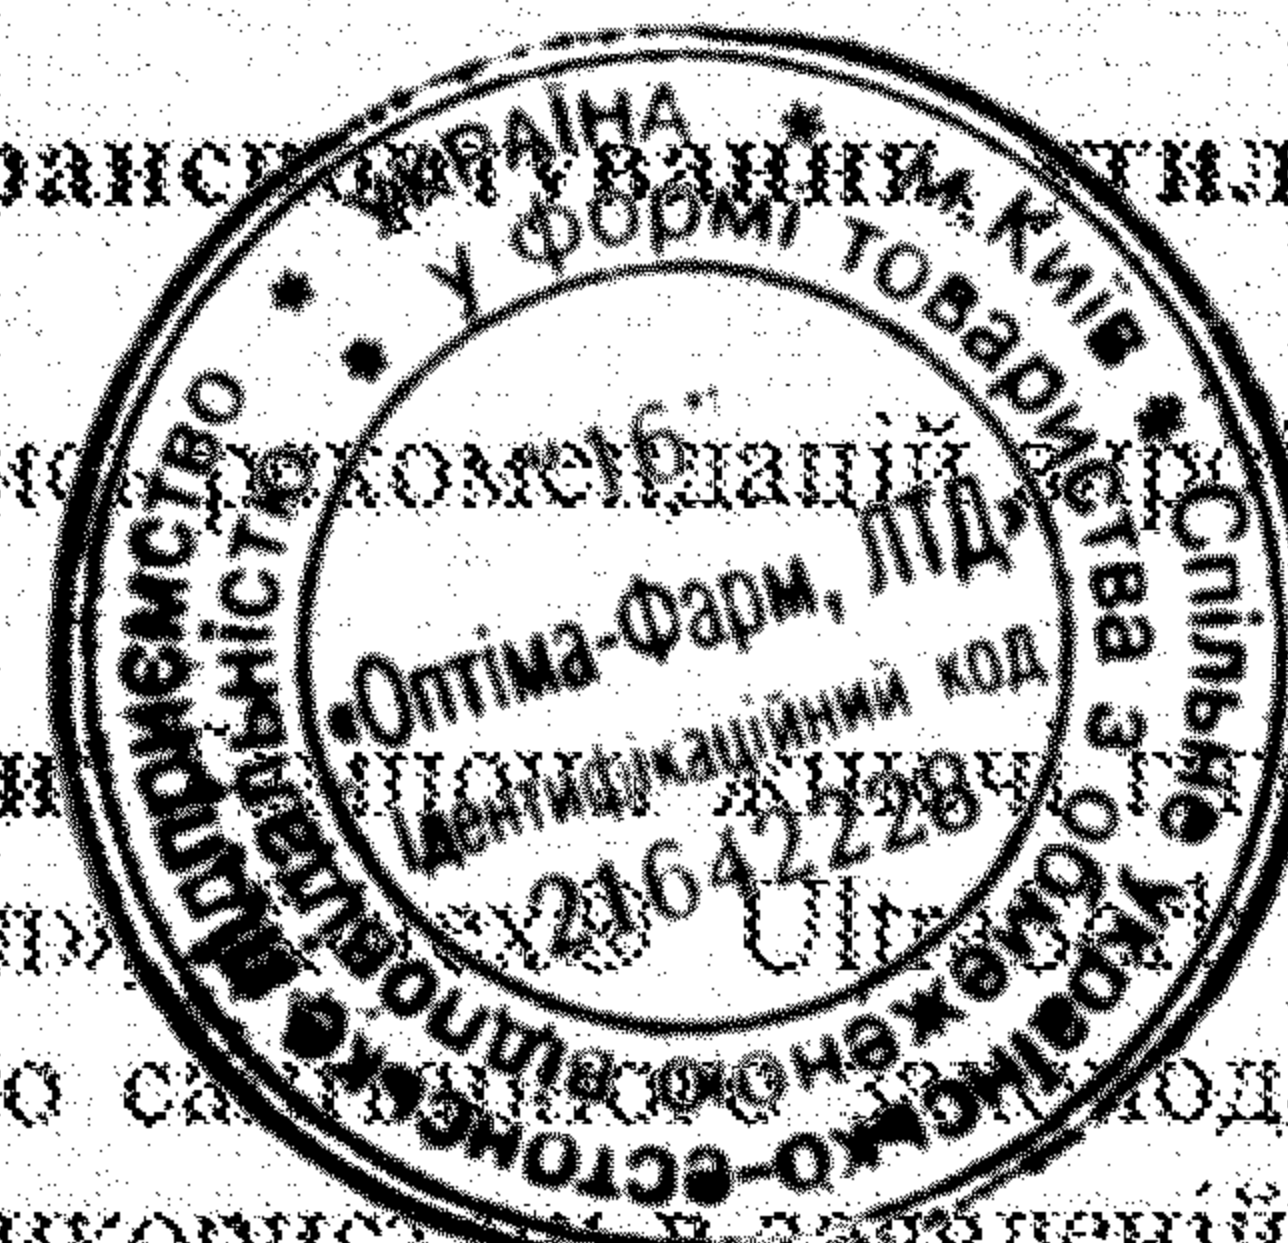

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2196 від 31 березня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

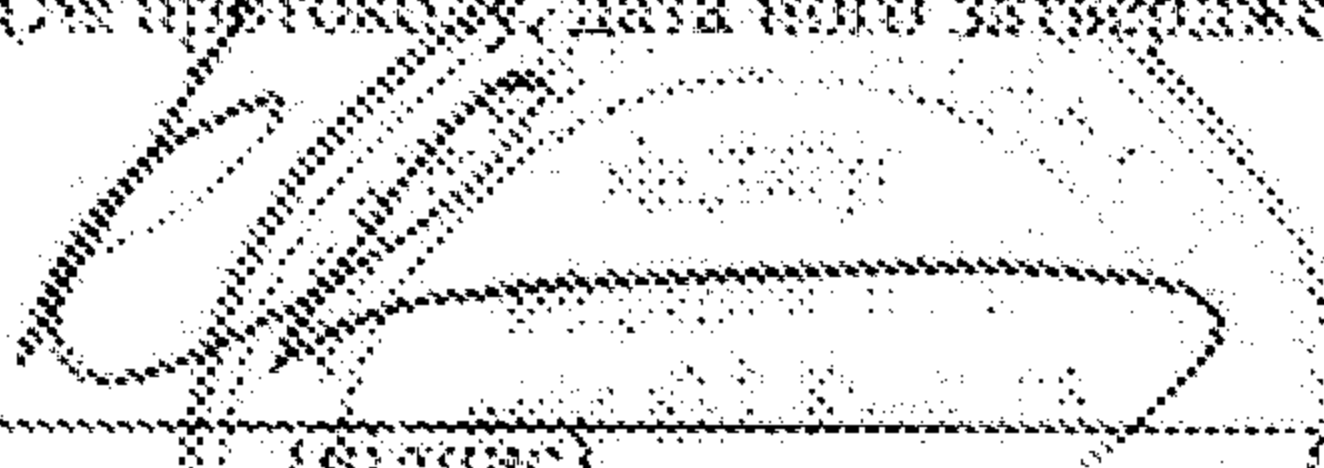
К.С. Іщейкін
(підпис та прізвище)

