

Логотип: КОЗМОЛАБ (KOZMOLAB)/

Логотип: МАМ НАС * ВИПРОБУВАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ * TS EN ISO / IEC 17025:2017 * MAM-001-DL/

ТОВ «ДХГ ГЪОЗЕТІМ ДЕНЕТІМ МУАЄНЕ
БЕЛЬГЕЛЕНДІРМЕ ЕГІТІМ ХІЗМЕТЛЕРІ ЛТД. ШТІ.»

(DHG GÖZETİM DENETİM MUAYENE BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.)

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Звіт № 151019.03

Власник зразка: АТ «РЕВЕЛЛБІ САГЛИК УРЮНЛЕРІ ДИШ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (REWELLBE SAĞLIK ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ)

Адреса: КВАРТ. БОСТАНДЖИ, ВУЛ. БОСТАН, АПАРТАМЕНТИ «АЧЕЛЪЯ», № 15 Б КАДИКЪОЙ/СТАМБУЛ (BOSTANCI MAH BOSTAN SK.ACELYA Apt.NO: 15 B KADIKÖY/İSTANBUL)

Установа, що надіслала зразок: АТ «РЕВЕЛЛБІ САГЛИК УРЮНЛЕРІ ДИШ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ»

Марка/назва зразка: крем для запобігання попірлості РеКрем (ReCream)

Партія/серійний номер зразка: 102019 Кількість: 2 штуки * 75 г

Дата виробництва зразка: жовтень 2019 р.

Термін придатності зразка: жовтень 2024 р.

Дата надання зразка до лабораторії: 14 жовтня 2019 р.

Дата початку/завершення аналізу: 15 жовтня 2019 р. 21 жовтня 2019 р.

| АНАЛІЗ | РЕЗУЛЬТАТ | ГРАНИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ | ОЦІНКА | МЕТОД |
|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Середній об'єм наповнення, г | 76 | 75-80 | ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТУ | TS 2664 |
| Органолептичне обстеження | Колір | БРУДНО-БІЛИЙ | ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТУ | TS EN ISO 5492 (2014) |
| | Зовнішній вигляд | КРЕМ | ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТУ | |
| | Смак | НЕ ПЕРЕВІРЯВСЯ | ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТУ | |
| | Запах | СПЕЦИФІЧНИЙ | ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТУ | |
| Визначення рН (20 °С) | 5,55 | 5,0-6,0 | ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТУ | FCC 844 (2013) |
| Щільність г/мл | 1,01 | 0,99-1,02 | ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТУ | TS 781 ISO 758 (1998) |


* Оцінено відповідно до технічних характеристик компанії.

| ПАРАМЕТР | ОДИНИЦЯ ВИМІРУ | РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ | МЕТОД | ГРАНИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Вид Esherichia coli | KYO/g | Не встановлено | ISO 21150 | Не повинно бути |
| Вид Staphlococcus aureus | KYO/g | Не встановлено | ISO 22718 | Не повинно бути |
| Вид Pseudomonas aeruginosa | KYO/g | Не встановлено | ISO 22717 | Не повинно бути |
| Аеробні мезофільні бактерії (30 °С) | KYO/g | Не встановлено | ISO 21149 | <100 |
| Плісняві гриби та дріжджі | | Не встановлено | ISO 16212 | Не повинно бути |
| Вид Candida Albicans | | Не встановлено | ISO 18418 | Не повинно бути |

ВИСНОВОК: Відповідно до результатів наведеного аналізу, зразок відповідає вимогам «Настанови з мікробіологічного контролю косметичних продуктів».

Печатка


Печатка: ЛАБОРАТОРІЇ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ, ВИПРОБУВАННЯ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ «КОЗМОЛАБ» * ТОВ «ДХГ ГЪОЗЕТІМ МУАЙЕНЕ БЕЛЬГЕЛЕНДІРМЕ ЕГІТІМ ХІЗМЕТЛЕРІ ЛТД. ШТІ.» * Ненехатун р-н., вул. Неджмі № 1/2, Дариджа, КОДЖАЕЛІ. Податкове відділення Улучшар, ПНН 295 047 0074 * ДХТ ГЪОЗЕТІМ/

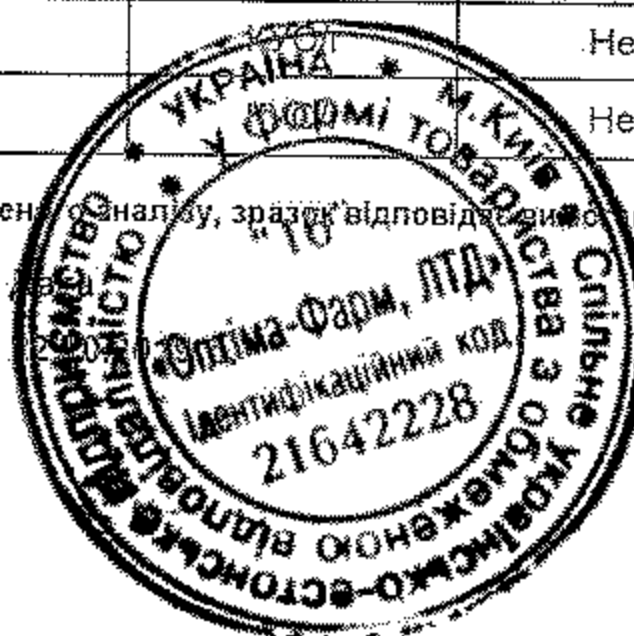

Аналітик Підпис/

Засвідчення Підпис/

Хімік Айше Ертюрк (Ayşe Ertürk)

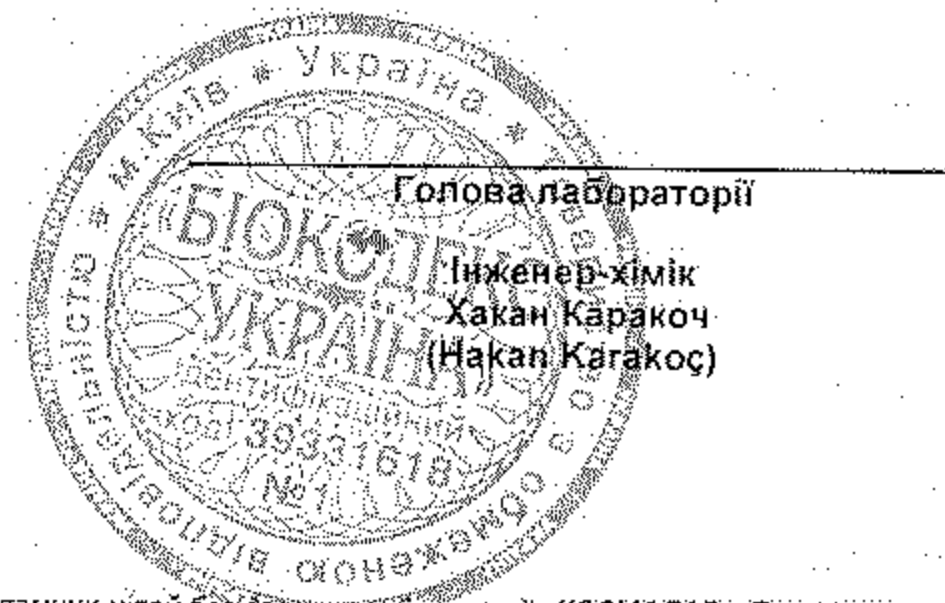


Голова лабораторії Інженер-хімік Хакан Каракоч (Hakan Karakoç)

Дані цього аналітичного звіту стосуються зразка, який надійшов до нашої лабораторії. Цей звіт та його результати не можуть бути відтворені або опубліковані повністю або частково для комерційних та рекламних цілей без дозволу лабораторії «КОЗМОЛАБ». Технічна і юридична відповідальність за визначення процедур, груп і параметрів, які повинні бути проаналізовані в досліджуваному зразку, з моменту відбору зразка і до моменту передачі його в лабораторію, лежить на особі, яка здійснила відбір зразка. Результати аналізу без підпису та печатки є недійсними. Лабораторія «КОЗМОЛАБ» є установою, що акредитована Національною комісією з акредитації (НАС). Для детальної інформації звертайтеся за адресою <http://nationalaccreditationcenter.org/>

Адреса: Кварт. Ненехатун, вул. Неджмі, №1/2 Дариджа /КОДЖАЕЛІ-ТУРЕЧЧИНА (Nenehatun Mah.Necmi Sok.No:1/2 Danca/KOCAELİ-TÜRKİYE) +90 262 606 0 841 +90 262 606 0 842 Веб-сайти: www.dhggozetim.com.tr; www.kozmolab.com.tr ФР.26 Ред.01 14.02.2018 р.

Вис. акт. № 2763 Виср 10.09.2021

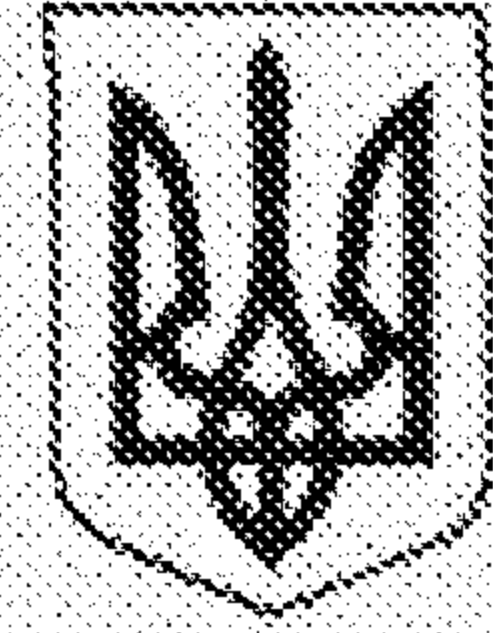

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.07 2019 р.

№ 12.2-18-3

Об'єкт експертизи РеКрем (ReCream) крем для запобігання поприлості

виготовлений у відповідності із законодавством країни-виробника
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД 3304 99 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення, побут, реалізація
через оптово-роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар)

Країна-виробник Туреччина, Власник торгової марки: АТ «РЕВЕЛБЕ САГЛИК УРЮНЛЕРІ
DIŞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ» (REWELLBE SAĞLIK ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ), адреса Бостанджі р-н, вул. Бостан, апартаменти «АЧЕЛЬЯ» №: 15 Б
Кадикей /м. Стамбул, Туреччина (BOSTANCI MAHALLESİ BOSTAN SK. ACELYA Apt. NO:
15 B KADIKÖY/CSTANBUL), тел.: 0532 452 49 75, +902164102725, https://www.rewellbe.com,
0734173504900001

Виробник: ТОВ «БЕКА ІЛАЧ ВЕ КІМ'Я САН. ТІДЖ. ЛТД. ШТІ.» (BEKA İLAÇ VE KİMYA
SAN.TİC. LTD. ŞTİ.), адреса: Акшемсеттин р-н, вул. Акгул Сайгили №: 2 Султанбейлі
Стамбул/Туреччина (Akşemsettin M. Akgul Saygili S. No: 2 Sultanbeyli Istanbul/Türkiye), тел.:
+902164875475

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Україна, ТОВ «Біокодекс Україна», 04073, м. Київ,
просп. С. Бандери, буд. 28 А (літера Г), тел.: +38 044 237 77 84, код за ЄАН У 52331618

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт № 52331618
що супроводжують вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям Індекс шкіро-подразнюючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль
Індекс шкіро-подразнюючої дії – 0 балів; мікробіологічний контроль



аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см³) < 100, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см³) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см³) – відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) – відсутні, дріжджі та плісняві гриби в 1 г (см³) – відсутні відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», затв. постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.1999 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

РеКрем (ReCream) крем для запобігання поприлості може бути використаний згідно з призначенням (як косметичний засіб для догляду за шкірою, в тому числі за шкірою немовлят) та способом, вказаним на етикетці. Реалізація продукції через оптово-роздрібну торгівлю, аптечну мережу (як супутній товар) при умові дотримання вимог транспортування і зберігання.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи за наданими заявником зразком РеКрем (ReCream) крем для запобігання поприлості відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності повинен бути наданий на етикетці

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана етикетка.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні підлягає документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» за показником шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 559-34-22.

(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи № 792 від 26.06.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заст. голови експертної комісії

Бабій В.Ф.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

