




# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-18-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

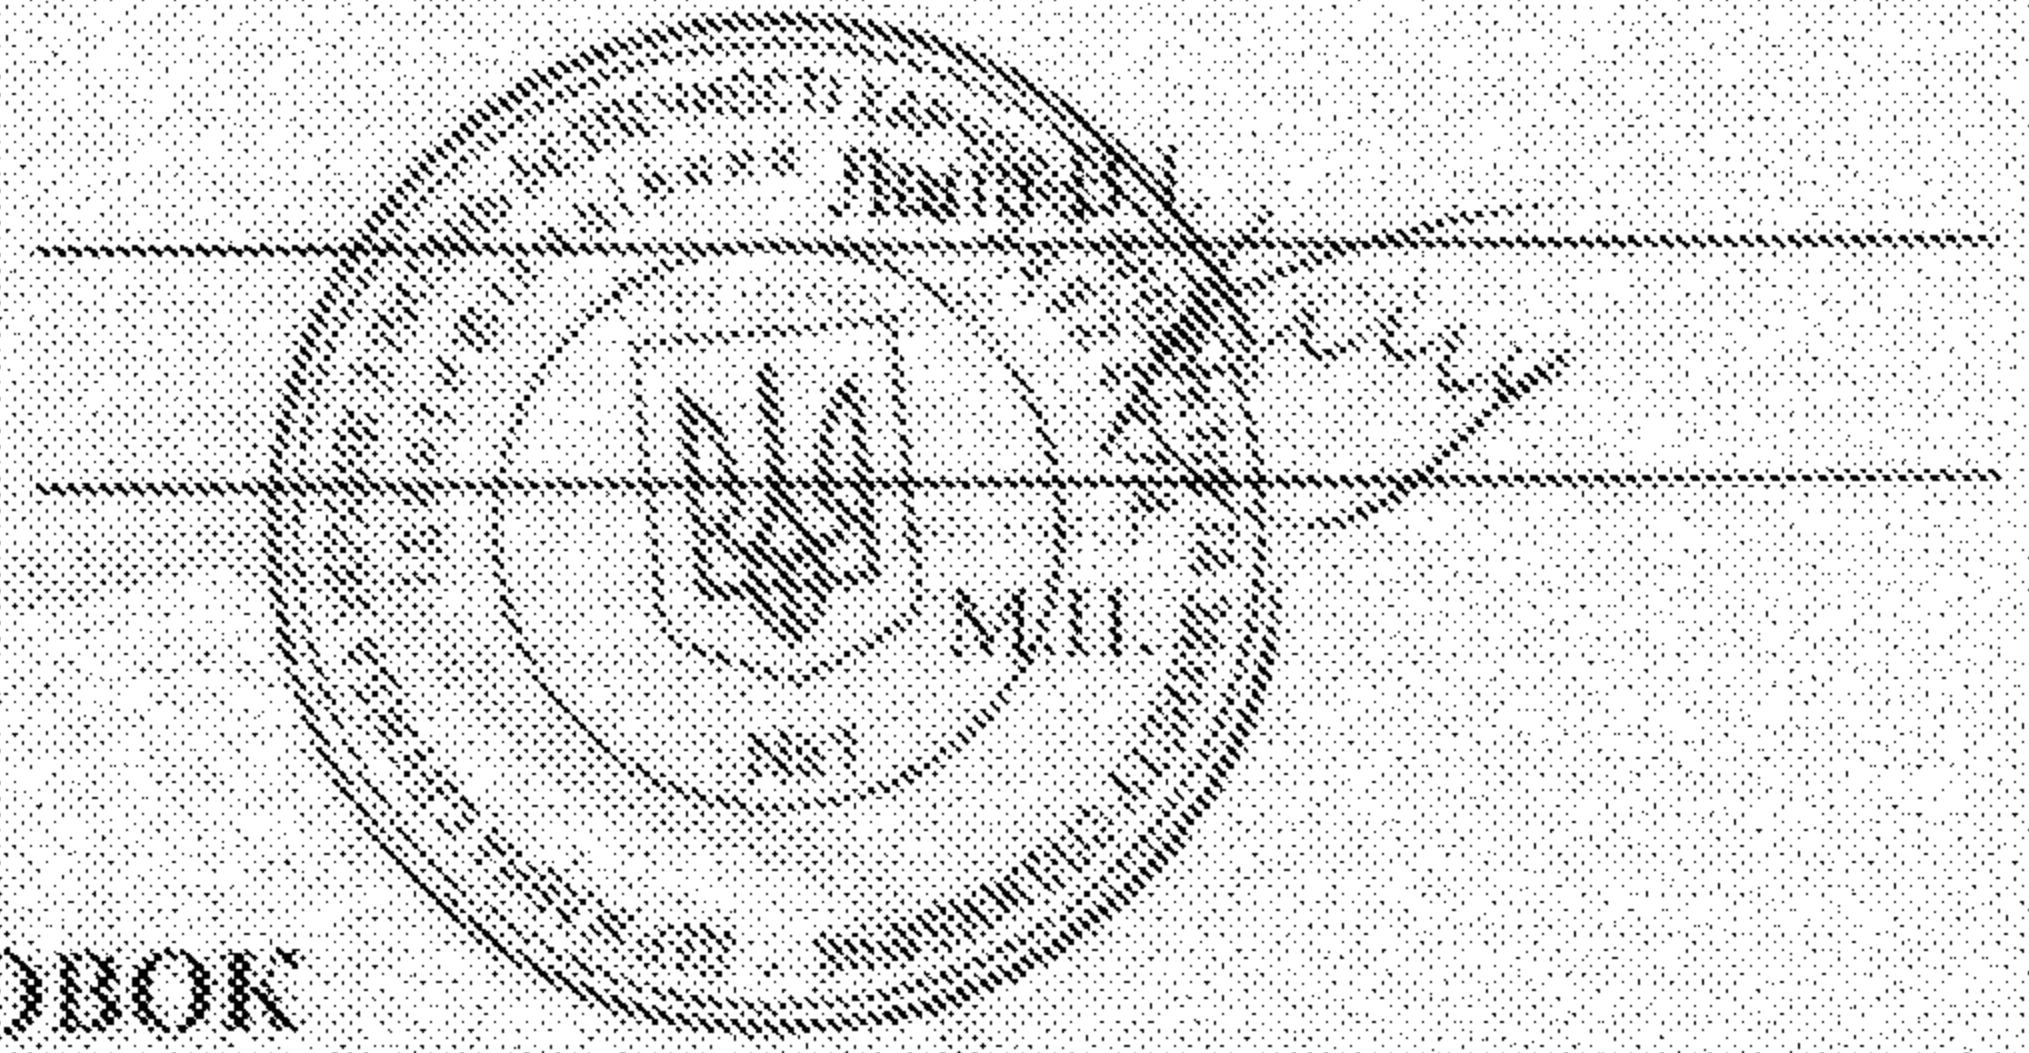

## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" грудня 2017 року

№ 602-123-20-3/36/17

Об'єкт експертизи: Зубні щітки Lacalut актив (Lacalut aktiv), Lacalut сенситив (Lacalut sensitive), Lacalut Black-Edition (Lacalut Black-Edition), інтердентальні щітки Lacalut (Lacalut)  
виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикула: 9603210000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: пробуд, для догляду за зубами; реалізація через торговельну та оптову мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Dr. Taysse Naturwaren GmbH, Швейцарія, Міхелінштрассе 19, 68424 Хамбург, тел. 0049-6841-709-151, факс: 0049-6841-709-153

Заявник експертизи: ТОВ "Натурпродукт-Вест", Україна, 08111, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел. 277-22-30, факс 277-22-31, E-mail: request@naturprodukt.ua, код за ЄДРПОУ: 21139268

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: На переконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) названого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери кредитування (Атестат про акредитацію № 211375 від 22.05.2015 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів, рівні міграції шкідливих хімічних речовин не  $\geq$  мг/дм<sup>3</sup>: формальдегіду - 0,1; ацетальдегіду - 0,2; фенолу - 0,05; карбоністам - 0,5; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1г, см<sup>2</sup>; гриби роду Candida та плісеньові гриби - відсутні КУО в 1г, см<sup>2</sup>; вміст Staphylococcus aureus в 1г (см<sup>2</sup>) продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г (см<sup>2</sup>) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г (см<sup>2</sup>) продукції - відсутні, відповідно до вимог «МВ «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження нешкідливих матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», К., 2009 р. та ДСмПНУ №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації є:  
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком, за результатами виробництва;  
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, перелік яких наведено у виробництві;  
в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи: Ласалут актив (Lacalut aktiv), Ласалут сенситив (Lacalut sensitive), Ласалут Black-Edition (Lacalut Black-Edition), інтердентальні щітки Ласалут (Lacalut), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за



умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами, етикетки українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з дієвим законодавством України.

Висновок дієсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом паразитологічної дії на слизову оболонку - 0; бодік; рівні міграції шкідливих хімічних речовин: формальдегіду, ацетальдегіду, фенолу, катролактану; за мікробіологічними показниками та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 8, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

\_\_\_\_\_ (підписання, підтвердження, підпис, факс, e-mail, моб-телефон)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4097-18 від 16.08.2018 р.

\_\_\_\_\_ (підписання, дата виходу актуальності)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

\_\_\_\_\_ (підпис, дата підписання)

