



ONIKA ORGANICS

208-C, Block-I, Sector-3, Industrial Estate, KARNAL -132001 (India)

QUALITY CONTROL DEPARTMENT

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва продукту Інсіта гель для інтимної гігієни 200 ml	Загальна назва- Натуральний гель для інтимної гігієни на основі екстрактів трав	Дата виробництва - 11-2019
Номер партії - OHL-159	Ліцензія на виробництво №.- 741-ISM-(HR)	Термін придатності - 10-2022
форма- Гель	специфікації та сертифікат № CRH - 225	Дата аналізу-14-11-2019
Вибірка & дата-Harish & 14-11-2019	Кількість зразка- 10 фл.	Report Date- 19-11-2019

Назва показника	специфікації	Оцінка відповідності	Методи контролювання
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ			
Зовнішній вигляд	Однорідний світло-жовтий прозорий гель	Однорідний світло-жовтий прозорий гель	ІІІ
Запах	Приємний запах	Присмний запах	ІІІ
pH	3.5 до 4.5	3.5	ІІІ
Рівномірність ваги	Згідно ІР	Відповідає	ІР
Заповнений об'єм	Не менше 105 ml	Відповідає	ІІІ
Доступний об'єм	Не менше 100 ml	Відповідає	ІІІ
Ідентифікація			
Ідентифікація	Ефірна олія, куркумін, дубильні речовини, α пінен, β пінен, евгенол, ліналоол, цитрал, гераніол, цинеол, лимонен, ліналілацетат, мукополісахарид, молочна кислота - позитивна	позитивна	ІІІ
Важкі метали			
Миш'як	Не більше 3 ppm	Не виявлено	Згідно API
Свинець	Не більше 10 ppm	Не виявлено	
Ртуть	Не більше 1 ppm	Не виявлено	
Кадмій	Не більше 0.3 ppm	Не виявлено	

	ПІДГОТОВЛЕНО	ПЕРЕВІРЕНО	ЗАТВЕРДЖЕНО
ім'я	Harish	Sunil Kumar	Aarti Gupta
посада	хімік	виконавець	менеджер
Підпис та дата	19.11.2019	19.11.2019	19.11.2019

Page | 1



Handwritten signatures and dates: 30.03.20




ONIKA ORGANICS
208-C, Block-I, Sector-3, Industrial Estate, KARNAL - 132001 (India)
QUALITY CONTROL DEPARTMENT

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ


Назва продукту Іпсіта гель для інтимної гігієни 200 ml	Загальна назва- Натуральний гель для інтимної гігієни на основі екстрактів трав	Дата виробництва - 11-2019
Номер партії - OHL-159	Ліцензія на виробництво №.- 741-ISM-(HR)	Термін придатності - 10-2022
форма- Гель	специфікації та сертифікат № CR11 - 225	Дата аналізу-14-11-2019
Вибірка & дата-Harish & 14-11-2019	Кількість зразка- 10 фл.	Report Date- 19-11-2019

MICROBIOLOGICAL				
1.	Загальна кількість ентеробактерій (CFU/g)	<10 ³ cfu/g	170cfu/g	Згідно API
2.	Загальна кількість пліснявих грибів	<10 ³ cfu/g	90cfu/g	
3.	<i>Escherichia coli</i>	Відсутня	Відсутня	
4.	<i>Salmonella Spp.</i>	Відсутня	Відсутня	
5.	<i>Staphylococcus aureus</i>	Відсутня	Відсутня	
6.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Відсутня	Відсутня	

ВИСНОВОК: ПРОДУКТ ВІДПОВІДАЄ УСІМ ВИМОГАМ

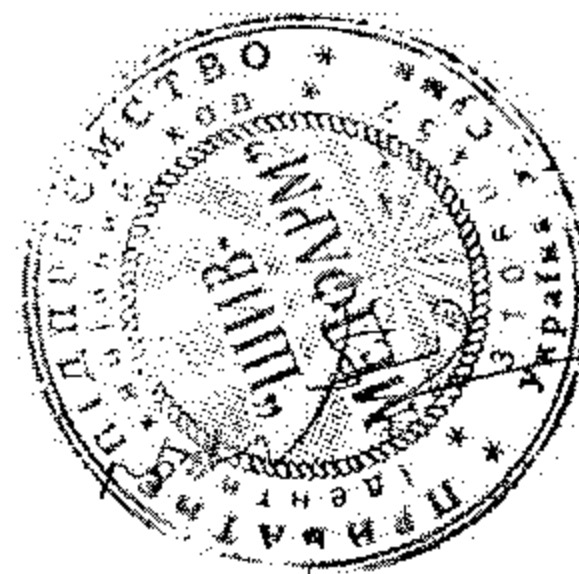

	ПІДГОТОВЛЕНО	ПЕРЕВІРЕНО	ЗАТВЕРДЖЕНО
ім'я	Harish	Sunil Kumar	Aarti Gupta
посада	хімік	виконавець	менеджер
Підпис та дата	19.11.2019	19.11.2019	19.11.2019

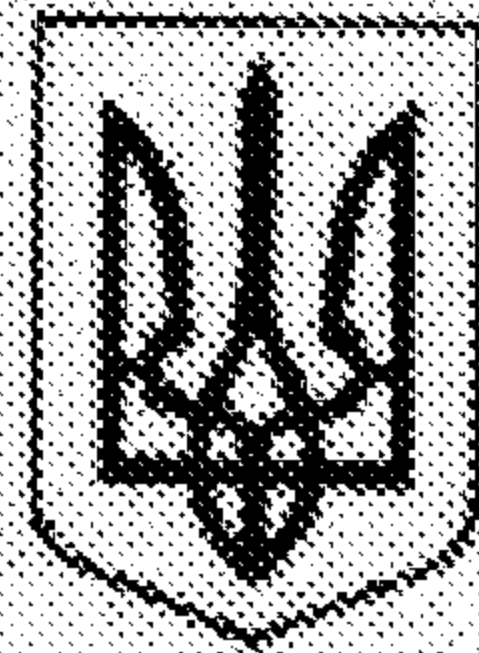

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 25 " 06 2019 року

№ 122-18-3/ 14074

Об'єкт експертизи: гель для інтимної гігієни «Ineita» в асортименті: 10 мл., 20 мл., 100 мл., 200 мл.
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ONIKA ORGANICS, Plot No. 208-C, Sector-3, Industrial Estate, KARNAL-132001, Haryana, (INDIA), Індія


(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Приватне підприємство «Шив-Медфарм», Україна, 40034, м. Суми, просп. М. Лужни, буд. 54, код за ЄДРПОУ 31060452

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів.
Мікробіологічні показники: МАФМ, КУО в 1 см куб не більше 1000; Enterobacteriaceae в 1 г не допускається; S. Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г не допускається; дріжджі та плісняві гриби КУО в 1 г не більше 100; відповідно до ДСТУ 27-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції харчово-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту від 30.11.2009р. на косметичну продукцію; продукція не вміщує речовини, забороненої вказаним Регламентом від 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування та не повинні входити до складу косметичних засобів.

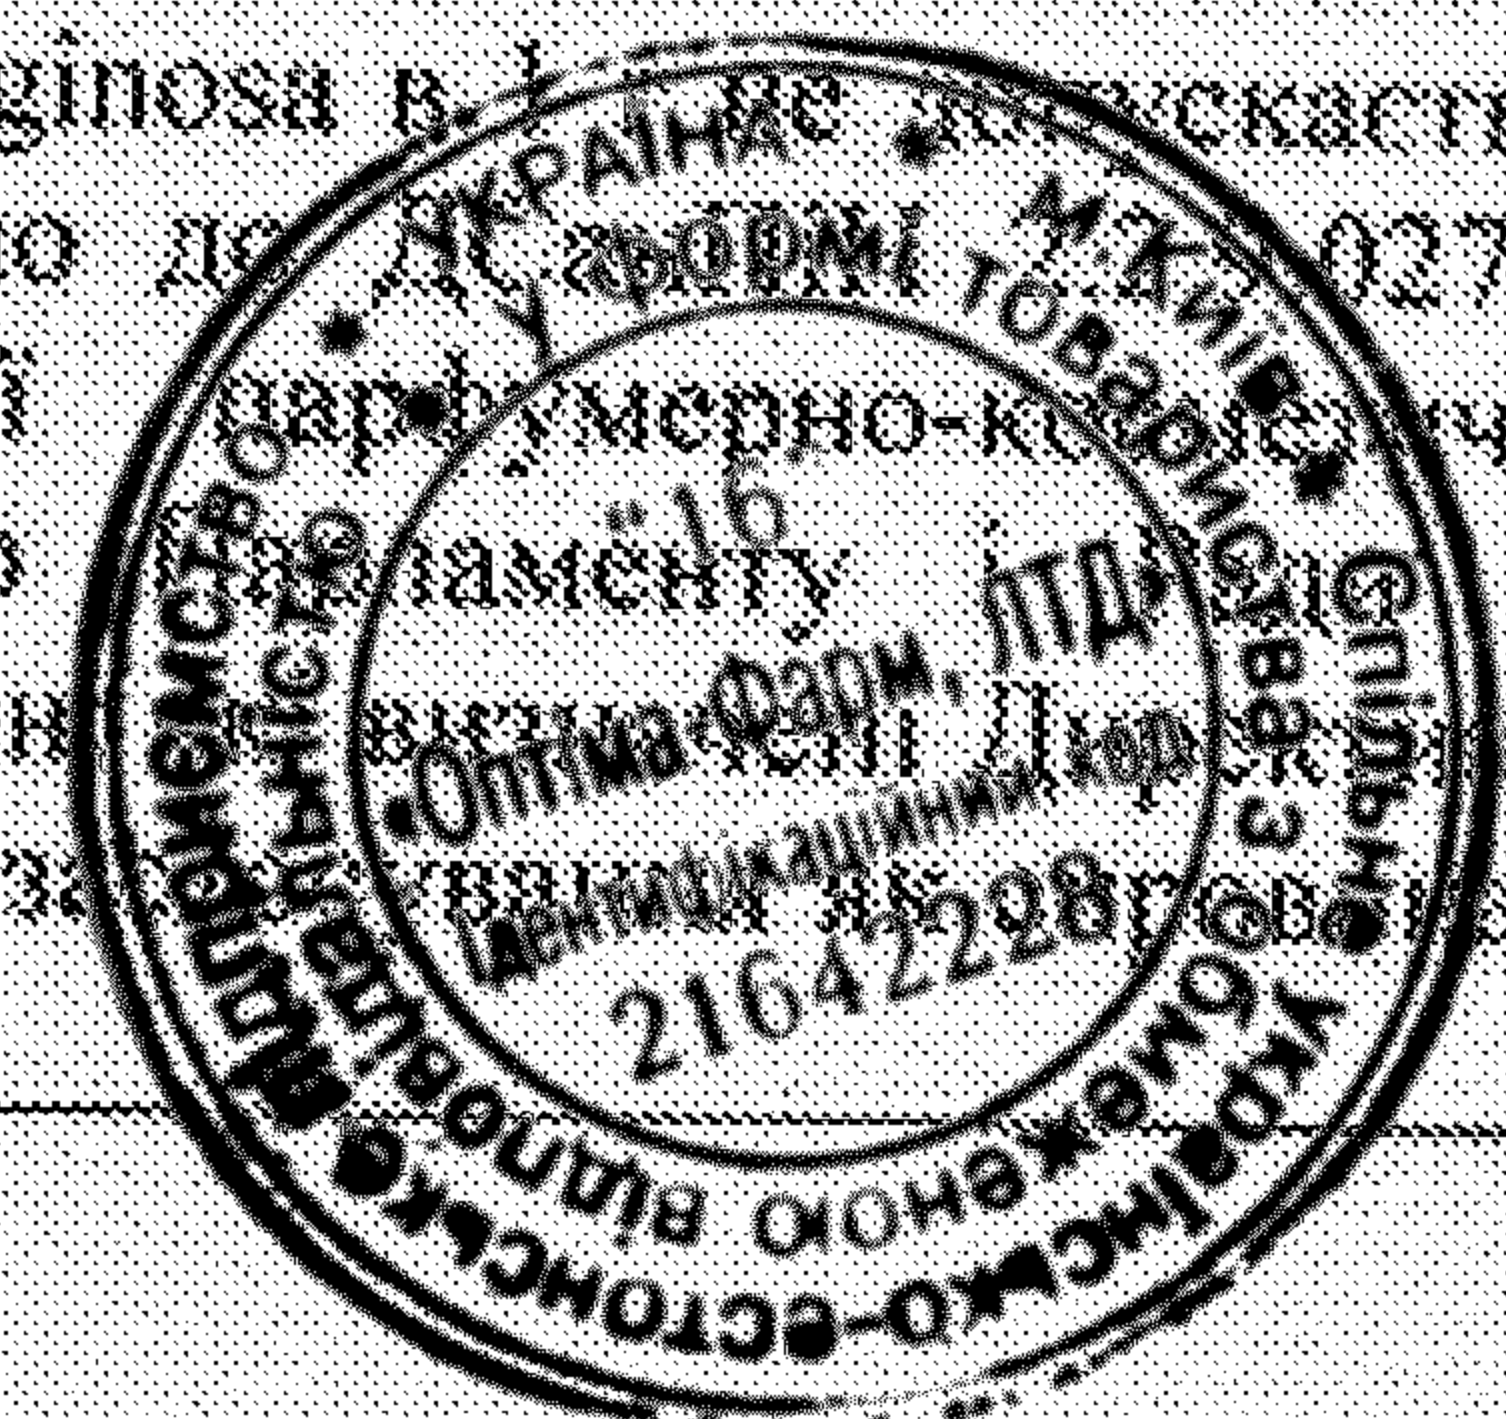

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: гель для інтимної гігієни «Іпсіта» в асортименті: 10 мл., 20 мл., 100 мл., 200 мл.

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4127 від 14.06.2019 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



7/107