

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
Тел.: +38 (057) 757-0-777, 727-57-19, 727-57-15, 700-97-28
Email: okk@zt.com.ua; http://www.zt.com.ua

Ліцензія АВ №598066
термін дії з 17.10.2013
Свідоцтва про атестацію лабораторій
№199, №200, №201 термін дії з 20.12.2013

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 626

Екзо-тіфін, розчин на шкірний, 10 мг/мл по 8 мл у флаконі у коробці

Діюча речовина 1 мл препарату містить: нафтифіну гідрохлориду - 10 мг

Реєст. посвідчення UA/18288/02/01 від 04.09.20 до 04.09.25

Загальна кількість в серії 4408 уп

Держава призначення Україна

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C

Аналіз виконаний згідно: МКЯ наказ МОЗ України №2032 від 04.09.20 РП №UA/18288/02/01

№ серії 10223

Дата виробництва 02.2023


Дата видання результату 14.03.23

Придатний до 02.2025

№	Найменування показників	Вимоги документації	Результат аналізу
1	Опис	Прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору з запахом етанолу	Прозорий безбарвний розчин з запахом етанолу
2	Ідентифікація	Спектр поглинання випробовуваного розчину в діапазоні довжин хвиль від 230нм до 280нм має співпадати зі спектром поглинання розчину порівняння в максимумі за довжини хвилі (256±2)нм На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка етанолу має співпадати з часом утримування цього піка на хроматограмах розчину порівняння На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піка пропіленгліколю має співпадати з часом утримування цього піка на хроматограмах розчину порівняння	Спектр поглинання випробовуваного розчину в діапазоні довжин хвиль від 230 нм до 280 нм співпадає зі спектром поглинання розчину порівняння в максимумі за довжини хвилі 255 нм На хроматограмах випробовуваного розчину 2 час утримування піка етанолу співпадає з часом утримування цього піка на хроматограмах розчину порівняння На хроматограмах випробовуваного розчину 1 час утримування піка пропіленгліколю співпадає з часом утримування цього піка на хроматограмах розчину порівняння
3	Ступінь забарвлення	Забарвлення препарату має бути не інтенсивніше за еталон У5	Забарвлення препарату не інтенсивніше за еталон У5
4	Об'єм вмісту упаковки	Не менше 8 мл	9 мл
5	pH	Від 4,0 до 6,0	4,6
6	Супровідні домішки	N-метил-1-нафтапенметиламін гідрохлорид: не більше 0,5%; коричневий альдегід: не більше 0,5%; будь-яка неідентифікована домішка: не більше 0,1%; сума будь-яких неідентифікованих домішок: не більше 0,5%; сума домішок: не більше 1,0%	N-метил-1-нафтапенметиламін гідрохлорид: 0.34%; коричневий альдегід: 0%; будь-яка неідентифікована домішка: 0%; сума будь-яких неідентифікованих домішок: 0%; сума домішок: 0.34%
7	Мікробіологічна чистота	Критерії прийнятності: загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 100 КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - 10 КУО/мл. Відсутність Staphylococcus aureus в 1мл. Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1мл	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - не виявлено КУО/мл. Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) - не виявлено КУО/мл. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутні в 1мл
8	Кількісне визначення	Етанол: від 337,8 мг до 412,9 мг Пропіленгліколь: від 90,0 мг до 110,0 мг Нафтифіну гідрохлорид: від 9,5 мг до 10,5 мг	408.2 мг 98.8 мг 10 мг
9	Упаковка	Відповідність МКЯ	Відповідає
10	Маркування	Відповідність МКЯ	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам НТД

Заступник директора з якості - Начальник ВКЯ

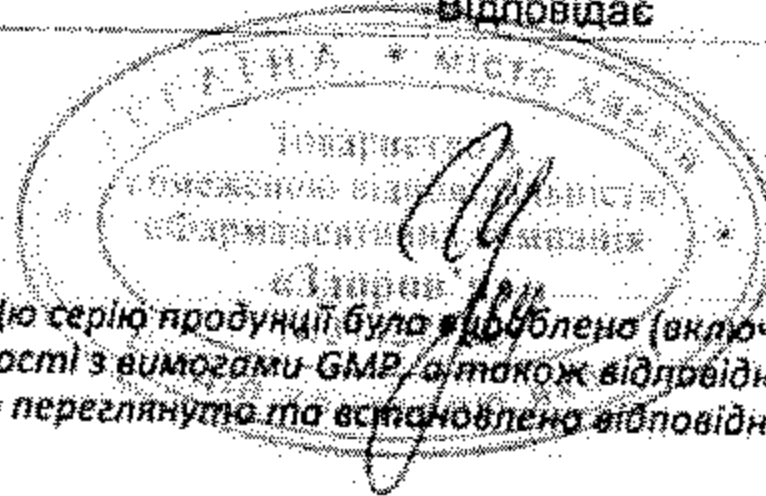


Рикова Г.І.

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Цю серію продукції було випущено (включаючи пакування/маркування) та проведено контроль її якості на нижчезазначеній ділянці у повній відповідності з вимогами GMP, а також відповідно до специфікацій, що містяться у реєстраційному доєє. Протоколи виробництва, пакування та аналізів було переглянуто та встановлено відповідність GMP.

Дата підписання « 14 » 03 2023 р.

Аналіз виконаний у лабораторії: ВКЯ ТОВ "ФК"Здоров'я"; м. Харків, вул. Шевченка, 6.22
Виробнича ділянка: Фітохімічний цех; м.Харків, вул. Шевченка, 6.22;

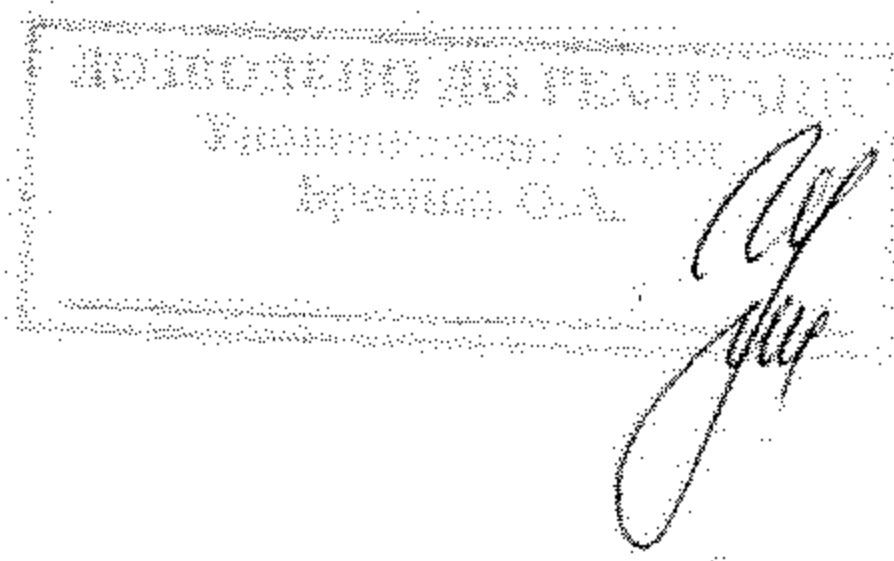

Вх. ак. від 05.03.2023 6.9.23.03.2023