



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21.01 2011р.

№ 05.03.02-04/3833

Косметичні засоби на основі Фітора згідно з додатком до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи за ТУ У 24.5-32336122-003-2004 «Гігієнічні засоби на основі Фітора. Технічні вимоги».

(об'єкт експертизи)

код за ДКПН: 24.52.19

(код за ДКПН, код за КТБД артикулу)

Побут, аптечна мережа (в якості супутнього товару), торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Біота», Україна, 61118, м. Харків, вул. Познанська 11 «Б», кв. 147, тел.: 050-325-85-61, biota1@ukr.net, код ЄДРПОУ: 32336122

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Біота», Україна, 61118, м. Харків, вул. Познанська 11 «Б», кв. 147, тел.: 050-325-85-61, biota1@ukr.net, код ЄДРПОУ: 32336122

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

на передконтрактній основі


(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Індекс шкіро-подразнюючої дії – 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів, мікробіологічний контроль: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО/г (см3) < 100, бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) – відсутні, Staphylococcus aureus в 1 г (см3) – відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) – відсутні, кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см3) – відсутні відповідно до вимог ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості"

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Вищеназвані косметичні засоби на основі Фітора згідно з додатком до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи можуть бути використані згідно з призначенням (для догляду за шкірою) та спосібом, вказаному на етикетці. Реалізація через аптечну мережу (як супутній товар), торгівлю при умові дотримання умов транспортування і зберігання.

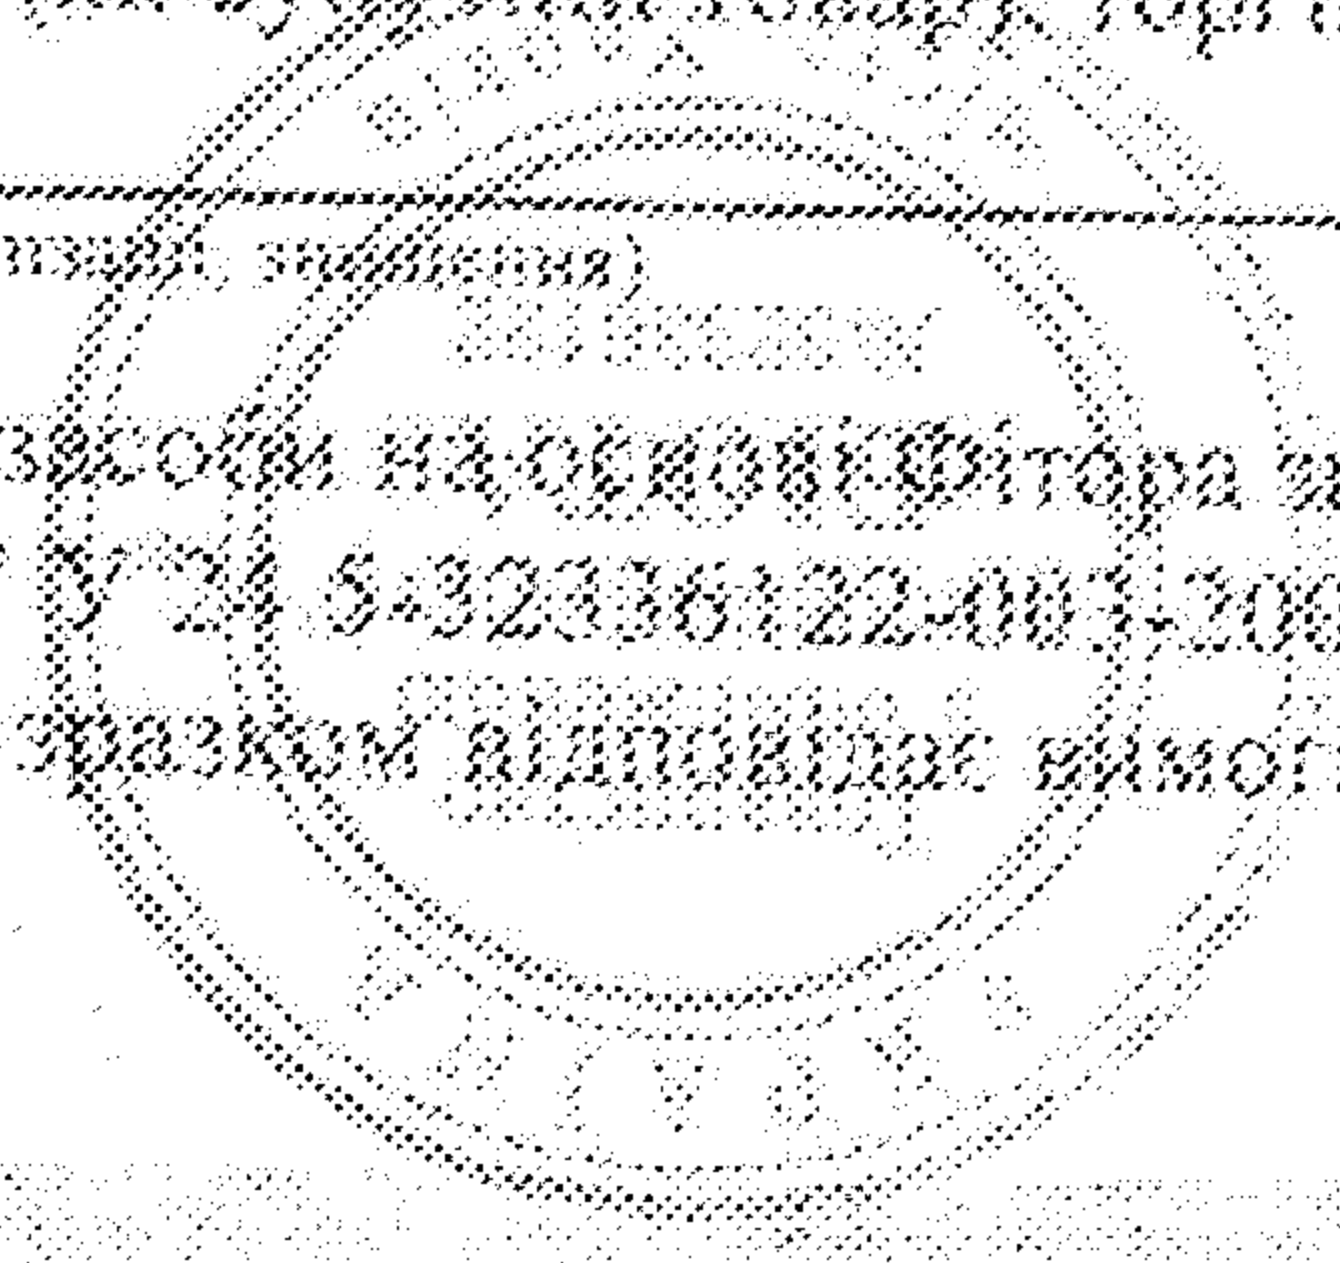

Умови використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення) державної санітарно-епідеміологічної експертизи Косметичні засоби на основі Фітора згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи за ТУ У 24.5-32336122-003-2004 «Гігієнічні засоби на основі Фітора. Технічні вимоги», за наданим заявником зразком відповідає вимогам

діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: термін придатності повинен бути наданий на етикетці
Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: Термін дії ТУ У 24.5-32336122-003-2004 «Гігієнічні засоби на основі Фітора. Технічні вимоги»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

На кордоні при оформленні вантажу продукція не потребує санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

При митному оформленні вантажу продукція не потребує санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: контроль продукції згідно ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" за показником шкіро-подразнюючої дії, періодичність контролю один раз на рік.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному нагляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-34-22

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)


Протокол експертизи

№ 4054 від 22.12.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Полька Н.С.

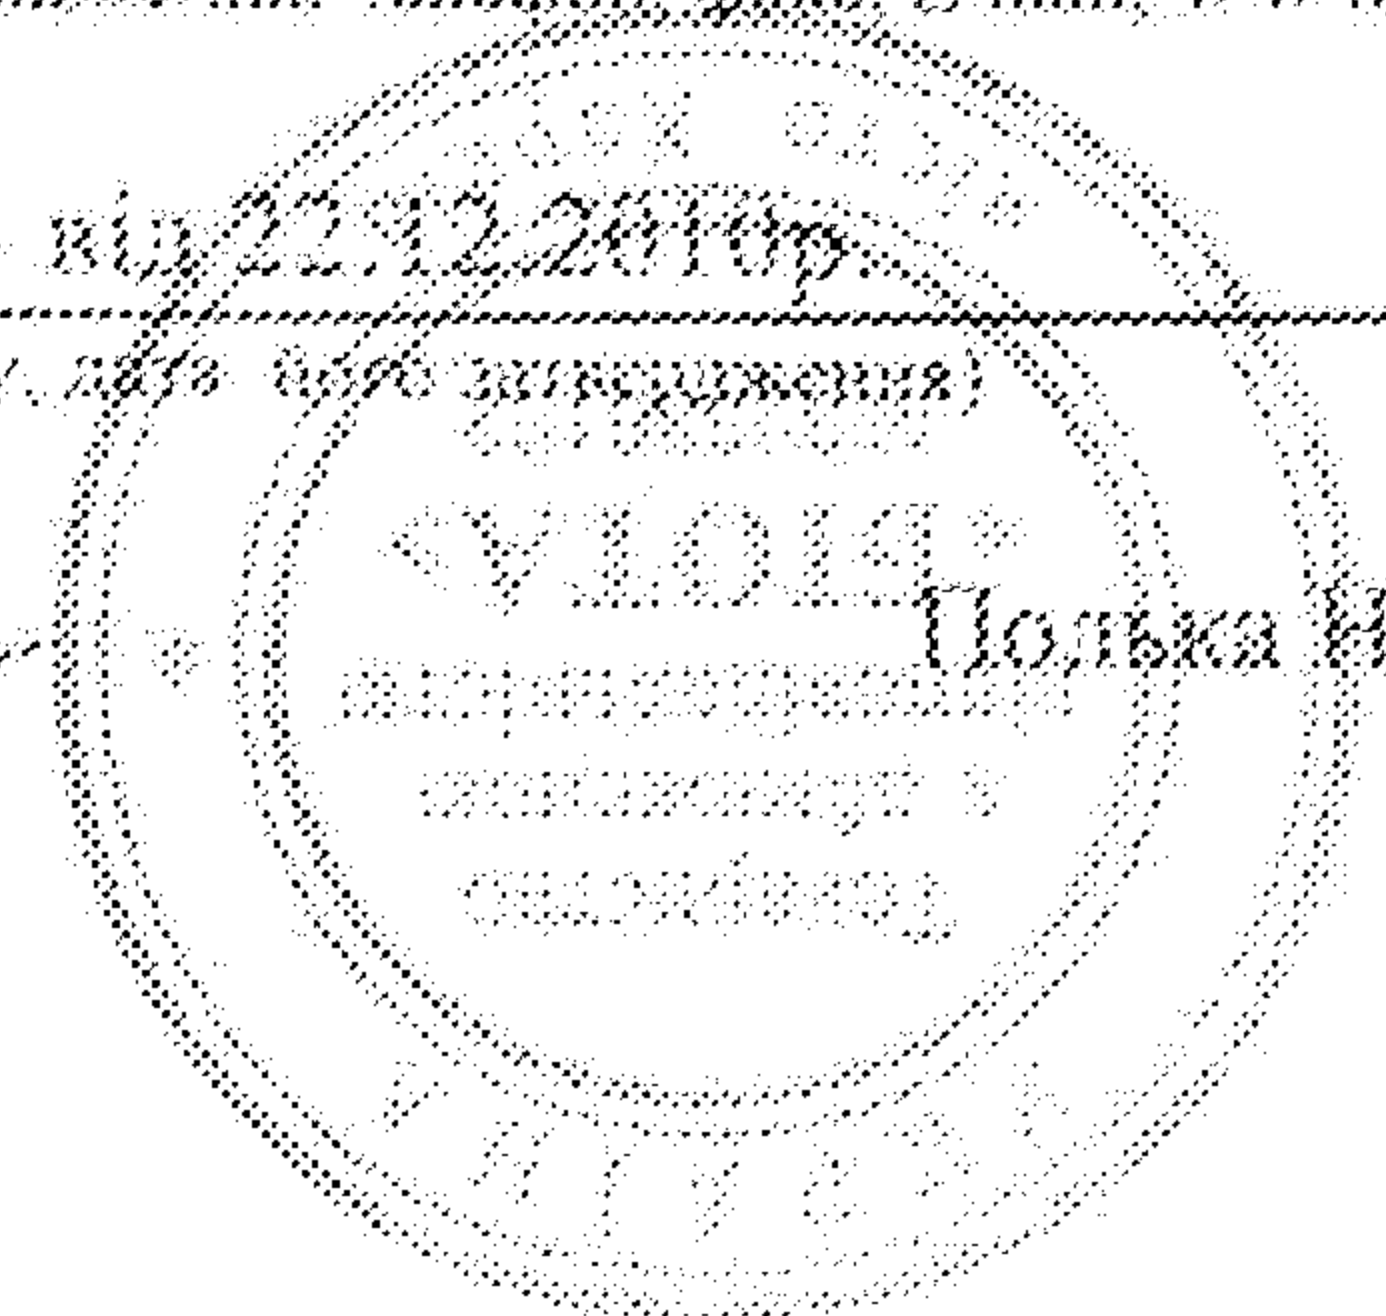

ДКПІ 24.52.19

УКНД 71.100.70

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 Державне підприємство "Харківський
 регіональний науково-виробничий центр
 стандартизації, метрології та сертифікації"
 Зареєстровано 01 02 2007 р.
 В книзі обліку № 100/009576/01

«ПОГОДЖЕНО»

Головний державний санітарний лікар
Харківської області



Кратенко І.С.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ТОВ «БІОТА»



Євлахова Г.О.

10 грудня 2006 р.

"01" 02 2007 р.
№ 05.03.02-06/1982

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1:2006
 К ТУ У 24.5-32336122-003-2004
 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ
 ФИТОРА»
 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ЗМІНА № 1:2006
 ДО ТУ У 24.5-32336122-003-2004
 «ГІГІЄНИЧНІ ЗАСОБИ НА ОСНОВІ ФІТОРА»
 ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

Срок дії з «01» 02 2007 р.
Термін дії необмежений

Розроблено технологом ТОВ «Біота»
[Signature] Коломбितько В.М.

«21» листопада 2006 року.



м. Харків 2006 р.


ДОДАТОК
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 11.01 2011р № 05.03.02-04/3833

Косметичні засоби на основі Фітора за ТУ У 24.5-32336122-003-2004
«Гігієнічні засоби на основі Фітора. Технічні вимоги».

Засоби Фіторові
Засоби Фіторові з прополісом
Засоби Фіторові з пантенолом
Засоби Фіторові з обліпихою
Засоби Фіторові з кропивою
Засоби Фіторові з олією чайного дерева

Заст. голови експертної комісії

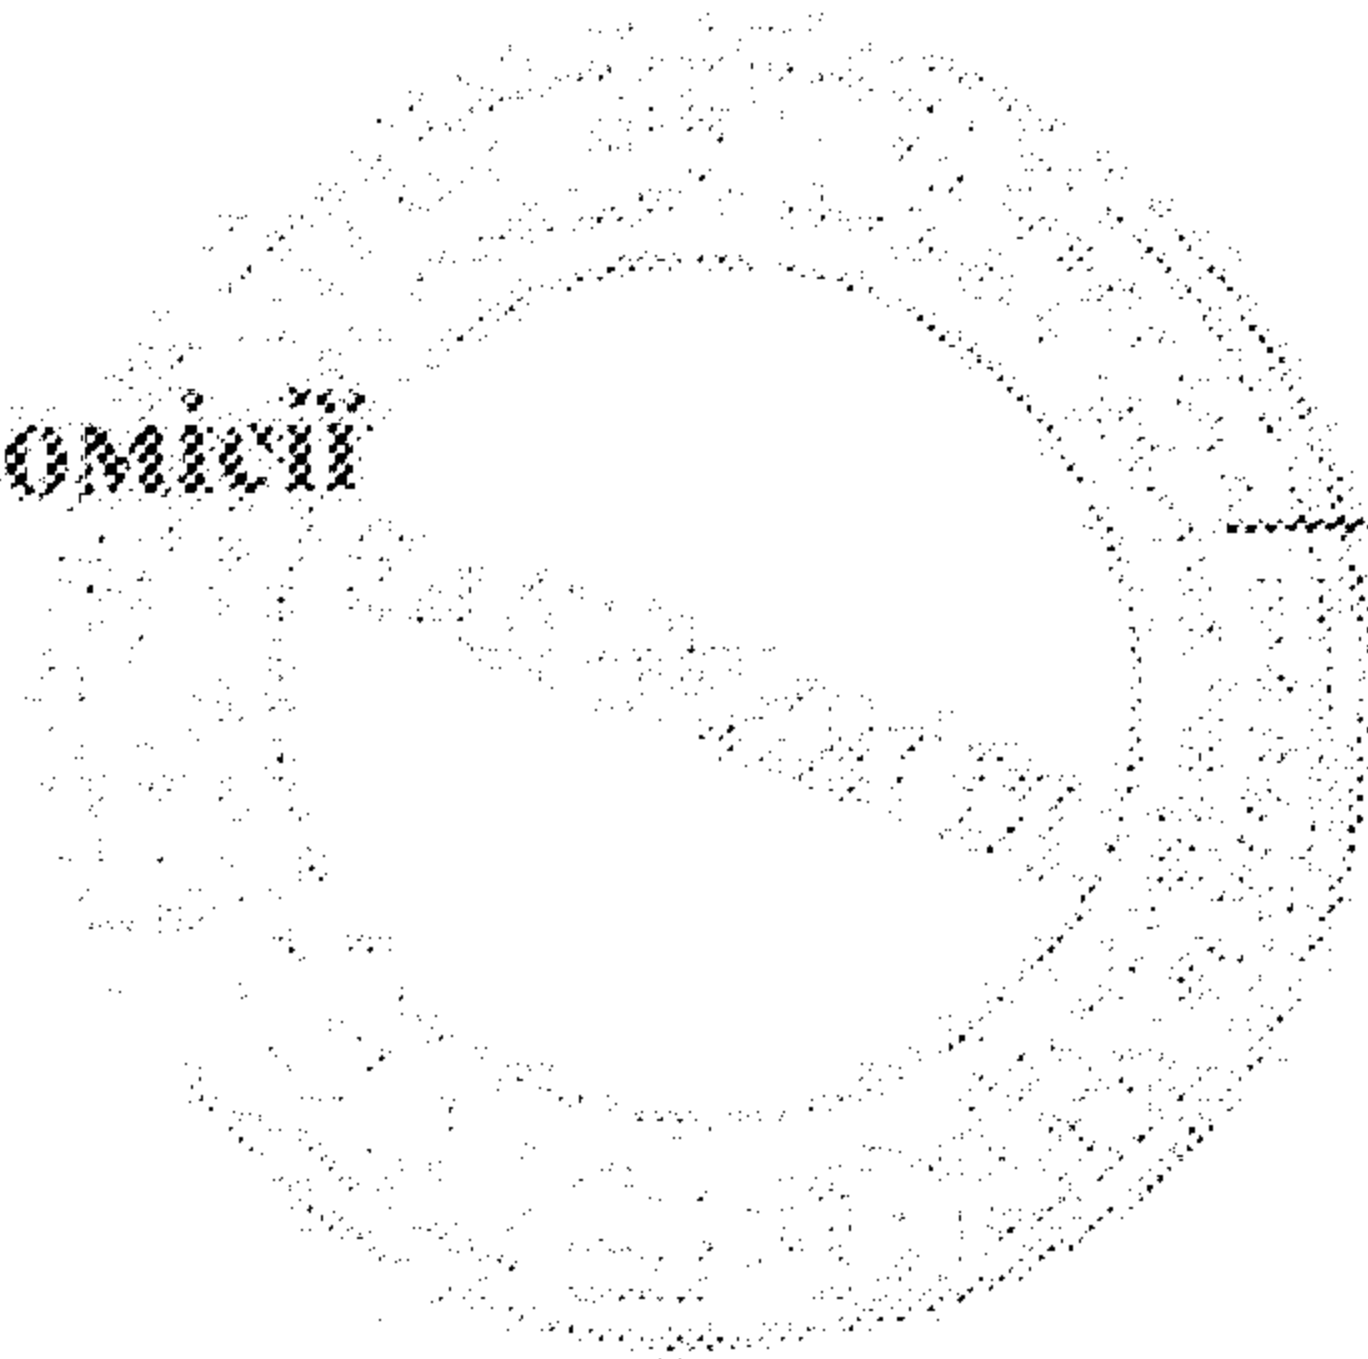

Полька Н.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

