




**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалейська В.В.

(підписати, ім'я по батькові)

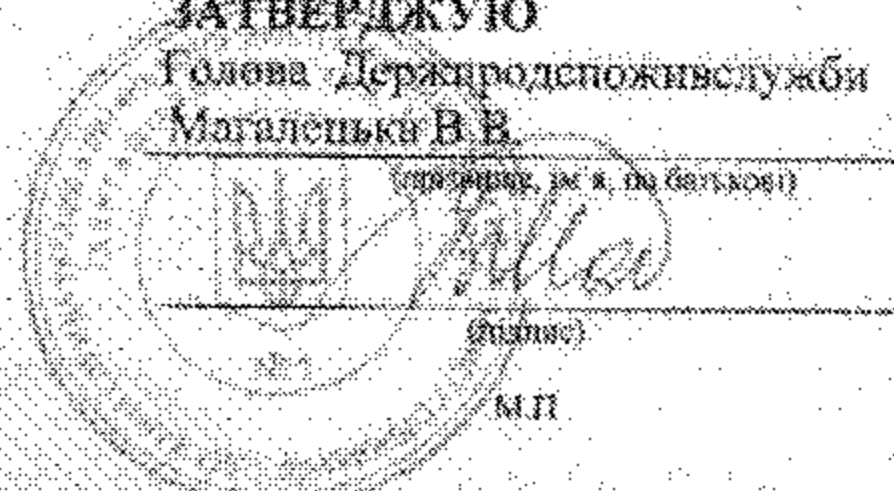

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" "06" 2021 року

№ 12.2-18-11/11732

Об'єкт експертизи: косметичні засоби по догляду за віями та бровами: сироватка для росту вій та брів та сироватка-активатор для росту брів "MINOX"
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 20.4-43098821-003.2021 «СІРОВАТКА ДЛЯ РОСТУ ВІЙ ТА БРІВ ТА СІРОВАТКА-АКТИВАТОР ДЛЯ РОСТУ БРІВ "MINOX"
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)


Код за ДКПП 20.42.19, код за УКТЗЕД 3304200000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи - побут, оптова та роздрібна торгівля
Крайня-виробник Товариство з обмеженою відповідальністю «Мінокс», адреса розташування виробництва: Україна, 49087, м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 87р
(адреса, місцевий код зв'язку, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Товариство з обмеженою відповідальністю «Мінокс», Україна, 49087, м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 87 р, код за ЄДРПОУ 43098821
(адреса, місцевий код зв'язку, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 10⁶. ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2006 Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію

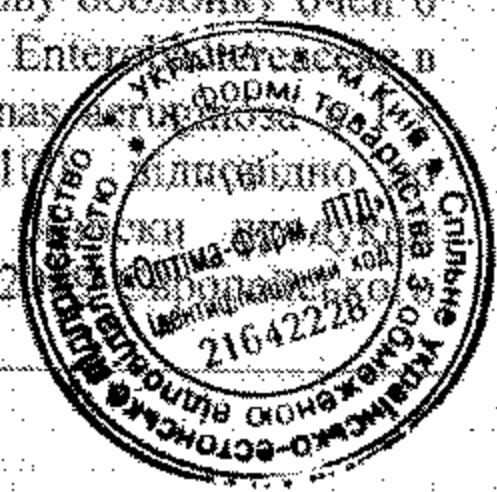

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: косметичні засоби по догляду за віями та бровами: сироватка для росту вій та брів та сироватка-активатор для росту брів "MINOX"

(назва об'єкта експертизи)

за наданим зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дієвий на термін дії ТУ У 20.4-43098821-003-2021 «СІРОВАТКА ДЛЯ РОСТУ ВІЙ ТА БРІВ ТА СІРОВАТКА-АКТИВАТОР ДЛЯ РОСТУ БРІВ "MINOX"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку. На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)


Протокол експертизи

№ 3045 від 12.05.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о. голови комісії

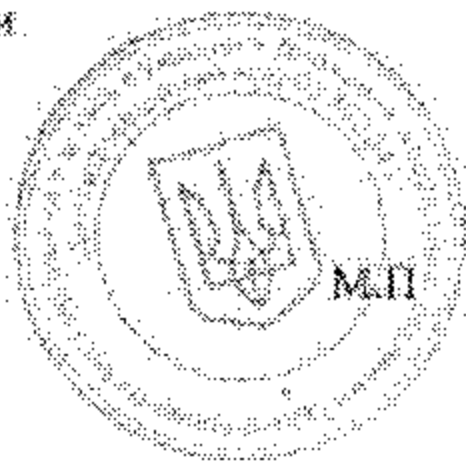

 Н. В. Галіцька
(підпис) (ім'я та прізвище)



22/8

