



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
 Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
 Свідоцтво про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 338 від 09.03.2017 р.
 Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Складська, 4, м. Запоріжжя

(061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-00596 від 8 лютого 2024 р.

Добавка дієтична Фіточай "Хмелю шишки"

Назва продукції: **Фіточай "Хмелю шишки"**
 Розмір та тип пакування: по 50 г у пачці
 Номер партії: 020224
 Розмір партії: 508 шт.
 Дата виробництва: 06 лютого 2024 р.
 Дата закінчення терміну придатності: Лютий 2026 р.
 Адреса дільниці з виробництва: м. Запоріжжя, вул. Складська, 4
 Аналіз виконано згідно: ТУ У 10.8-01973472-009:2018, зі змінами
 Результати аналізу:


Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Подрібнена неоднорідна маса	Відповідає
Колір напою	Яскравий, прозорий, від світло-жовтого до темно-коричневого, залежно від складу фіточаю	Відповідає
Смак і аромат напою	Ніжний, приємний аромат, дещо терпкий на смак, властивий висушеній сировині, що входить до складу фіточаю, без стороннього присмаку та запаху	Відповідає
Примітка	Допускається незначний осад мілких частин чаю у настої	Відповідає
Масова частка вологи	Не більше 13,0%	7,8%
Масова частка загальної золи	Не більше 15,0%	8,3%
Масова частка золи, нерозчинної в 10%-ій соляній кислоті	Не більше 10,0%	1,2%
Масова частка водорозчинних екстрактивних речовин	Не більше ніж 50,0%	25,7%
Вміст радіонуклідів	Радіонукліда Cs 137: не більше 600 Бк/кг	Пр. №1 106,0+/-42,2 Бк/кг
	Радіонукліда Sr 90: не більше 200 Бк/кг	52,8+/-21,1 Бк/кг
Пакування	По 50 г у пакетах полімерних вкладених в пачки з картону	Відповідає
Маркування	Згідно вимог ТУ У 10.8 - 01973472 - 009 :2018	Відповідає

Умови зберігання: Зберігати в пакуванні виробника за температури від 2°C до 25°C, відносна вологість повітря не вище за 75%

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-01973472-009:2018, зі змінами

Начальник ВКЯ

Каллер І.В. 08.02.2024

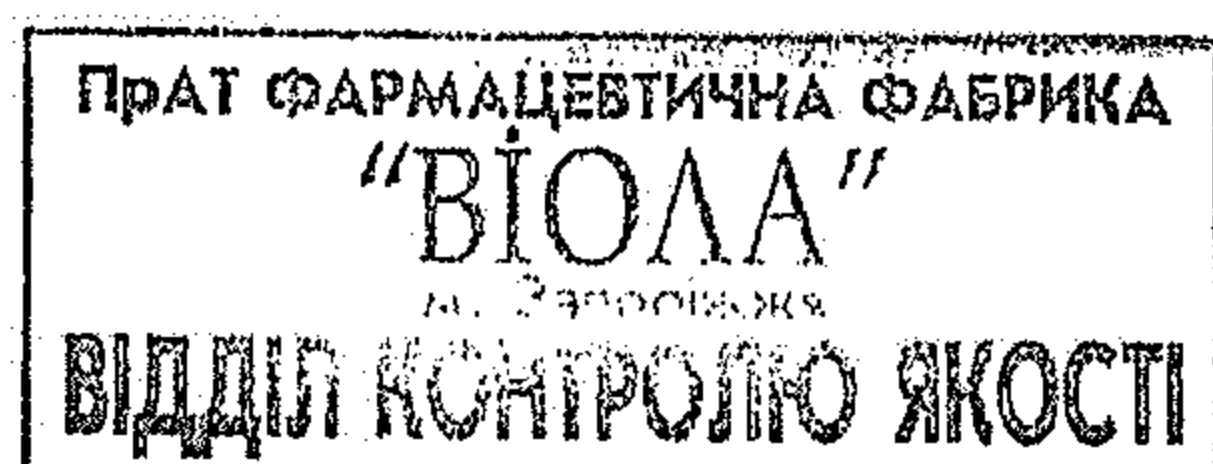

Вх. ел. 020224

Від 200521

