



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpsa.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

[Підпис]

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "16" 06 2021 року

№ 12.2-18-31 41624

Об'єкт експертизи: Пластикові органайзери

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(пункт стандарту)

Код за ДКПН, УКТЗЕД: 4202

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, аптечну мережу (в якості супутнього товару)

Країна-виробник: Китай, SHANGHAI QIYOU PRECISION MECHANICAL AND ELECTRICAL CO., LTD, 2029A, No.898 Jiu Jing Road, Songjiang District Shanghai, China, Китай


(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Красота та Здоров'я», Україна, 61001, м. Харків, вулиця Сомівська, 12-Б, Тел.: +38(057)742-80-12; info@zik.biz.ua, код за ЄДРПОУ 36226540

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 1 балів; напруженість електростатичного поля ВДТ не більше 15 кВ/м, рН - 4,8 - 7,5; міграція формальдегід речовин в модельне середовище не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: фенол - 0,1; бензол - 0,5; толуол - 0,5; ксилол - 0,05; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; стійкість пофарбування, балів, не менше до: води - від 0 до 3; сухого тер

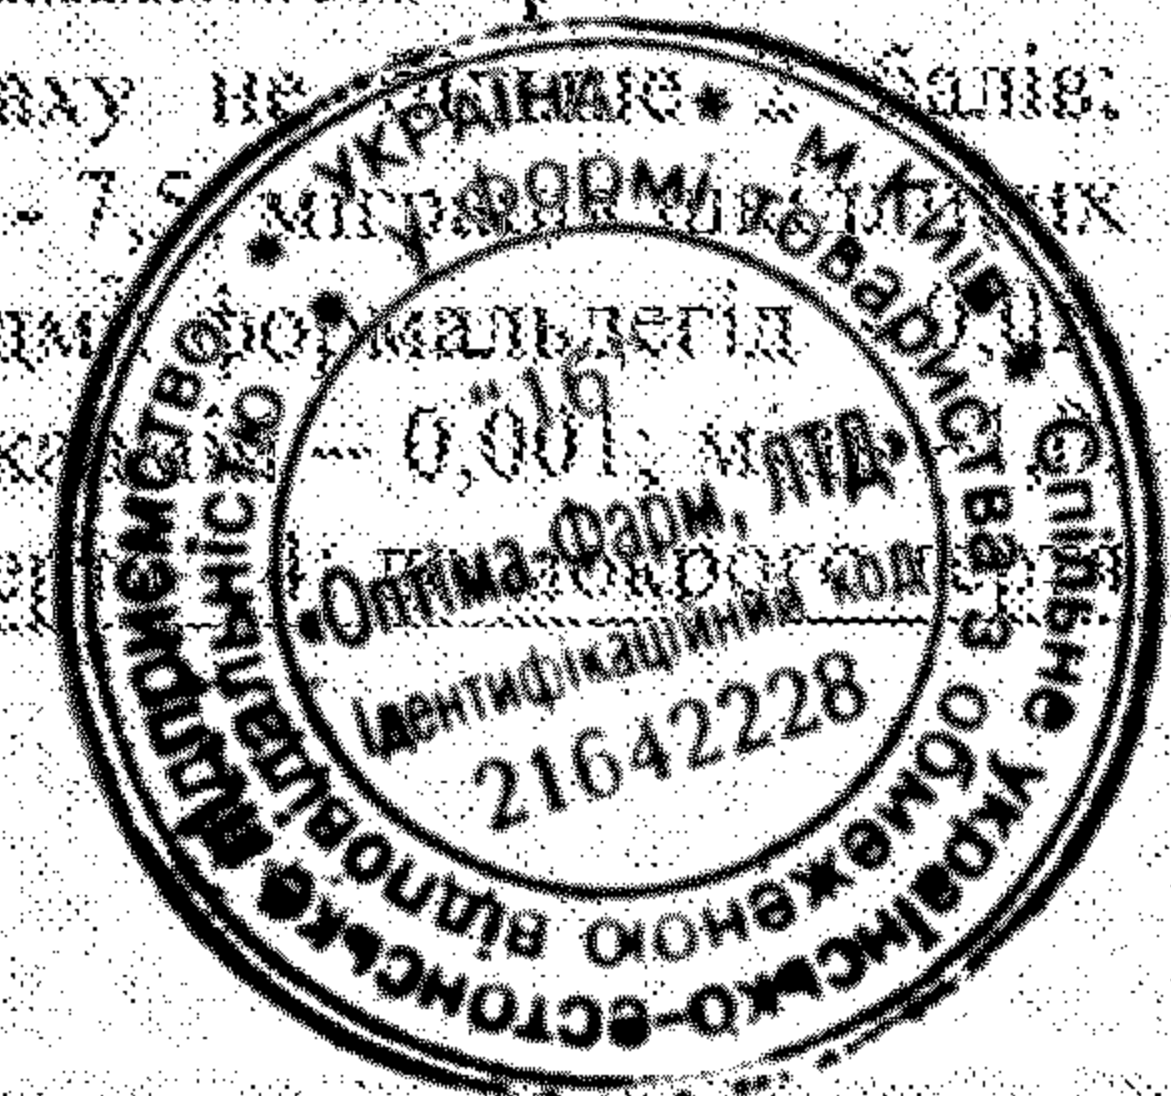

- від 2 до 3; до прання - від 3 до 4; до кислотного поту від 3 до 4; не повинні мати шкірно-підразнюючої та алергенної дії, відповідно до вимог ДСанПІН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09.01.2013 р. за № 86/22618; МУ 1353-76 «Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Пластикові організатори

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.


Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
тел. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон/факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2977 від 12.05.2021 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о. голови комісії

 Н.В. Галацька
(прізвище, ім'я, по батькові)

