

Лого Неокосмед

222 му 4, рехаен, Ладлумкеу, Патхумхані 12140, Таїланд

Тел: (662) 976 2314-7, (662) 599-2150-1, Факс: (662) 976 2318

### СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ

Продукт: **Фізіогель®** інтенсив крем

Формула: 874А

Розмір упаковки 100 мл

№ Серії: 170922

Дата виготовлення: 09 2022 Термін придатності: 09 2025

Розмір серії 9940 уп

Параметри	Специфікація	Метод	Результат
Зовнішній вигляд	М'який крем	C-5012_1.1	відповідає
Колір	Білий	C-5012_1.1	відповідає
Запах	Нейтральний, злегка масляний	C-5012_19.6	відповідає
Фізична стабільність	Немає видимих ознак сепарації або не більше 5%	центрифуга	Немає сепарації
pH	5,0 – 7,0	C-5012_10	5,8
В'язкість, сП	неспецифічно	C-5012_18.2	28900
Мікроскопічний контроль	Відповідно до затвердженого	мікроскоп	Відповідає
Вміст/пакувальні інструкції	Відповідно до затвердженого	візуально	Відповідає
Мікробіологічна чистота			
Загальне число мікроорганізмів, КУО/г	≤ 200	M22_T	< 10
Загальне число грибків та дріжджів, КУО/г	≤ 20	M_22F	< 10
<i>S.aureus</i> в 1 г	Відсутні	M_22SA	Відсутні
<i>P.aeruginosa</i> в 1 г	Відсутні	M_22_PA	Відсутні
Неспецифічні мікроорганізми в 1 г	Відсутні	M_22_OO	Відсутні

підпис


Наттакам Вальяка  
Керівник відділу якості  
08 вересня 2022

підпис

Пакапом Чансе  
Асистент менеджера по забезпеченню якості  
08 вересня 2022



Вказано 08.09.2022

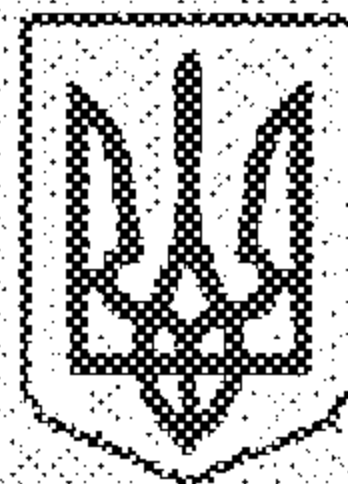

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**


вул. Б. Трінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83.

e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспецслужби

Магаларська Н.П.

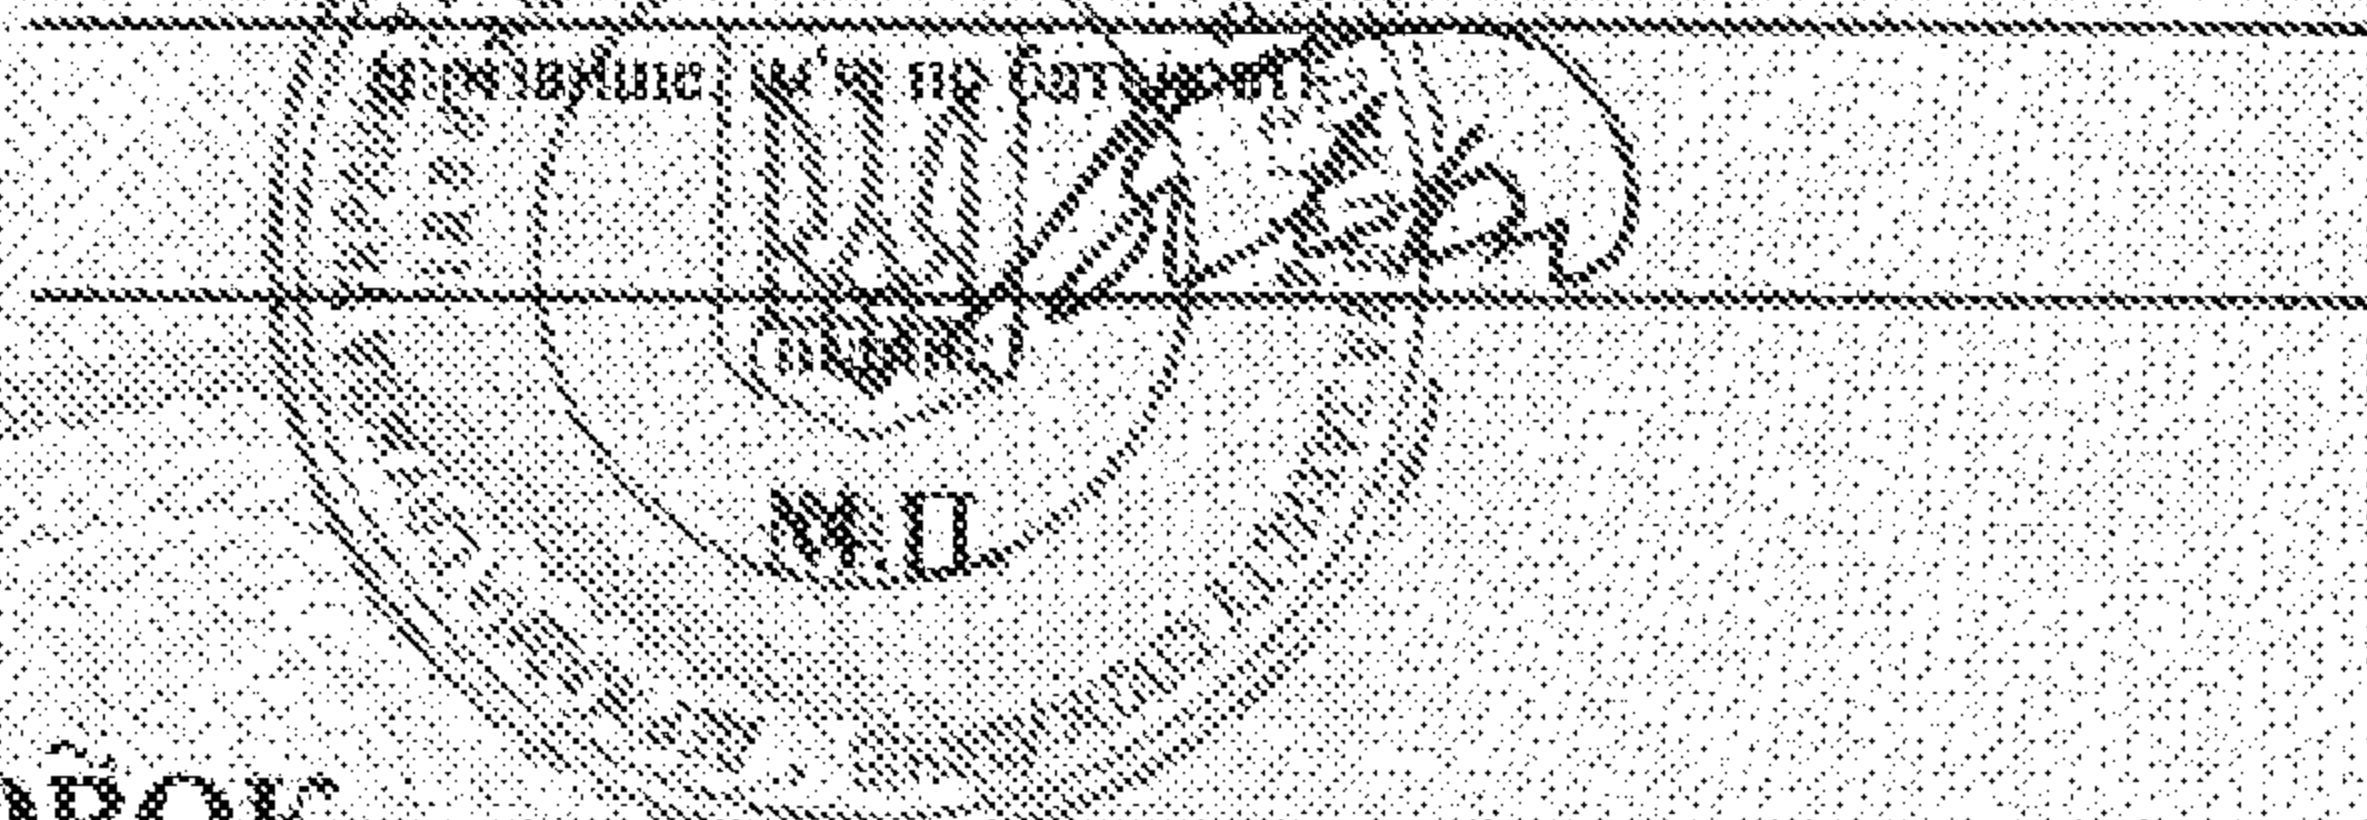

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 04 " 2022 року

№ 12.2-18-3 / 2

**Об'єкт експертизи Фізiogель ® інтенсив крем**

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3304990000**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Косметичні засоби для догляду за шкірою. Реалізація через торговельну та аптечну мережі, оптова та роздрібна торгівля.**

**Країна-виробник Neocosmed Co., Ltd. - Неокосмед Ко., Лтд на замовлення компанії «Еспарма ГмбХ», Німеччина / Esparma GmbH, Germany, Таїланд, 222 Moo 4, Rahaeng, Ladlumpkaew, Pathumthani 12140, Thailand / 222 му 4, рехаен, Ладлумкеу, Патхумхані 12140, Таїланд**

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи Еспарма ГмбХ, Німеччина, Білефельдер штрассе 1, 39171 Зюльцеталь / Bielefelder Strasse 1, 39171 Suezetal, Germany, код за ОДРПГОУ: .**

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс шкірно- подразнюючої дії - 0 балів, кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см3); кількість грибів роду Candida та плісневих грибів < 100 КУО/г (см3); вміст Staphylococcus aureus в 1 г (см3) продукції - відсутні; бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1229/2003 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»**

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, злиття, знищення є: дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами експертизи наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації відповідно до вимогами і рекомендаціями виробника; звільнену від вмісту упаковку утилізувати відповідно до вимог законодавства**

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Фізiogель ®**





інтенсив крем, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції, маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дієвий п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Погощній державній санітарно-епідеміологічній нагляду здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс шкірно-подрозносової дії - 0 балів, кількість метофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 1000 КУО/г (см3); кількість грибів роду Candida та плісневих грибів < 100 КУО/г (см3); вміст Staphylococcus aureus в 1 г (см3) продукції - відсутні; бактерії сем. Enterobacteriaceae в 1 г (см3) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3) продукції - відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми", Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. головному державному санітарному лікареві України 258-47-73 Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії, заступник  
директора Наукового центру

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail,  
веб-сайт)

№ 15/5-А-2719-20 від 22.12.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Бережнов С.П.

(підпис та прізвище)

