



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,


e-mail: [info@dpss.gov.ua](mailto:info@dpss.gov.ua)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалейська В.В.

Прізвище, ім'я, по-батькові

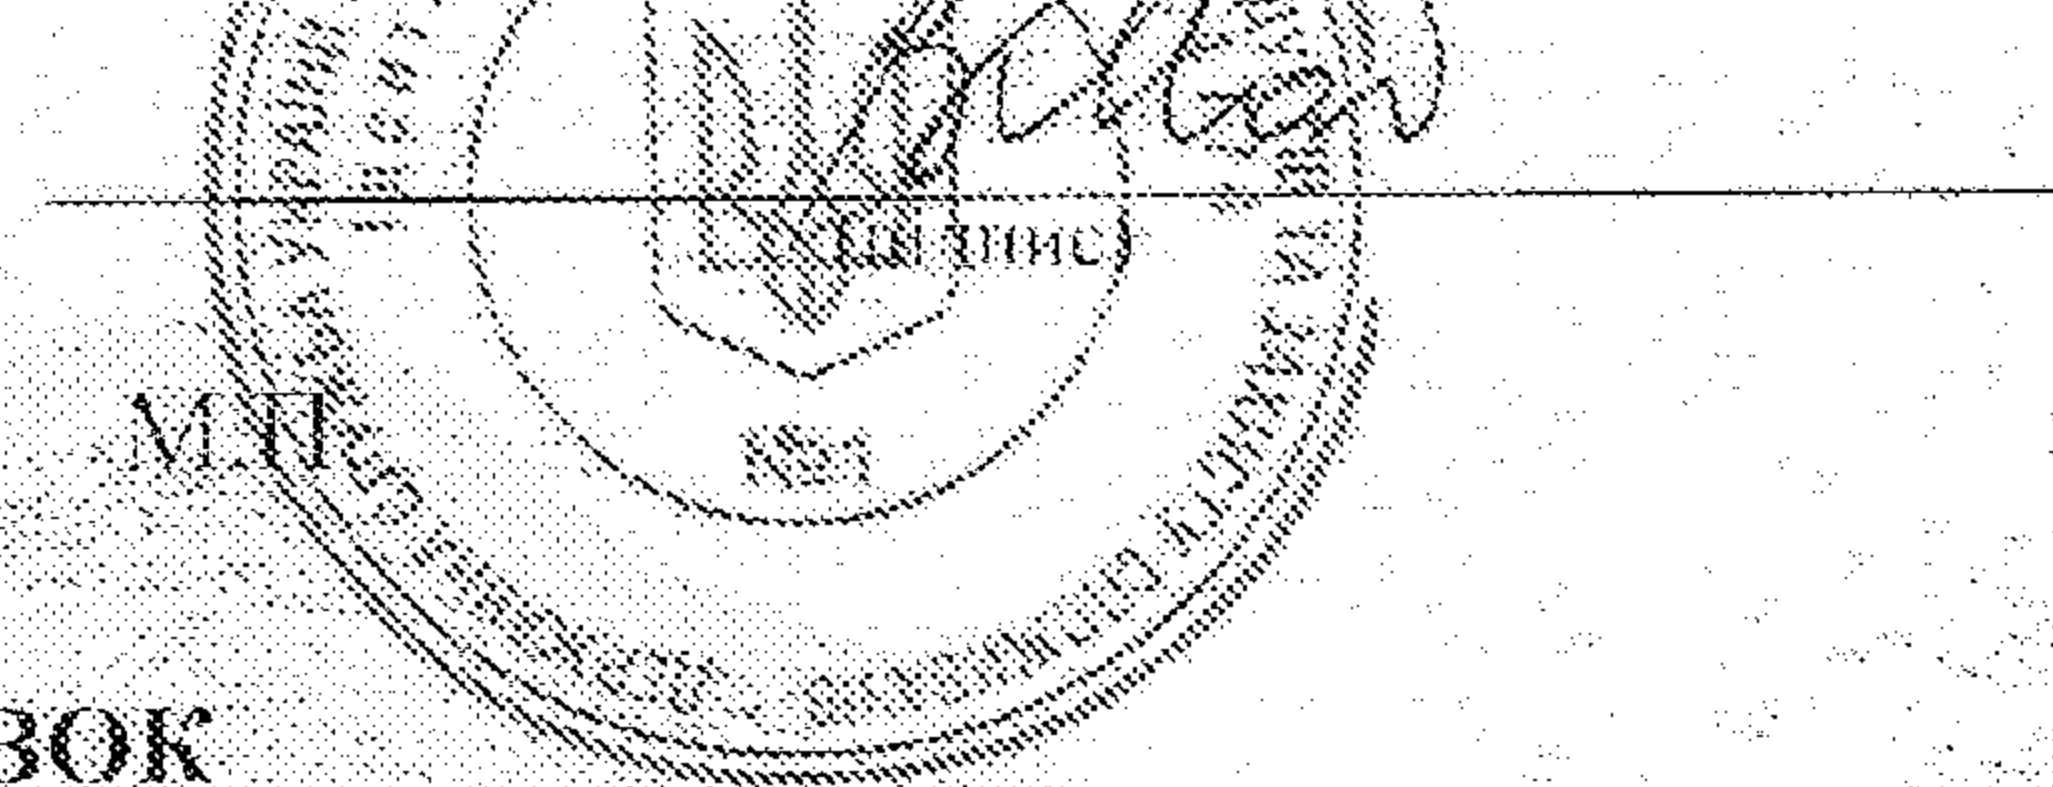

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 03 03 2021 р.

№ 12.2-18-3 4037

**Об'єкт експертизи:** ПАКЕТ ОХОЛОДЖУЮЧИЙ/ЗІГРІВАЮЧИЙ БАГАТОРАЗОВИЙ ТИП ТР-003

**виготовлений у відповідності із**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3824 99 96 90**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** ввезення; призначений для полегшення болю та зменшення набряків. Реалізація через оптові та роздрібні мережі

**Країна-виробник:** Shanghai Bingtan Industrial Co., Ltd No.18 Hangfan Road, Pudong New Area, Shanghai (Китай)

**Заявник експертизи:** Приватне Підприємство «ТОРОС-ГРУП», Україна, 08122, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Лісна, вул. Лісна, 1, тел: +38(044)495 71 68, e-mail: [toros@toross.com.ua](mailto:toros@toross.com.ua), код за ЄДРНОУ: 34902211

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Контракт до [...], що супроводжує вантаж



**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам,** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, наданої заявником документації. об'єкт експертизи ПАКЕТ ОХОЛОДЖУЮЧИЙ/ЗІГРІВАЮЧИЙ БАГАТОРАЗОВИЙ ТИП ТР-003 відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.л., не більше): формальдегіду – 0,003 мг/м³; рівень запаху – не більше 2-х балів відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджені Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 82, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. № 156/34439

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника та нормативної документації; не використовувати пристрій без попередньої консультації з лікарем. Зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція: ПАКЕТ ОХОЛОДЖУЮЧИЙ/ЗІГРІВАЮЧИЙ БАГАТОРАЗОВИЙ ТИП ТР-003, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка, маркування та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nau.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.  
(підписав ТЗ про це)

