



ТОВ "КЛЮЧИ ЗДОРОВ'Я"
Україна, м.Харків, 61124
вул. Зернова, 6, к. 168
тел. +38 (057) 780-34-41
e-mail: office@kluchi-zdorovya.com
url: kluchi-zdorovya.com

Якісне посвідчення (декларація)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-2/14643 від 04.08.2021

Найменування **Плющ сироп від кашлю ТМ Профі Фарм 200 мл флакон**

Дата виготовлення 110923

Вжити до (серія) 110925

Партія ул. 0

Найменування показників	Характеристика	Фактичні показники
Зовнішній вигляд	В'язка прозора рідина, без сторонніх включень. Допускається незначний осад або помутніння.	Відповідає
Колір	Насичений, від світло-зеленого до коричневого кольору, можливо з червоним відтінком, в залежності від застосовуваної сировини.	Відповідає
Смак	Приємний, терпкувато-пряний, солодкий, зі смаком рослинної сировини.	Відповідає
Запах	Властивий аромату компонентів, що входять до складу, без сторонніх запахів.	Відповідає
Масова частка сухих речовин, не менше %	50,0	Відповідає
pH (при розведенні водою у співвідношенні 1: 2) од.	Не більше 4,2 %	Відповідає
Вміст токсичних елементів мг/кг	Не більше: свинець 3,0; кадмій 1,0; миш'як 0,05; ртуть 0,1	Відповідає
Вміст пестицидів, мг / кг, не більше	Гексахлорциклогексан 0.2; ДДТ і його метаболіти 0.2; гептахлор - недопуск., алдрин - недопуск.	Відповідає
Мікробіологічні показники	МАФАМ КУО / гр не більше 1×10^5 ; БГ КП в 0.1 гр — не допуск., E. Coli в 1.0г, staphylococcus aureus, в 1г, патогенні мікроорганізми, в тому числі бактерії роду Сальмонела, в 10г - недопуск., Цвілеві грибине більше - 5×10^1 , дріжджі, КУО в 1.0г не більше - 1×10^1 ; V.cereus, КУО в 1г, не більше 2×10^2	Відповідає
Вміст радіонуклідів: Бк/кг	Цезій 137 - 200 Стронцій 90 - 50	Відповідає

Умови зберігання:

Зберігати в упаковці виробника в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі не вище 25 ° С відносної вологості повітря не більше 75%. Після відкриття флакона, за умови герметичної упаковки, термін зберігання не більше 1 місяця 24 місяця

Термін зберігання:

Висновок:


якість продукції відповідає ТУ У 10.8-2621113032-003:2016

Дата видачі

11 жовтня 2023 р.

Начальник ВВК

Гритчина Н.А.

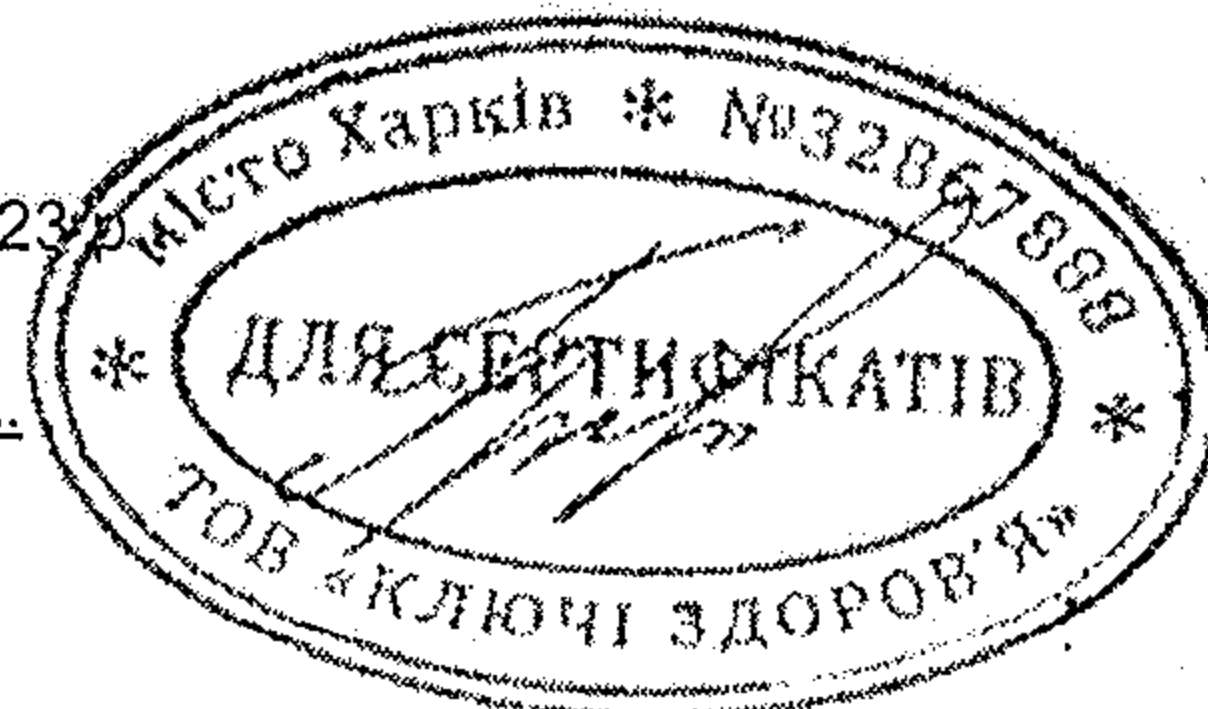

Вх. ан. № 1476
big 16. 10.23 [Signature]