



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вуд. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "07" 02 2018 року

№ 12.2-18-3/ 408

Об'єкт експертизи: Антиперспірант «Екстра ефективний антиперспірант «DryON Classic» (EXTRA EFFECTIVE ANTIPERSPIRANT «DRY ON CLASSIC»)

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШП, УКТЗЕД, артикул: 3307

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, за призначенням, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник Швеція; Excelsior Kem Tek Fab, Soderkoping, Box 40, inx. S+614 21


(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ІП «СКАНДИ ЛАЙН УКРАЇНА», Україна, 21018, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ БЛОКА, будинок 28; Код за ЄДРПОУ 37247514

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну –

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за токсиколого-гігієнічними показниками не повинні перевищувати: індекс шкірно-подразнюючої дії не більше - 0 балів, індекс подразнюючої дії на сливову оболонку очей не більше - 2 балів, індекс "гострої" токсичності при нанесенні на шкіру не більше - 0 балів; індекс "хронічної" токсичності при нанесенні на шкіру не більше - 0 балів, індекс сенсibilізуючої дії не більше 0 балів; індекс "гострої" токсичності при введенні у шлунок не більше - 1 балу; індекс "хронічної" токсичності при введенні у шлунок не більше - 0 балів. Форма товару не вміщує речовин заборонених до застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів; Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; дріждії, плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100 відповідно до ДСанПІН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", затверджені Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 р. № 27,

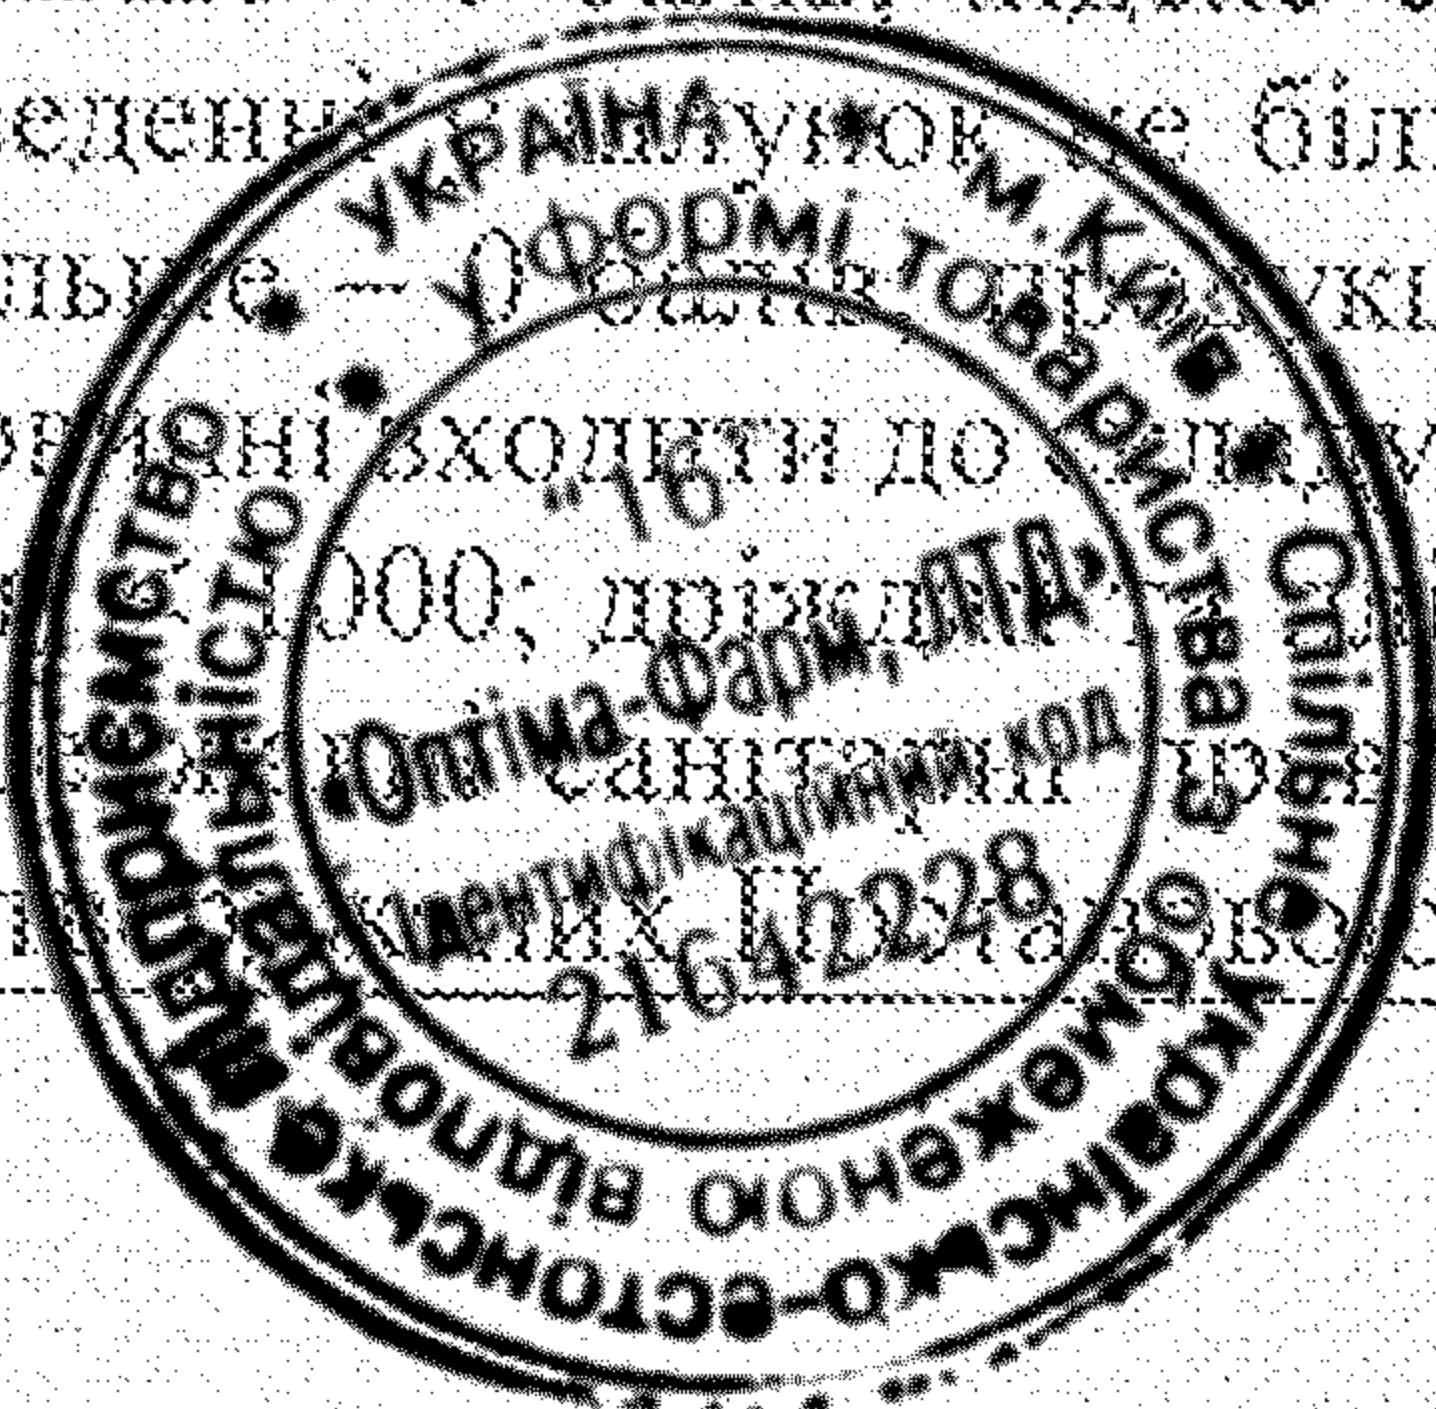

Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Антиперспірант «Екстра ефективний антиперспірант «DryON Classic» (EXTRA EFFECTIVE ANTIPERSPIRANT «DRY ON CLASSIC»)

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають стандартному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку. На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2684 від 14.12.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Галяцька

(ініціали та прізвище)

