

/ЛОГОТИП/ «ГЛАСКОСМІТКЛАЙН»	СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ	M QA 61 Rev. 0 Версія 0
--------------------------------	--------------------	----------------------------

ГСК Консьюмер Хелскер Левіце с.р.о.
Промисловий парк Гена
вул. Е. Сачса, 4-6
Словаччина, 934 01, м. Левіце,
(934 01 Levice, Slovakia)

Дата: 19.07.2021 року

Компанія: «ГСК КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕР С.А.Р.Л.»
Від: zuzana.x.bernatova@gsk.com
Стосовно: NS11760200 - PRX Non-Fluorid 50ml x 12 RUS+ (preAria) Зубна паста
Парадонтакс Без фтору 50 мл (60000000117602)
Дата виробництва: 22.06.2021 року
Термін придатності: 04.2024
Формула/ номер: MFC04212/0000322644,0000322645.

Для подання за місцем вимоги.

Серію 11738KWA схвалено для збуту. Ми засвідчуємо, що продукт було вироблено, упаковано та випробувано відповідно до затверджених специфікацій та правил Належної виробничої практики.

ВИПРОБУВАННЯ	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
рН (розведення 10 %)	7,800 – 8,800	8,230
в'язкість	50 000,000 – 200 000,000 mPa.s	95.500,000 mPa.s
густина	1,600 – 1,700 g/ml	1,647 g/ml
бікарбонат натрію	62, 200 – 72, 300%	66,800 %

Мікробіологічна чистота

Загальна кількість аеробних мікроорганізмів	Менше або дорівнює 200 000КУО/г	< 10,000
Загальна кількість дріжджових та пліснявих грибів	Менше або дорівнює 20 000КУО/г	<10,000

Менеджер систем з контролю якості
/підпис/
Zuzana Bernatova
Правильність перекладу засвідчую
Спеціаліст з якості Берегова Х.



З. Бернатовою 0168 Від 0510.2021



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 15 " 04 2020 року № 12.2-18-3/ 2120

Об'єкт експертизи Зубна паста Пародонтас без фтору (Parodontax non-F toothpaste)
виготовлений у відповідності із _____
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Для особистої гігієни ротової порожнини, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі.

Країна-виробник GSK Consumer Healthcare Levice s.r.o., Slovak Republic / ГСК Консьюмер Хелскер Левіце с.р.о., Словачька Республіка, Priemyselny park Gena, ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934 01 Левіце
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.“, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми» та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника; в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Пародонтас без фтору (Parodontax non-F toothpaste), за наданим заявником зразком відповідає вимогам державного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний у сфері



застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс подразнюючої дії на слизові оболонки - 0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів < 100 КУО в 1 г/куб.см; гриби роду Candida та плісеневі гриби, КУО в 1 г/куб.см - відсутні; вміст Staphylococcus aureus в 1 г продукції - відсутні; патогенні ентеробактерії в 1г. продукції – відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1г. продукції – відсутні, відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми», Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу «Про косметичну продукцію» та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікарні України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-673-20 від 09.04.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.



(підпис)

(ініціали та прізвище)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 27 " 09 20 18 року

№ 602-123-20-31 41201

Об'єкт експертизи Зубна паста Пародонтас без фтору (Parodontax non-F toothpaste)
виготовлений у відповідності із :

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикул 3306100000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для особистої гігієни ротової порожнини, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі

Країна-виробник de Mielen a.s., Slovak Republic / де Міклен а.с., Словацька Республіка, Priemyselny park Gena, Ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934 01 Левіце

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.“, Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 51 85, факс 044 585 51 92, код за ЄДРПОУ: 24588162

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами розгляду наданих документів та оцінки ризику для здоров'я населення в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006) а саме: за індексом шкіро-подразнюючої та подразнюючої дії на слизову оболонку, не більш - 0 балів, кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см³) < 100; кількість дріжджів та пліснявих грибів КУО/г (см³) - відсутні; Staphylococcus aureus в 1 г (см³) продукції - відсутні; бактерії сем. Enterobactereaceae в 1 г (см³) продукції - відсутні; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см³) продукції - відсутні відповідно до вимог ДСанПіНу № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" та Регламенту № 1223/2009 Європейського парламенту та Ради Євросоюзу "Про косметичну продукцію".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами та рекомендаціями виробника;
- в) звільнену від вмісту упаковку утилізувати як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Зубна паста Пародонтас без фтору (Parodontax non-F toothpaste), за наданим заявником зразком відповідає вимогам законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний у сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.



Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: індекс шкірно-подразнюючої дії, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку; за мікробіологічними показниками та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4525-18 від 17.09.2018 р.


(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

М.П.

(ініціали та прізвище)

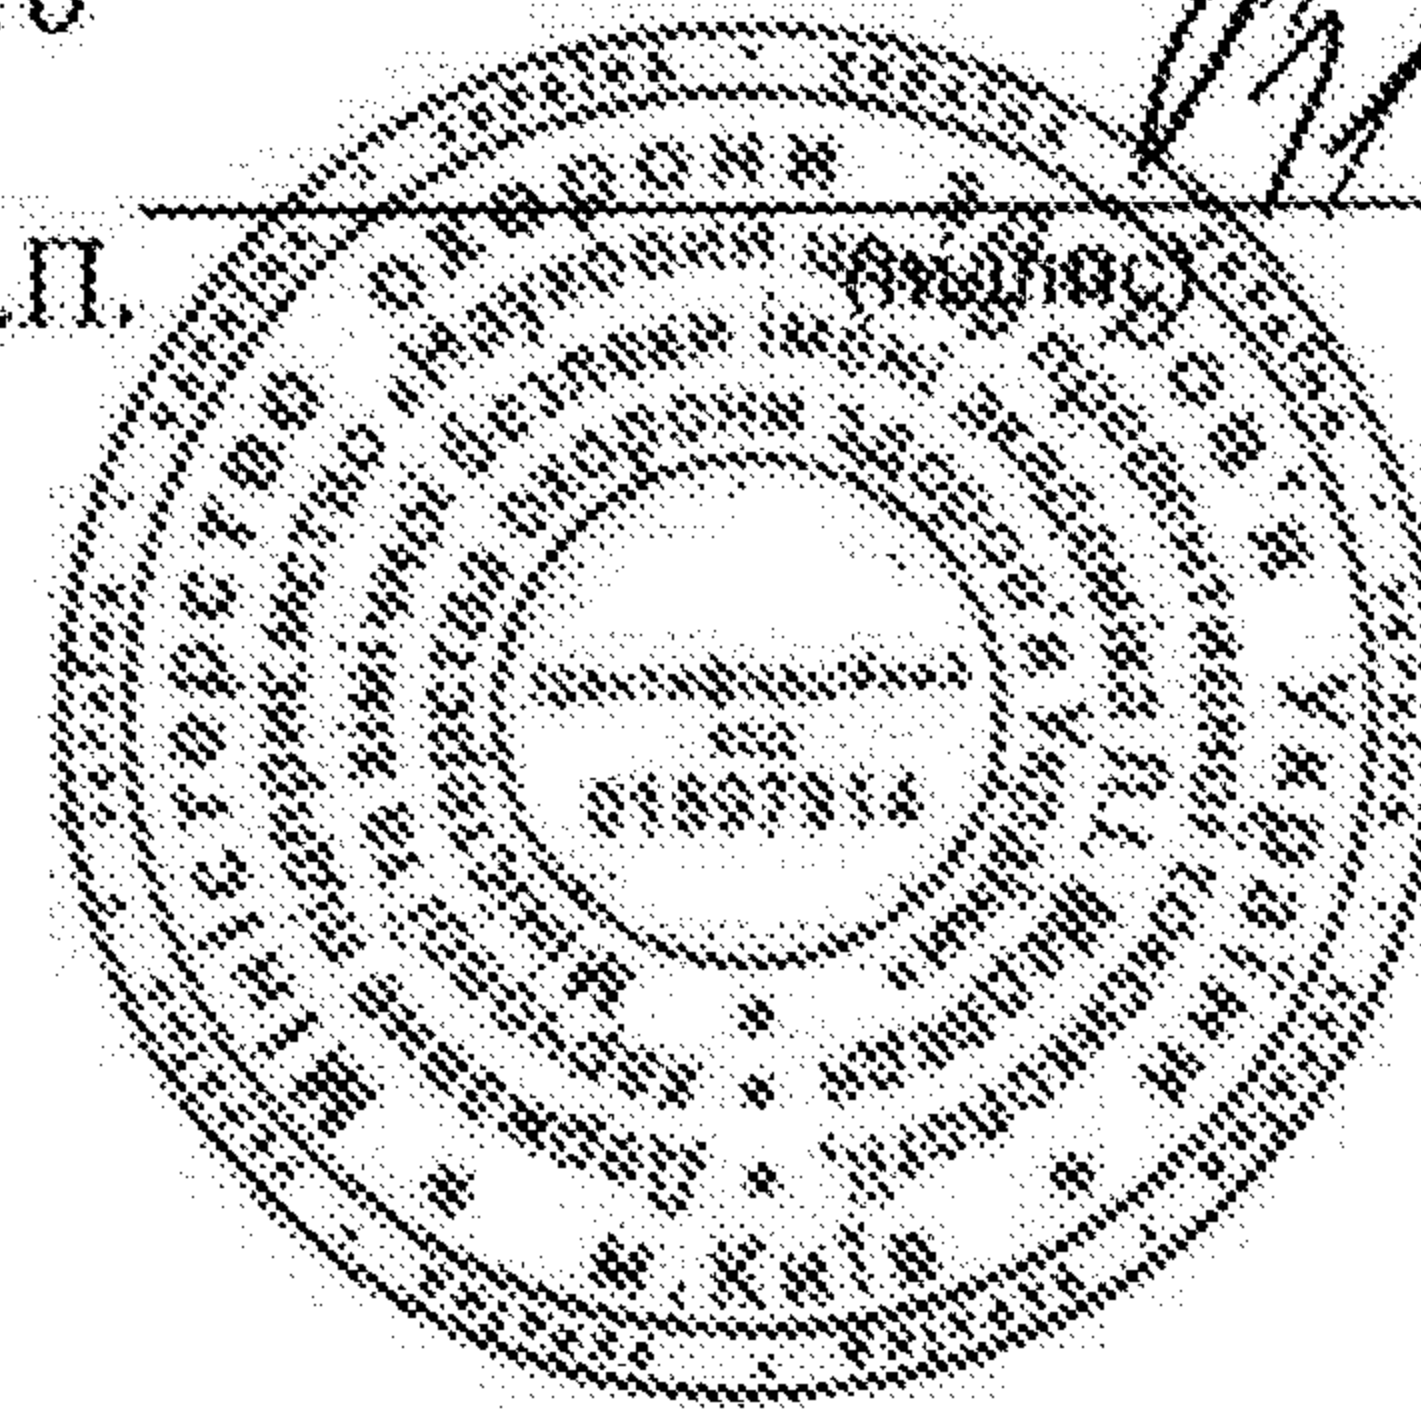



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(адреса установи)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 07 " 07 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 29324

Зубна паста Пародонтакс з фтором (Parodontax® Fluor toothpaste), у тубиках; Зубна паста Пародонтакс Класичний (Parodontax® Classic toothpaste), у тубиках; Зубна паста Пародонтакс Екстра Свіжість (Parodontax® Extra Fresh toothpaste), у тубиках.

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності з У, ДСТУ,ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3306100000

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, арешта)

Побут, для особистої гігієни ротової порожнини, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельну та аптечну мережі в якості супутних товарів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

компанія de Miacen a.s., Slovak Republic / де Міклен а.с., Словацька Республіка, для GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, UK / ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскер, Велика Британія, de Miacen a.s., Slovak Republic / де Міклен а.с., Словацька Республіка: Priemyselny park Gena, Ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934 01 Левіце, Словацька Республіка; Адреса власника продукції (розробника): Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UK / Брентфорд, Міддлсекс, TW8 9GS, Велика Британія.

(виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю „ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.", Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 585-51-85, факс: 585-51-87, код: 24588162


(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

На передконтрактній основі

(лізи про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку ротової порожнини - 0 балів; за мікробіологічними показниками (КУО в 1 г/куб.см): мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми, зокрема гриби роду Candida, плісняві гриби, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa відсутні відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості"

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації є:
а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих зразків;
б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених умовами і рекомендаціями виробника;

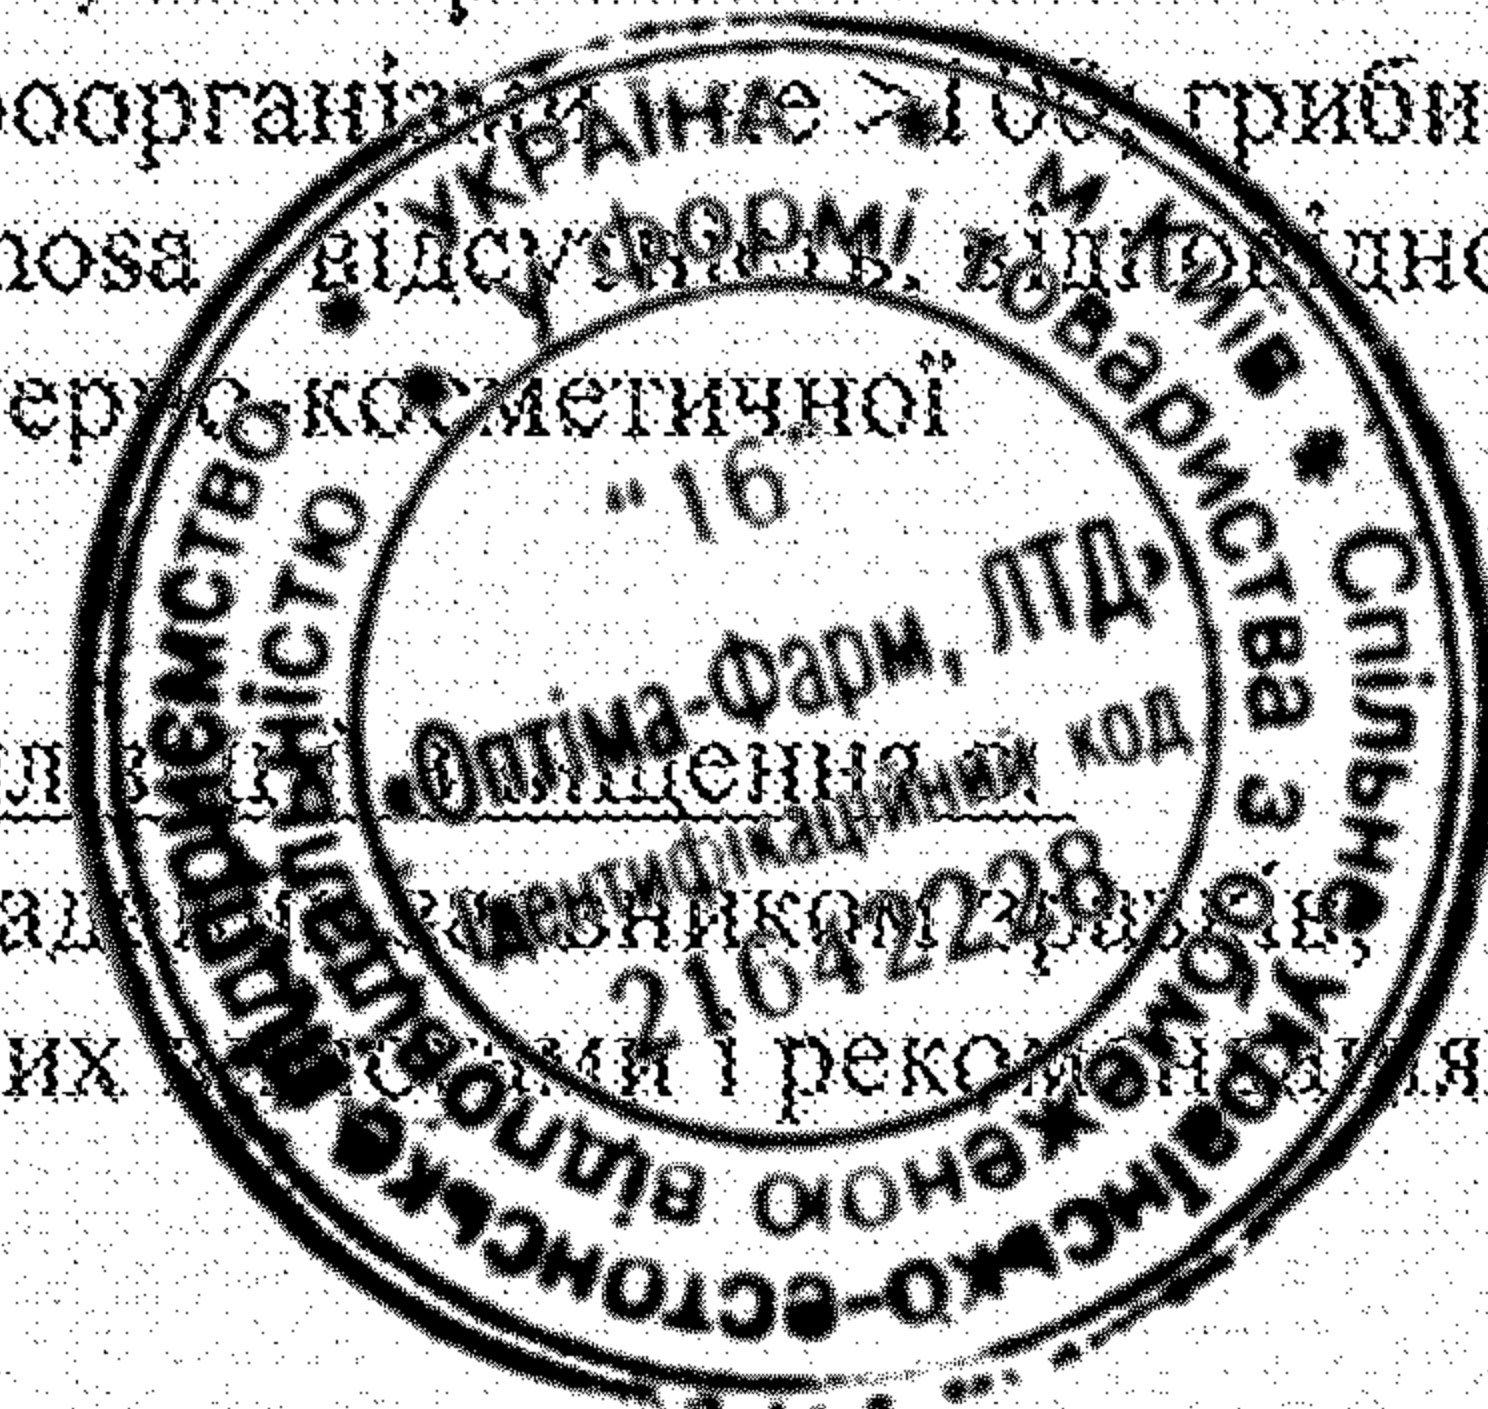

в) звільнену від вмісту упаковку утилізують як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Зубна паста Пародонтакс з фтором (Parodontax® Fluor toothpaste), у тубиках; Зубна паста Пародонтакс Класичний (Parodontax® Classic toothpaste), у тубиках; Зубна паста Пародонтакс Екстра Свіжість (Parodontax® Extra Fresh toothpaste), у тубиках.", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний: до 03.07.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку ротової порожнини - 0 балів; за мікробіологічними показниками (КУО в 1 г/куб.см): мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми - не >100; гриби роду Candida, плісняві гриби, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутність, відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3466-15 від 03.07.2015 р.


(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)



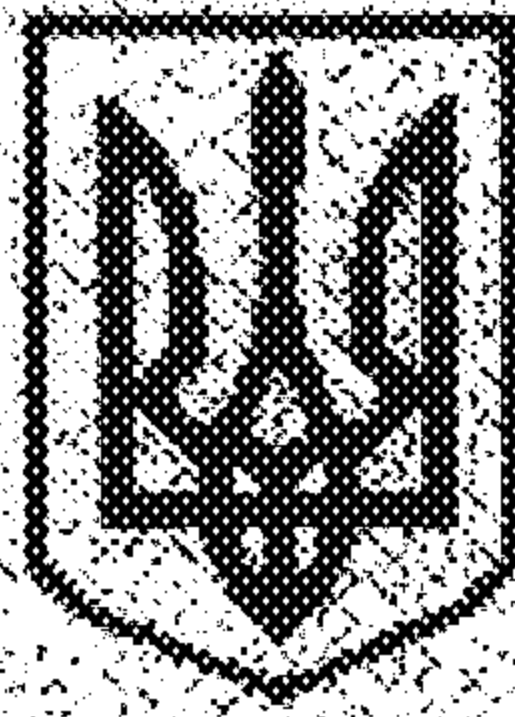

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
 СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

м. Київ, вул. Грушевського, 7

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88



І.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 02 2014 рр. № 05.03.03-03/13735

Зубна паста Пародонтакс Класичний (Parodontax® Classic toothpaste), у тубиках; Зубна паста Пародонтакс Екстра Свіжість (Parodontax® Extra-Fresh toothpaste), у тубиках; Зубна паста Пародонтакс з фтором (Parodontax® Fluor toothpaste), у тубиках; Зубна паста Пародонтакс Дбайливе Вибілювання (Parodontax® Gentle Whitening toothpaste), у тубиках

Код УКТЗЕД: 3306100000

Побут, для особистої гігієни ротової порожнини; оптово-роздрібна торгівля; реалізація через торговельну та агітечну мережі

Компанія de Miacen a.s., Slovak Republic / де Міклен а.с., Словацька Республіка та/або Boots Contract Manufacturing Limited, UK / Бутс Контракт Менюфекчурінг Лімітед, Велика Британія та/або Spolpharma s.r.o., Czech Republic / Сполфарма с.р.о., Чеська Республіка та/або SmithKline Beecham Consumer Healthcare, UK / СмітКлайн Бічем Консьюмер Хелскер, Велика Британія, для GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, UK / ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскер, Велика Британія, de Miacen a.s., Slovak Republic / де Міклен а.с., Словацька Республіка: Priemyselny park Gena, Ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice, Slovak Republic / Промисловий парк Гена, вул. Е. Сачса 4-6, 934 01 Левіце, Словацька Республіка. Boots Contract Manufacturing Limited, UK / Бутс Контракт Менюфекчурінг Лімітед, Велика Британія: Thane Road, Beeston, Nottingham, NG90 2PR, UK / Тейн Род, Бістон, Ноттінгем, NG90 2PR, Велика Британія. Spolpharma s.r.o., Czech Republic / Сполфарма с.р.о., Чеська Республіка: Hnevotinska 56, 779 00 Olomouc, Czech Republic / Гневотінська 56, 779 00 Оломоуц, Чеська Республіка. SmithKline Beecham Consumer Healthcare, UK / СмітКлайн Бічем Консьюмер Хелскер, Велика Британія: Nottageys Drive, Maidenhead, Berkshire SL6 4BL, UK / Норрейс Драйв, Мейденхед, Беркшир SL6 4BL, Велика Британія. Адреса власника продукції (розробника): Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UK / Брентфорд, Міддлсекс, TW8 9GS, Велика Британія

Підприємство з 100% іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.", Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1-В, тел: 044 585 5187, код: 24588162

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику та за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за ідентифікаційною підразковою дією на слизову оболонку - 0 балів; за мікробіологічними показниками - ККУО в 1 г/куб.



см): мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми - не >100; гриби роду Candida, плісняві гриби, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутність (відповідно до вимог ДСанПІН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості")

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Зубна паста Пародонтас Класичний (Parodontax® Classic toothpaste), у тубиках; Зубна паста Пародонтас Екстра Свіжість (Parodontax® Extra Fresh toothpaste), у тубиках; Зубна паста Пародонтас з фтором (Parodontax® Fluor toothpaste), у тубиках; Зубна паста Пародонтас Дбайливе Вибілювання (Parodontax® Gentle Whitening toothpaste), у тубиках", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний: до 26.02.2019 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: за індексом подразнюючої дії на слизову оболонку - 0 балів; за мікробіологічними показниками (КУО в 1 г/куб.см): мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми - не >100; гриби роду Candida, плісняві гриби, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - відсутність (відповідно до вимог ДСанПІН № 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості") та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
державному санітарному лікареві України тел. 258-47-73
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії



14 від 26.02.2014 р.

(Місце, дата його затвердження)

(Підпис, ім'я, по батькові)

