

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21.11 2017 р.

№ 602-123-20-17

Об'єкт експертизи: Спреї косметичні згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-01973472-008:2017 «СПРЕЇ КОСМЕТИЧНІ. Технічні умови»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 20.42.15-00.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для дезінфекції та гігієнічної обробки шкіри; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, у торговій мережі, спеціалізованих магазинах та відділах, закладах мережі аптек (у якості супутнього товару)

Країна-виробник: ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна, 069063, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75; (061)2890055 / (061)2890051; violaff@viola.zp.ua, код за ЄДРПОУ: 01973472

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», Україна, 069063, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75; (061)2890055 / (061)2890051; violaff@viola.zp.ua, код за ЄДРПОУ: 01973472

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям (за результатами експертної оцінки наданих заявником документів). За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, наданих виробником, об'єкт експертизи за звичайних умов використання не становить небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам СанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсibiliзуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* – відсутні (у 1 см<sup>3</sup>); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см<sup>3</sup> – не більше 100. Засоби не вміщують речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989, Додаток II.



Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи спреї косметичні виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-01973472-008:2017 «СПРЕЇ КОСМЕТИЧНІ. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-01973472-008:2017 «СПРЕЇ КОСМЕТИЧНІ. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@namn.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 22273 від 06 листопада 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
В. о. директора ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

Чернюк В.І.

М.П.



Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
ДУ «Інституту медицини праці НАМН України»

Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "М" 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 36322

Спреї косметичні виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.4-01973472-008:2017 «СПРЕЇ КОСМЕТИЧНІ. Технічні умови» виробництва ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола» (Україна)  
Код за ДКПП 20.42.15-00.00  
(До протоколу № 22273 від 06.11.2017 р.)

№ з/п	Назва спрею	Нормативний документ
1	Спрей Хлоргексидину біглюконат розчин 0,05 %	ТУ У 20.4-01973472-008:2017 «СПРЕЇ КОСМЕТИЧНІ»
2	Спрей Хлоргексидину біглюконат розчин 0,05 % з екстрактом ромашки	ТУ У 20.4-01973472-008:2017 «СПРЕЇ КОСМЕТИЧНІ»
3	Спрей Хлоргексидину біглюконат розчин 0,05 % з екстрактом кропиви	ТУ У 20.4-01973472-008:2017 «СПРЕЇ КОСМЕТИЧНІ»
4	Спрей Хлоргексидину біглюконат розчин 0,05 % з екстрактом календули	ТУ У 20.4-01973472-008:2017 «СПРЕЇ КОСМЕТИЧНІ»
5	Спрей Хлоргексидину біглюконат розчин 0,05 % з екстрактом евкаліпта	ТУ У 20.4-01973472-008:2017 «СПРЕЇ КОСМЕТИЧНІ»
6	Спрей Хлоргексидину біглюконат розчин 0,05 % з екстрактом шавлії	ТУ У 20.4-01973472-008:2017 «СПРЕЇ КОСМЕТИЧНІ»
7	Спрей Хлоргексидину біглюконат розчин 0,05 % з екстрактом чистотілу	ТУ У 20.4-01973472-008:2017 «СПРЕЇ КОСМЕТИЧНІ»
8	Спрей Хлоргексидину біглюконат розчин 0,05 % з екстрактом алое	ТУ У 20.4-01973472-008:2017 «СПРЕЇ КОСМЕТИЧНІ»

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.:


приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 22273 від 06.11.2017 р.

Заступник Голови експертної комісії Чернюк В.І.


(прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

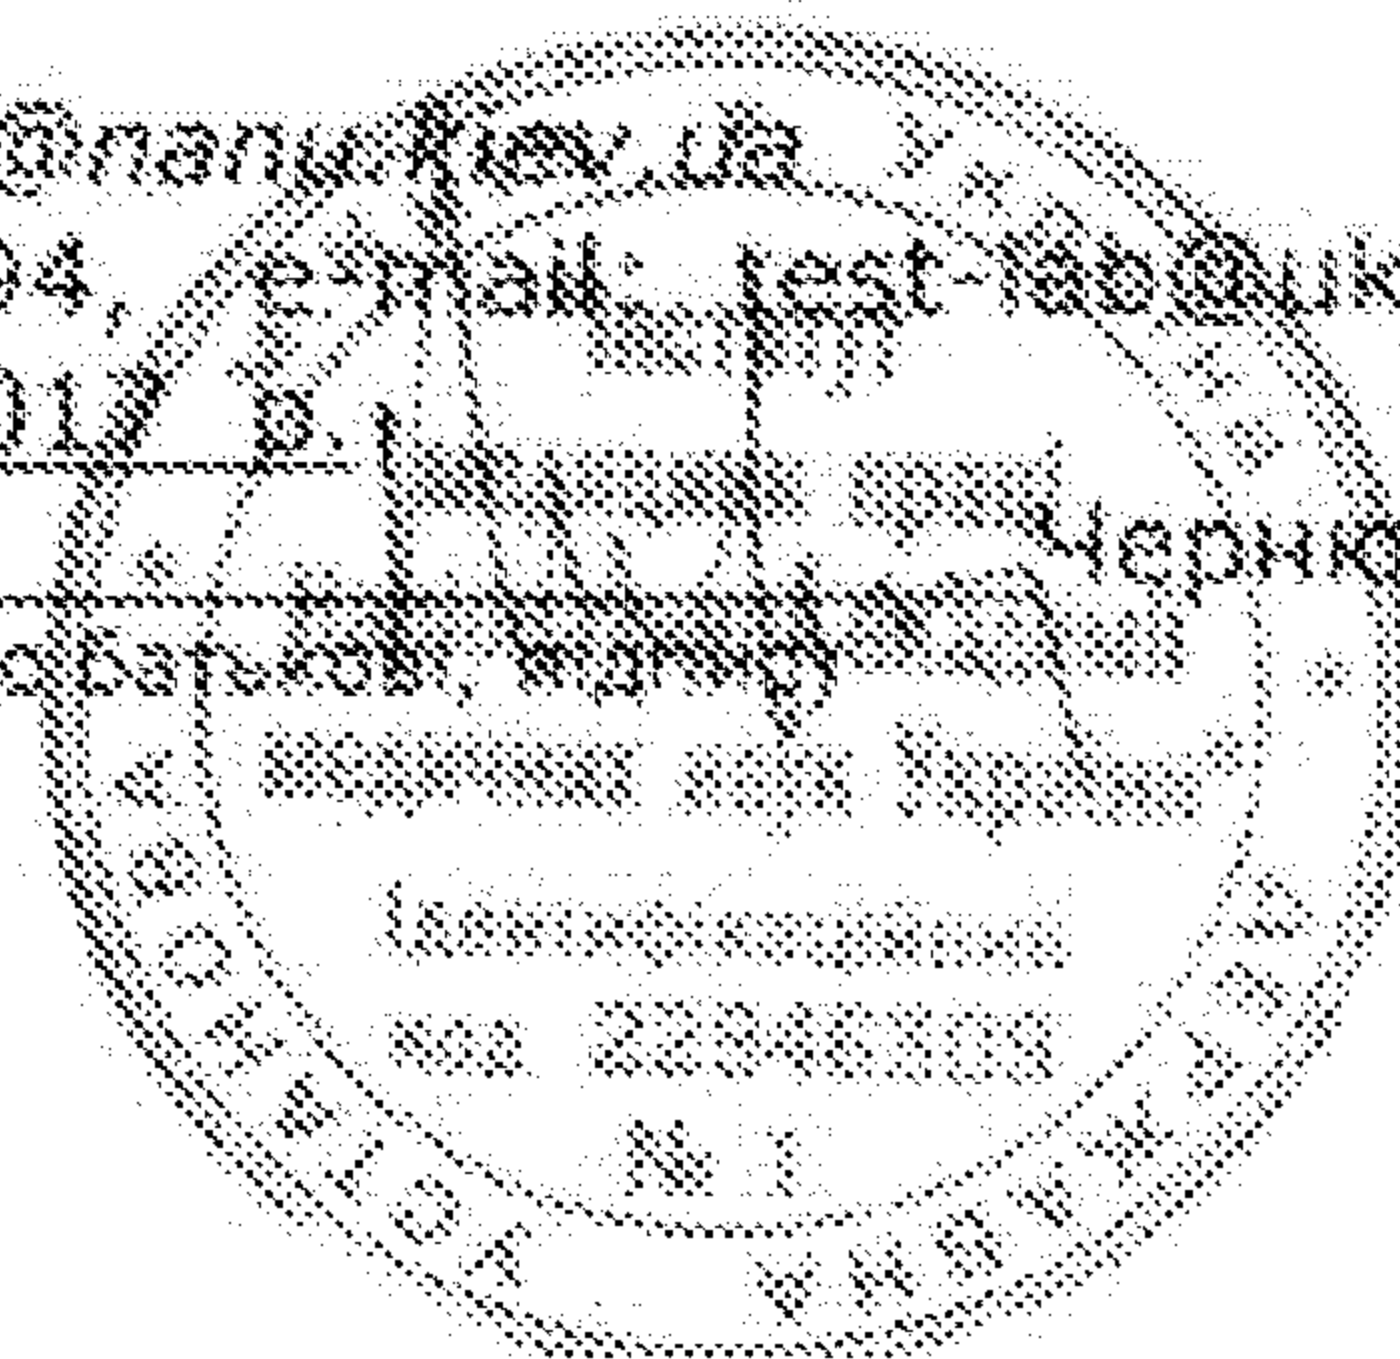

ДКПП 20.42.15-00.00




УКІД 71.100.70

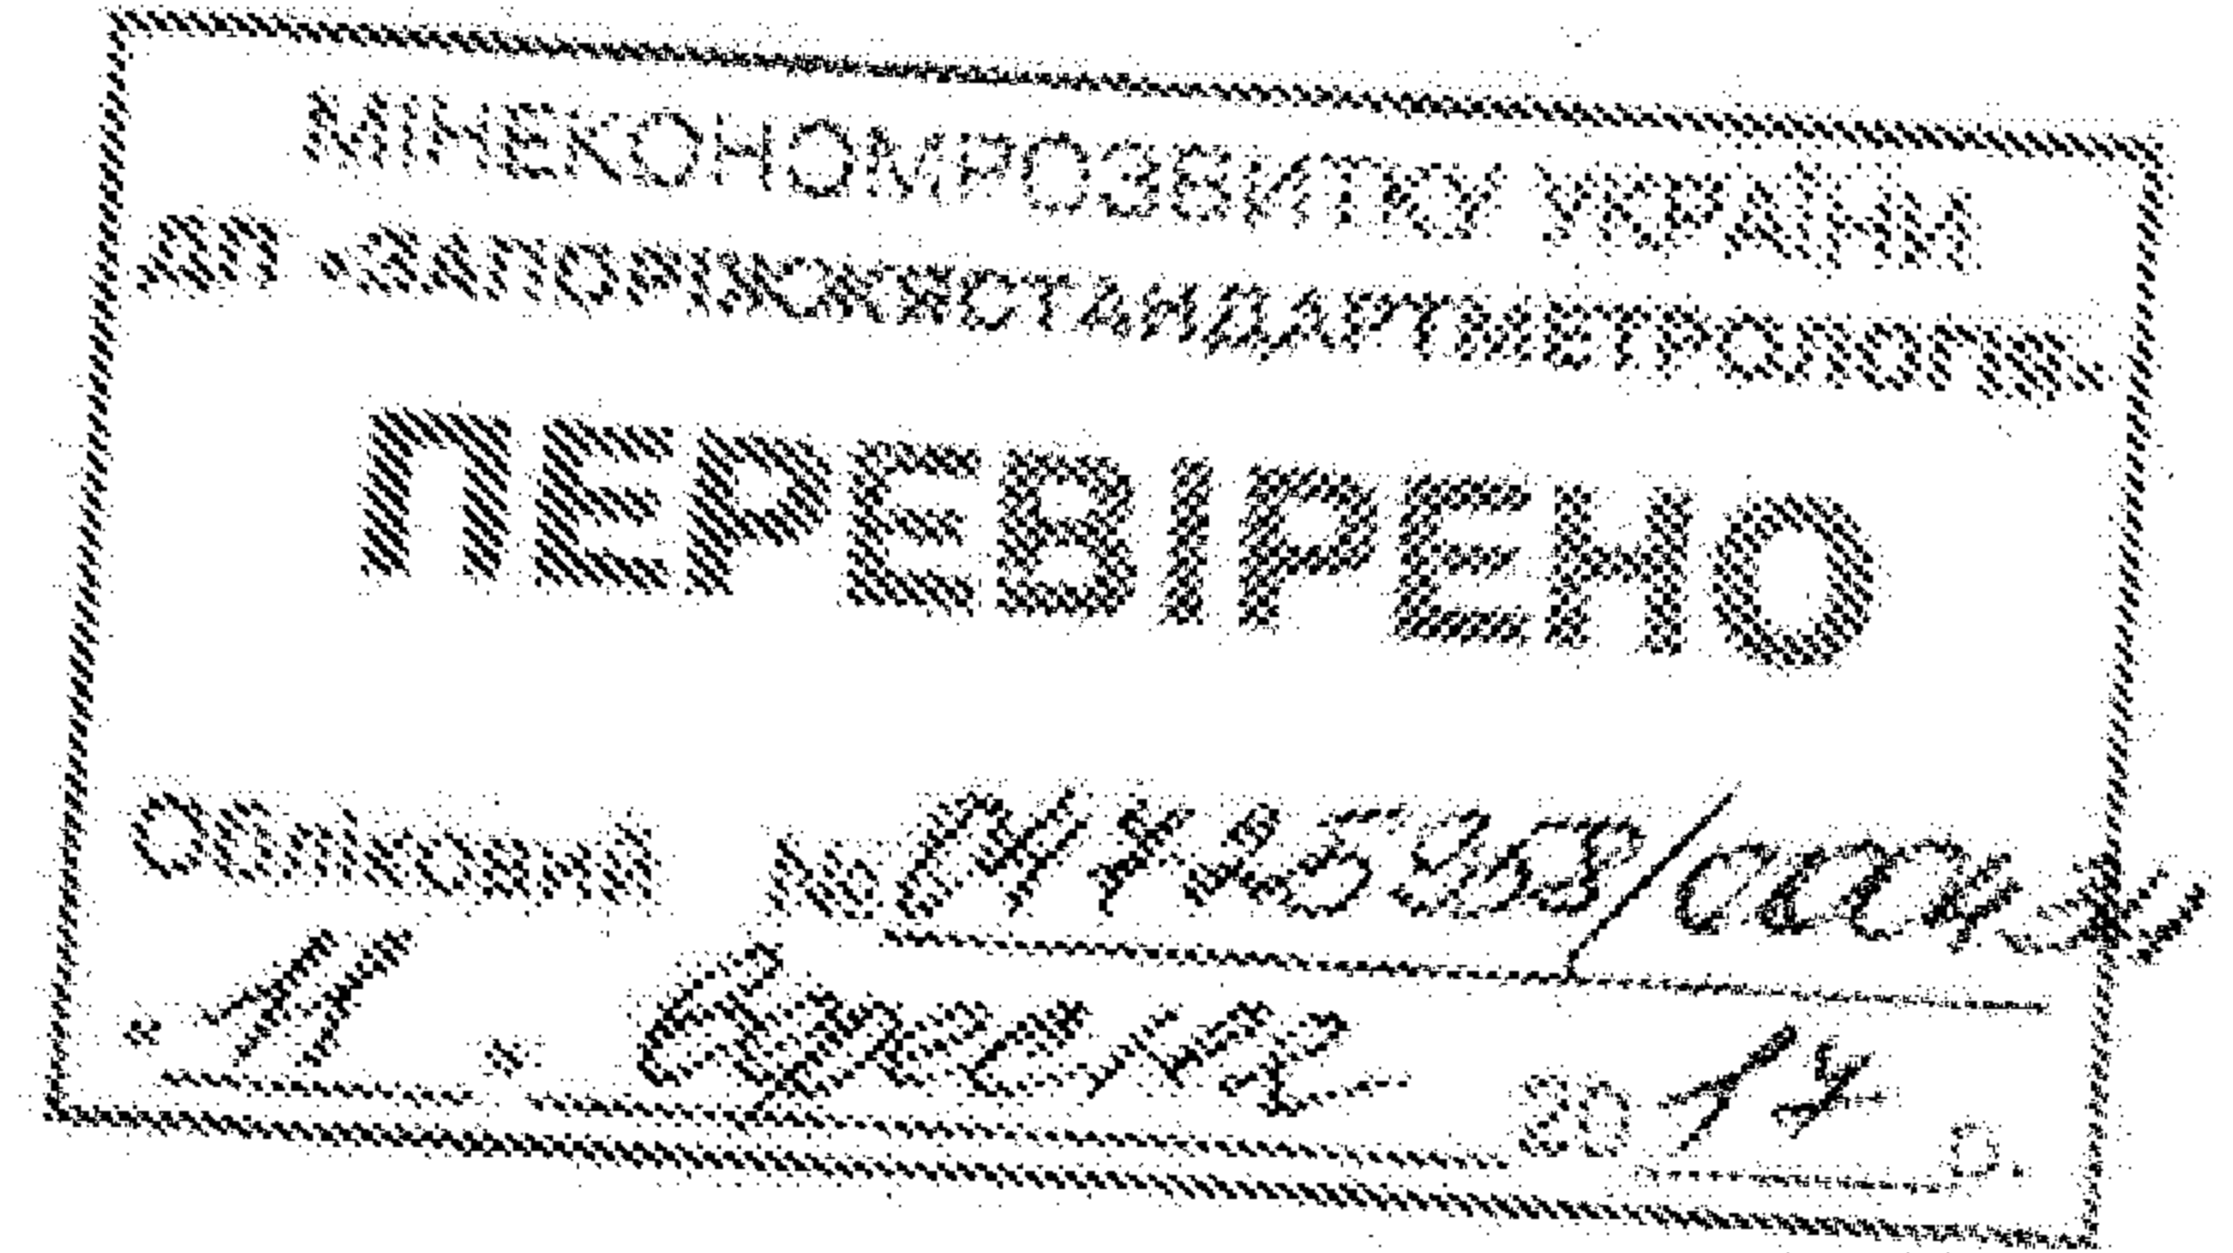

**ПОГОДЖЕНО**

Державна служба України з питань  
безпеки харчових продуктів  
та захисту споживачів  
Висновок державної санітарно-  
епідеміологічної експертизи

від 11.09.2017  
№ 606-23-20-1/22171

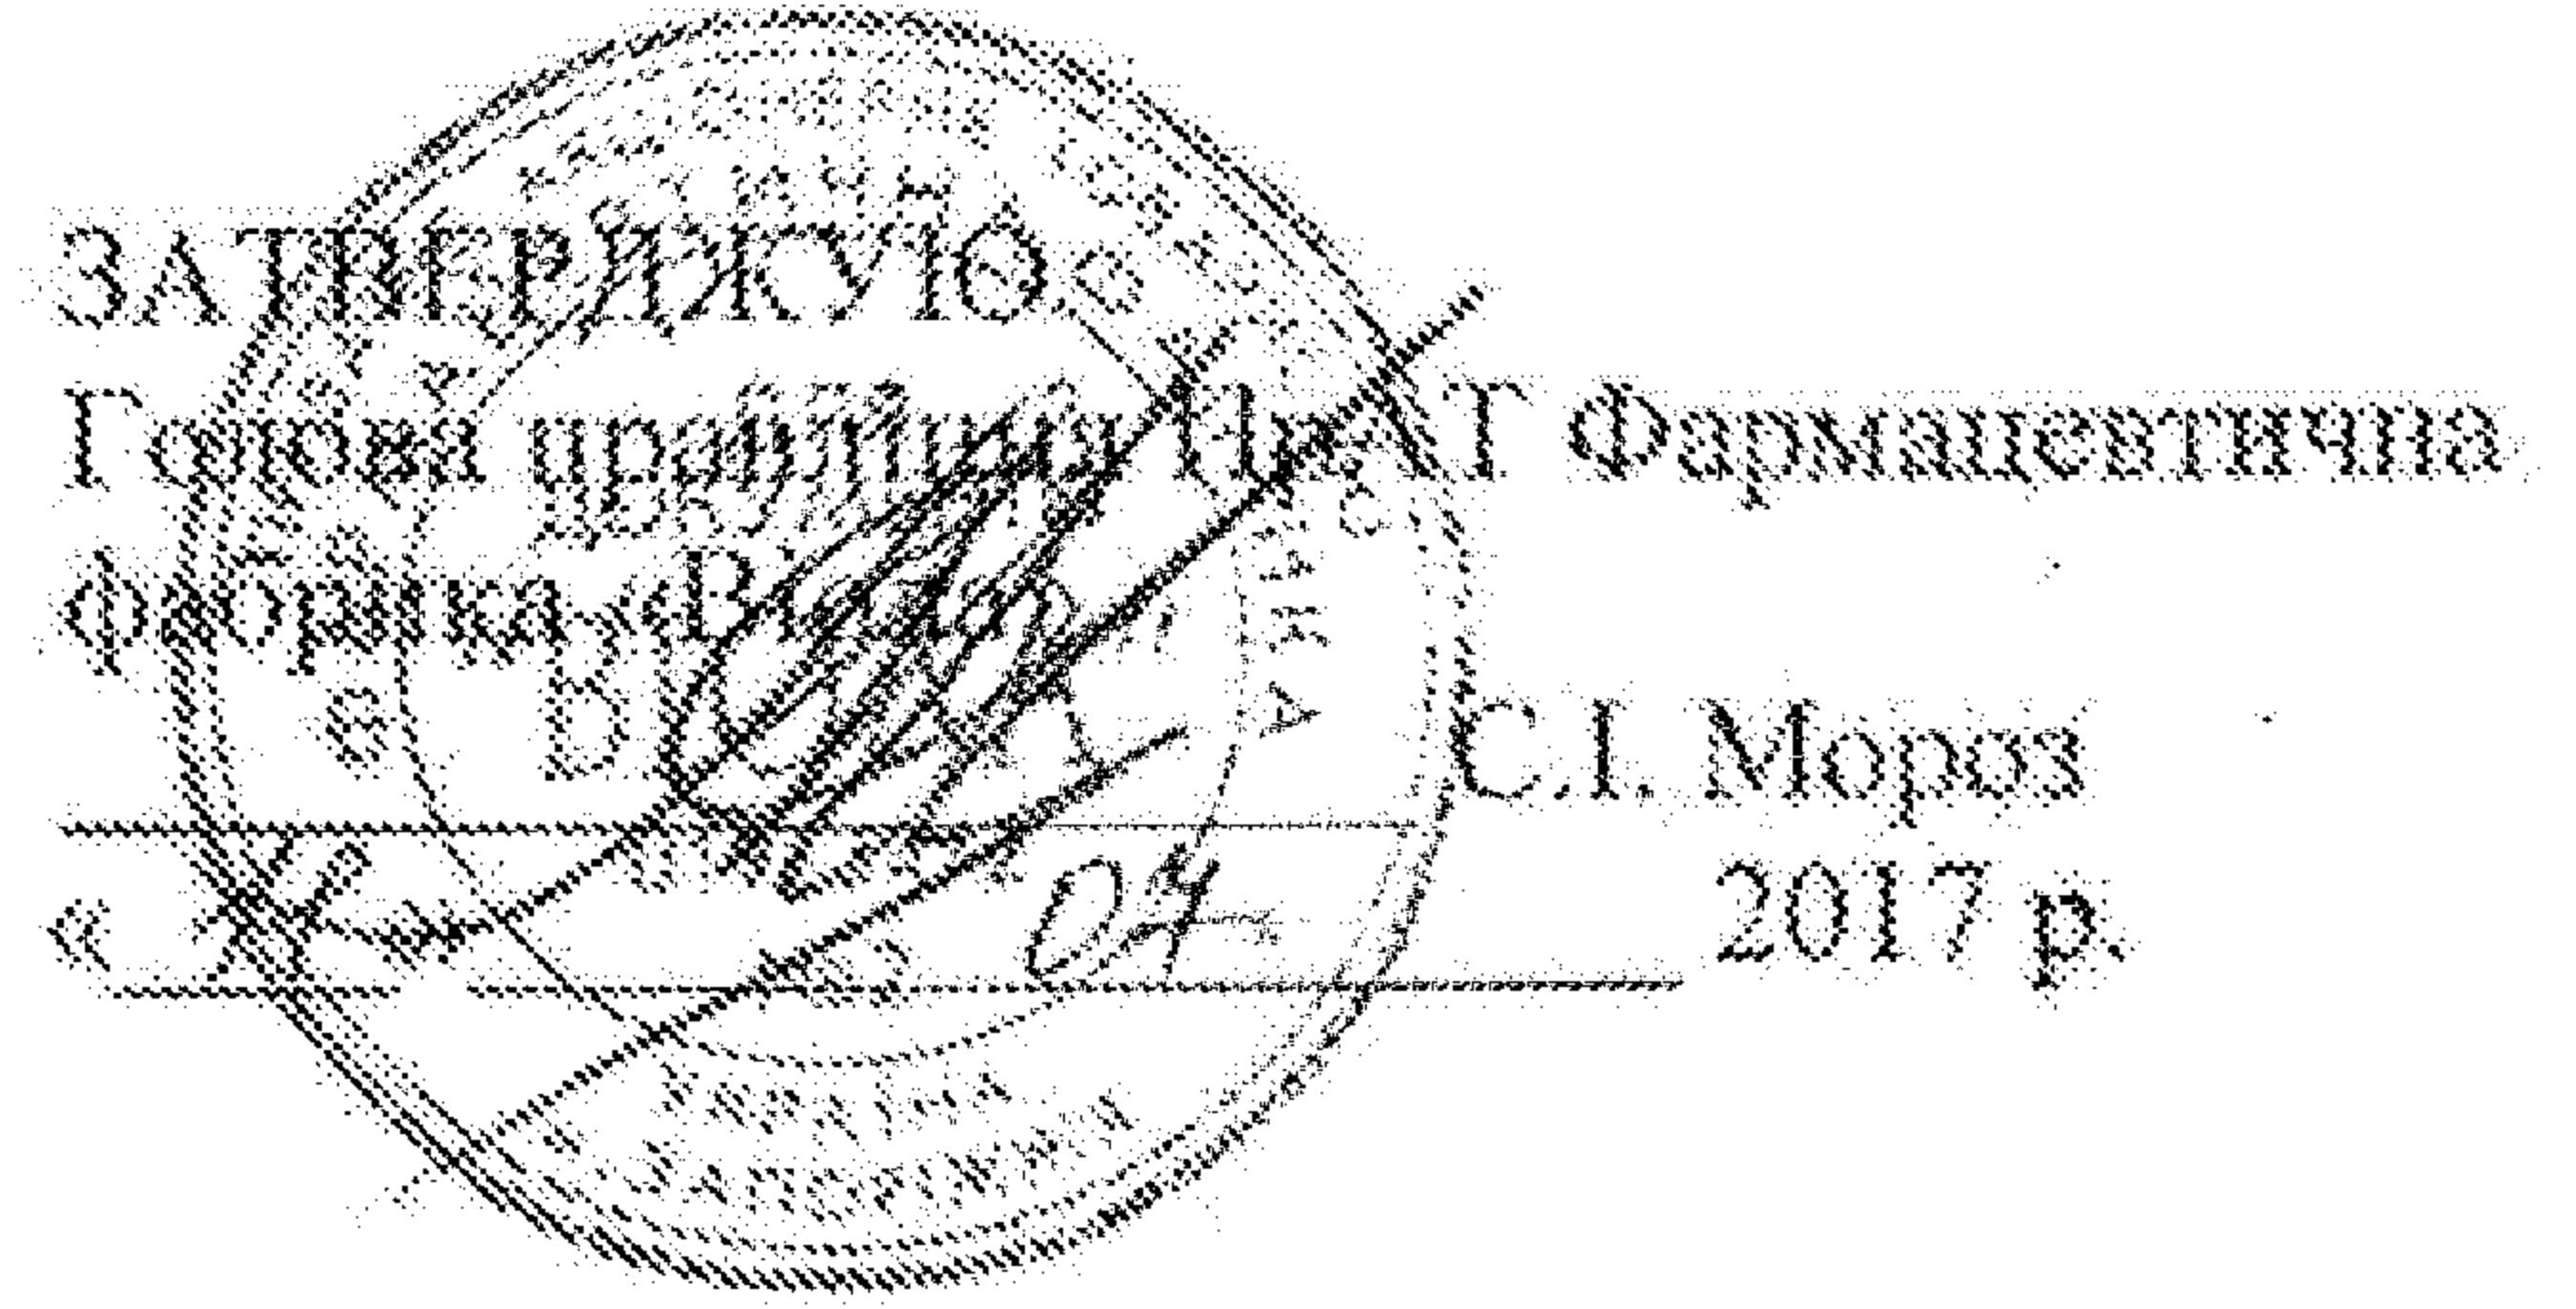

**СПРЕЇ КОСМЕТИЧНІ**

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

**ТУ У 20.4-01973472-008:2017**

(Уведено вперше)

Дата надання чинності « 11 » Вересня 2017 р.  
Термін дії необмежений

**РОЗРОБЛЕНО**

Директор з якості ПрАТ «Фармацевтична  
фабрика «Віола»

Н.В. Кандибей  
« 11 » Вересня 2017 р.

Інженер із стандартизації  
ПрАТ «Фармацевтична фабрика «Віола»

О.В. Коротун  
« 11 » 06 2017 р.

