



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

№ (підпис)
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.09.2018 р.

№ 12.2-18-1/12228

Об'єкт експертизи: Demolan forte (Демолан форте) Блефаро-гель №1 з гіалуроновою кислотою та сіркою, Demolan forte (Демолан форте) Блефаро-гель №2 з гіалуроновою кислотою та пептидами

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 24.5-31231634-008-2003 «Засоби косметичні по догляду за тілом». Зміна № 8»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, засоби косметичні, оптово-роздрібна торгівля, аптечні заклади (як супутній товар)

Країна-виробник: ПП «Голден-Фарм», Україна, юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10-А, оф. 3/7, тел. (044) 360-65-64, код за ЄДРПОУ: 32706692. Адреса виробничих потужностей: Україна, 11507, м. Коростень Житомирської обл., вул. Залізнична, 2
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «Голден-Фарм», Україна, юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10-А, оф. 3/7, тел. (044) 360-65-64, код за ЄДРПОУ: 32706692
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняної виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки. За результатами експертної оцінки наданих заявником документів, об'єкт експертизи Demolan forte (Демолан форте) Блефаро-гель №1 з гіалуроновою кислотою та сіркою, Demolan forte (Демолан форте) Блефаро-гель №2 з гіалуроновою кислотою та пептидами виготовлений відповідно до технічних умов ТУ У 24.5-31231634-008-2003 «Засоби косметичні по догляду за тілом». Зміна № 8» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро-подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, хронічної токсичності при введенні у шлунок, за суб'єктивними та об'єктивними показниками – 0 балів; за індексом гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; за мікробіологічними показниками: МАФам, КУО у 1 см³ – не більше 1000; *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus Aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* –



відсутні (у 1 см³); дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Об'єкт експертизи не містить речовин, заборонених для застосування як сировина косметична (відповідно до Регламенту (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Demolan forte (Демолан форте) Блефаро-гель №1 з гіалуроновою кислотою та сіркою, Demolan forte (Демолан форте) Блефаро-гель №2 з гіалуроновою кислотою та пептидами виготовлений відповідно до технічних умов ТУ У 24.5-31231634-008-2003 «Засоби косметичні по догляду за тілом». Зміна № 8», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 24.5-31231634-008-2003 «Засоби косметичні по догляду за тілом». Зміна № 8»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.imtuik.org.ua

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 5351 від 19 липня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол експертизи

Голова комісії




А.П.

(Handwritten signature)

(підпис)

К.Є. Ішейкін

(ініціали та прізвище)

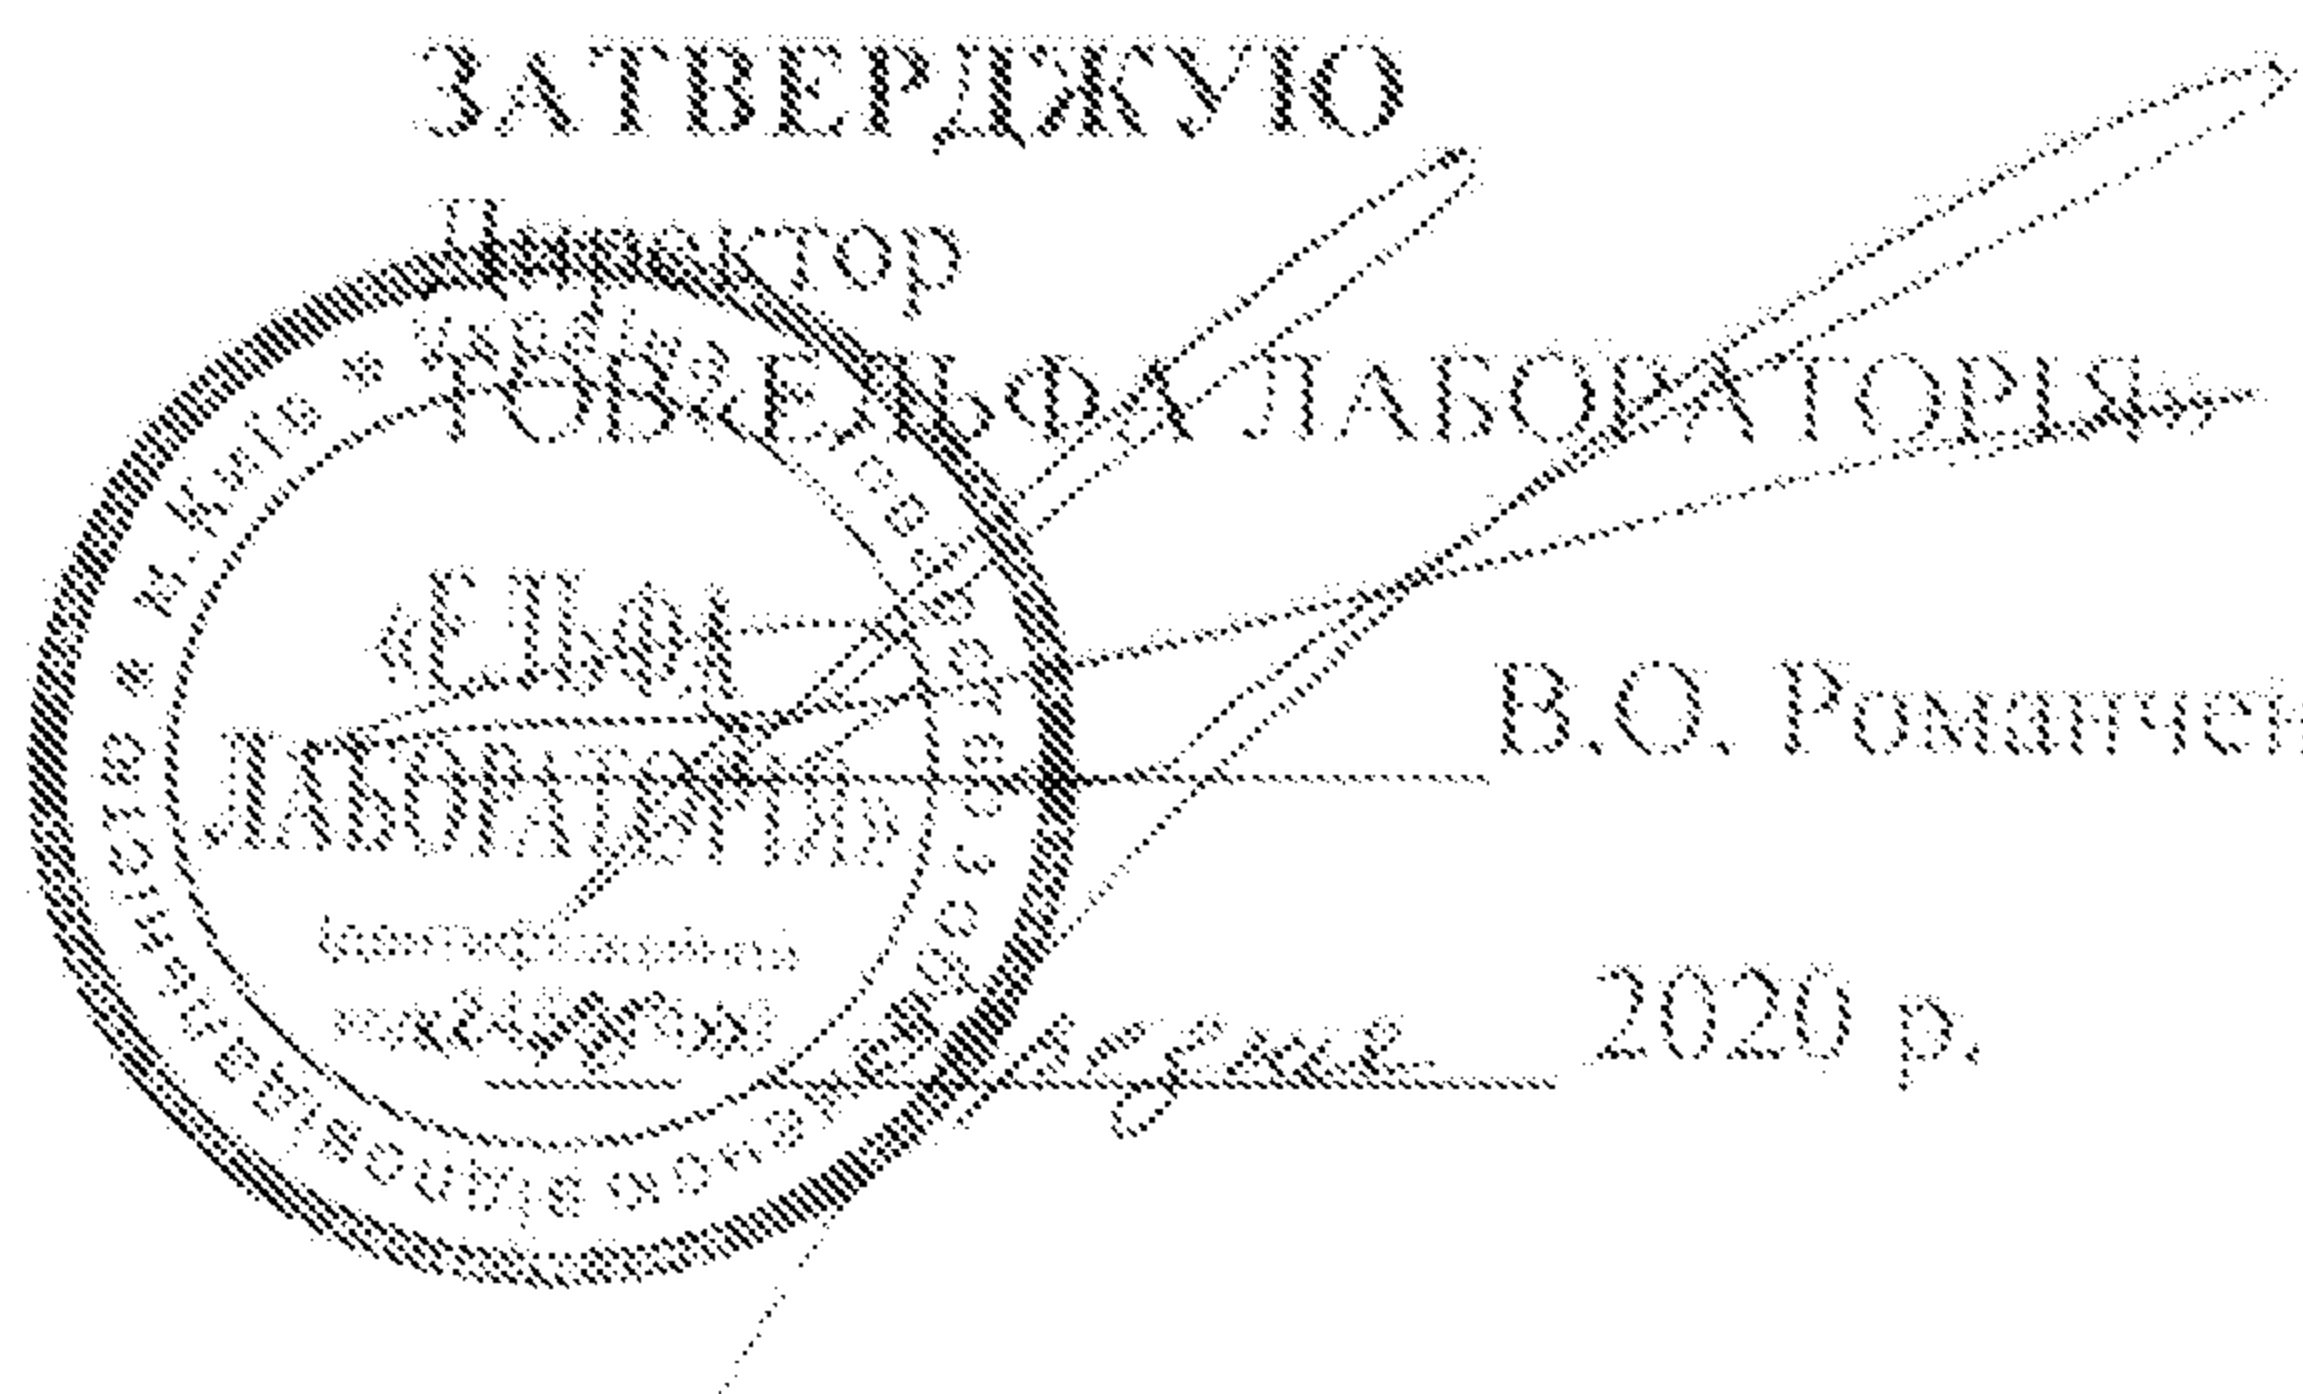

В.О. Романченко

16.03.2020 р.

ЗМІНА № 8


ТУ У 24.5-31231634-008-2003

**ЗАСОБИ КОСМЕТИЧНІ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

**СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Дата надання чинності 16.03.2020

Чинні до без обмеження

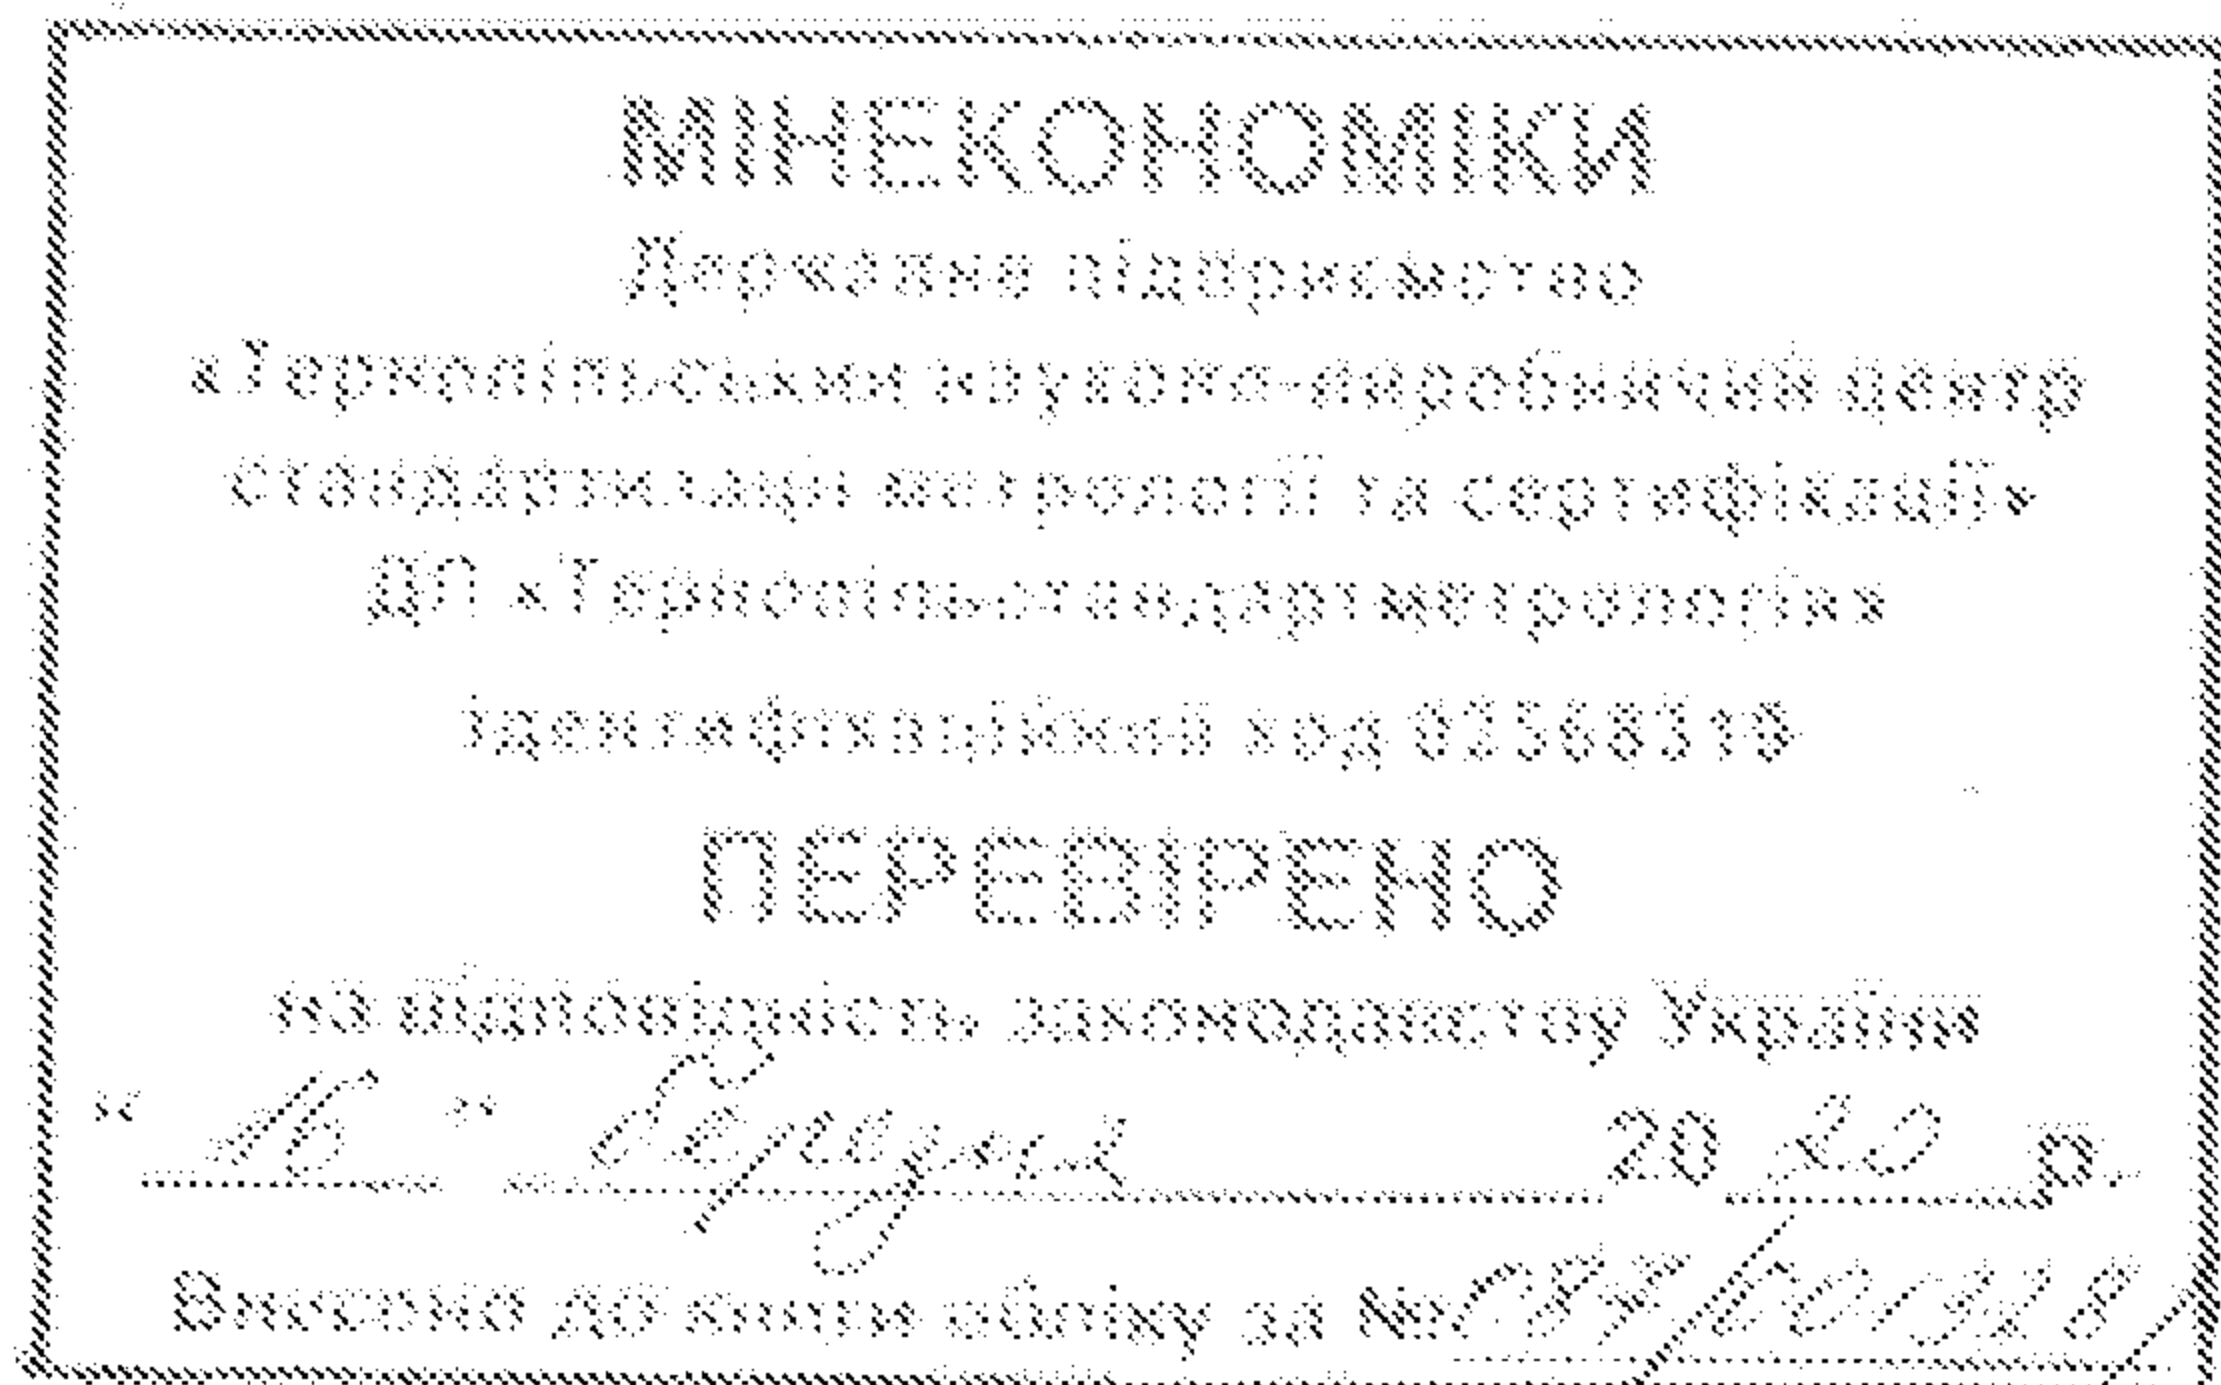

РОЗРОБЛЕНО

Начальник відділу технологій та розробки рецептур ТОВ «Ельфа Лабораторія»

